
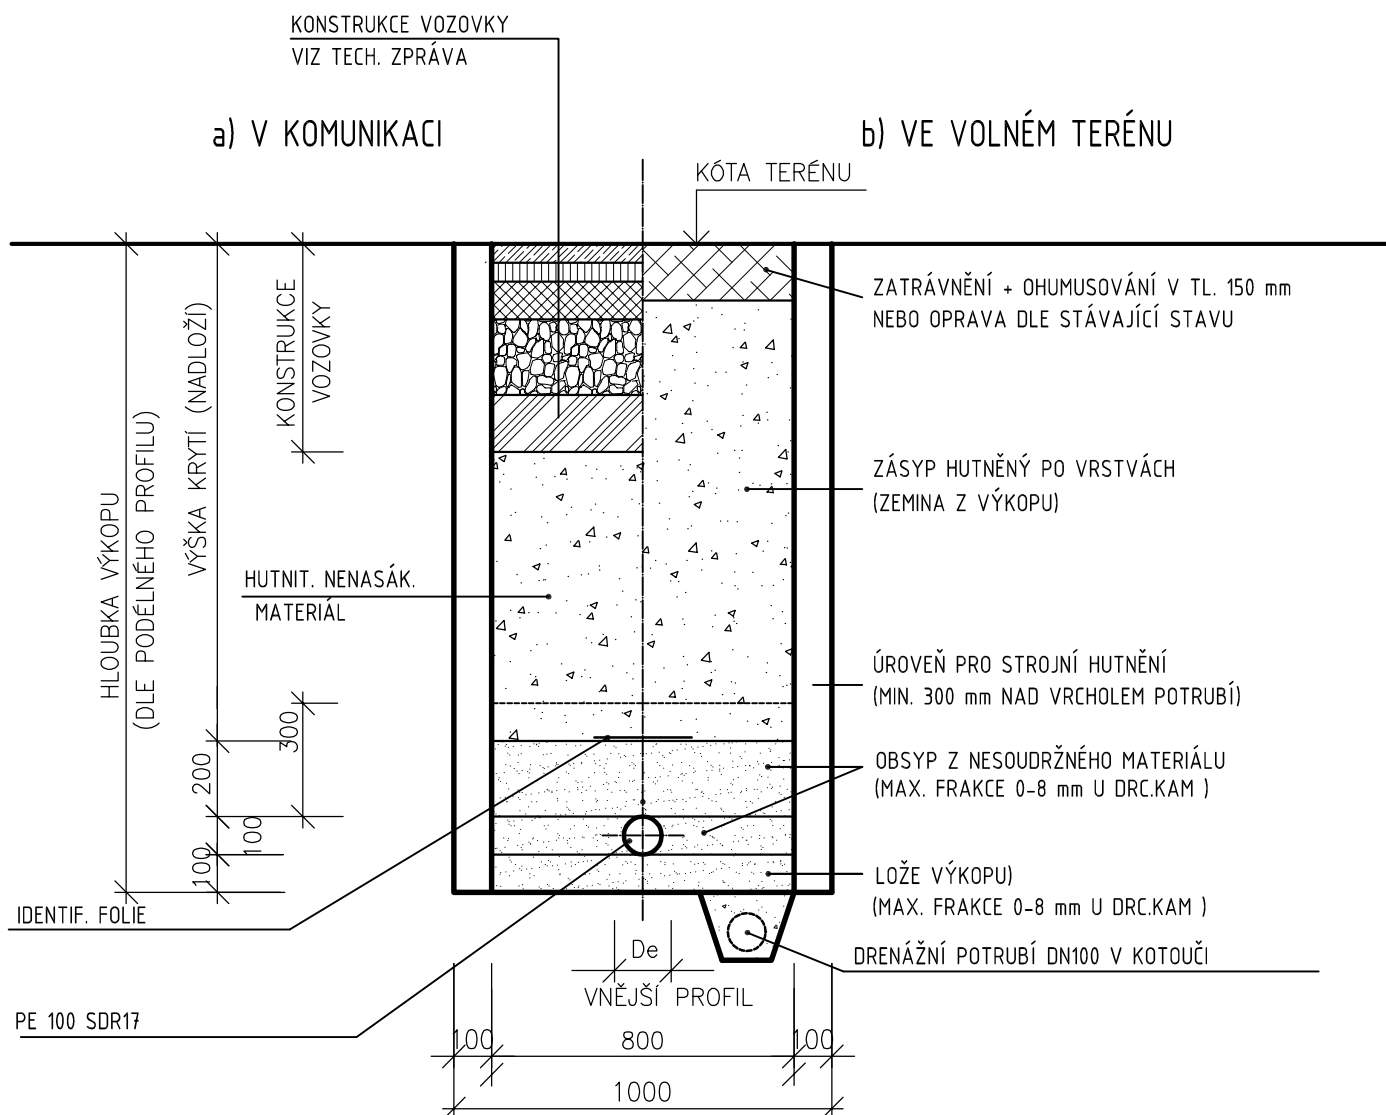


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ PE



PE POTRUBÍ VÝTLAKU BUDE POKLÁDÁNO DO VÝKOPU SHORA PO JEHO SVAŘENÍ

±0,000=228,15 m n.m.– Bpv

VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	ZODP.PROJ.	HIP	PROVOD inž. spol. s r.o. V Podhájí 226/28 400 01 Ústí n/L tel.: 475 201 580 provod@provod.cz http://www.provod.cz			
Ing.M.JANIČEK	Ing.J.Malá	Ing.P.PLIČHTA	Ing.J.Malá				
							
INVESTOR: OBEC PŘISTOUPIM PŘISTOUPIM 80 282 01 ČESKÝ BROD							
STAVBA : PŘISTOUPIM – ČOV A KANALIZACE				FORMÁT	1xA4	ČÍSLO PARÉ	
				ÚČEL	DPD		
				DATUM	09/2014		
				MĚŘÍTKO	1 : 20		
				kótováno v			mm
OBSAH: SO 07 VRTANÁ STUDNA VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ				Č.ZAKÁZKY	047	D.1.1.07–05	
				Č.VÝKRESU			

