

KRIŽAN - PROJEKCE, MONTÁŽ A REVIZE

ELEKTROINSTALACE, HROMOSVOD, MĚŘENÍ A REGULACE


STRÁŽKY 21, 403 40, ÚSTÍ NAD LABEM, tel./fax. 472 743 567, mobil 603 709 577

E-05 – ZAPOJENÍ OKRUHŮ ELEKTRO

Č. VÝKRESU NÁZEV OKRUHU

E-05.1	Rozváděč HR – jednopólové schéma zapojení
E-05.2	Rozváděč HR – jednopólové schéma zapojení
E-05.3	Rozváděč HR – jednopólové schéma zapojení
E-05.4	Rozváděč HR – jednopólové schéma zapojení
E-05.5	Rozváděč HR – skříň rozváděče

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHN. KONTROLA	KRIŽAN-PROJEKCE, MONTÁŽ, REVIZE <i>Strážky 21</i> <i>403 40 Ústí nad Labem</i> <i>Tel. 603 709 577</i> <i>vl.krizan@seznam.cz</i>	
Ing.Vlastimil Křižan	Ing.Vlastimil Křižan			
Investor: Obec Přistoupím, Přistoupím 80, 282 01 Český Brod				
Název akce: PŘISTOUPÍM – ČOV A KANALIZACE <i>Elektroinstalace ČOV</i>			Místo:	Přistoupím
			Účel :	DPS
			Zak. číslo:	125/2014
			Datum :	Listopad 2014

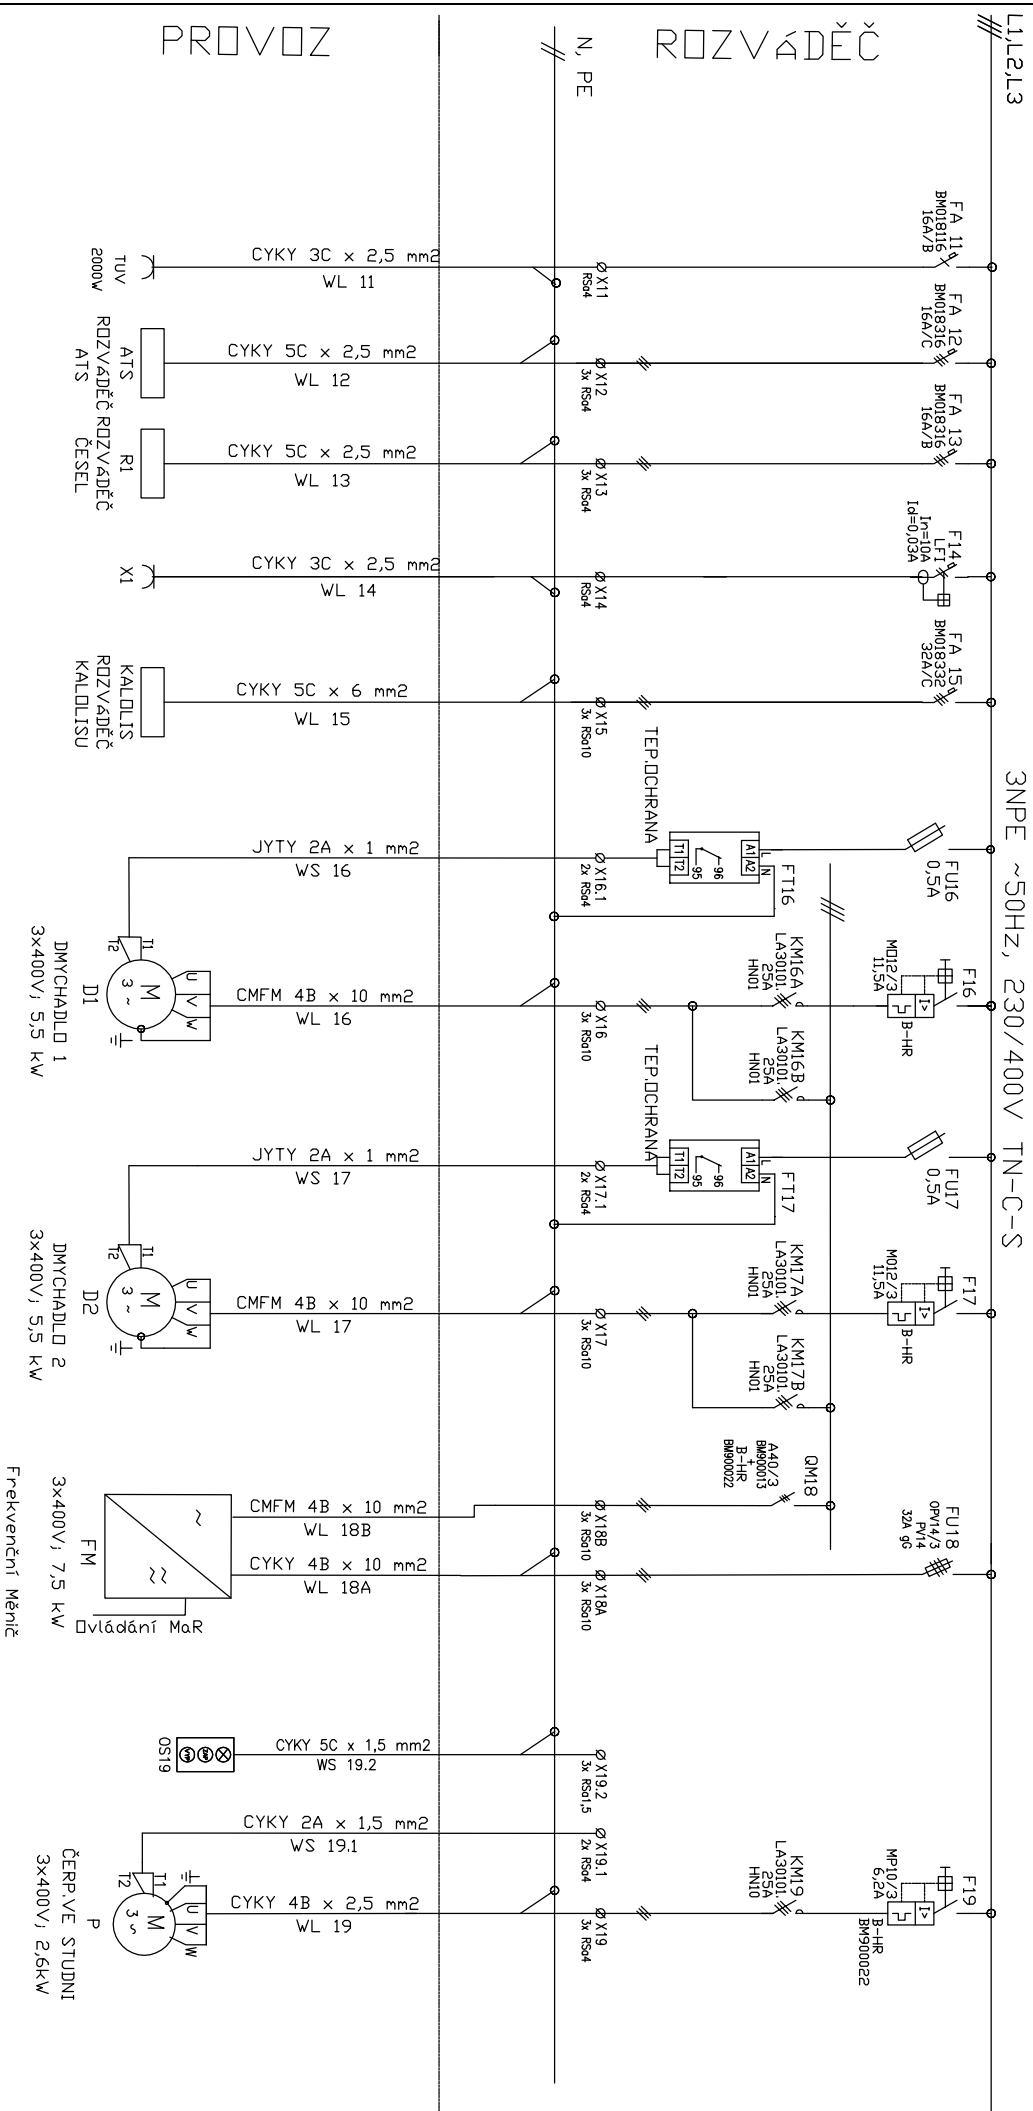

POZNÁMKA: PŘI ZAPOJENÍ ROZVADĚČE JE NUTNO DBÁT O ROVNOMĚRNÉ ZATÍŽENÍ PŘÍVODNÍCH FÁZÍ

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S
DCHRAŇA ČSN 33 2000-4-41ED.2 ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN

ZMĚNA:


PROVODNÍK spol. s r.o. V Podolí 226/28 400 01 Ústí n/L tel.: +420 320 1 980	DATUM 11/2014	ČOV PŘÍSTUPIM elektroinstalace	ROZVADĚČ HR 1-pólové schéma zapojení	Zak.č.: 125/2014 E-05.2
NAVRHL VKRÍŽAN				

U1L2L3
#

3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S

ROZVADĚČ

XM

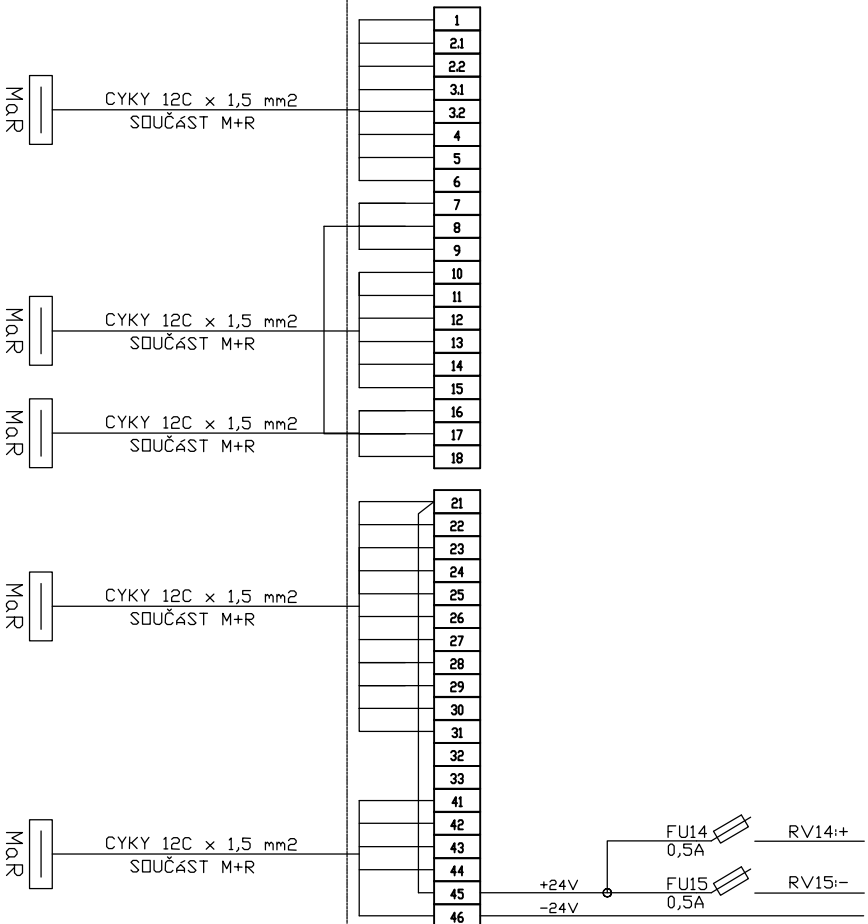

PROVOZ

POZNÁMKA: PŘI ZAPOJENÍ ROZVADĚČE JE NUTNO DBÁT O ROVNOMĚRNÉ ZATÍŽENÍ PŘÍVODNÍCH FÁZÍ


NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S
OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ED.2 ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTÍ TN

ZMĚNA:

PROVODNÍK spol. s r.o.		PROVODNÍK spol. s r.o.		PROVODNÍK spol. s r.o.	
V Poděbrdách 226/28		V Poděbrdách 226/28		V Poděbrdách 226/28	
400 01 Ústí n/L		400 01 Ústí n/L		400 01 Ústí n/L	
tel.: +420 201 980		tel.: +420 201 980		tel.: +420 201 980	
NAVRHL		NAVRHL		NAVRHL	
V KŘÍŽAN		V KŘÍŽAN		V KŘÍŽAN	
ČOV PŘÍSTUPNÍM		ČOV PŘÍSTUPNÍM		ČOV PŘÍSTUPNÍM	
elektroinstalace		elektroinstalace		elektroinstalace	
ROZVADĚČ HR		ROZVADĚČ HR		ROZVADĚČ HR	
1-pólové schéma zapojení		1-pólové schéma zapojení		1-pólové schéma zapojení	
Zak. č.: 125/2014		Zak. č.: 125/2014		Zak. č.: 125/2014	
E-05.4		E-05.4		E-05.4	

ROZVÁDĚČ HR

PROVOZ

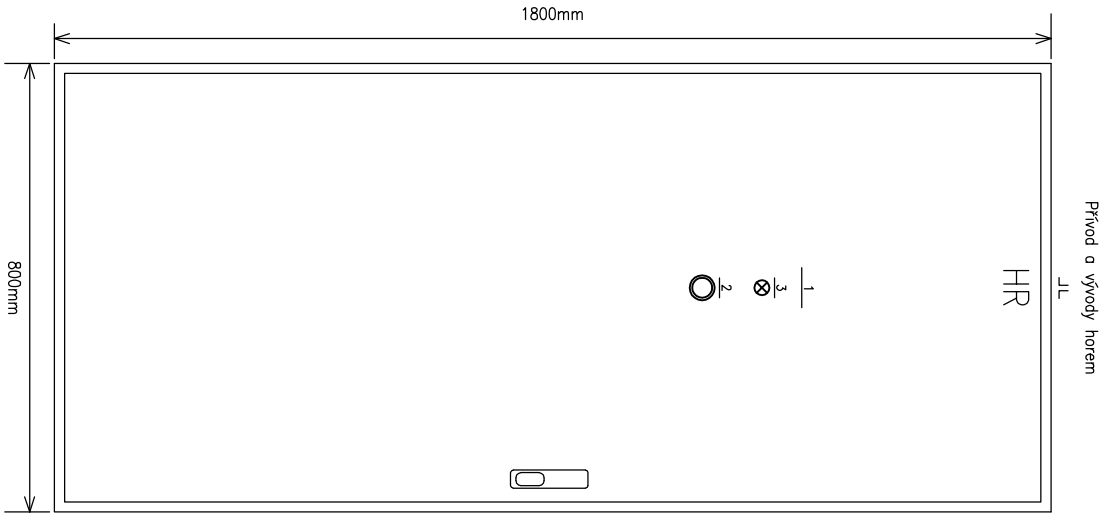

ROZVÁDĚČ HR:

OCELOPLECHOVÝ SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ S PLNÝMI DVEŘMI
DOPORUČENÉ ROZMĚRY: 800 x 1800 mm, HL. 300 až 400 mm
KRYTÍ: min. IP33 / IP10, KABELOVÉ VÝVODY HOREM
(DOPORUČENO POUŽÍT SKŘÍŇ STEJNÝCH ROZMĚRŮ A PROVEDENÍ
TAKÉ PRO SOUSEDNÍ ROZVADĚČ DT-MaR)

ŠTÍTKY:

- 1 - HR - HLAVNÍ ROZVADĚČ ELEKTRO
- 2 - TOTAL STOP
- 3 - ROZVADĚČ POD NAPĚTÍM

PROVOZ n.ř. spol. s r.o.		DATUM		ČOV PŘÍSTUPNÍM		ROZVADĚČ HR		Zak.č.: 125/2014	
V Poděbrá 226/28		11/2014		elektrinstalace		1-polové schéma zapojení		E-05.5	
400 01 Ústř n/L		NAVRHL		VAKRŽAN					
tel.: +75 201 560									

