



KANALIZAČNÍ VÝTLAK
VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ PE POTRUBÍ

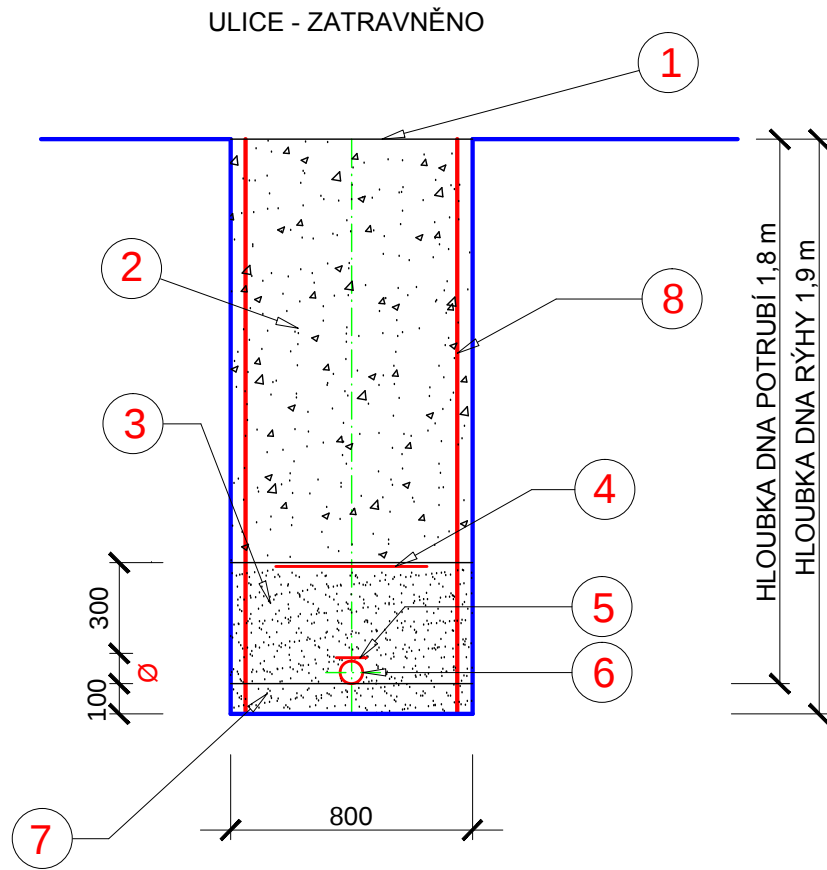

LEGENDA:

- 1 OHUMUSOVÁNO A OSETO
- 2 ZPĚTNÁ VÝPLŇ RÝHY HUTNĚNÁ PO VRSTVÁCH 20 cm (RYCHLE SEDAVÝ MATERIÁL)
- 3 HUTNĚNÝ OBSYP - PÍSEK x PROSÍVKA MAX. VELIKOSTI ZRNA 16 mm PO VRSTVÁCH 15 cm
- 4 VÝSTRAŽNÁ FOLIE
- 5 IDENTIFIKAČNÍ VODIČ CYKY 2,5 mm² PŘIPEVNĚNO POLYETYLENOVOU PÁSKOU a' 1 m
- 6 POTRUBÍ PE 100 De 90x8,2
- 7 PÍSKOVÉ LOŽE TL. 100 mm
- 8 PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ


KANALIZAČNÍ VÝTLAK
VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ PE POTRUBÍ

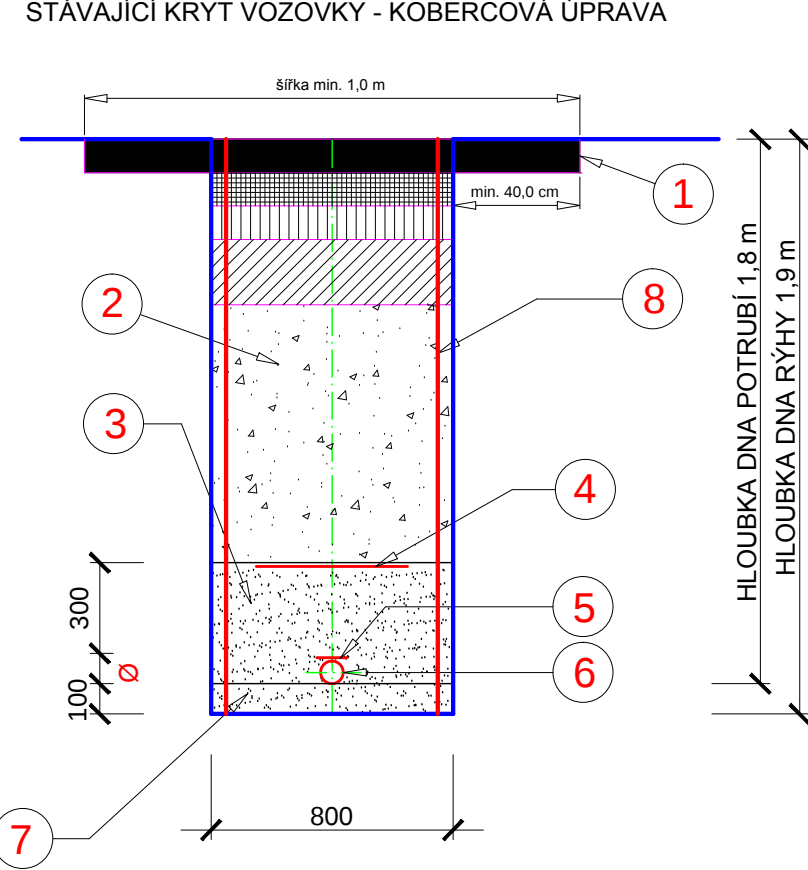

LEGENDA:

- 1 KONSTRUKCE VOZOVKY: DLE VYJÁDŘENÍ KSÚS
- 2 ZPĚTNÁ VÝPLŇ RÝHY HUTNĚNÁ PO VRSTVÁCH 20 cm (RYCHLE SEDAVÝ MATERIÁL)
- 3 HUTNĚNÝ OBSYP - PÍSEK x PROSÍVKA MAX. VELIKOSTI ZRNA 16 mm PO VRSTVÁCH 15 cm
- 4 VÝSTRAŽNÁ FOLIE
- 5 IDENTIFIKAČNÍ VODIČ CYKY 2,5 mm² PŘIPEVNĚNO POLYETYLENOVOU PÁSKOU a' 1 m
- 6 POTRUBÍ PE 100 De 90x8,2
- 7 PÍSKOVÉ LOŽE TL. 100 mm
- 8 PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ

KANALIZAČNÍ VÝTLAK
VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ PE POTRUBÍ

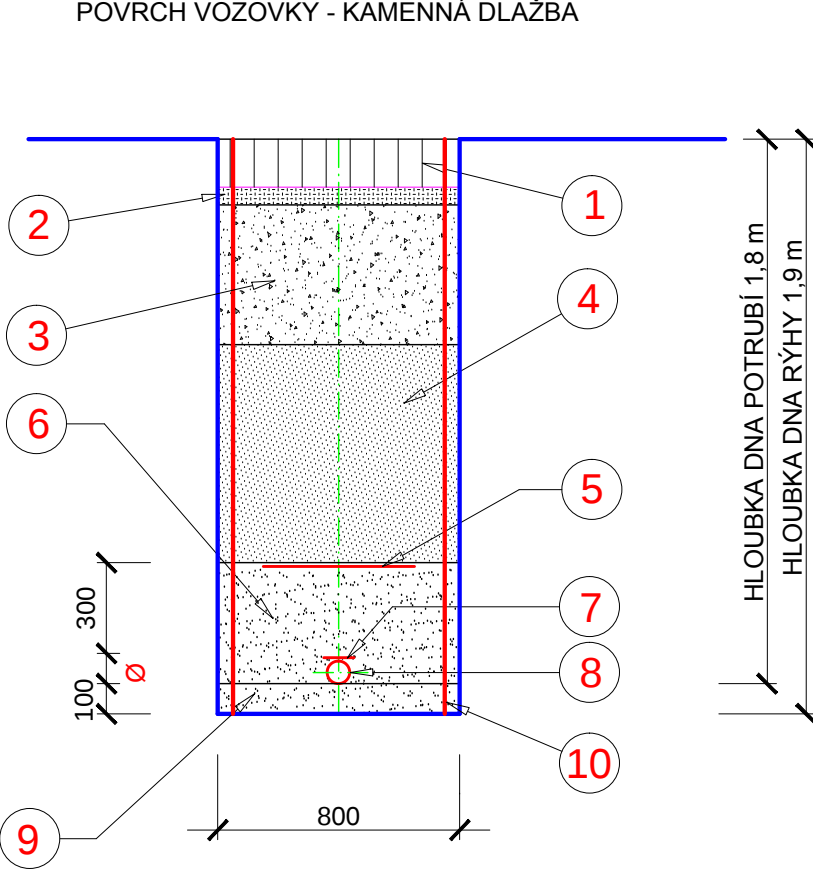

LEGENDA:

- 1 DLAŽBA
- 2 VHODNÉ LOŽE Z DROBNÉHO DRCENÉHO NEBO TĚŽENÉHO KAMENIVA
- 3 ŠTĚRKODRŤ 40 CM
- 4 ŠTĚRKOPÍSEK
- 5 VÝSTRAŽNÁ FOLIE
- 6 HUTNĚNÝ OBSYP - PÍSEK x PROSÍVKA MAX. VELIKOSTI ZRNA 16 mm PO VRSTVÁCH 15 cm
- 7 IDENTIFIKAČNÍ VODIČ CYKY 2,5 mm² PŘIPEVNĚNO POLYETYLENOVOU PÁSKOU a' 1 m
- 8 POTRUBÍ PE 100 De 90x8,2
- 9 PÍSKOVÉ LOŽE TL. 100 mm
- 10 PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ

KONSTRUKCE VOZOVKY - SKLADBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE:

- a) 4 CM ACO 11
- b) 6 CM ACO 16
- c) 20 CM ŠTĚRKODRTĚ

KONSTRUKCE VOZOVKY - SKLADBA STÁTNÍ KOMUNIKACE ASFALT:

- a) 5 CM ACO 11 - PŘESAŘ MIN. 40 CM
- b) 10 CM ACO 16 - HUTNĚNO VE DVOU VRSTVÁCH
- c) 25 CM BETON PROSTÝ
- + HOMOGENIZACE 1/2 - CELÉ ŠÍŘE JÍZDNÍHO PRUHU (PŘI ULOŽENÍ DO PODÉLNÝCH VÝKOPŮ)

VŠECHNY SPOJE ZATŘENY EMULZÍ

Vypracoval:	ALENA TRNKOVÁ			 VODOS Kolín VODOS Kolín s.r.o., Legerova 21, 280 00 Kolín III tel. 321 724 242 fax 321 712 326			
Projektant:	ING. ROMAN NEŠPOR						
Odpovědný projektant:	ING. ROMAN NEŠPOR						
Kraj:	STŘEDOČESKÝ	O.ú. / Mě.ú.:	PŘÍSTOUPIM / ČESKÝ BROD	Místo stavby:	PŘÍSTOUPIM		
Stavebník:	OBEC PŘÍSTOUPIM, PŘÍSTOUPIM 80, ČESKÝ BROD; 282 01				Datum :	10 / 2014	
Název akce:	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, PŘÍSTOUPIM IO2 02 - ČERPAČÍ STANICE, VÝTLAKY				Číslo zakázky :	AT2014 / 87	
Název výkresu:					Stupeň :	TDW	Číslo parčí
					Formát:	4A4	
					Měřítko:	1 : 25	
	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ				Číslo výkresu:	F2.02.8	
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM							