


SO 101

HIP:	VP:		WAY project s.r.o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz		
Projektant:	Kontroloval: Richard Šindelář	Zodp. projektant: Ing. Lubomír Hlom			
Stavebník: Město Žirovnice			Č. zakázky:	622	Paré č.:
Obec: Žirovnice			Datum:	06/2012	
Stavba: Rekonstrukce ulice Nádražní - Žirovnice			Formát:	A4	
			Měřítko:		
			Stupeň:	ZDS, PDPS	
Příloha: Výkresy detailů			Číslo arch.: 13/11	Číslo přílohy: C 1.6	

ULIČNÍ VPUST S KALOVÝM PROSTOREM

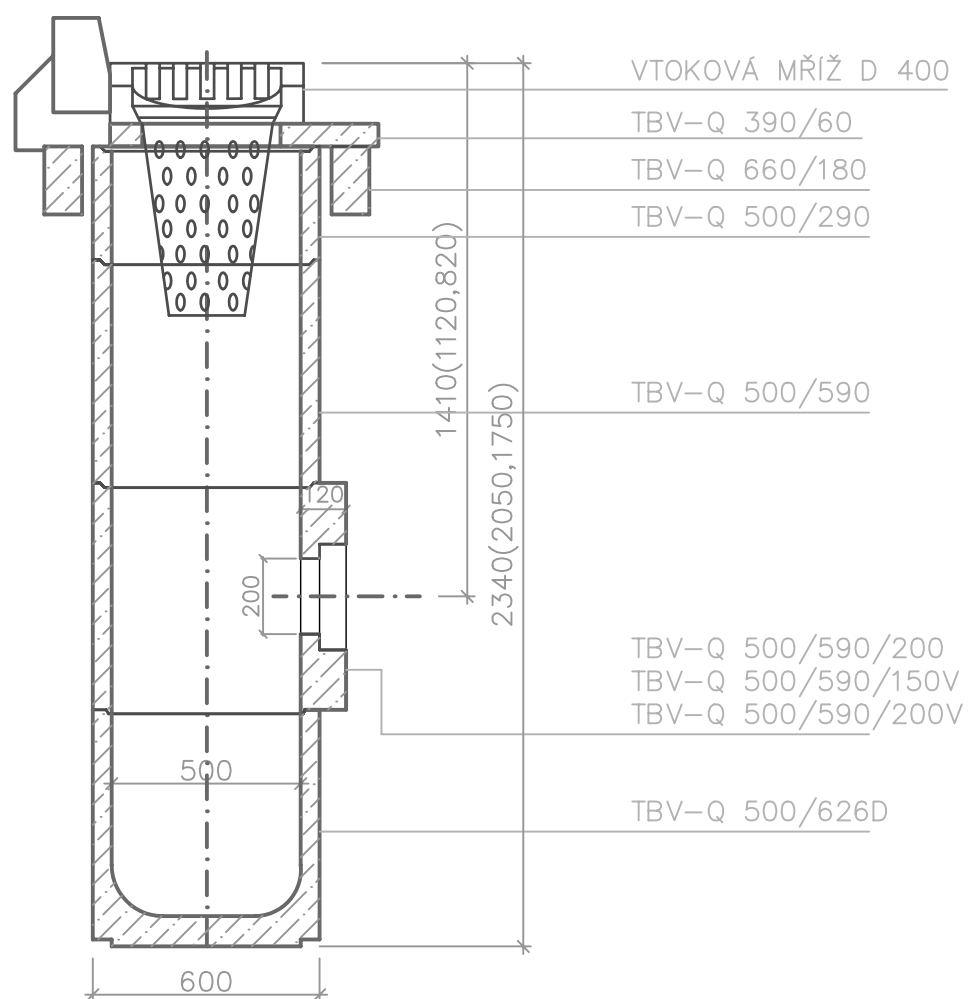


Liniový odvodňovací systém N100
s integrovaným spádem dna 0,5%, bez ochranné hrany

Světlá šířka 100 mm, třída zatížení A 15, B 125, C 250 dle ČSN EN 1433

Žlaby z polymerického betonu


typ	stav.	stav.	stav. výška		typ	kg/ ks	obj. č.
	délka cm	šířka cm	začátek cm	konec cm			
0.0**)	100	13,0	13,0	13,0	1/3	11,80	405121
0.1*)**)	50	13,0	13,0	13,0	1/3	8,00	405122
1	100	13,0	13,0	13,5	2	12,00	405101
2	100	13,0	13,5	14,0	2	12,30	405102
3	100	13,0	14,0	14,5	2	12,70	405103
4	100	13,0	14,5	15,0	2	13,10	405104
5**)	100	13,0	15,0	15,5	2	13,40	405105
5.0**)	100	13,0	15,5	15,5	1/3	13,60	405123
5.1*)**)	50	13,0	15,5	15,5	1/3	8,20	405124
6	100	13,0	15,5	16,0	2	13,80	405106
7	100	13,0	16,0	16,5	2	14,20	405107
8	100	13,0	16,5	17,0	2	14,60	405108
9	100	13,0	17,0	17,5	2	15,00	405109
10**)	100	13,0	17,5	18,0	2	15,40	405110
10.0**)	100	13,0	18,0	18,0	1/3	15,60	405125
10.1*)**)	50	13,0	18,0	18,0	1/3	9,30	405126
11	100	13,0	18,0	18,5	2	15,70	405111
12	100	13,0	18,5	19,0	2	16,10	405112
13	100	13,0	19,0	19,5	2	16,50	405113
14	100	13,0	19,5	20,0	2	16,80	405114
15**)	100	13,0	20,0	20,5	2	17,20	405115
16	100	13,0	20,5	21,0	2	17,60	405116
17	100	13,0	21,0	21,5	2	18,00	405117
18	100	13,0	21,5	22,0	2	18,40	405118
19	100	13,0	22,0	22,5	2	18,80	405119
20**)	100	13,0	22,5	23,0	2	19,20	405120
20.0*)**)	100	13,0	23,0	23,0	1/3	19,40	405127
20.1*)**)	50	13,0	23,0	23,0	1/3	11,20	405128

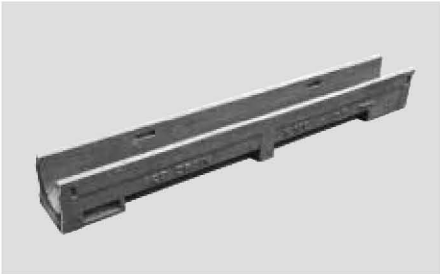

Žlab N100 z polymerického betonu



Žlab N100 z litinovým roštem

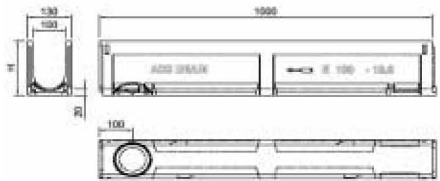


Rozměry žlabu N100

*) předtvarování pro boční napojení žlabu pod úhlem 90°
**) předtvarování pro svislý odtok DN 100

Žlabová vpust

pro typ	stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. výška cm	kg/ ks	obj. č.
0 - 20	50,0	13,0	56,5	23,60	405129

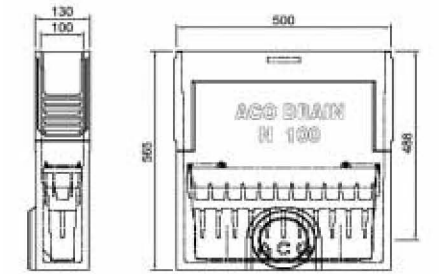

Rozměry vpusti N100

čelo plné

pro typ	kg/ ks	obj. č.
0 - 20	1,35	405222

čelo výtokové DN100 (PVC trubka)

pro typ	kg/ ks	obj. č.
0	0,60	405223
5	0,70	405224
10	0,90	405225
20	1,10	405226

krycí rošty a aretace

Třída zatížení A 15

	stav. délka cm	stav. šířka cm	průřez vtoku cm ² /m	kg/ ks	ks/ pal.	kg/ pal.	obj. č.
můstkový rošt, pozinkovaná ocel	100,0	13,0	280	2,15	200	430	06303
	50,0	13,0	280	1,1	400	440	06304
aretace, pozinkovaná ocel				0,2			00087
můstkový rošt, nerez	100,0	13,0	280	2,15	200	430	06318
	50,0	13,0	280	1,1	400	440	06319
děrovaný rošt, nerez	100,0	13,0	280	3,3	200	430	403759
	50,0	13,0	280	1,63	400	440	403761
aretace, nerez				0,2			00089

Třída zatížení B 125


mřížkový rošt MW 30x20, pozinkovaná ocel	100,0	12,7	687	3,25	200	650	06305
	50,0	12,7	687	1,7	400	680	06306
aretace, pozinkovaná ocel				0,2			00088

Třída zatížení C 250

můstkový rošt, grafitová tvárná litina	50,0	12,7	493	2,9	200	580	06314
aretace, pozinkovaná ocel				0,2	50	10	00086



Můstkový rošt pozinkovaný, obj. č. 06303

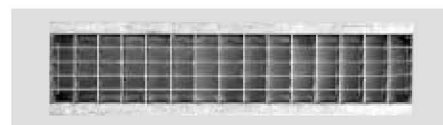

Mřížkový rošt pozinkovaný, obj. č. 06305



Můstkový rošt, grafitová tvárná litina, obj. č. 06314

Krycí rošty pro všechny druhy žlabů a vpustí

Třída zatížení A 15

	stav. délka cm	stav. šířka cm	prům. průřez cm ² /m	kg/ ks	obj. č.	Kč/ ks
můstkový rošt, pozinkovaná ocel	100,0	13,0	280	2,15	06303	290,-
aretace, pozinkovaná ocel	50,0	13,0	280	1,1	06304	200,-
aretace, pozinkovaná ocel, pro níz. galu				0,2	06309	60,-
aretace, pozinkovaná ocel, pro níz. galu				0,2	16309	60,-

Třída zatížení B 125

můstkový rošt, pozinkovaná ocel	100,0	12,7	354	2,9	06300	380,-
aretace, pozinkovaná ocel	50,0	12,7	354	1,45	06301	260,-
aretace, pozinkovaná ocel, pro níz. galu				0,2	06309	60,-
aretace, pozinkovaná ocel, pro níz. galu				0,2	16309	60,-
mřížkový rošt MW 30x20,	100,0	12,7	687	3,25	06305	630,-
pozinkovaná ocel	50,0	12,7	687	1,7	06306	450,-
aretace, pozinkovaná ocel				0,2	06308	90,-
aretace, pozinkovaná ocel, pro níz. galu				0,2	16308	90,-

Třída zatížení C 250

můstkový rošt grafitová litina GGG	50,0	12,7	493	2,9	06314	510,-
aretace, pozinkovaná ocel				0,2	06312	60,-
aretace, pozinkovaná ocel, níz. gala				0,2	16312	60,-

ACO DRAIN bodové odvodnění třídy zatížení A 15, B 125 podle DIN EN 124

Dvorní vpust s rámem a krycím roštem z litiny, třída zatížení B 125

výrobek	stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. výška cm	obj. č.	Kč/ ks
dvorní vpust, rám a rošt z litiny (GGG), protizápachový uzávěr a koš	30,0	30,0	44,0	10500	3610,-
dvorní vpust, litinový rám, mřížkový rošt MW 30x50, pozinkovaná ocel, protizápachový uzávěr a koš	30,0	30,0	44,0	10501	3700,-

Nástavba na prodloužení výšky

nástavba	28,5	28,5	25,0	02716	980,-
----------	------	------	------	-------	-------

Vyrovnávací díl pro přizpůsobení stavební výšky vpustí k rovině povrchu

vyrovnávací díl	28,5	28,5	6,0	02717	480,-
-----------------	------	------	-----	-------	-------


Příslušenství

nátrubek PVC, DN 100	00056	80,-
polyesterové lepidlo 0,5 kg	02163	540,-

Uvedené ceny jsou bez DPH.




Vyrovnávací díl pro přizpůsobení stavební výšky k rovině povrchu.

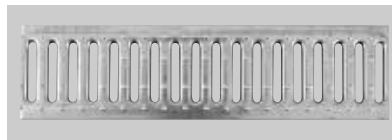

Můstkový rošt pozinkovaný, obj. č. 06303.



Můstkový rošt pozinkovaný, obj. č. 06300.

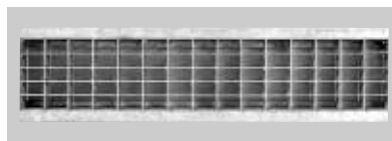

Mřížkový rošt pozinkovaný, obj. č. 06305.



Můstkový rošt, grafitová litina GGG, obj. č. 06314.



Dvorní vpust z polymerického betonu, litinový rám a rošt (GGG), koš (PP), předtvarování s NBR-O-kroužkem pro nátrubek DN 100 a vyjímátný uzávěr pachů.



Dvorní vpust z polymerického betonu, litinový rám a rošt z pozinkované oceli - mřížkový, koš (PP), předtvarování s NBR-O-kroužkem pro nátrubek DN 100 a vyjímátný uzávěr pachů.




Nástavba z polymerického betonu pro vpust na prodloužení stavební výšky, předtvarování DN 100 na napojení střešního svodu - boční přítok.

SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ ULTRA RIB 2 (PP)

ZATRAVNĚNÍ + OHUMUSOVÁNÍ V TL. 150 mm

a) V KOMUNIKACI



b) VE VOLNÉM TERÉNU

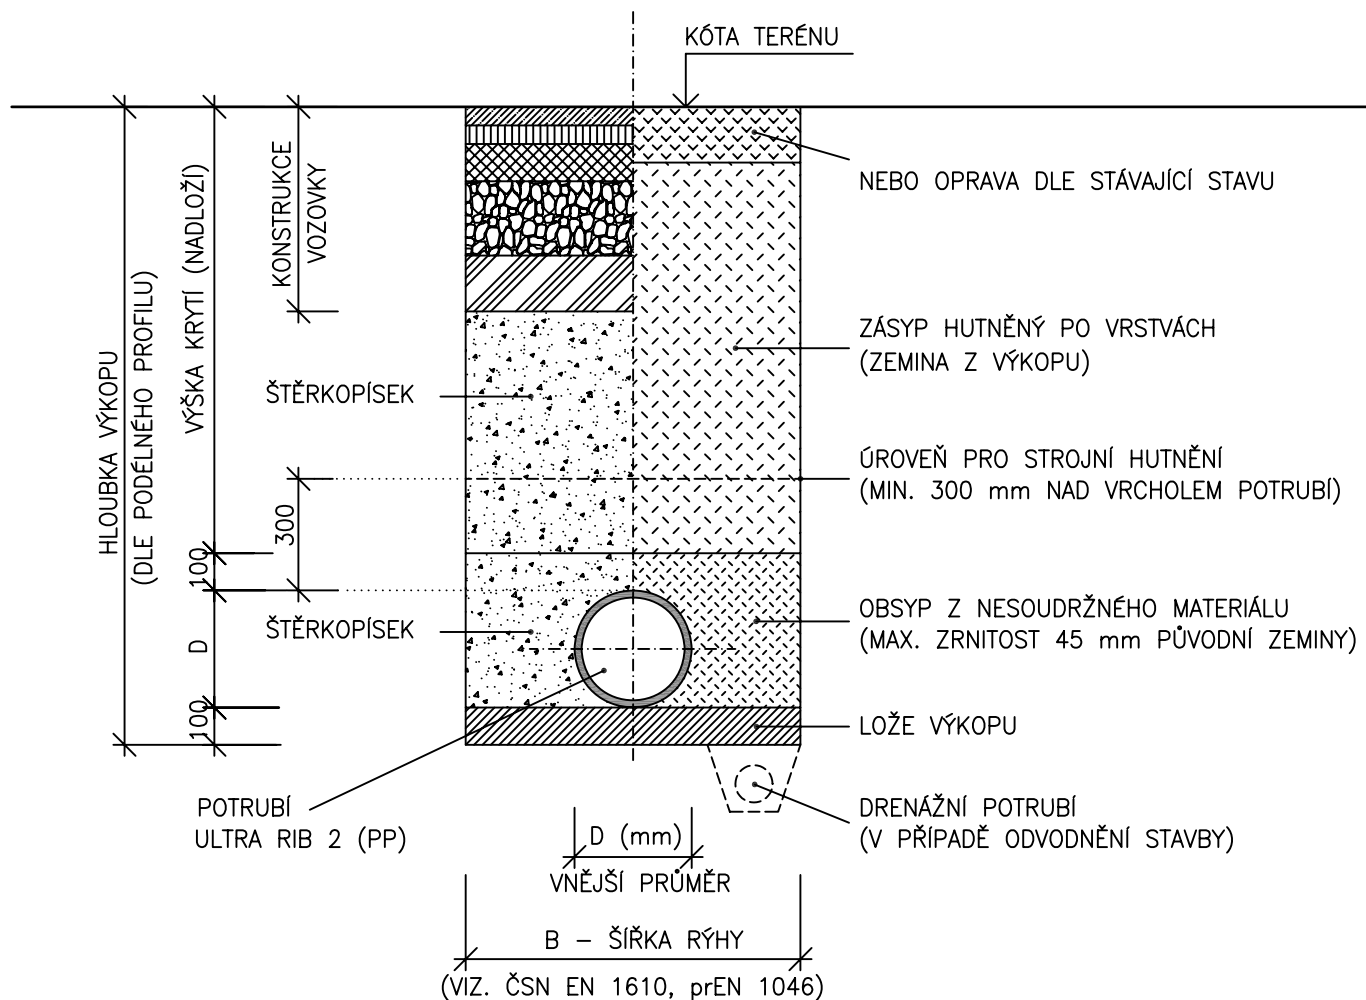


POZNÁMKA:

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA


CHODNÍKOVÉ PŘEJEZDY S PÁSY PRO NEVIDOMÉ MĚŘÍTKO 1:50

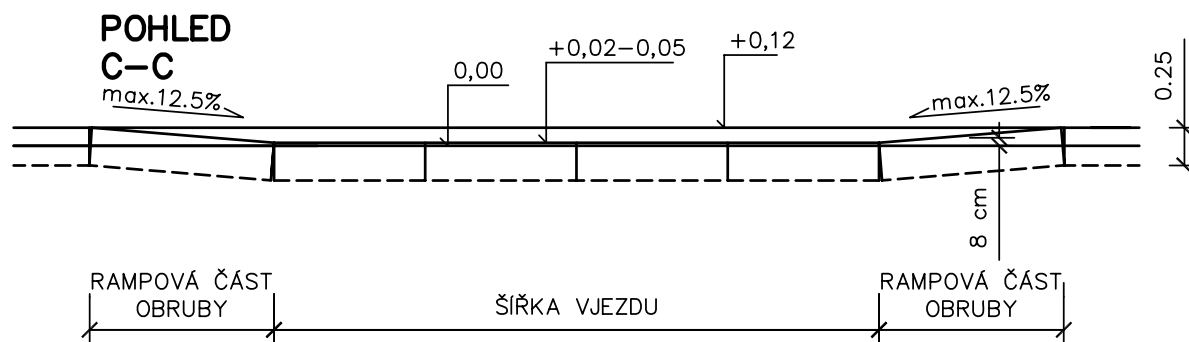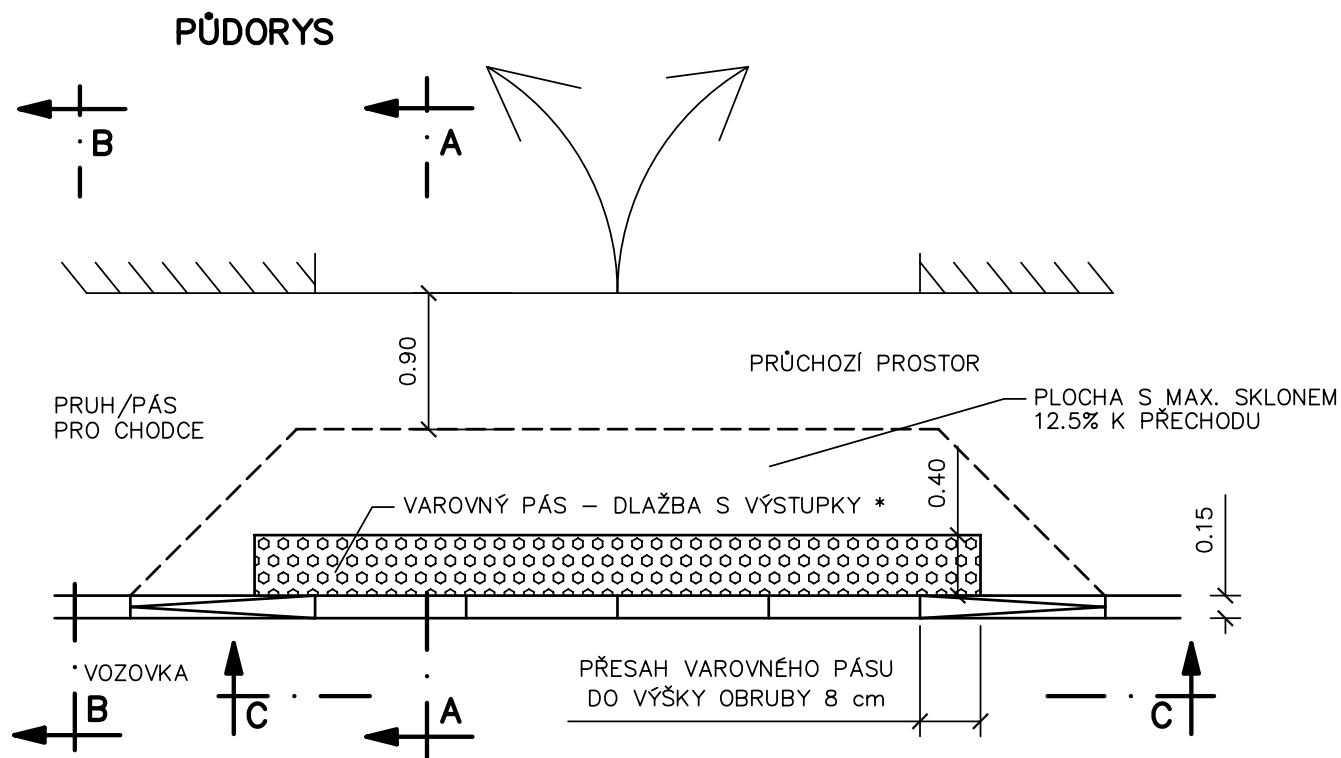

ŘEZ A-A

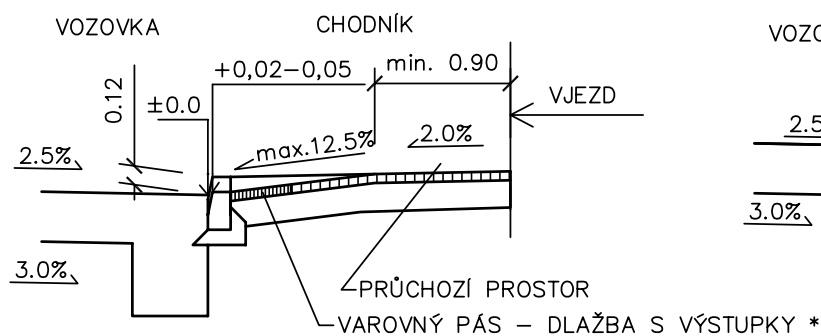

ŘEZ B-B

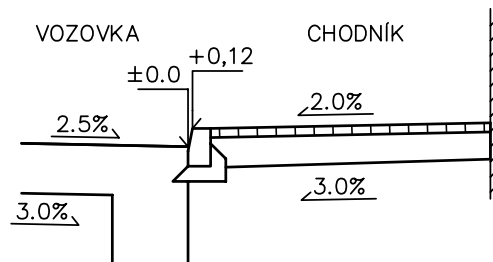


* POUŽITÉ DLAŽEBNÍ PRVKY MUSÍ VYHOVOVAT USTANOVENÍM VYHLÁŠKY č. 163/2002 Sb
A TECHNICKÝM NÁVODŮM TZÚS


CHODNÍKOVÉ PŘEJEZDY S PÁSY PRO NEVIDOMÉ

MĚŘÍTKO 1:50


PŘI NEDOSTATEČNÉ ŠÍŘCE PRŮCHOZÍHO PROSTORU NEBO JEHO ABSENCI

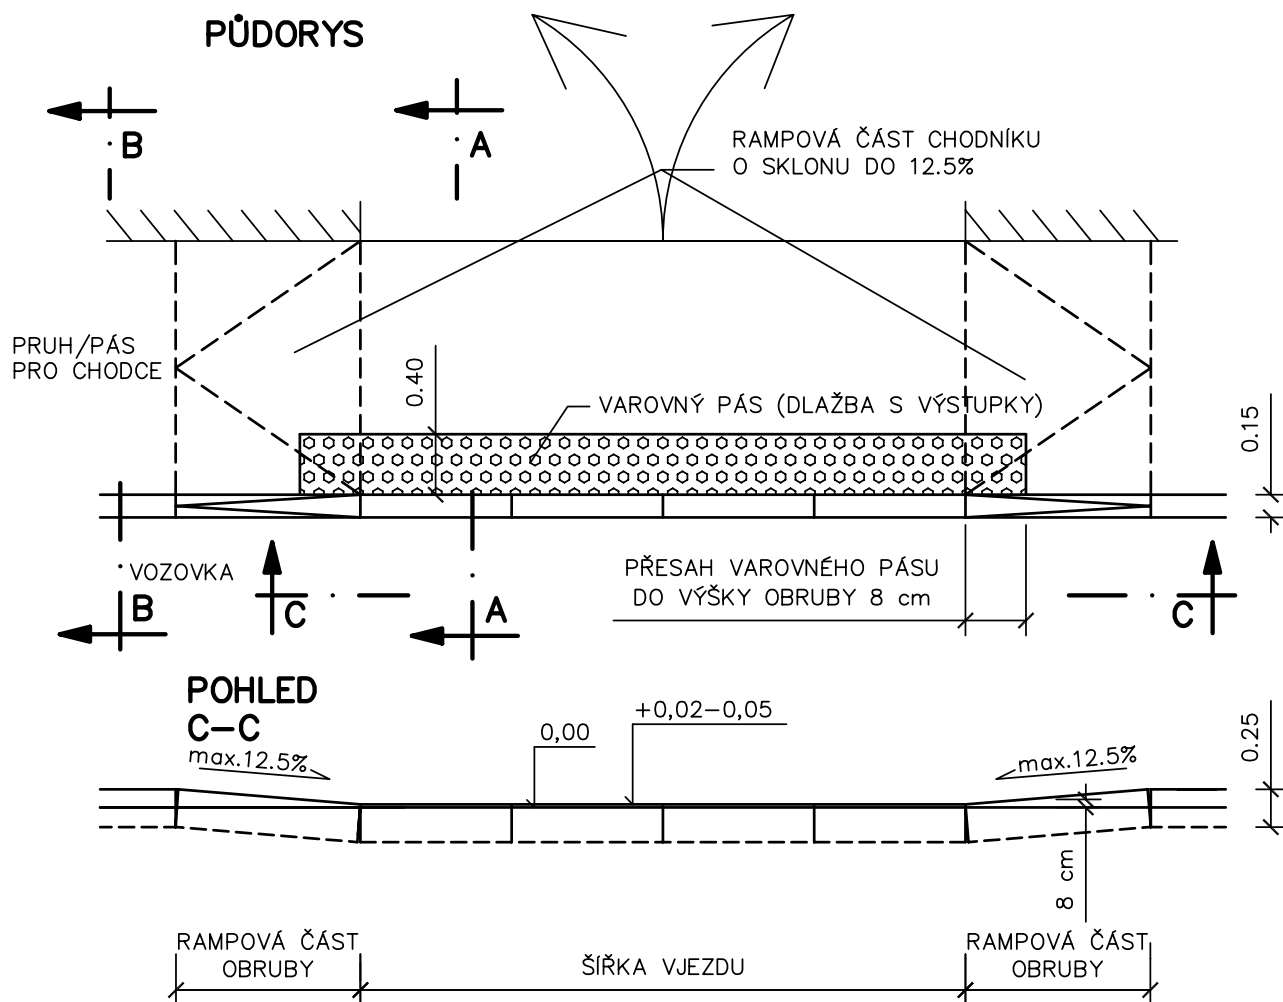

ŘEZ A-A

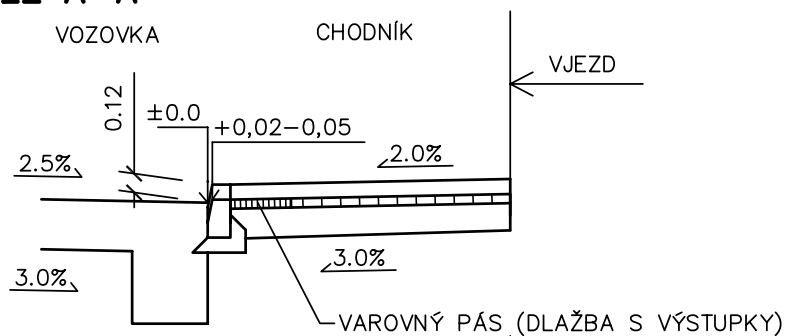


ŘEZ B-B

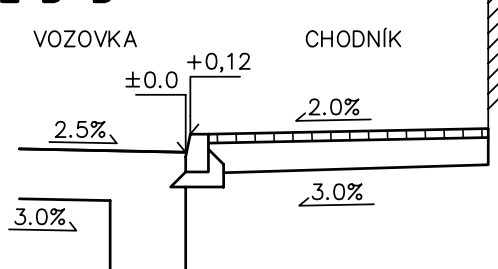


BEZBARIÉROVÁ MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ S PÁSY PRO NEVIDOMÉ

MĚŘÍTKO 1:50


PŮDORYS

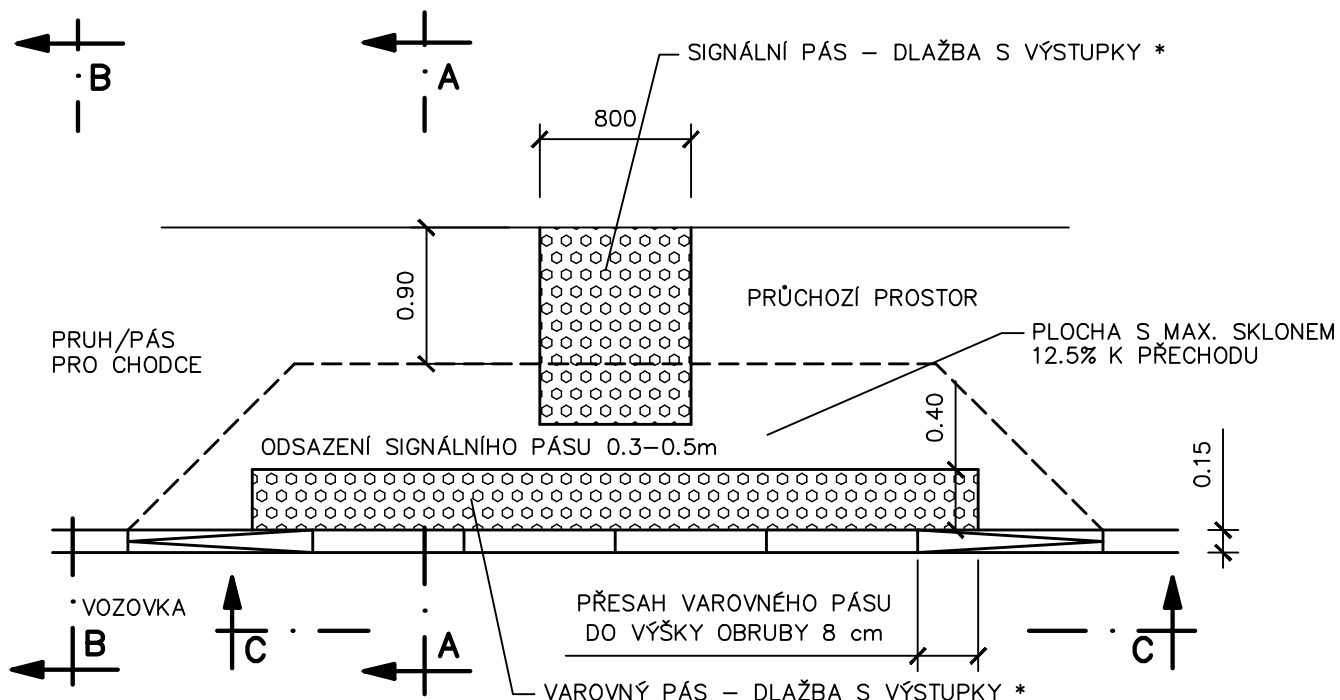


POHLED C–C

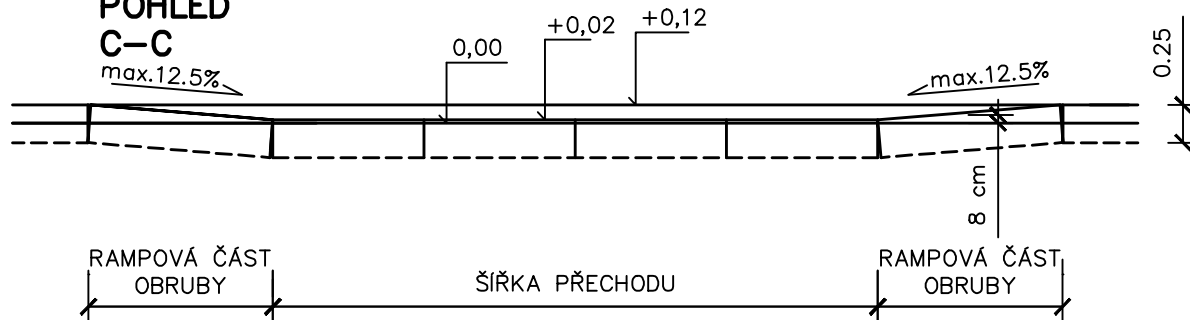

ŘEZ A–A

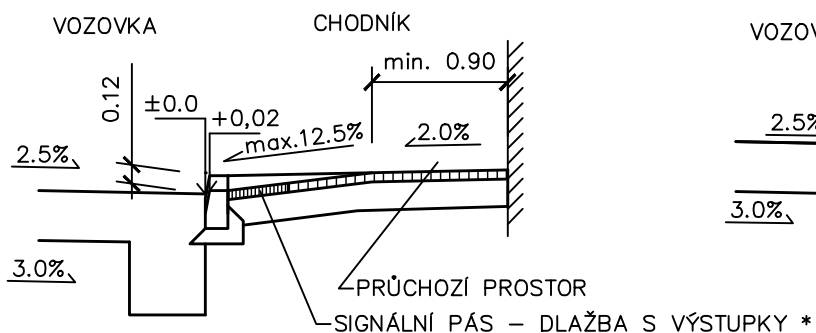


ŘEZ B–B

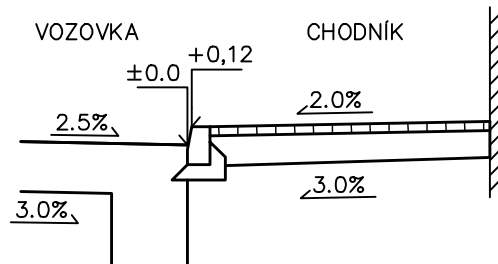

* POUŽITÉ DLAŽEBNÍ PRVKY MUSÍ VYHOVOVAT USTANOVENÍM VYHLÁŠKY č. 163/2002 Sb
A TECHNICKÝM NÁVODŮM TZÚS

Vodící pás přechodu

Je to pás šířky 550 mm umístěný ve vozovce, který je součástí vodorovné dopravní značky „Přechod pro chodce“ č. V7. Jedná se o hmatné mělké drážky provedené speciální barvou na celou délku přechodu navazující na signální pásy v chodníku. Vodící pás je důležitý na přechodech delších než 8000 mm a u přechodů v oblouku nebo šikmých.

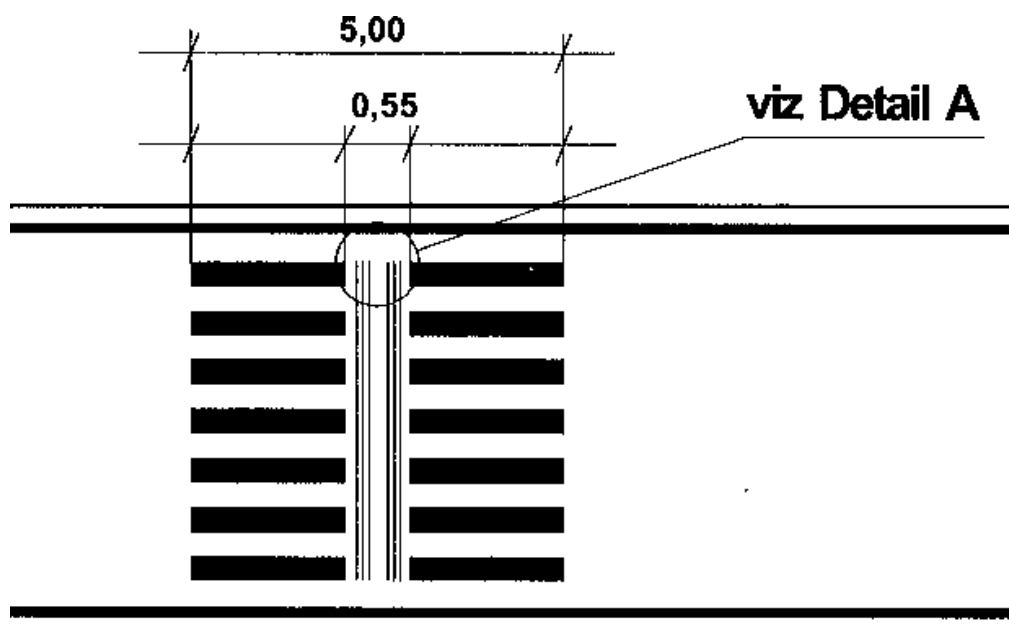

Detail A

