




Se svislým úsekem

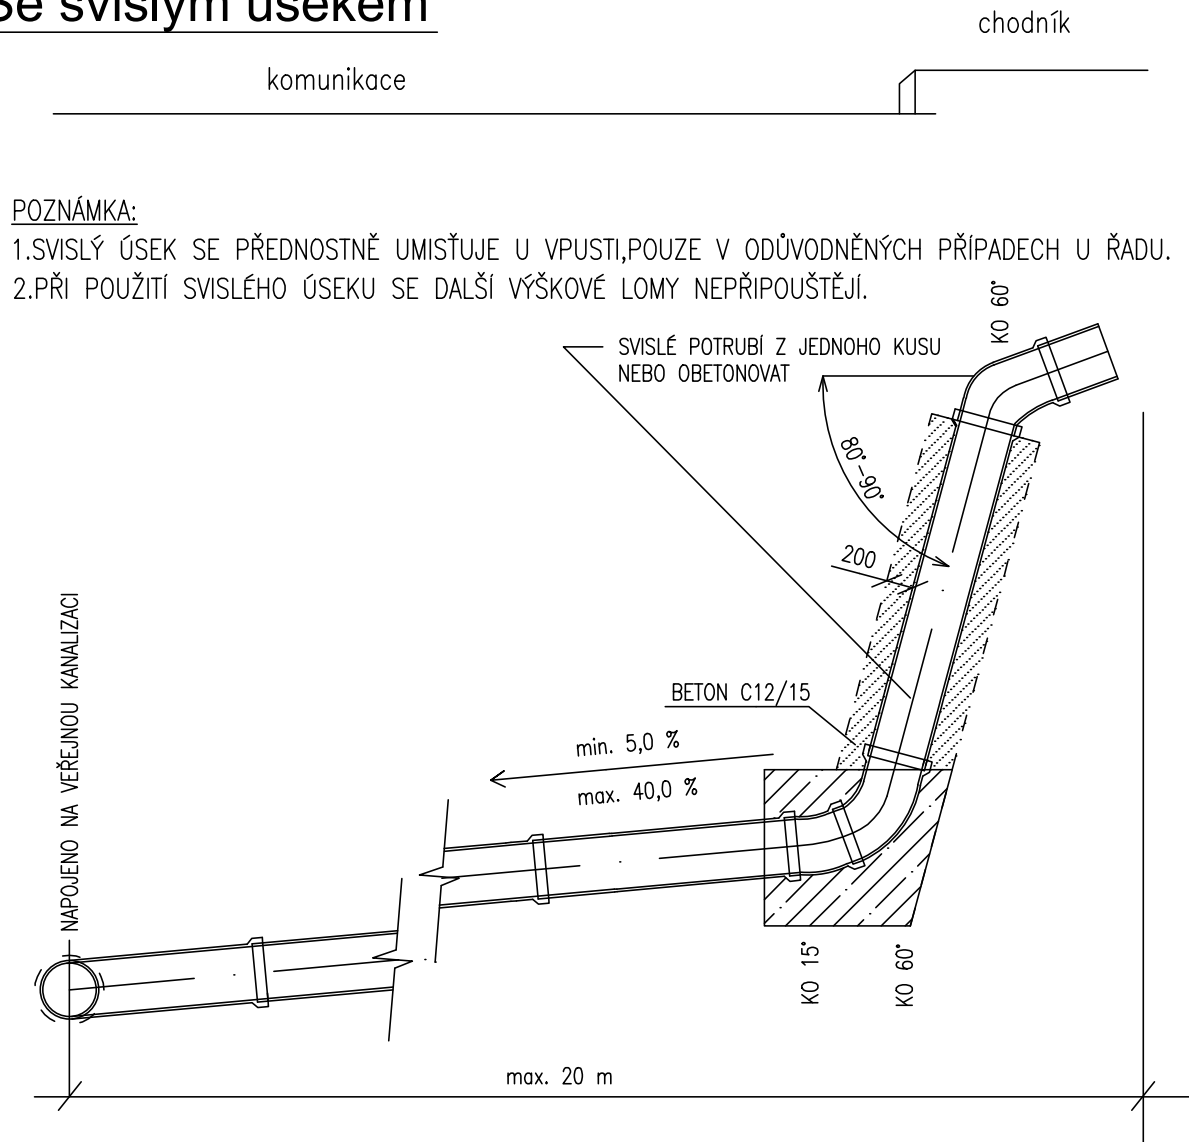

Příklad uložení potrubí

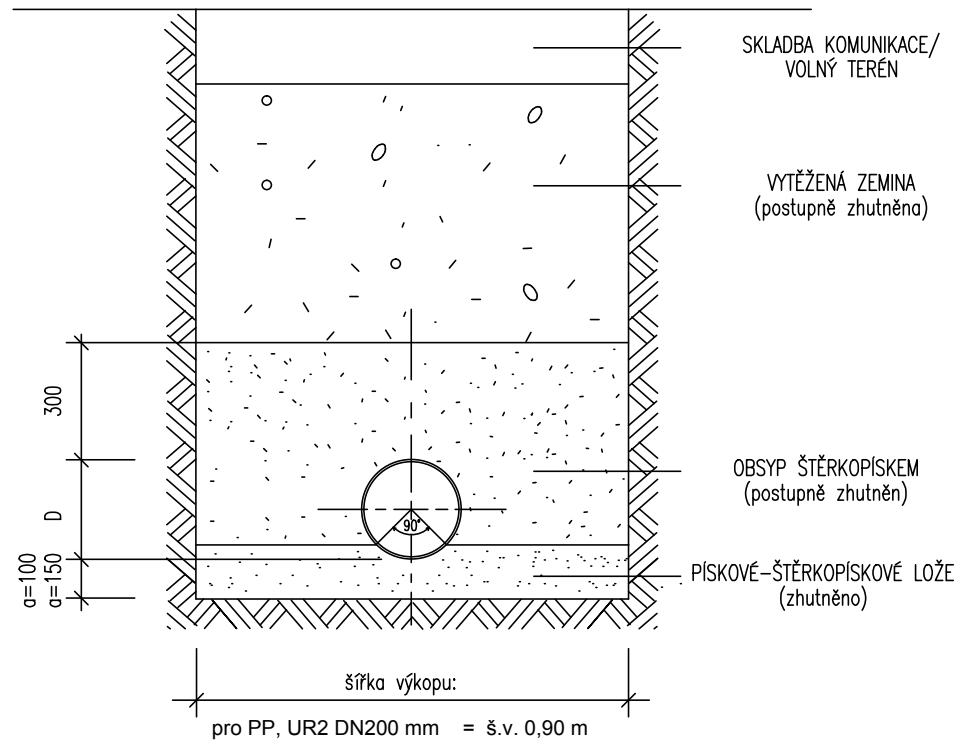

Bez svislého úseku

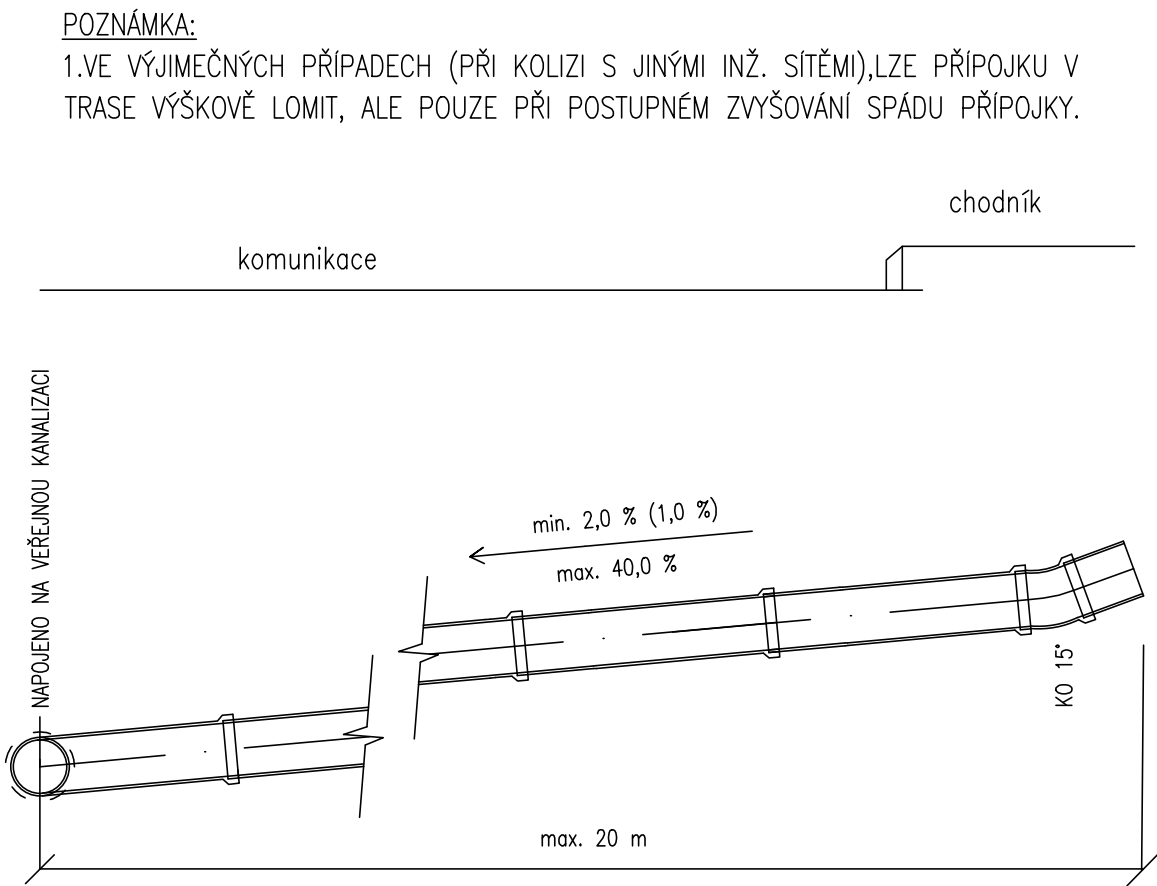

- Poznámka:**
- zaústění přípojky do kanalizačního sběrače bude provedeno pomocí standardních odboček dodávaných výrobcem kanalizačního systému s rozlišením levá/pravá
 - minimální sklon domovních přípojek je 2%, zaústění do horní části profilu kanalizačního sběrače
 - dešťové přípoky budou na vtoku opatřeny lapačem nečistot
 - uvedené zásady platí jak pro přípojky z nemovitostí tak z uličních vpustí

Změna	Číslo/rok	Vypracoval

Souřadnicový systém s-JTSK.
Výškový systém Bpv.

SO 303

HIP :	VP : Josef Šedivý	WAY project s. r. o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz			
Projektant : Richard Šindelář	Kontroloval : Josef Šedivý	Zodp. projektant : Ing. Lubomír Hlom			
Stavebník : Město Žirovnice			Č. zakázky :	622	Paré č.:
Obec : Žirovnice			Datum :	06/2012	
Stavba : Rekonstrukce ulice Nádražní - Žirovnice			Formát :	2 A4	
			Měřítka :	-----	
			Stupeň :	ZDS, PDPS	
Příloha : Vzorový profil kanalizační přípojky			Číslo arch. : 13/11	Číslo přílohy : C 2.5.1	