



DOMOVNÍ PŘÍPOJKY

| MATERIÁL |    | POPIS VÝROBKU                                                                                                                                       |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPE 32   | PE | TRUBKA PE80 D32x2,9 SDR11 PN16                                                                                                                      |
| IPE 63   |    | TRUBKA PE80 D63x5,8 SDR11 PN16                                                                                                                      |
| 3350     | 1  | N.P. HACOM 3350 HACOM DN 100/1 1/4" PN 16                                                                                                           |
| 3350     |    | N.P. HACOM 3350 HACOM DN 100/2" PN 16                                                                                                               |
| 2520     | 2  | Š 2520 D. PŘ., DN–1"/VNĚJ.Z.–1 1/4" PN 16                                                                                                           |
| 2520     |    | Š 2520 D. PŘ., DN–1 1/2"/VNĚJ.Z.–2" PN 16                                                                                                           |
| 6110     | 3  | ISO 6110 D32 VNĚ.Z./VNI. Z.–1 1/4" PN 16                                                                                                            |
| 6110     |    | ISO 6110 D63 VNĚ.Z./VNI. Z.–1 1/4" PN 16                                                                                                            |
| 9601     | 4  | ZS 9601 TEL. D. PŘ. 1,30–1,80M, DN 3/4" 2" HAWLE                                                                                                    |
| 1850     | 5  | POKL. 1850 TEL. D. PŘ. HAWLE                                                                                                                        |
| 6300ST   | 6  | MECHANICKÁ SPOJKA – PŘECHODKA PE–OCEL Z TV. LIT. 666400 č. 6300ST PE D32/OCEL D 1" NEBO TVAROVKA ISO Z 66200 – SPOJKA č. 6300 VNĚJŠÍ Ø TRUBKY D32mm |
| 6300ST   |    | PŘÍPADNĚ JINÉ ODPOVÍDAJÍCÍ SPOJENÍ DLE SKUTEČNÉHO TRUBNÍHO MATERIÁLU STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY                                                             |
| 6300ST   | 6  | MECHANICKÁ SPOJKA – PŘECHODKA PE–OCEL Z TV. LIT. 666400 č. 6300ST PE D63/OCEL D 2" NEBO TVAROVKA ISO Z 66200 – SPOJKA č. 6300 VNĚJŠÍ Ø TRUBKY D63mm |
| 6300ST   |    | PŘÍPADNĚ JINÉ ODPOVÍDAJÍCÍ SPOJENÍ DLE SKUTEČNÉHO TRUBNÍHO MATERIÁLU STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY                                                             |

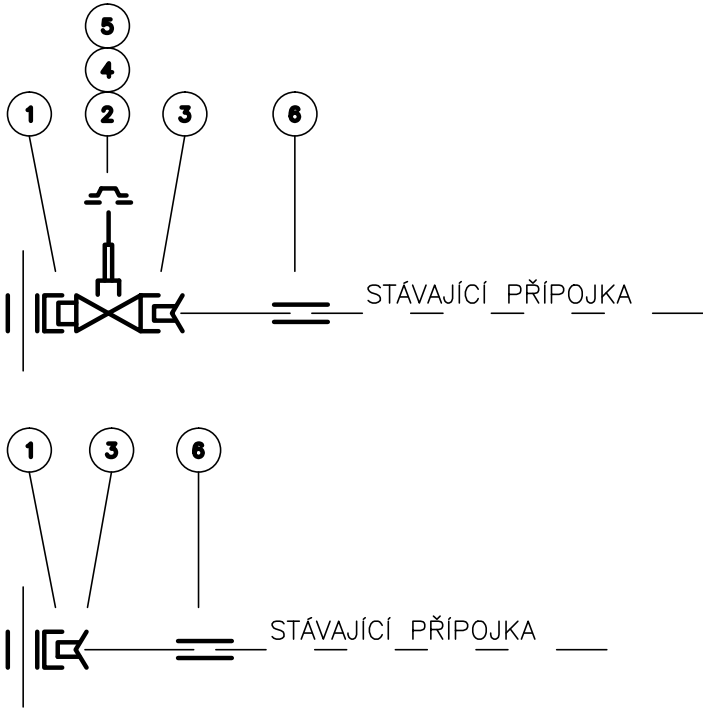


ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ  
VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

POVRCH ZPEVNĚNÝ NEZPEVNĚNÝ

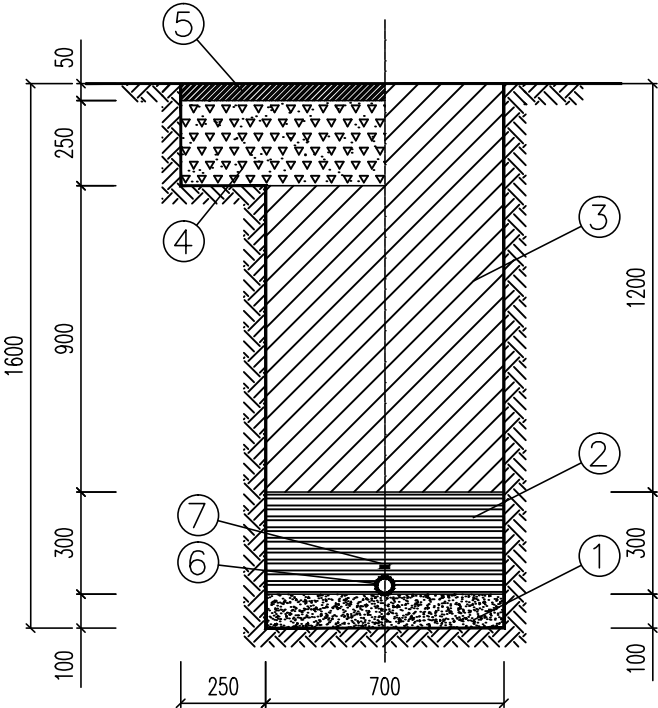

LEGENDA

- 1 LOŽE Z KAMENIVA TĚŽENÉHO FRAKCE 0 – 4 MM
- 2 OBSYP POTRUBÍ, MATERIÁL DTTO 1 ,HUTNĚN
- 3 ZÁSYP VÝKOPOVÝM MATERIÁLEM, HUTNĚNO PO 20 CM
- 4 PODKLAD – KAMENIVO HRUBÉ DRCENÉ
- 5 KRYT VOZOVKY ŽIVIČNÝ
- 6 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PE 80 32/2,9 MM
- 7 VYHLEDÁVACÍ VODIČ CY – 4 MM2

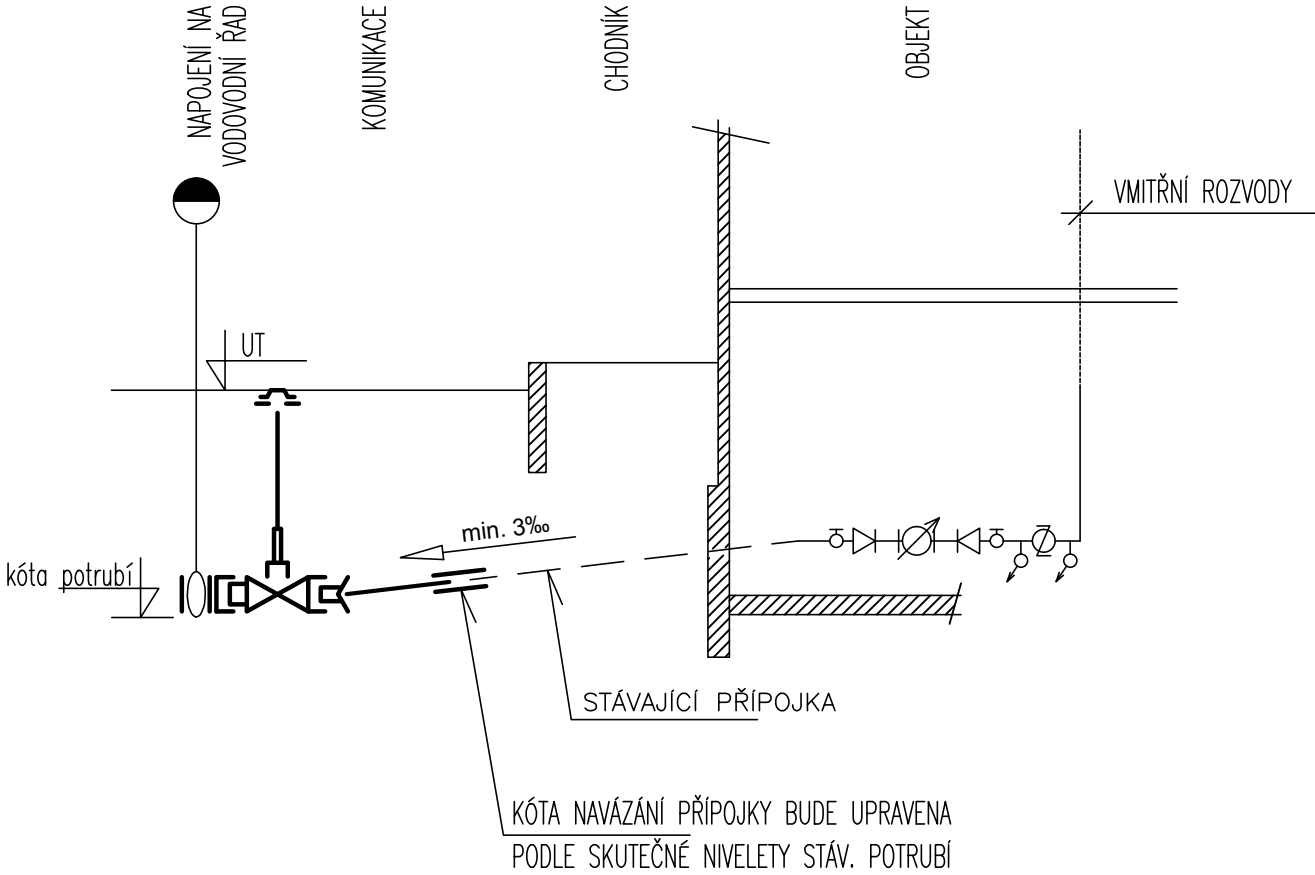

SPÁD  
MATERIÁL–PROFIL  
DRUH VÝKOPU

|             |
|-------------|
| min. 3‰     |
| PE DN 32 mm |
| PAŽENÝ      |

Poznámka:

- stávající domovní přípojky budou přepojeny v případě, že jsou provedeny z PE. V případě provedení z jiného materiálu budou vyměněny až po hranici veřejného pozemku.
- minimální sklon domovních přípojek je 3‰

| Změna | Číslo/rok | Vypracoval |
|-------|-----------|------------|
|       |           |            |

Souřadnicový systém s-JTSK.  
Výškový systém Bpv.

SO 303

|                                                     |                               |                                                                                                                                           |              |           |                        |                            |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------|----------------------------|
| HIP :                                               | VP :<br>Josef Šedivý          | <b>WAY</b> project s. r. o.<br>Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II<br>tel.: 384 321 494, 384 327 505<br>email: wayproject@wayproject.cz |              |           |                        |                            |
| Projektant :<br>Richard Šindelář                    | Kontroloval :<br>Josef Šedivý | Zodp. projektant :<br>Ing. Lubomír Hlom                                                                                                   |              |           |                        |                            |
| Stavebník : Město Žirovnice                         |                               |                                                                                                                                           | Č. zakázky : | 622       | Paré č.:               |                            |
| Obec : Žirovnice                                    |                               |                                                                                                                                           | Datum :      | 06/2012   |                        |                            |
| Stavba :<br>Rekonstrukce ulice Nádražní - Žirovnice |                               |                                                                                                                                           | Formát :     | 2 A4      |                        |                            |
|                                                     |                               |                                                                                                                                           | Měřítka :    | -----     |                        |                            |
| Příloha :<br>Vzorový profil vodovodní přípojky      |                               |                                                                                                                                           | Stupeň :     | ZDS, PDPS | Číslo arch. :<br>13/11 | Číslo přílohy :<br>C 2.5.2 |
|                                                     |                               |                                                                                                                                           |              |           |                        |                            |