

1. Provozovatel: **ŠKO-ENERGO, s.r.o., Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav**
Interní umístění: **teplárna E1A**

2. Technická data kotle: **parní fluidní kotel K80**

Výrobce: **VÍTKOVICE, a.s. Ostrava**

Výrobní číslo: **3170**

Rok výroby: **1997**

Jmenovitý výkon [t/h]: **140**

Pracovní teplota (max) [°C]: **535**

Pracovní přetlak [MPa]: **12,5**

Zkušební přetlak [MPa]: **18,9**

Výhřevná plocha [m²]: **5173**

Palivo: **ČU, HU, ZP**

3. Datum zkoušky: **17. 08. 2016**

4. Druh zkoušky: **zkouška těsnosti**

5. Zjištěný stav:

Zkouška těsnosti kotle byla provedena po provedené vnitřní revizi a provedené opravě tlakového celku kotle.

Po dohodě s provozovatelem byla zkouška těsnosti provedena při přetlaku 13,5 MPa. Po vyvození daného přetlaku byla provedena 15 min prodleva a po snížení tlaku na 80% provozního přetlaku byla provedena vizuální kontrola kompletního tlakového celku a míst provedených oprav. Po dobu trvání zkoušky nebyly na tlakovém celku shledány žádné netěsnosti.

Zkouška těsnosti byla úspěšná.

Průběh tlakování je zřejmý z přílohy revizní zprávy – výtisk z řídicího systému PROCONTROL.

6. Navržená opatření:

Tlakový celek kotle je při stanoveném zkušebním přetlaku těsný a tím způsobilý k uvedení do trvalého provozu.

7. Údaje o odstranění dřívějších závad:

8. Vyjádření o dalším provozu kotle:

Kotel JE schopen bezpečného provozu při dodržení normy ČSN 070710.


9. Razítko, podpis RT: **Ing. Milan Kraft, ev. č. 5112/6/14/R-TZ-NA,PK1,HK2**

10. Převzal: **Ing. Pavel Matějka**



17.08.16 06:30:03

17.08.16 08:30:03

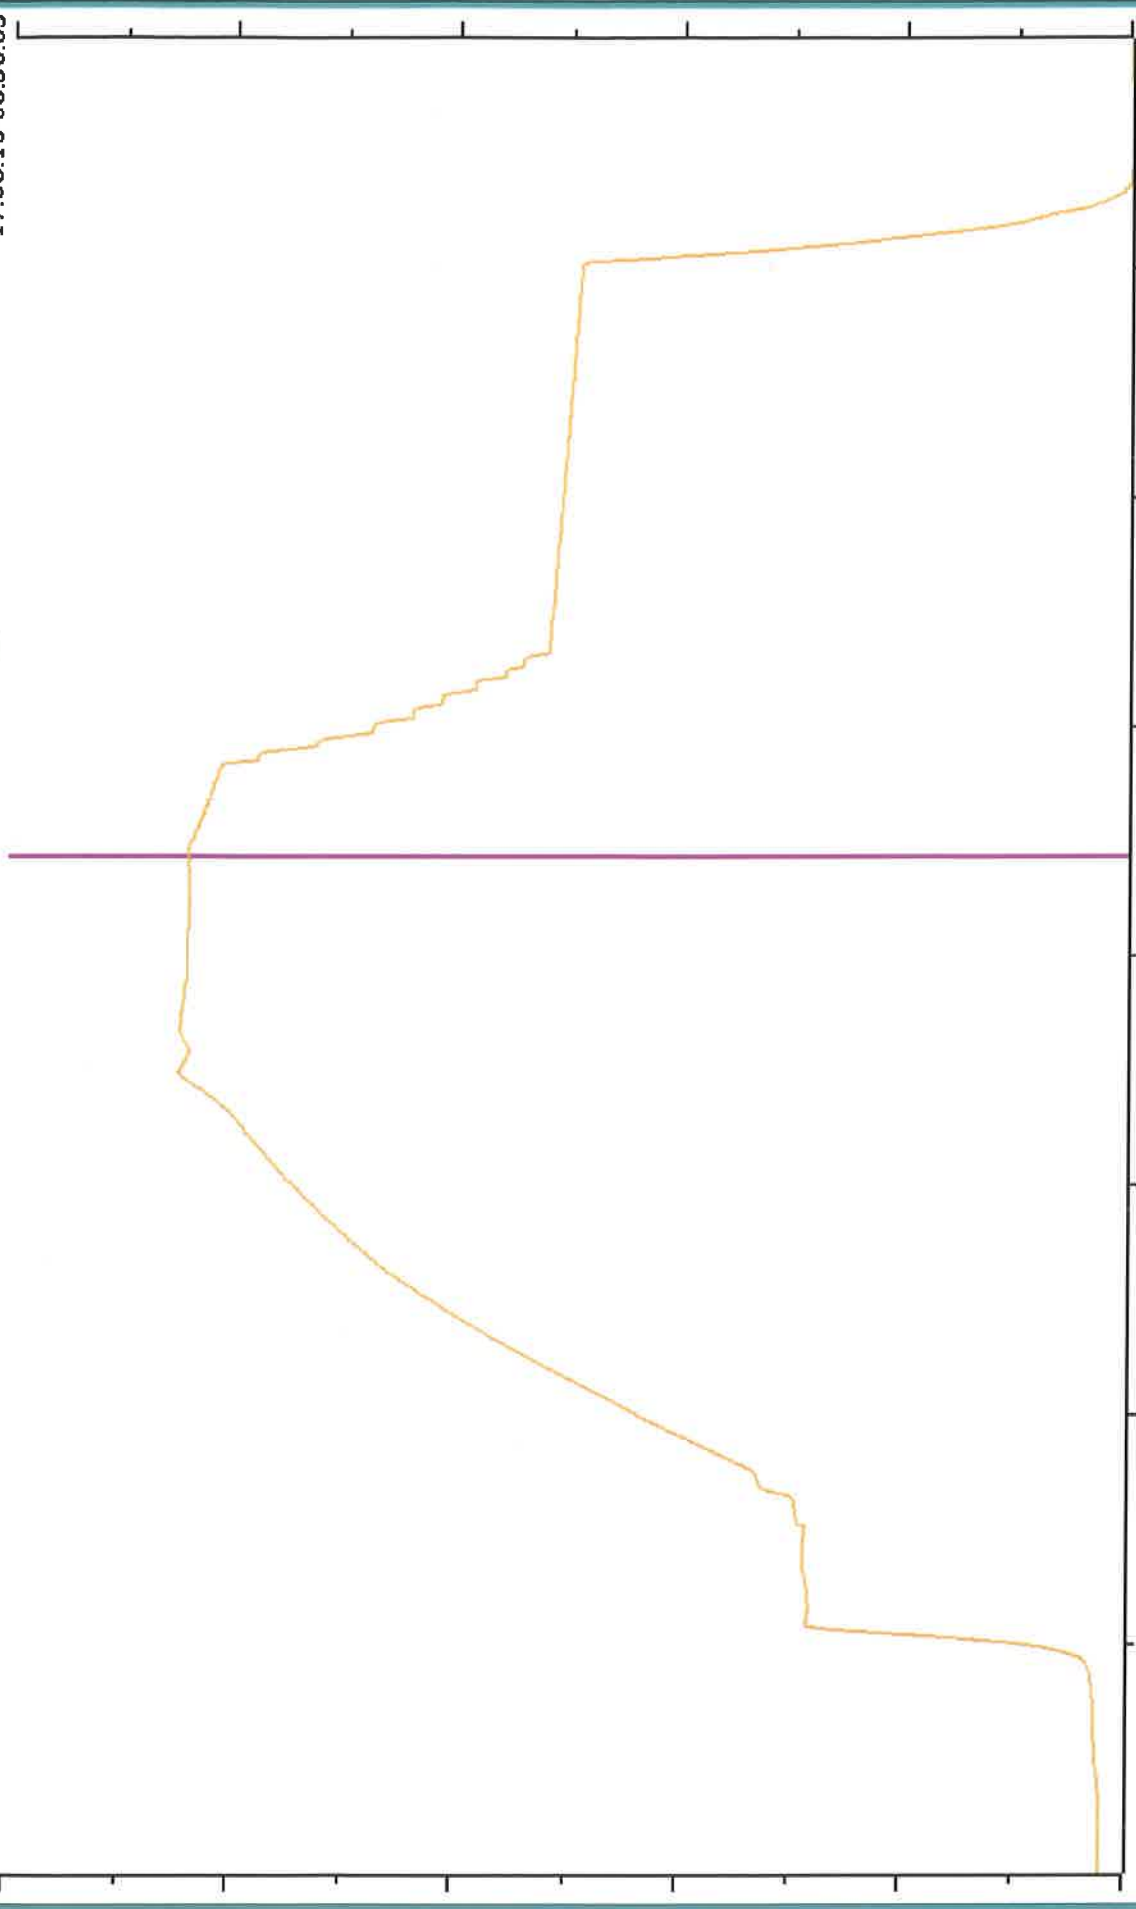

17.08.16 07:00:00 17.08.16 07:30:00 17.08.16 08:00:00 17.08.16 08:30:00

Partner		Kennzeichen		Bezeichnung		ABA		ABE		Einheit		Zeit Lineal 1		Zeit Lineal 2		Lineal We	
1	X-Achse	80HAD10FL801	XJ51	Hlad v Bub		-300,0		300,00		mm							
2	X-Achse	80HAD10FP801	XJ51	TI v Bub		0,000		150,00		bar		17.08.16 07:36:31				134,2	
3	X-Achse	80LAB30CP011	XQ50	P NapVo pred RV NapVo		0,000		150,00		bar							
	X-Achse	80LAB30CG011	XQ50	G RV NapVo		0,000		100,00		%							