

1. Provozovatel: **ŠKO-ENERGO, s.r.o., Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav**  
Interní umístění: **teplárna E1A**

2. Technická data kotle: **parní fluidní kotel K90**

Výrobce: **VÍTKOVICE, a.s. Ostrava**

Výrobní číslo: **3171**

Rok výroby: **1997**

Jmenovitý výkon [t/h]: **140**

Pracovní teplota (max) [°C]: **535**

Pracovní přetlak [MPa]: **12,5**

Zkušební přetlak [MPa]: **18,9**

Výhřevná plocha [m<sup>2</sup>]: **5173**

Palivo: **HU, biomasa, ZP**

3. Datum zkoušky: **12. 08. 2020**

4. Druh zkoušky: **zkouška těsnosti**

5. Zjištěný stav:

**Zkouška těsnosti byla provedena po provedené vnitřní revizi.**

**Po dohodě s provozovatelem byla zkouška těsnosti provedena při přetlaku 13,5 MPa.**

**Po vyvození daného přetlaku byla provedena 15 min prodleva a po snížení tlaku na 80% provozního přetlaku byla provedena vizuální kontrola tlakového celku kotle. Po dobu trvání zkoušky nebyly na tlakovém celku shledány žádné netěsnosti.**

**Zkouška těsnosti byla úspěšná.**

**Průběh tlakování je zřejmý z přílohy revizní zprávy – výtisk z řídicího systému PROCONTROL.**

6. Navržená opatření:

**Tlakový celek kotle je při stanoveném přetlaku těsný a tím způsobilý k uvedení do trvalého provozu.**

7. Údaje o odstranění dřívějších závad:

8. Vyjádření o dalším provozu kotle:

**Kotel JE schopen bezpečného provozu při dodržení normy ČSN 070710.**

9. Razítko, podpis RT: **Ing. Milan Kraft, ev. č. 5415/5/19/R-TZ-PK1, HK2, NA, NB**


10. Převzal: **Ing. Pavel Matějka**



12.08.20 06:00:19

PBS30 Trendanzeige zur Analyse: onss01 - 8.1.1

12.08.20 14:00:19

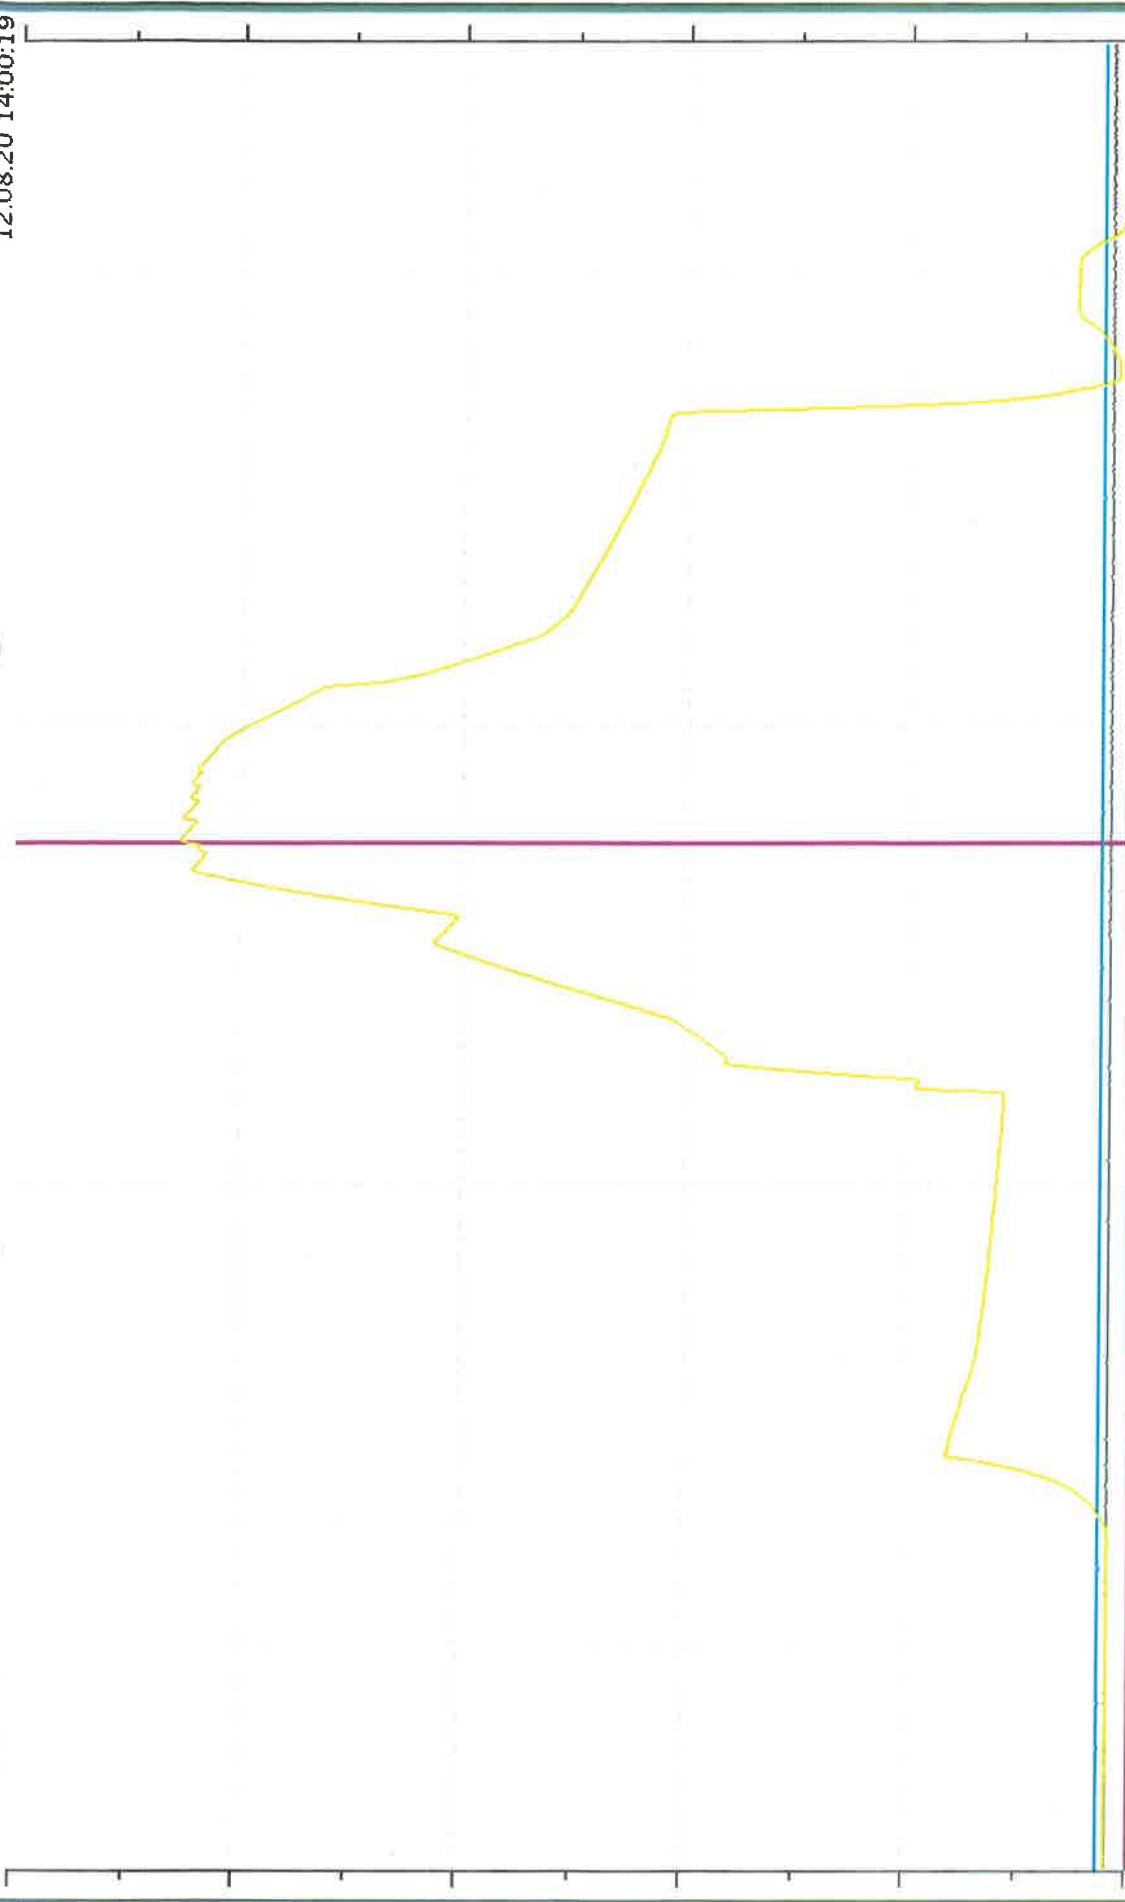

12.08.20 07:00:00

12.08.20 09:00:00

12.08.20 11:00:00

12.08.20 13:00:00

Partner		Kennzeichen	Bezeichnung	ABA	ABE	Einheit	Zeit Lineal 1	Zeit Lineal 2	Lineal We
<input checked="" type="checkbox"/>	X-Achse	90LBH10CG001 XQ50	G RV NajPar nad Strech	0,000	100,00	%	12.08.20 10:29:41		2,73
<input checked="" type="checkbox"/>	X-Achse	90LBA10CF901 XQ50	F OP	0,000	55,000	kg/s	12.08.20 10:29:41		0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	X-Achse	90LBA10CG001 XQ50	G UzSoup OP	0,000	100,00	%	12.08.20 10:29:41		2,00