




1.NP

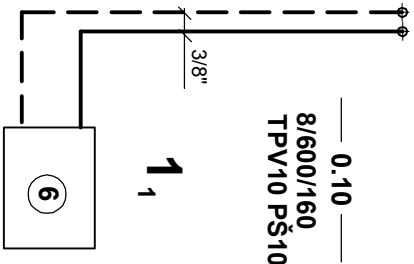


VZT JEDNOTKA 2
8,5 kW

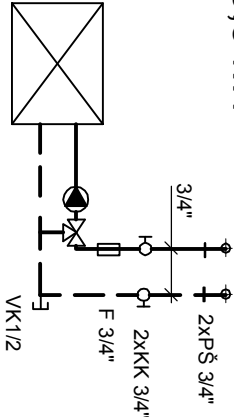

VZT JEDNOTKA 3
8,5 kW

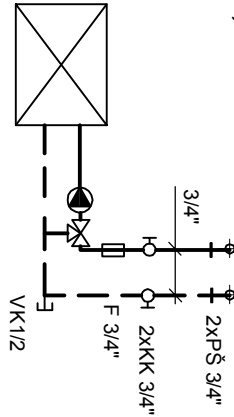

VZT JEDNOTKA 4
8,5 kW

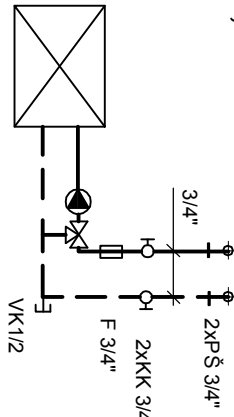

1.PP

1.11 ČÍSLO MÍSTNOSTI
(11-6060-VK) TYP OTOPNÉHO TĚLESA

1 POŘ. ČÍSLO OT
1 PODLAŽÍ

3 LITINOVÁ ČLÁNKOVÁ
TĚLESA 600/160
PŘEDNASTAVENÍ
REGULACE
VENTILU

LEGENDA:

— PŘÍVODNÍ POTRUBÍ 80°C, OCEL

- - - ZPĚTNÉ POTRUBÍ 60°C, OCEL

TPV TERMOREGULAČNÍ VENTIL PŘÍMÝ

PŠ ŠROUBENÍ PŘÍMÉ

S1 STOUPACÍ POTRUBÍ

OBĚHOVÉ ČERPADLO
WILO STRATOS 25/1-4
(DODÁVKA VZT)
ESBE VRG 15
(DODÁVKA VZT)

OBĚHOVÉ ČERPADLO
WILO STRATOS 25/1-4
(DODÁVKA VZT)
ESBE VRG 15
(DODÁVKA VZT)

OBĚHOVÉ ČERPADLO
WILO STRATOS 25/1-4
(DODÁVKA VZT)
ESBE VRG 15
(DODÁVKA VZT)

Zdeněk Sádovský <i>projektant kancelář</i> Jana Palachova 1552, Pardubice, 530 02 tel: 466 610 125, sadovsky@tiscali.cz		zodpovědný projektant :		vypracoval :	
investor: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM		Zdeněk Sádovský		Zdeněk Sádovský	
místo stavby: LYSÁ NAD LABEM				datum: 08/2021	
		měřítko: -			
akce: REK. PAVILONU "E" ZŠ JAK 2. ETAPA LYSÁ NAD LABEM		formát: 3xA4		výřisk č.:	
		číslo výkresu:			
výkres: SCHÉMA				ÚT/3	