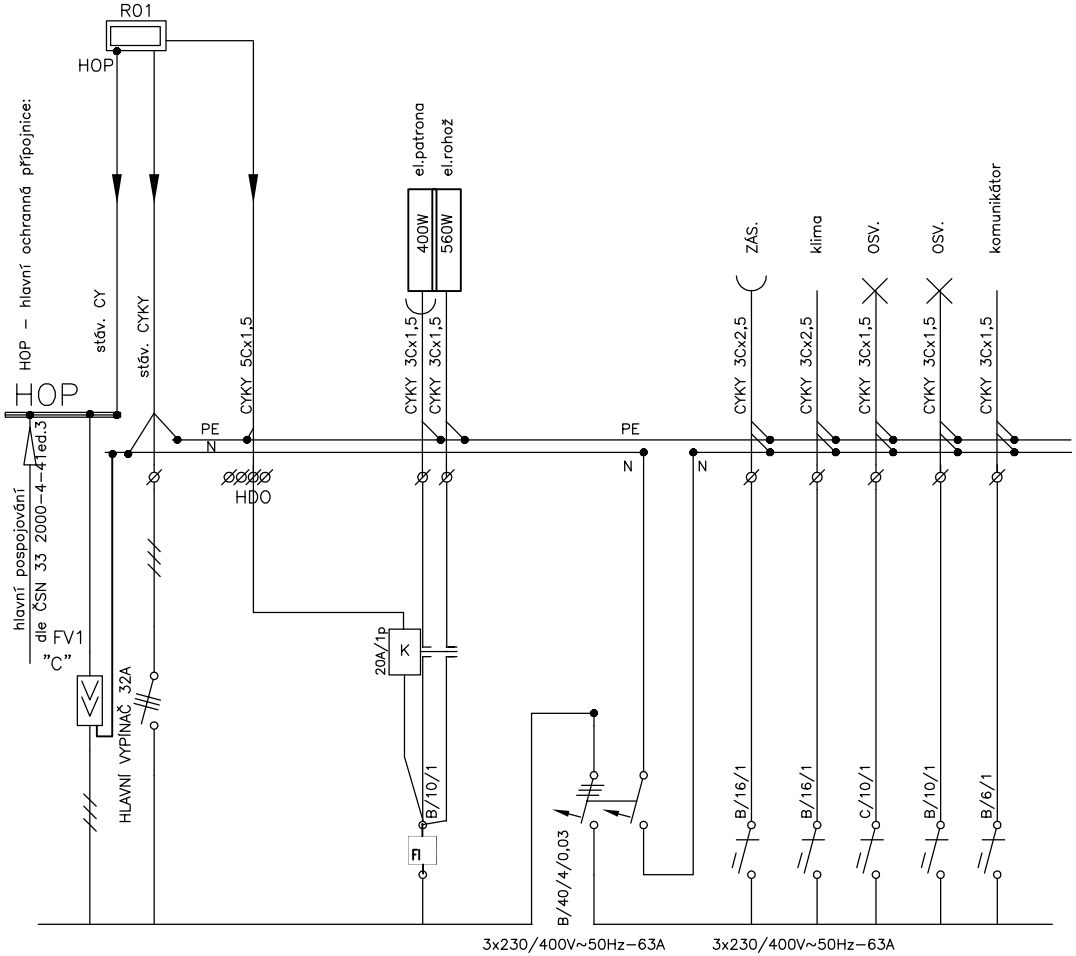


Rozvodnice na omítku min. 36MOD
IP min.31, bílá dv.

Rez.prostor

Využít stáv. R04

POZNÁMKA:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3x230/400V~50Hz, TN-S
Ochrana před nebezp. dotykem provedena dle ČSN 33 2000-4-41,ed2:
ŽIVÝCH ČÁSTÍ: KRYTEM A IZOLACÍ
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: automatickým ODPOJENÍM OD ZDROJE
Doplňková ochrana proudovými chrániči, pospojením
Instalovaný příkon: 4kW, Max.soudobý příkon: 2,5kW

| | | | |
|---|---|---|---|
| ELFY ELEKTROFIRMA Josef Šmejkal Sadská 480 190 00 Praha 9<br>projekce: Jungmannova 209, 261 01 Příbram III<br>tel.-fax: 318 631 518, 318 627 335 | Investor: Město Mnichovice<br>Masarykovo náměstí 83<br>251 64 Mnichovice | výkres č.: 11 | č.paré: |
| projektant: J. Bonk | název zakázky: PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉHO DOMU<br>Onřejovská 538, Mnichovice<br>D.1.4.G,H ELEKTRO-SILNOPROUD, SLABOPROUD | č.zakázky/evid.č.: P18-1202/1202 | |
| ved. proj.: Ing. Sladkovský | | datum: 2018-05 | |
| kontroloval: Ing. Sladkovský | název výkresu: Rozvaděč R04 | formát: A4 | |
| stupeň: DPS / změna: – / platnost výkresu od: 2018-06 | | měřítko: – | |