


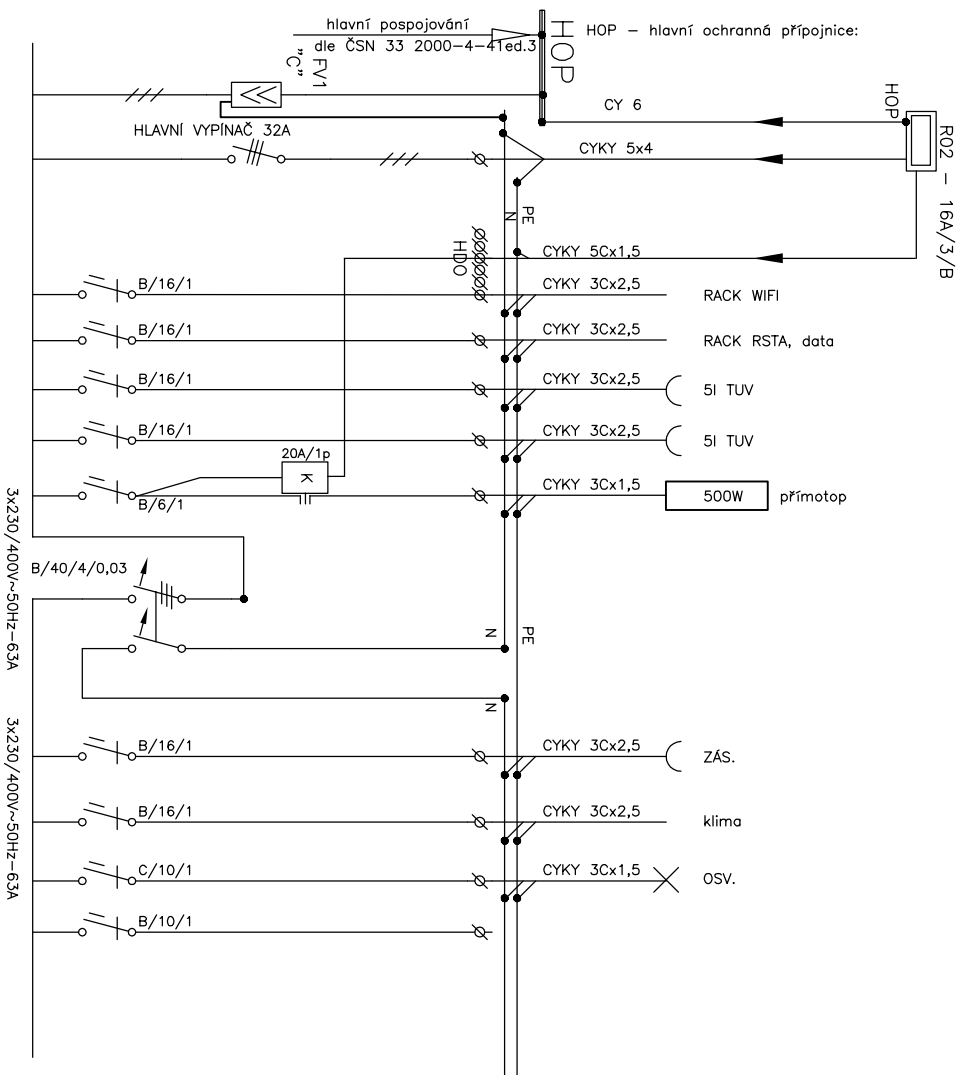

Rozvodnice na omítku min. 36MOD
IP min.31, bílá dv.

Rez.prostor

POZNÁMKA:
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3x230/400V~50Hz, TN-S
Ochrana před nebezp. dotykem provedena dle ČSN 33 2000-4-41,ed2:
ŽIVÝCH ČÁSTÍ: KRYTEM A IZOLACÍ
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: automatickým ODPOJENÍM OD ZDROJE
Doplňková ochrana proudovými chrániči, pospojením
Instalovaný příkon: 7kW, Max.soudobý příkon: 6kW

ELFY ELEKTROFIRMA Josef Šmejkal projece: Jungmannova 209, 261 01 Příbram III tel.-fax: 318 631 518, 318 627 335		Sadská 480 190 00 Praha 9	Investor:	Město Mnichovice Masarykovo náměstí 83 251 64 Mnichovice	výkres č.: 9	č.poré:
projektant:	J. Bonk	název zakázky:	PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉHO DOMU Onějovská 538, Mnichovice		č.zakázky/evíd.č.:	
ved. proj.:	Ing. Sladkovský	D.1.4.G,H ELEKTRO-SILNOPROUD, SLABOPROUD		datum:	2018-05	
kontrolovali: Ing. Sladkovský		výkresu: Rozvaděč R05		formát:	A4	
stupeň:	DPS	změna:	—	plátnost výkresu	od: 2018-06	
				měřítko:	—	