


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A											A
B											B
C											C
D											D
E											E
F											F
G											G

ČELNÍ POHLED:

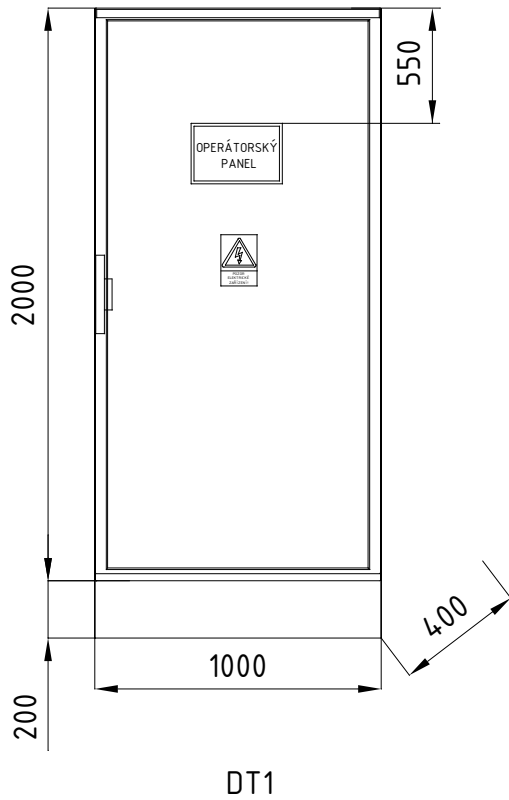

POPIS ROZVÁDĚČE:

SKŘÍŇ 1000x2200x400 (ŠxVxH), KRYTÍ IP54/20, MECH.ODOLNOST IK10, PLNÉ DVEŘE
PŘÍVODY A VÝVODY Z ROZVADĚČE - NAHORU
SVORKY SILOVÉ ELEKTROINSTALACE PROSTOROVĚ ODDĚLIT OD SVOREK SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE !!!

ROZVODNÉ SOUSTAVY:

PŘÍVOD 3NPE ~50Hz 230/400V TN-S
ROZVOD 3NPE ~50Hz 230/400V TN-S
24V= PELV

VÝSTRAŽNÉ ŠTÍTKY

NA DVEŘE ROZVADĚČE UMÍSTIT VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK:
POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ
VSTUPNÍ SVORKY A ZAŘÍZENÍ PŘED HLAVNÍM VYPÍNAČEM OPATŘIT ŠTÍTKEM:
POZOR POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÉM HLAVNÍM VYPÍNAČI.

OZNAČIT ŠTÍTKEM:
POZOR POD NAPĚTÍM
I PŘI VYPNUTÉM
HLAVNÍM VYPÍNAČI

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:

Ochrana před úrazem elektrickým proudem, dotykem neživých částí:
- automatickým odpojením od zdroje
- ochranným pospojováním
- proudovými chrániči s vybavovacím proudem do 30mA
- malým napětím
- doplňujícím pospojováním

Ochrana před dotykem živých částí:
- izolací
- kryty nebo přepážkami
- konstrukčním provedením rozvaděče

DATUM : 06/2023	AKCE :	PŘÍLOHA:	POLE : 1	DUIS DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz
REVIZE : R00	ČOV Těšetice - intenzifikace	ROZVADĚČ DT1	MĚŘÍTKO : ---	
PROJEKTANT : Ing. KAREL POLÁČEK	PS : PS05, PS06, PS07, PS08	ZAK.ČÍSLO : 1276	ČÍSLO PŘÍLOHY :	
HIP : Ing. RADKA KLÍMOVÁ	INVESTOR : VAK Znojensko	STUPEŇ : DPS	ČÍSLO VÝKR.: 02	

