


ČERPACÍ JÍMKA PLASTOVÁ ŘEZ A-A'

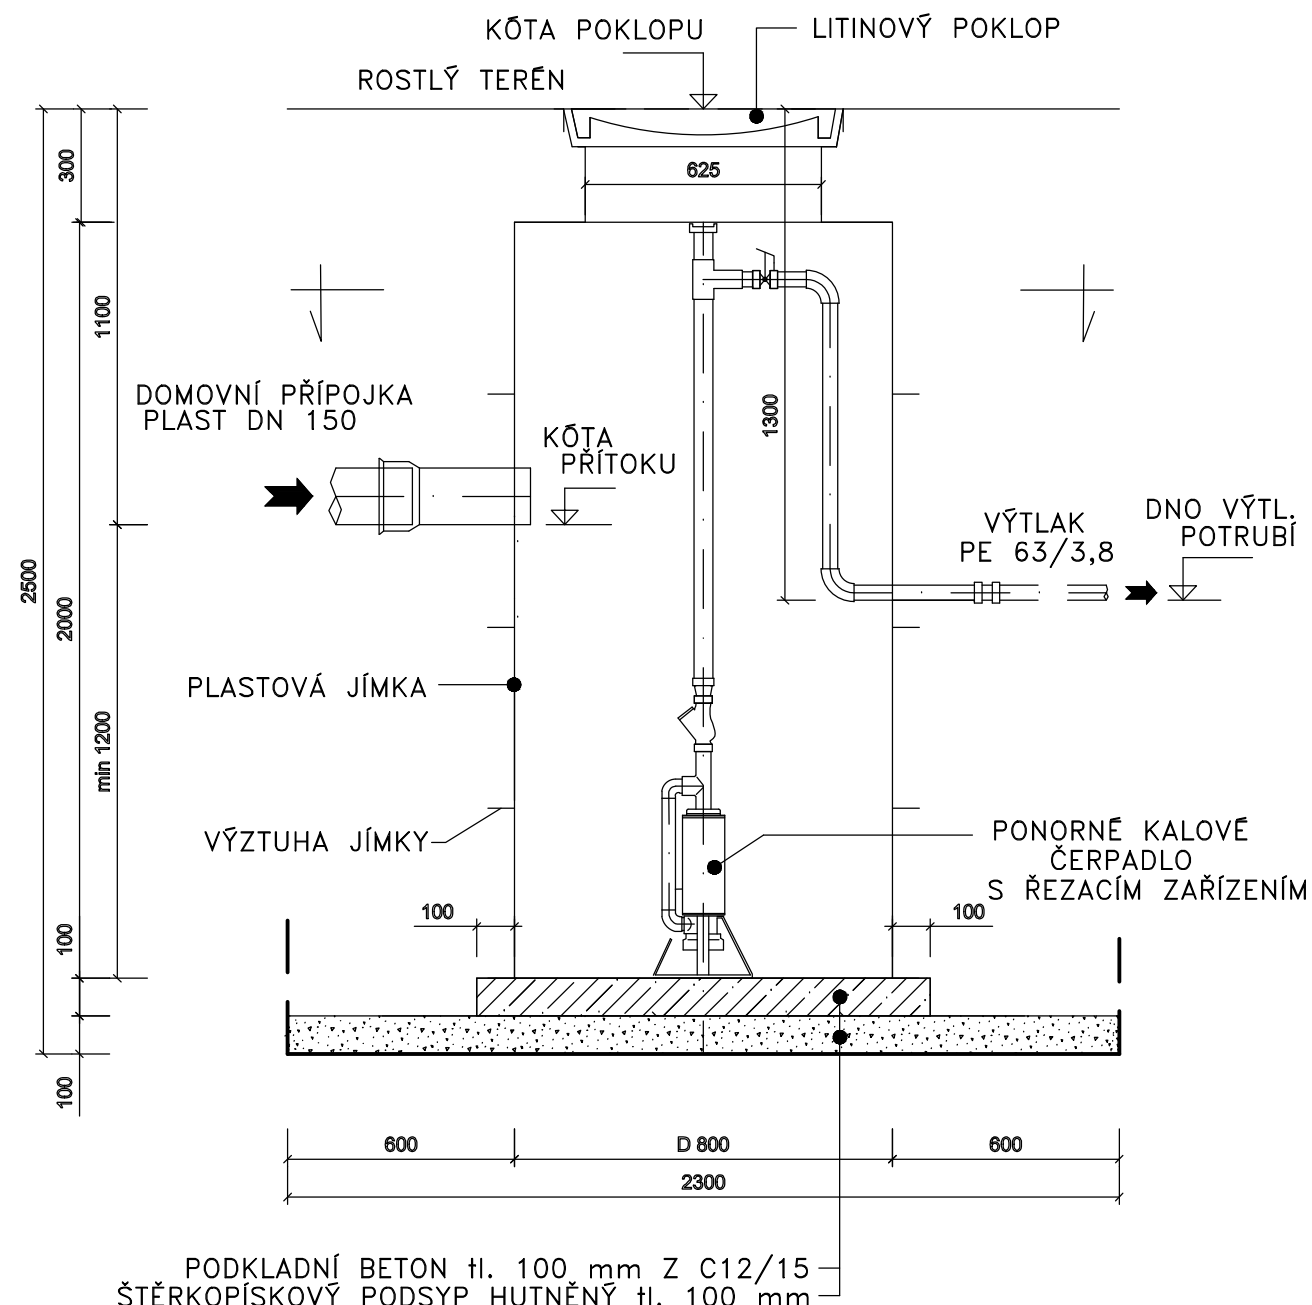

POZNÁMKA:

DOMOVNÍ ČERPACÍ JÍMKA JE DODÁVÁNA VČETNĚ TECHNOLOGIE


DODÁVKA OBSAHUJE : - PLASTOVOU JÍMKU DN 800 mm, hl. 2 400 mm SE ZABUDOVANÝM NAPOJOVACÍM KUSEM PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKU plast DN 150 A PRO VÝTLAK Z HDPE 63/3,8 mm

- ČERPACÍ AGREGÁT t.j. OBJEMOVÉ KALOVÉ ČERPADLO 5/4 S ŘEZACÍM ZAŘÍZENÍM A ZPĚTNOU KULOVOU KLAPKOU, POJISTNÝ VENTIL, PROPOJOVACÍ POTRUBÍ A KULOVÝ UZÁVĚR
- ŘÍDÍCÍ AUTOMAT A SPÍNACÍ PLOVÁKOVÉ ZAŘÍZENÍ

DODÁVKA STAVBY OBSAHUJE : - VÝKOPOVÉ PRÁCE PRO OSAZENÍ ČJ

- PODKLADNÍ BETON VČETNĚ ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO PODKLADU
- ZPĚTNÝ ZÁSYP
- OSAZENÍ CHRÁNIČKY PRŮMĚRU 50 mm

PŮDORYSNÝ ŘEZ

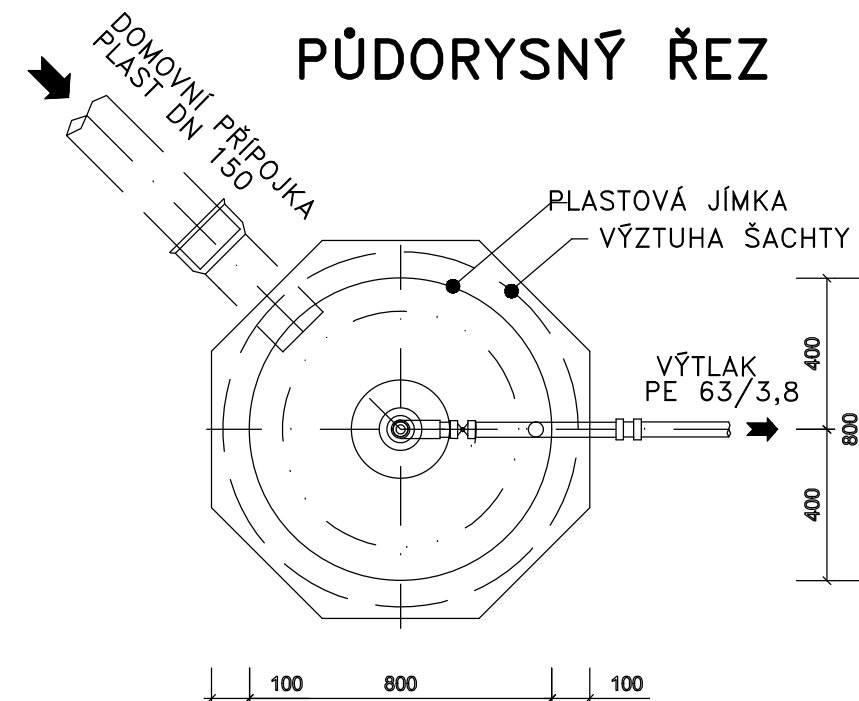

POZNÁMKA :

- V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY BUDE ZŘÍZENA DRENÁŽ A PODZEMNÍ VODA BUDE PO DOBU VÝSTAVBY ZČERPÁVÁNA.



SO 102 Napojení pro kanalizační přípojky

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI	JMÉNO	tel.:
		fax:
PRO DUIS s.r.o.	ADRESA	IČO:

DUIS				DUIS S.R.O.	
Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz					
Vypracoval:	Projektant:	Hl.ing.projektu:	Tech. kontrola:	Formát:	2 A4
Časlavková	Časlavková	Ing. Vach	Ing. Havlů	Datum:	10/2024
Objednatel:	Městys Luka nad Jihlavou	Investor:	Městys Luka nad Jihlavou	Stupeň:	RDS
Akce:				Soubor:	D.1.1-2.1VZCSD
LUKA NAD JIHLAVOU, ROZŠÍŘENÍ ČOV A ODKANALIZOVÁNÍ MÍSTNÍ ČÁSTI OTÍN				Měřítko:	—
Příloha:				Číslo zakázky:	1313
VZOROVÁ DOMOVNÍ ČERPACÍ STANICE				Č.přílohy:	D.1.1-2.1