


VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ PE

PŘÍČNÝ ŘEZ

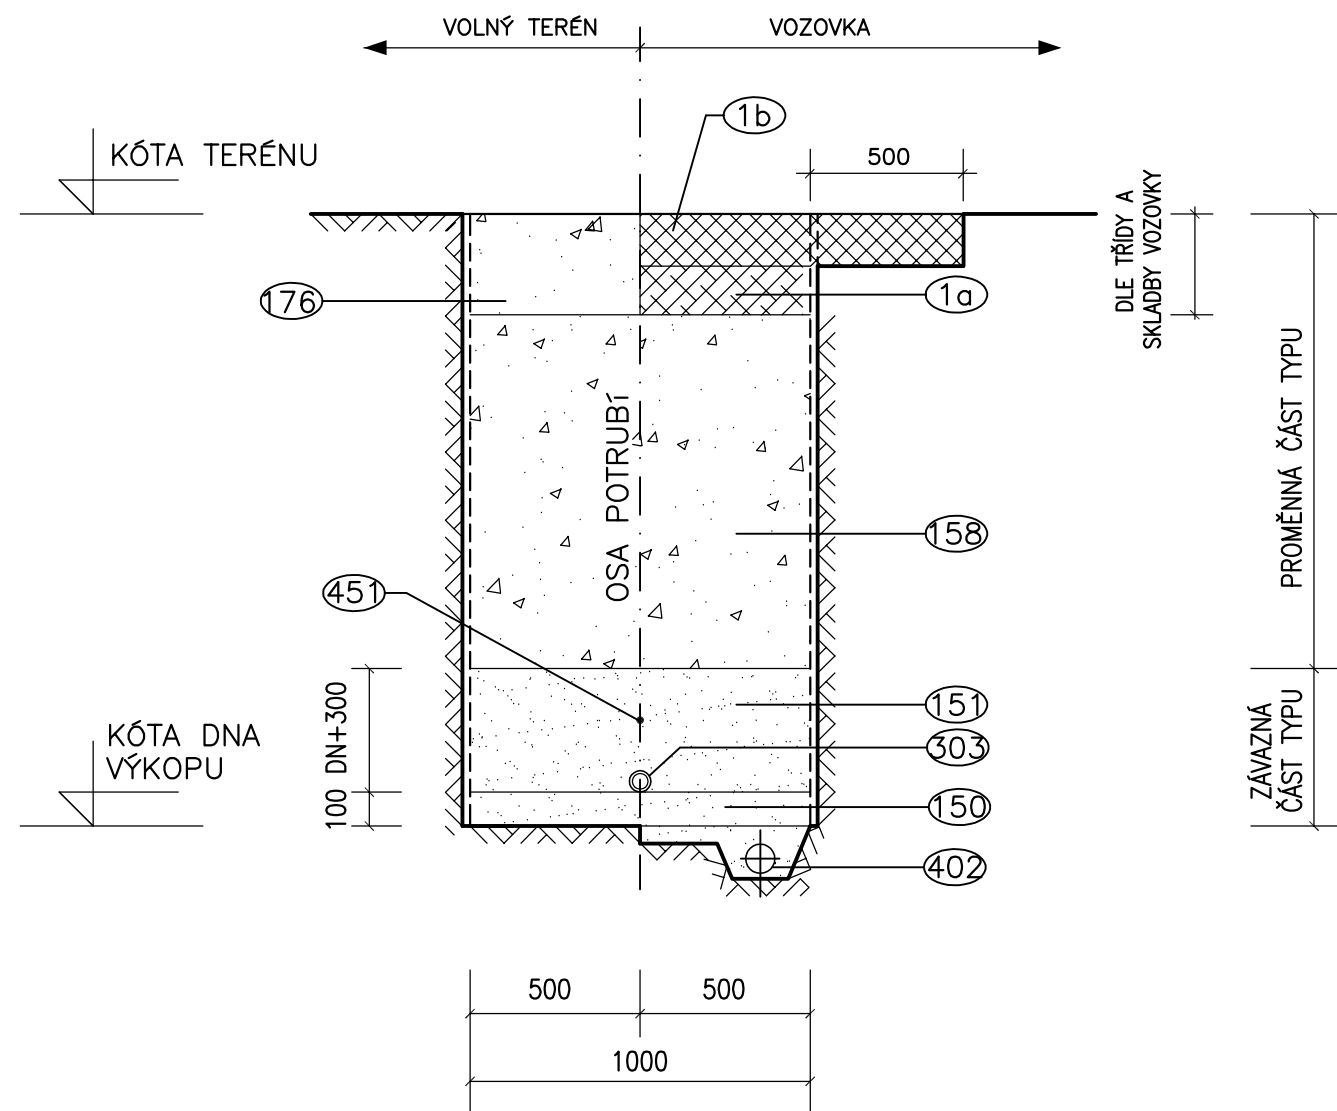

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI NA HLOUBCE VÝKOPU

HLOUBKA RÝHY [m]	NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY [m]
<1.00	NEPOŽADUJE SE
≥1.00≤1.75	0,80
≥1.75≤4.00	0,90
≥4.00	1,00

LEGENDA

- 150 PÍSKOVÝ PODSYP fr. 0–22mm
- 151 PÍSKOVÝ OBSYP fr. 0–22mm
- 158 ZÁSYP VHODNOU VYTĚŽENOU ZEMINOU
- 176 OBNOVA POVRCHU
- 303 PE TRUBKA
- 402 DRENÁŽNÍ FLEXIBILNÍ TRUBKA PVC
- 451 IDENTIFIKAČNÍ VODIČ
- 1a KONSTRUKCE VOZOVKY–NESTMELENÉ VRSTVY
- 1b KONSTRUKCE VOZOVKY–KRYTOVÉ A STMELENÉ VRSTVY

POZNÁMKA

–V PŘÍPADĚ UMÍSTĚNÍ POTRUBÍ VE VOZOVCE BUDE ZÁSYP VÝKOPU PROVEDEN HUTNĚNÝM ŠTĚRKOPÍSKEM, OBNOVA POVRCHU KOMUNIKACE BUDE PROVEDENA DLE TP 146 A POŽADAVKU SÚS –VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA



SO 104 - PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
DSO 104.3 - PŘELOŽKA VODOVODU IPE63 - STOKA A2

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI	-	tel.:	-
-	-	e-mail:	-
PRO DUIS s.r.o.	-	IČO:	-

				DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz				
Vypracoval: Ing. Hrazdilová	Projektant: Čáslavková	Hl.ing.projektu: Ing. Vach	Tech. kontrola: Ing. Havlů	Formát: 2 A4	Datum: 10/2024			
Objednatel: Městys Luka nad Jihlavou		Investor: Městys Luka nad Jihlavou				Stupeň: RDS		
Akce: LUKA NAD JIHLAVOU, ROZŠÍŘENÍ A ODKANALIZOVÁNÍ MÍSTNÍ ČÁSTI OTÍN							Soubor: D.1.4.3=3 ulPE	
								Měřítko:
Příloha: Vzorové uložení tlakového PE potrubí				Č.přílohy: D.1.1-4.3-3				