


VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ STOKOVÉ SÍTĚ
PE

PŘÍČNÝ ŘEZ

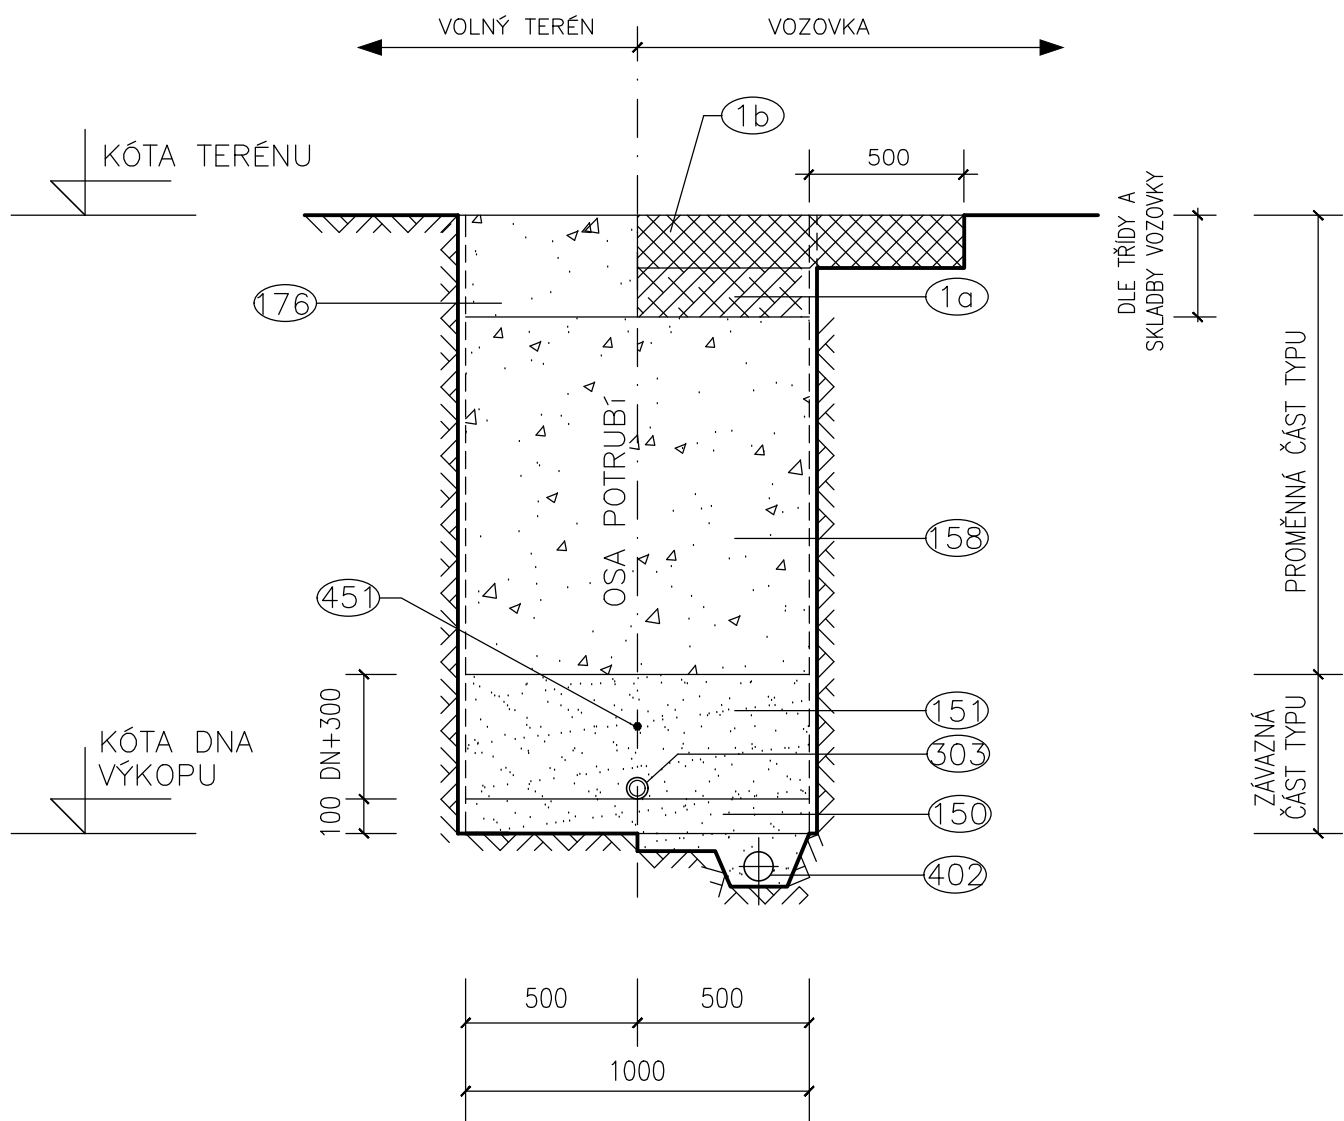

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI NA HLOUBCE VÝKOPU

HLOUBKA RÝHY [m]	NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY [m]
<1.00	NEPOŽADUJE SE
≥1.00≤1.75	0,80
≥1.75≤4.00	0,90
≥4.00	1,00

LEGENDA

- 150 PÍSKOVÝ PODSYP fr. 0–22mm
- 151 PÍSKOVÝ OBSYP fr. 0–22mm
- 158 ZÁSYP VHODNOU VYTĚŽENOU ZEMINOU
- 176 OBNOVA POVRCHU
- 303 PE TRUBKA
- 402 DRENÁŽNÍ FLEXIBILNÍ TRUBKA PVC
- 451 IDENTIFIKAČNÍ VODIČ
- 1a KONSTRUKCE VOZOVKY–NESTMELNÉ VRSTVY
- 1b KONSTRUKCE VOZOVKY–KRYTOVÉ A STMELNÉ VRSTVY

POZNÁMKA

–V PŘÍPADĚ UMÍSTĚNÍ POTRUBÍ VE VOZOVCE BUDE ZÁSYP VÝKOPU PROVEDEN HUTNĚNÝM ŠTĚRKOPÍSKEM,
OBNOVA POVRCHU KOMUNIKACE BUDE PROVEDENA DLE TP 146 A POŽADAVKU SÚS
–VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA



DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ ČOV
SO 210 Přeložka přípojky vody

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI	-	tel.: -
-	-	e-mail: -
PRO DUIS s.r.o.	-	IČO: -

				DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz	
Vypracoval: Čáslavková <i>ah</i>	Projektant: Čáslavková <i>ah</i>	Hl.ing.projektu: Ing. Vach <i>MS</i>	Tech. kontrola: Ing. Havlů <i>ah</i>		
Objednatel: Městys Luka nad Jihlavou		Investor: Městys Luka nad Jihlavou		Formát:	2 A4
AKCE: LUKA NAD JIHLAVOU, ROZŠÍŘENÍ A ODKANALIZOVÁNÍ MÍSTNÍ ČÁSTI OTÍN				Datum:	10/2024
				Stupeň:	RDS
				Soubor:	D.1.2-10-4-ul pe
				Měřítko:	—
Příloha: Podélný profil přeložky pitné vody				Číslo zakázky: 1313	Č.přílohy: D.1.2-10-4