



POTRUBÍ TLAKOVÉ PE-HD

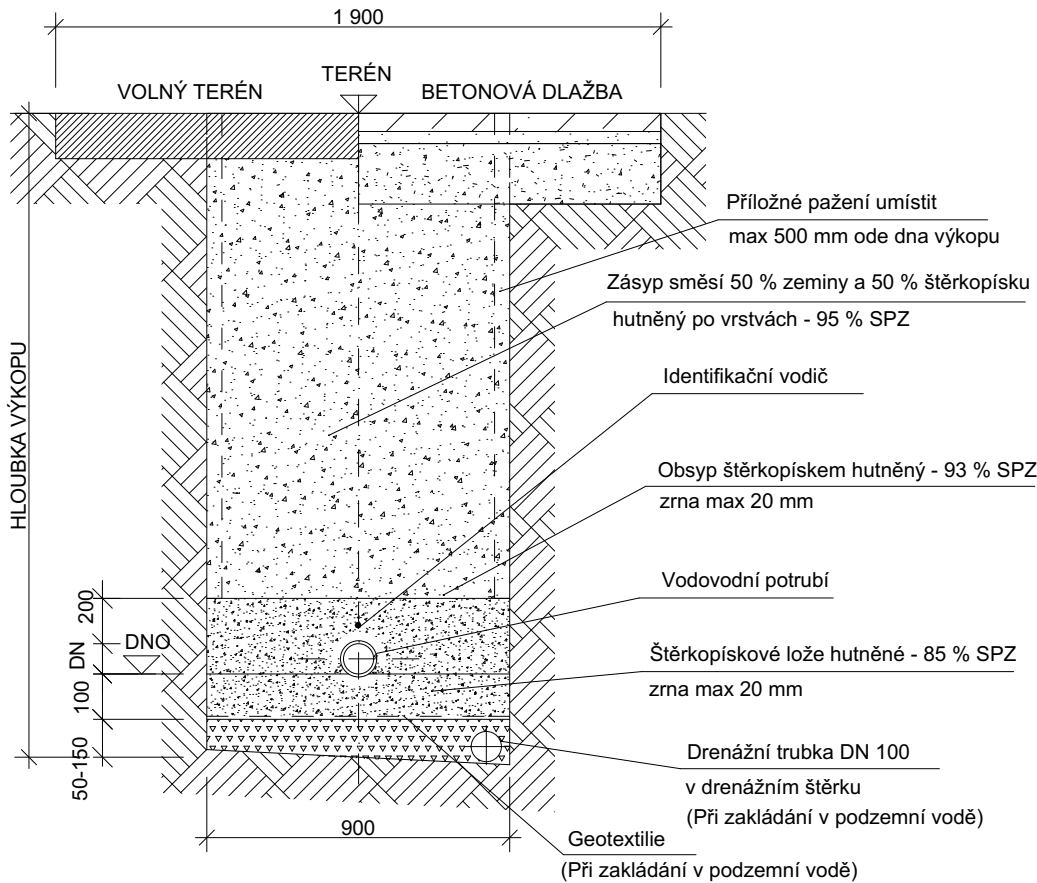

POTRUBÍ GRAVITAČNÍ KANALIZACE PVC KG DN 200, DN 300

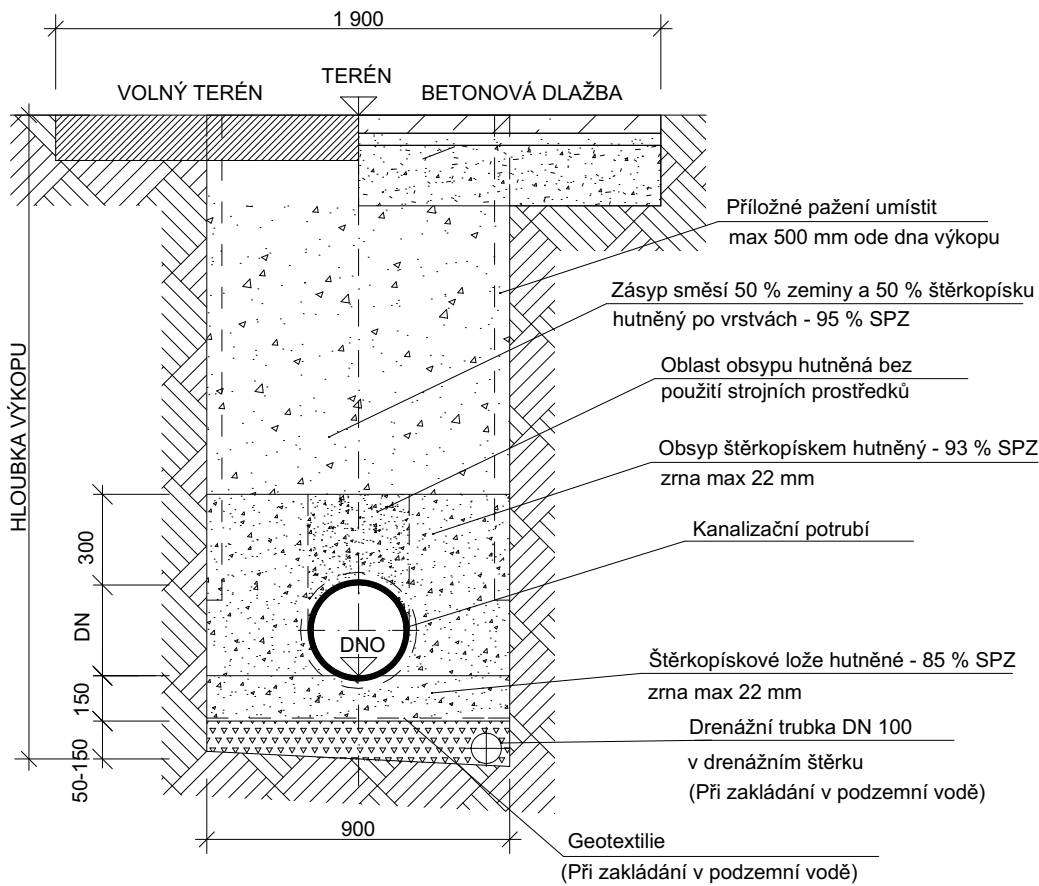

INDEX ZMĚNY	POPIS ZMĚNY	DATUM	PROVEDL	PODPIS

VÝŠK. SYSTÉM: Bpv

	VODOHOSPODÁŘSKÝ PODNIK a.s.	INVESTOR:	Městys Karlštejn Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn
	PRAŽSKÁ 14, 303 02 PLZEŇ Tel: 377 201 630, e-mail: vhp@vhp.cz, www.vhp.cz	ZPRACOVAL:	Ing. Soukup <i>Soukup</i>
		PROJEKTANT:	Ing. Soukup
		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. Vraný <i>Kráň</i>
AKCE:		ČÍSLO ZAKÁZKY:	2016
		DATUM:	10/2018
INTENZIFIKACE ČOV KARLŠTEJN		POČET LISTŮ:	
		MĚŘITKO:	1:25
		STUPĚŇ:	DPS
NÁZEV VÝKRESU:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ SO 05 TRUBNÍ ROZVODY	ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.1.30
VZOROVÝ VÝKRES ULOŽENÍ POTRUBÍ			

VÝKRES JE DUŠEVNÍM MAJETKEM VP a.s. NESMÍ BÝT POUŽIT A KOPÍROVÁN TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁN ČI JINAK S NÍM NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ VP a.s.