

TABULKA OKEN A VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

Novostavba víceúčelového objektu, ul. Zápotockého, Kladno

OZNAČENÍ

O.03

PODLAŽÍ	1. NP	CELKEM
KUSŮ	1	1

POPIS	SESTAVA PEVNÉHO ZASKLENÍ DO SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ V KOMBINACI S OTEVÍRAVÝM OKENNÍM KŘÍDLEM (BALKONOVÝ PRÁH H=20mm), PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ VÝPLNĚ V ROVINĚ TEPELNÉ IZOLACE, PLNÁ VÝPLŇ V LÍCI S RÁMEM
-------	--




OTVOR V KONSTRUKCI	5100 x 3150 mm
MATERIÁL	HLINÍKOVÉ PROFILY
BAREV.PROVEDENÍ	PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 9005
STANDARD	SCHUCO AWS 75.SI
SOUČ. PROSTUP. TEPL.	$U_w = \max. 1,2W/(m^2 \cdot K)$
ZVUK.NEPRŮZVUČ.	$R_w = \min 30dB$
POŽ. ODOLNOST	–

PROSKLENÍ	IZOL.TROJSKLO IPLUS ENERGY NT, LT=62%,SF=37%
STANDARD	PLANIBEL ENERGY NT, OBOUSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ EXT.=KALENÉ ESH+HST,INT.=LEPENÉ STRATOBEL VSG
SOUČ. PROST. TEPLA	$U_g = 0,6W/(m^2 \cdot K)$

KOVÁNÍ	KLIKA SYSTÉMOVÉ CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ
STANDARD	SCHUCO
EZS	MAGNETICKÝ KONTAKT
MATERIÁL	–
DOPLŇKY	OMEZOVAČ OTEVÍRÁNÍ

PARAPET VNITŘNÍ	–
PARAPET VNĚJŠÍ	–
ŽALUZIE EXT.	–
ROLETY INT.	–
DOPLŇKY	–
KOTVENÍ	KOTVENÍ A PŘÍPOJ. PRVKY JSOU DODÁVKOU VÝPLNÍ

SCHÉMA:

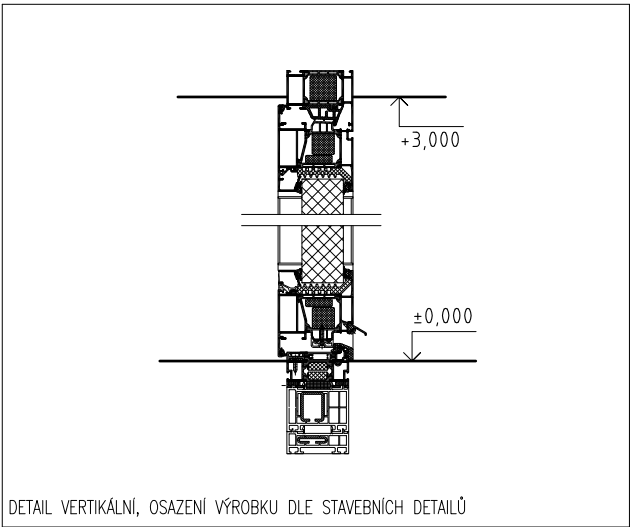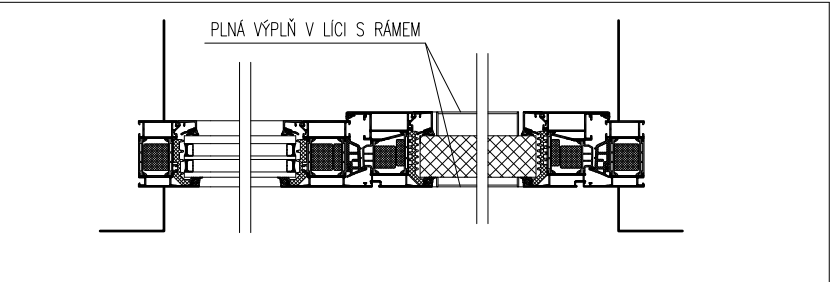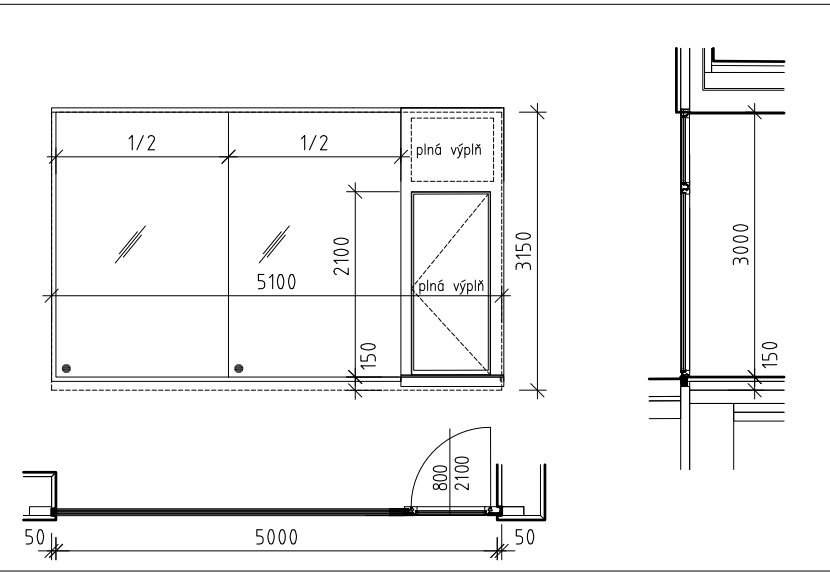

DETAIL VERTIKÁLNÍ, OSAZENÍ VÝROBKU DLE STAVEBNÍCH DETAILŮ

SCHÉMA KOVÁNÍ

POZNÁMKA: OTVOR V KCI JE VZDÁLENOST HRUBÝCH KONSTRUCÍ STĚN A VZDÁLENOST HRUBÉ KONSTRUKCE PARAPETU K HRUBÉ KCE NADPRAŽÍ !! SOUČÁSTI DODÁVKY VÝROBKU JE KOTVENÍ A NAPOJENÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE

UPOZORNĚNÍ:

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STAVEBNÍHO OTVORU, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU UVAŽOVANÝCH OTVORŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ! TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.