

TABULKA OKEN A VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

Novostavba víceúčelového objektu, ul. Zápotockého, Kladno

OZNAČENÍ

O.05

PODLAŽÍ	1. NP	CELKEM
KUSŮ	1	1

POPIS
SESTAVA PEVNÉHO ZASKLENÍ DO SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ V KOMBINACI S OTEVÍRAVÝM OKENNÍM KŘÍDLEM (BALKONOVÝ PRÁH H=20mm), PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ VÝPLNĚ V ROVINĚ TEPELNÉ IZOLACE, PLNÁ VÝPLŇ V LÍCI S RÁMEM

OTVOR V KONSTRUKCI	4070 x 3150 mm	KOVÁNÍ	KLIKA SYSTÉMOVÉ CELOOBBODOVÉ KOVÁNÍ
MATERIÁL	HLINÍKOVÉ PROFILY	STANDARD	SCHUCO
BAREV.PROVEDENÍ	PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 9005	EZS	MAGNETICKÝ KONTAKT
STANDARD	SCHUCO AWS 75.SI	MATERIÁL	-
SOUČ. PROSTUP. TEPL.	$U_w = \max. 1,2W/(m^2 \cdot K)$	DOPLŇKY	OMEZOVAČ OTEVÍRÁNÍ
ZVUK.NEPRŮZVUČ.	$R_w = \min 30dB$	PARAPET VNITŘNÍ	-
POŽ. ODOLNOST	-	PARAPET VNĚJŠÍ	-
PROSKLENÍ	IZOL.TROJSKLO IPLUS ENERGY NT, LT=62%,SF=37%	ŽALUZIE EXT.	-
STANDARD	PLANIBEL ENERGY NT, OBOUSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ EXT.=KALENÉ ESH+HST,INT.=LEPENÉ STRATOBEL VSG	ROLETY INT.	-
SOUČ. PROST. TEPLA	$U_g = 0,6W/(m^2 \cdot K)$	DOPLŇKY	-
		KOTVENÍ	KOTEVNÍ A PŘIPOJ. PRVKY JSOU DODÁVKOU VÝPLNÍ

SCHÉMA:

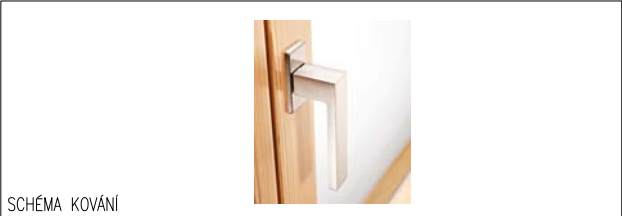
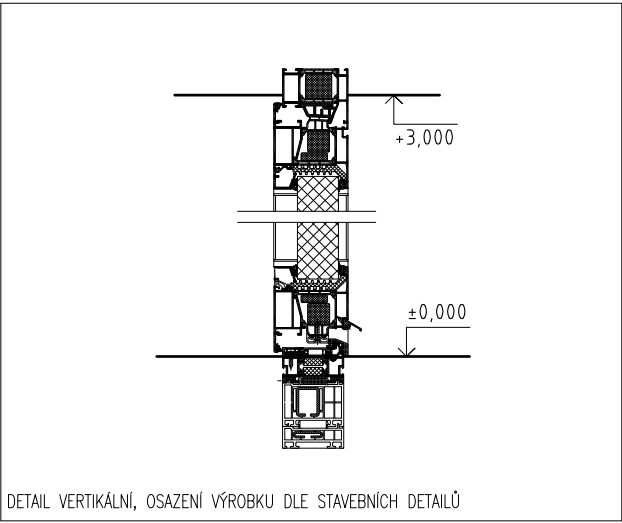
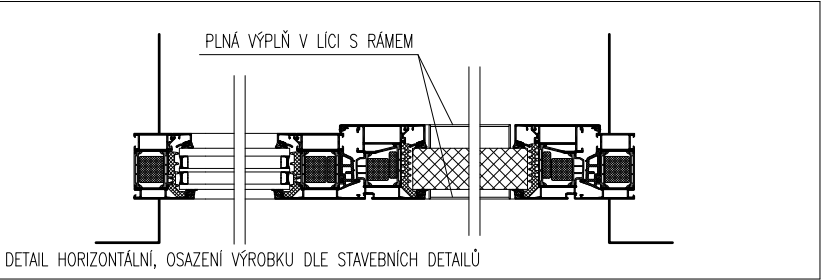
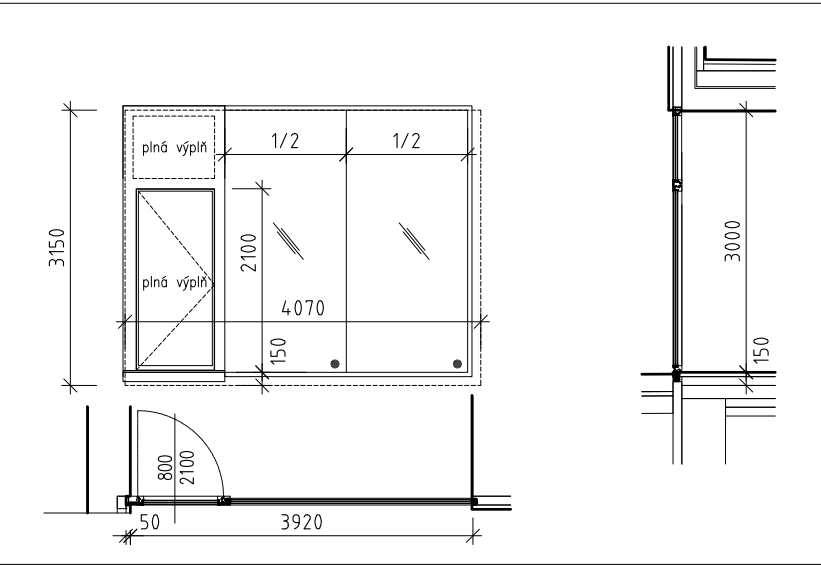


SCHÉMA KOVÁNÍ

POZNÁMKA: OTVOR V KCI JE VZDÁLENOST HRUBÝCH KONSTRUCÍ STĚN A VZDÁLENOST HRUBÉ KONSTRUKCE PARAPETU K HRUBÉ KCE NADPRAŽÍ !!
SOUČÁSTI DODÁVKY VÝROBKU JE KOTVENÍ A NAPOJENÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE

UPOZORNĚNÍ:
PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STAVEBNÍHO OTVORU, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPočÍTÁNÍ POČTU UVAŽOVANÝCH OTVORŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ!
TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.