

TABULKA OKEN A VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

Novostavba víceúčelového objektu, ul. Zápotockého, Kladno

OZNAČENÍ

O.06

PODLAŽÍ

1. NP

CELKEM

KUSŮ

1

1

POPIS

SESTAVA PEVNÉHO ZASKLENÍ DO SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ V KOMBINACI S OTEVÍRAVÝM/VÝKLOPNÝM OKENNÍM KŘÍDLEM (BALKONOVÝ PRÁH H=20mm), PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ VÝPLNĚ V ROVINĚ TEPELNÉ IZOLACE, PLNÁ VÝPLŇ V LÍCI S RÁMEM

OTVOR V KONSTRUKCI

1600 x 2800 mm

MATERIÁL

HLINÍKOVÉ PROFILY

BAREV.PROVEDENÍ

PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 9005

STANDARD

SCHUCO AWS 75.SI

SOUČ. PROSTUP. TEPL.

$U_w = \max. 1,2 W / (m^2 \cdot K)$

ZVUK.NEPRŮZVUČ.

$R_w = \min 30 dB$

POŽ. ODOLNOST

–

KOVÁNÍ

KLÍKA

SYSTÉMOVÉ CELOOBYDOVÉ KOVÁNÍ

STANDARD

SCHUCO

EZS

MAGNETICKÝ KONTAKT

MATERIÁL

–

DOPLŇKY

OMEZOVAČ OTEVÍRÁNÍ, ZÁBRADLÍ Z BEZPEČN. SKLA

PARAPET VNITŘNÍ

–

PARAPET VNĚJŠÍ

SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET, SOUČÁST DODÁVKY

ŽALUZIE EXT.

–

ROLETY INT.

–

DOPLŇKY

–

KOTVENÍ

KOTEVNÍ A PŘÍPOJ. PRVKY JSOU DODÁVKOU VÝPLNÍ

PROSKLENÍ

IZOL.TROJSKLO IPLUS ENERGY NT, LT=62%,SF=37%



STANDARD

PLANIBEL ENERGY NT, OBOUSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ EXT.=KALENÉ ESH+HST,INT.=LEPENÉ STRATOBEL VSG


SOUČ. PROST. TEPLA

$U_g = 0,6 W / (m^2 \cdot K)$

SCHÉMA:

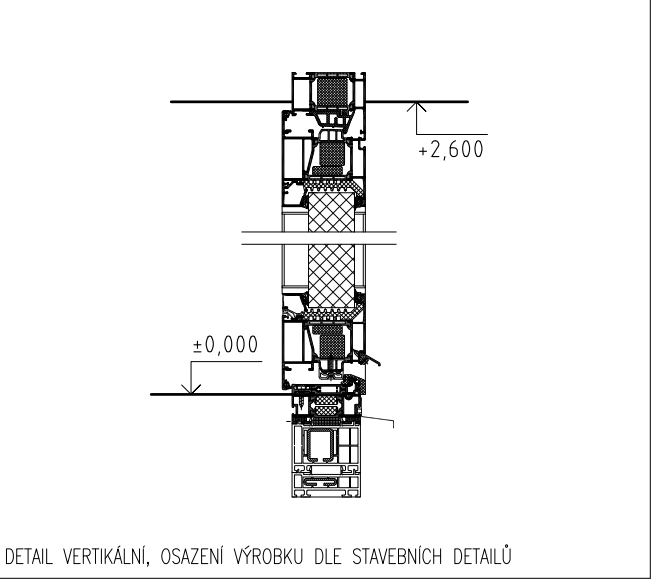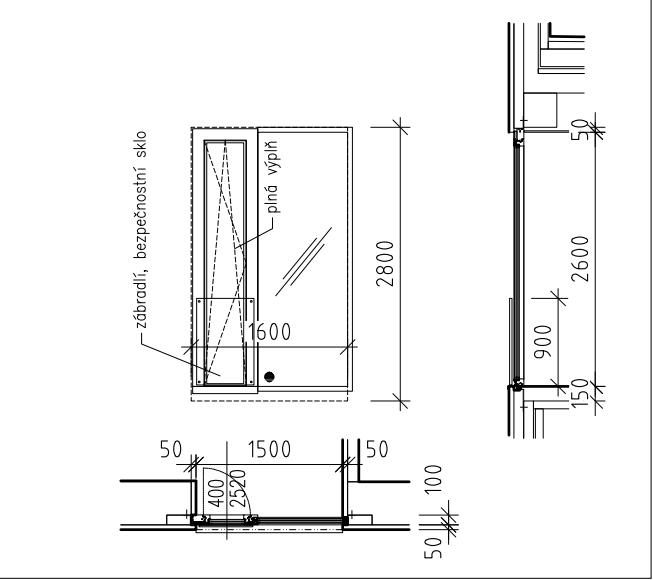

DETAIL VERTIKÁLNÍ, OSAZENÍ VÝROBKU DLE STAVEBNÍCH DETAILŮ

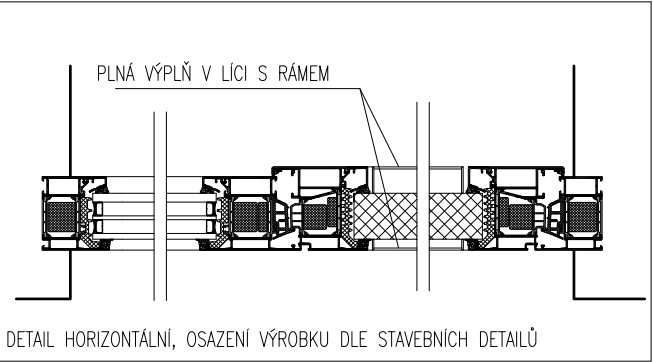

DETAIL HORIZONTÁLNÍ, OSAZENÍ VÝROBKU DLE STAVEBNÍCH DETAILŮ



SCHÉMA KOVÁNÍ

POZNÁMKA: OTVOR V KCI JE VZDÁLENOST HRUBÝCH KONSTRUCÍ STĚN A VZDÁLENOST HRUBÉ KONSTRUKCE PARAPETU K HRUBÉ KCE NADPRAŽÍ !! SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JE KOTVENÍ A NAPOJENÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE

UPOZORNĚNÍ:

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STAVEBNÍHO OTVORU, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU UVAŽOVANÝCH OTVORŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ! TATO DOKUMENTACE NENAHRADZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.