

TABULKA OKEN A VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

Novostavba víceúčelového objektu, ul. Zápotockého, Kladno

OZNAČENÍ

O.08

PODLAŽÍ

1. NP

CELKEM

KUSŮ

1

1

POPIS

SESTAVA PEVNÉHO ZASKLENÍ DO SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ V KOMBINACI S OTEVÍRAVÝM OKENNÍM KŘÍDLEM (BALKONOVÝ PRÁH H=20mm), PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ VÝPLNĚ V ROVINĚ TEPELNÉ IZOLACE, PLNÁ VÝPLŇ V LÍCI S RÁMEM

OTVOR V KONSTRUKCI 1950 x 3150 mm

MATERIÁL HLINÍKOVÉ PROFILY

BAREV.PROVEDENÍ PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 9005

STANDARD SCHUCO AWS 75.SI

SOUČ. PROSTUP. TEPL. $U_w = \max. 1,2W/(m^2 \cdot K)$

ZVUK.NEPRŮZVUČ. $R_w = \min 30dB$

POŽ. ODOLNOST -

KOVÁNÍ

KLIKA
SYSTÉMOVÉ CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ

STANDARD

SCHUCO

EZS

MAGNETICKÝ KONTAKT

MATERIÁL

-

DOPLŇKY

OMEZOVAČ OTEVÍRÁNÍ

PARAPET VNITŘNÍ

-

PARAPET VNĚJŠÍ

-

ŽALUZIE EXT.

-

ROLETY INT.

-

DOPLŇKY

-

KOTVENÍ

KOTEVNÍ A PŘÍPOJ. PRVKY JSOU DODÁVKOU VÝPLNÍ

PROSKLENÍ

IZOL.TROJSKLO IPLUS ENERGY NT, LT=62%,SF=37%



STANDARD

PLANIBEL ENERGY NT, OBOUSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ
EXT.=KALENÉ ESH+HST,INT.=LEPENÉ STRATOBEL VSG


SOUČ. PROST. TEPLA

$U_g = 0,6W/(m^2 \cdot K)$

SCHEMA:

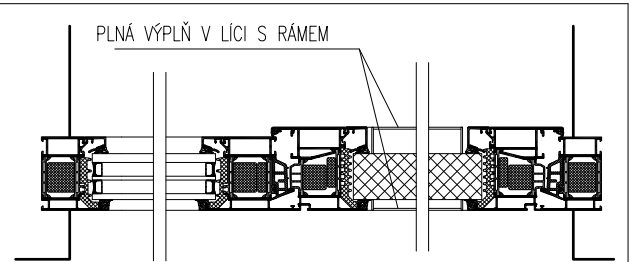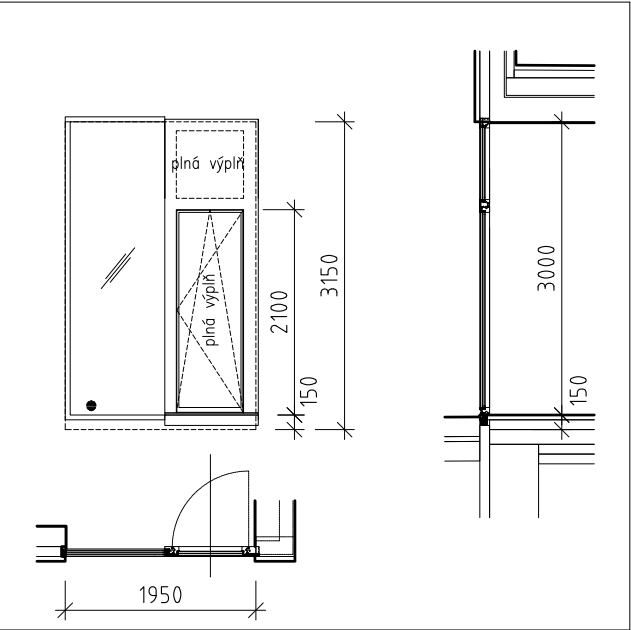

DETAIL HORIZONTÁLNÍ, OSAZENÍ VÝROBKU DLE STAVEBNÍCH DETAILŮ

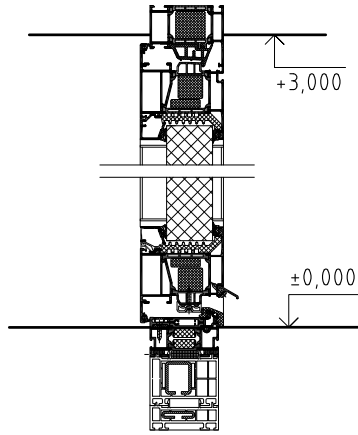

DETAIL VERTIKÁLNÍ, OSAZENÍ VÝROBKU DLE STAVEBNÍCH DETAILŮ



SCHEMA KOVÁNÍ

POZNÁMKA: OTVOR V KCI JE VZDÁLENOST HRUBÝCH KONSTRUCÍ STĚN A VZDÁLENOST HRUBÉ KONSTRUKCE PARAPETU K HRUBÉ KCE NADPRAŽÍ !!
SOUČÁSTI DODÁVKY VÝROBKU JE KOTVENÍ A NAPOJENÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE

UPOZORNĚNÍ:

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STAVEBNÍHO OTVORU, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU UVAŽOVANÝCH OTVORŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ!
TATO DOKUMENTACE NENAHRADZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.