



VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY a.s.

Křížová 472/47, 150 00 PRAHA 5

Vypracoval: Ing. Martin Brada

Hlavní inž. projektu: Ing. M. Butor

Projektant: Ing. Martin Brada

Ved. atelieru: Ing. L. Kužel

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE NĚMČICE D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ D1 - SO 01 GRAVITACNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Datum: 6/2024

Stupeň: DSP/DPS

Formát: A4

Investor: Obec Němčice, 294 42 Luštěnice

Zak.číslo: VIS-2/24 - 021

Měřítko:

Číslo přílohy:

—

D.1.12

TABULKA ŠACHET

TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM



VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY a.s.

Křížová 472/47, 150 00 PRAHA 5

Vypracoval: Ing. Martin Brada

Hlavní inž. projektu: Ing. M. Butor

Projektant: Ing. Martin Brada

Ved. atelieru: Ing. L. Kužel

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE NĚMČICE D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ D1 - SO 01 GRAVITACNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Datum: 6/2024

Stupeň: DSP/DPS

Formát: A4

Investor: Obec Němčice, 294 42 Luštěnice

Zak.číslo: VIS-2/24 - 021

Měřítko:

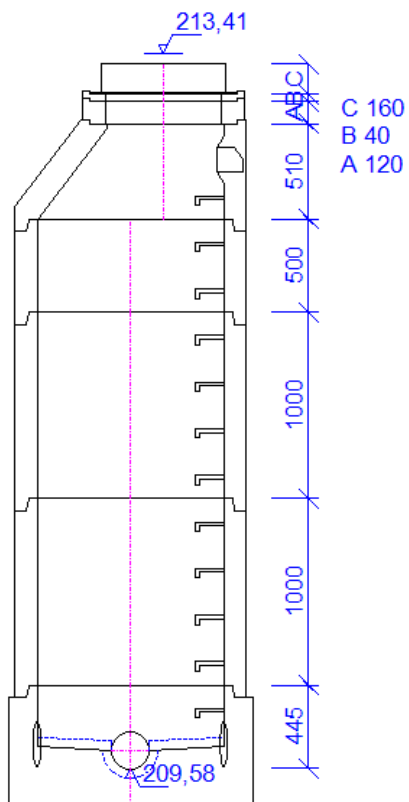
Číslo přílohy:

—

D.1.12

TABULKA ŠACHET

TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM



Šachta č.1, Š1a

Kóta poklopu: 213,41 m n.m.

Kóta odtoku: 209,58 m n.m.

Požadovaná výška: 3,830 m

Sestavená výška: 3,825 m, rozdíl: 5 mm

Pokloповá sestava:

KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400

KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační,

Vyrovnávací prstence:

1ks TBW-Q 600/120/120 prstenec TBW-Q 600/120/120

1ks TBW-Q 600/40/120 prstenec TBW-Q 600/40/120

Konus:

konus TBR-Q 1000/625/120 SPK

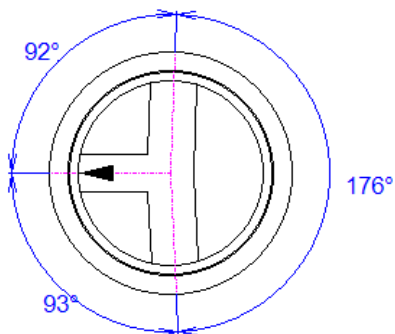
Skruže 1000:

2ks skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP

1ks skruž TBS-Q 1000/500/120 SP

Dno:

dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500



Materiály dna:

Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: .

Odtok:

Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 200, materiál: litina, spád: 1,0%,

Vtok1:

Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, směr úhel: 268°,

spád: 1,0%, delta h: 10,

Vtok2:

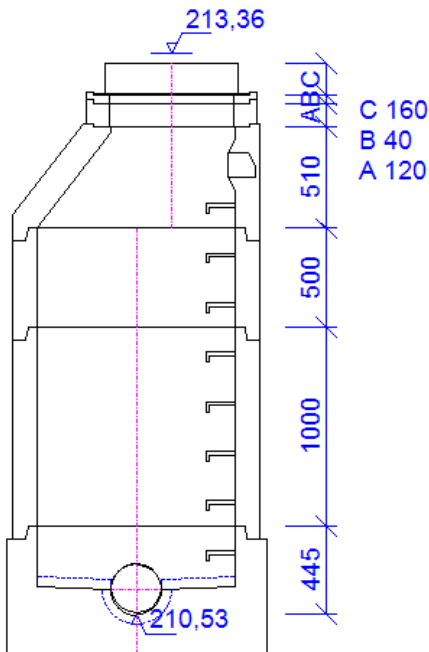

Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, směr úhel: 92°.

spád: 1,0%, delta h: 10.

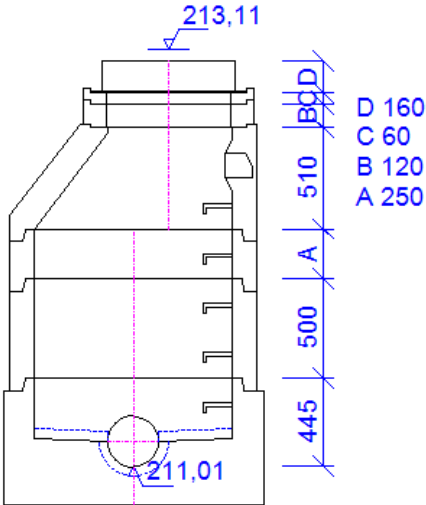

Název stavby-objektu	Němčice stoky A_E	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---

	Šachta č.2, Š2a Kóta poklopu: 213,59 m n.m. Kóta odtoku: 210,03 m n.m. Požadovaná výška: 3,554 m Sestavená výška: 3,545 m, rozdíl: 9 mm Pokloповá sestava: KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400 KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační, Vyrovnávací prstence: 1ks TBW-Q 600/120/120 prstenec TBW-Q 600/120/120 1ks TBW-Q 600/60/120 prstenec TBW-Q 600/60/120 Konus: konus TBR-Q 1000/625/120 SPK Skruže 1000: 2ks skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP 1ks skruž TBS-Q 1000/250/120 SP Dno: dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500
	Materiály dna: Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: . Odtok: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, spád: 1,0%, Vtok1: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, směr úhel: 184°, spád: 1,0%, delta h: 10, Vtok2: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 150, materiál: Kamenina, směr úhel: 90°. spád: 1,0%, delta h: 60. Vtok3: Připojení: , DN: 150, materiál: Kamenina, směr úhel: 267°. spád: 1,0%, delta h: 60.

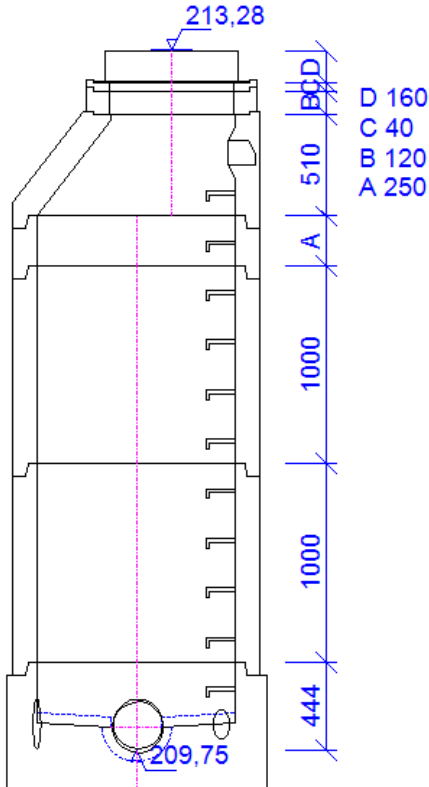
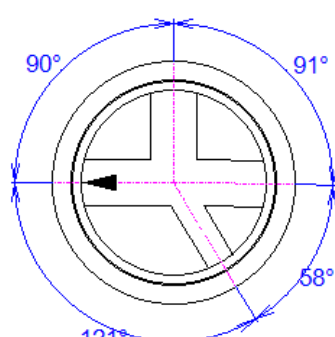
Název stavby-objektu	Němčice stoky A_E	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---

	Šachta č.3, Š3a Kóta poklopu: 213,36 m n.m. Kóta odtoku: 210,53 m n.m. Požadovaná výška: 2,827 m Sestavená výška: 2,825 m, rozdíl: 2 mm Pokloповá sestava: KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400 KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační, Vyrovnávací prstence: 1ks TBW-Q 600/120/120 prstenec TBW-Q 600/120/120 1ks TBW-Q 600/40/120 prstenec TBW-Q 600/40/120 Konus: konus TBR-Q 1000/625/120 SPK Skruže 1000: 1ks skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP 1ks skruž TBS-Q 1000/500/120 SP Dno: dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500
	Materiály dna: Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: . Odtok: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, spád: 1,0%, Vtok1: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, směr úhel: 180°, spád: 1,0%, delta h: 10,

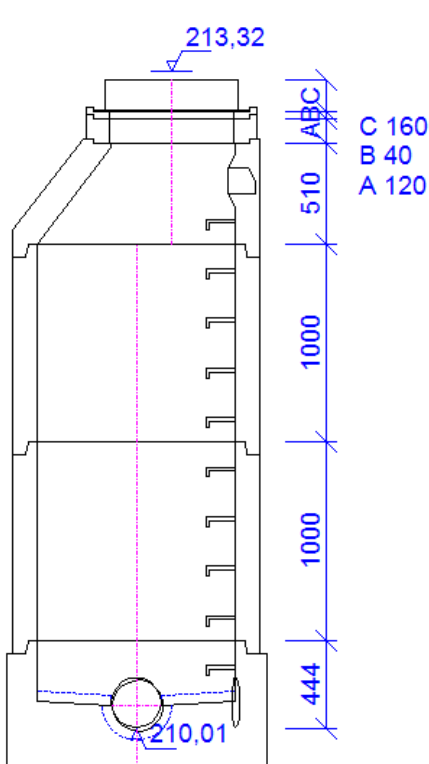
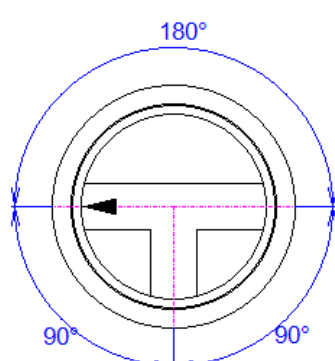
Název stavby-objektu	Němčice stoky A_E	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---

	Šachta č.4, Š4a Kóta poklopu: 213,11 m n.m. Kóta odtoku: 211,01 m n.m. Požadovaná výška: 2,100 m Sestavená výška: 2,095 m, rozdíl: 5 mm Pokloповá sestava: KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400 KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační, Vyrovnávací prstence: 1ks TBW-Q 600/120/120 prstenec TBW-Q 600/120/120 1ks TBW-Q 600/60/120 prstenec TBW-Q 600/60/120 Konus: konus TBR-Q 1000/625/120 SPK Skruže 1000: 1ks skruž TBS-Q 1000/500/120 SP 1ks skruž TBS-Q 1000/250/120 SP Dno: dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500
	Materiály dna: Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: . Odtok: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, spád: 1,0%,

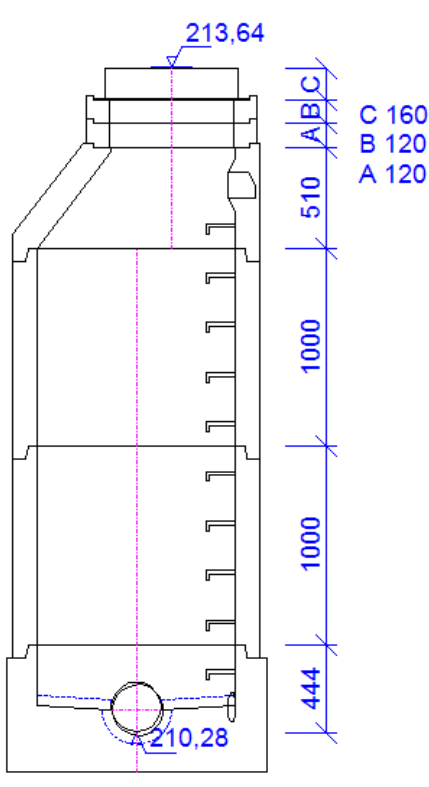

Název stavby-objektu	Němčice stoky A_E	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---

	Šachta č.5, Š1b Kóta poklopu: 213,28 m n.m. Kóta odtoku: 209,75 m n.m. Požadovaná výška: 3,533 m Sestavená výška: 3,524 m, rozdíl: 9 mm Pokloповá sestava: KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400 KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační, Vyrovnávací prstence: 1ks TBW-Q 600/120/120 prstenec TBW-Q 600/120/120 1ks TBW-Q 600/40/120 prstenec TBW-Q 600/40/120 Konus: konus TBR-Q 1000/625/120 SPK Skruže 1000: 2ks skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP 1ks skruž TBS-Q 1000/250/120 SP Dno: dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500
	Materiály dna: Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: . Odtok: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, spád: 1,2%, Vtok1: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, směr úhel: 181°, spád: 1,2%, delta h: 12, Vtok2: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, směr úhel: 90°. spád: 1,2%, delta h: 12. Vtok3: Připojení: , DN: 150, materiál: Kamenina, směr úhel: 239°. spád: 1,0%, delta h: 61.

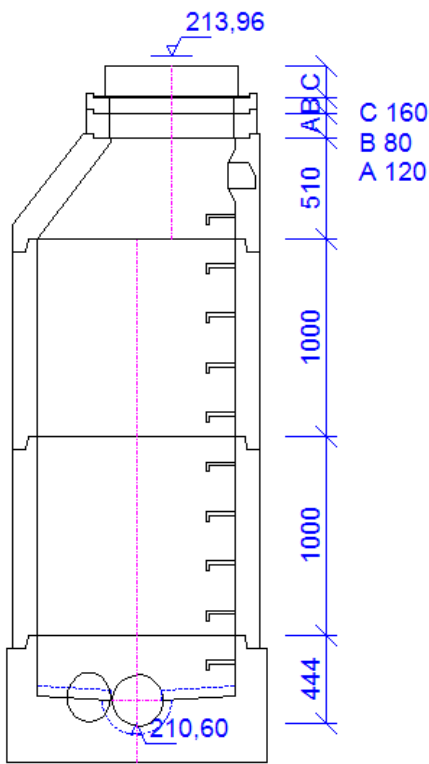

Název stavby-objektu	Němčice stoky A_E	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---

	Šachta č.6, Š2b Kóta poklopu: 213,32 m n.m. Kóta odtoku: 210,01 m n.m. Požadovaná výška: 3,315 m Sestavená výška: 3,324 m, rozdíl: 9 mm Pokloповá sestava: KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400 KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační, Vyrovnávací prstence: 1ks TBW-Q 600/120/120 prstenec TBW-Q 600/120/120 1ks TBW-Q 600/40/120 prstenec TBW-Q 600/40/120 Konus: konus TBR-Q 1000/625/120 SPK Skruže 1000: 2ks skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP Dno: dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500
	Materiály dna: Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: . Odtok: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, spád: 1,2%, Vtok1: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, směr úhel: 180°, spád: 1,2%, delta h: 12, Vtok2: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, směr úhel: 270°. spád: 1,2%, delta h: 12.

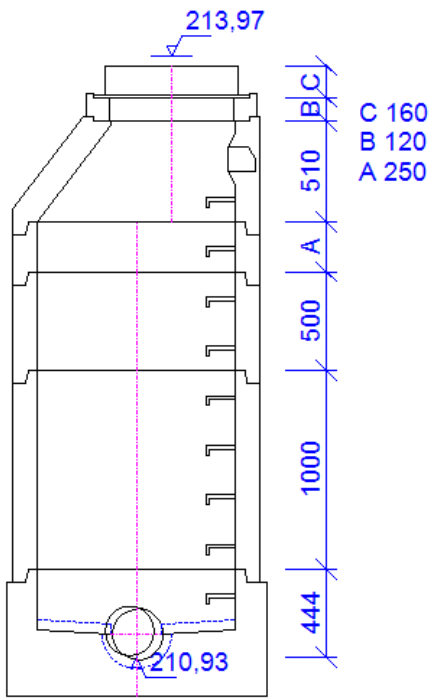

Název stavby-objektu	Němčice stoky A_E	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---

	Šachta č.7, Š2b? Kóta poklopu: 213,64 m n.m. Kóta odtoku: 210,28 m n.m. Požadovaná výška: 3,359 m Sestavená výška: 3,354 m, rozdíl: 5 mm Pokloповá sestava: KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400 KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační, Vyrovnávací prstence: 2ks TBW-Q 600/120/120 prstenec TBW-Q 600/120/120 Konus: konus TBR-Q 1000/625/120 SPK Skruže 1000: 2ks skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP Dno: dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500
	Materiály dna: Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: . Odtok: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, spád: 1,2%, Vtok1: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, směr úhel: 180°, spád: 1,2%, delta h: 12, Vtok2: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 150, materiál: Kamenina, směr úhel: 254°. spád: 1,0%, delta h: 61.

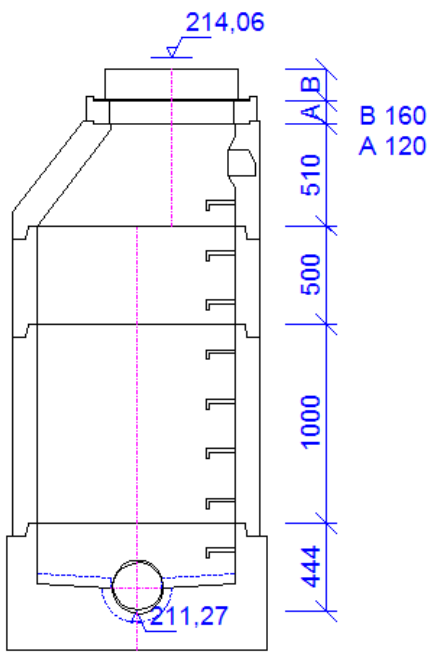

Název stavby-objektu	Němčice stoky A_E	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---

	Šachta č.8, Š3b Kóta poklopu: 213,96 m n.m. Kóta odtoku: 210,60 m n.m. Požadovaná výška: 3,364 m Sestavená výška: 3,364 m, rozdíl: 0 mm Pokloповá sestava: KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400 KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační, Vyrovnávací prstence: 1ks TBW-Q 600/120/120 prstenec TBW-Q 600/120/120 1ks TBW-Q 600/80/120 prstenec TBW-Q 600/80/120 Konus: konus TBR-Q 1000/625/120 SPK Skruže 1000: 2ks skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP Dno: dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500
	Materiály dna: Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: . Odtok: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, spád: 1,2%, Vtok1: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, směr úhel: 152°, spád: 1,2%, delta h: 12,

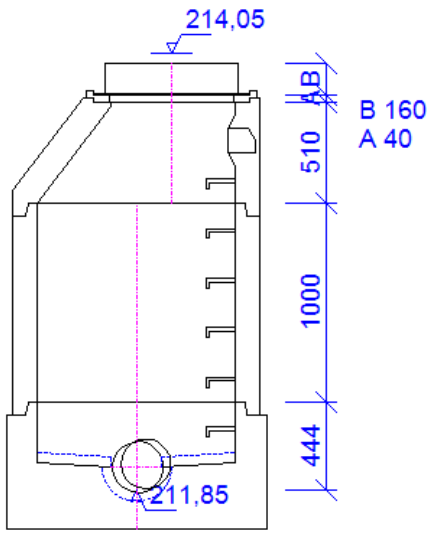

Název stavby-objektu	Němčice stoky A_E	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---

	Šachta č.9, Š4b Kóta poklopu: 213,97 m n.m. Kóta odtoku: 210,93 m n.m. Požadovaná výška: 3,034 m Sestavená výška: 3,034 m, rozdíl: 0 mm Pokloповá sestava: KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400 KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační, Vyrovnávací prstence: 1ks TBW-Q 600/120/120 prstenec TBW-Q 600/120/120 Konus: konus TBR-Q 1000/625/120 SPK Skruže 1000: 1ks skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP 1ks skruž TBS-Q 1000/500/120 SP 1ks skruž TBS-Q 1000/250/120 SP Dno: dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500
	Materiály dna: Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: . Odtok: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, spád: 1,2%, Vtok1: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, směr úhel: 176°, spád: 1,2%, delta h: 12,

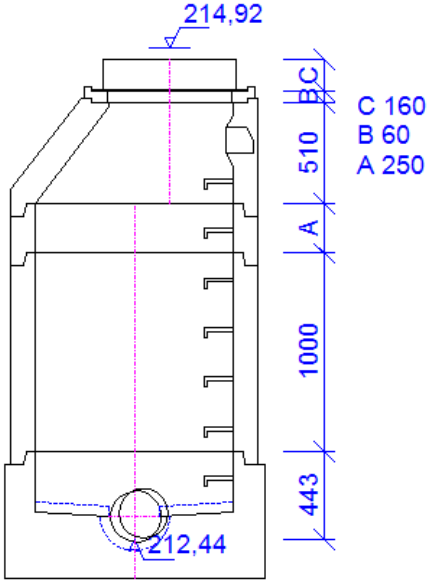
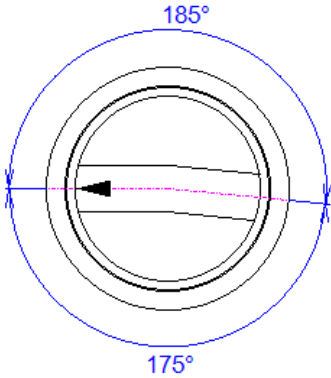
Název stavby-objektu	Němčice stoky A_E	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---

	Šachta č.10, Š5b Kóta poklopu: 214,06 m n.m. Kóta odtoku: 211,27 m n.m. Požadovaná výška: 2,793 m Sestavená výška: 2,784 m, rozdíl: 9 mm Pokloповá sestava: KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400 KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační, Vyrovnávací prstence: 1ks TBW-Q 600/120/120 prstenec TBW-Q 600/120/120 Konus: konus TBR-Q 1000/625/120 SPK Skruže 1000: 1ks skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP 1ks skruž TBS-Q 1000/500/120 SP Dno: dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500
	Materiály dna: Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: . Odtok: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, spád: 1,2%, Vtok1: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, směr úhel: 181°, spád: 1,2%, delta h: 12,

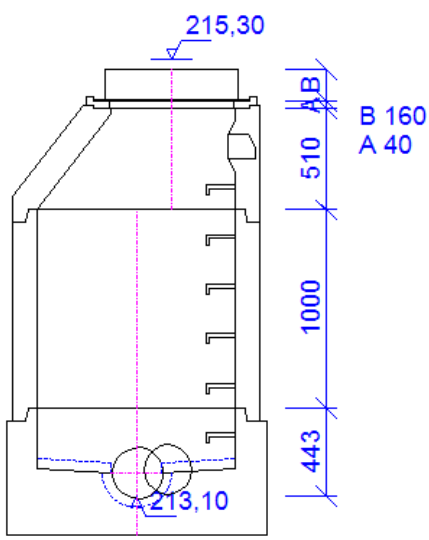

Název stavby-objektu	Němčice stoky A_E	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---

	Šachta č.11, Š6b Kóta poklopu: 214,05 m n.m. Kóta odtoku: 211,85 m n.m. Požadovaná výška: 2,200 m Sestavená výška: 2,204 m, rozdíl: 4 mm Pokloповá sestava: KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400 KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační, Vyrovnávací prstence: 1ks TBW-Q 600/40/120 prstenec TBW-Q 600/40/120 Konus: konus TBR-Q 1000/625/120 SPK Skruže 1000: 1ks skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP Dno: dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500
	Materiály dna: Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: . Odtok: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, spád: 1,2%, Vtok1: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, směr úhel: 186°, spád: 1,3%, delta h: 12,

Název stavby-objektu	Němčice stoky A_E	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---

	Šachta č.12, Š7b Kóta poklopu: 214,92 m n.m. Kóta odtoku: 212,44 m n.m. Požadovaná výška: 2,479 m Sestavená výška: 2,473 m, rozdíl: 6 mm Pokloповá sestava: KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400 KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační, Vyrovnávací prstence: 1ks TBW-Q 600/60/120 prstenec TBW-Q 600/60/120 Konus: konus TBR-Q 1000/625/120 SPK Skruže 1000: 1ks skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP 1ks skruž TBS-Q 1000/250/120 SP Dno: dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500
	Materiály dna: Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: . Odtok: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, spád: 1,3%, Vtok1: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, směr úhel: 185°, spád: 1,3%, delta h: 13,

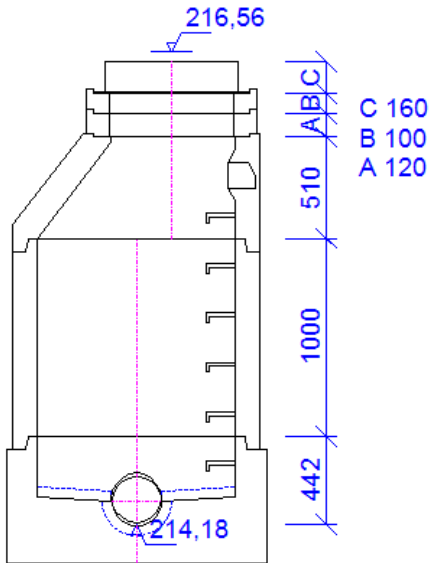

Název stavby-objektu	Němčice stoky A_E	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---

	Šachta č.13, Š8b Kóta poklopu: 215,30 m n.m. Kóta odtoku: 213,10 m n.m. Požadovaná výška: 2,200 m Sestavená výška: 2,203 m, rozdíl: 3 mm Pokloповá sestava: KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400 KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační, Vyrovnávací prstence: 1ks TBW-Q 600/40/120 prstenec TBW-Q 600/40/120 Konus: konus TBR-Q 1000/625/120 SPK Skruže 1000: 1ks skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP Dno: dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500
	Materiály dna: Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: . Odtok: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, spád: 1,3%, Vtok1: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, směr úhel: 199°, spád: 1,6%, delta h: 14,

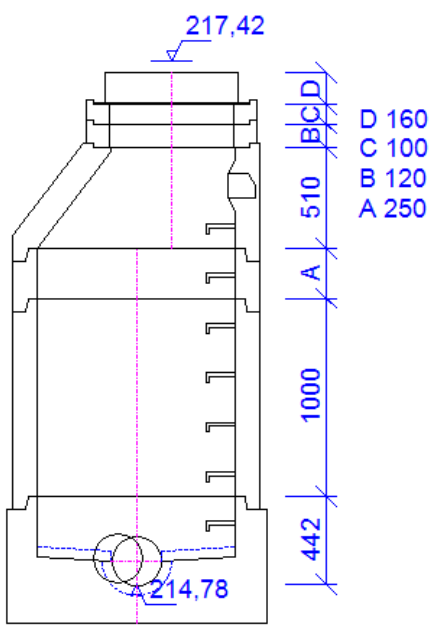

Název stavby-objektu	Němčice stoky A_E	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---

	Šachta č.14, Š9b Kóta poklopu: 215,84 m n.m. Kóta odtoku: 213,58 m n.m. Požadovaná výška: 2,260 m Sestavená výška: 2,262 m, rozdíl: 2 mm Pokloповá sestava: KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400 KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační, Vyrovnávací prstence: 1ks TBW-Q 600/100/120 prstenec TBW-Q 600/100/120 Konus: konus TBR-Q 1000/625/120 SPK Skruže 1000: 1ks skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP Dno: dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500
	Materiály dna: Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: . Odtok: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, spád: 1,6%, Vtok1: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, směr úhel: 198°, spád: 1,6%, delta h: 16,

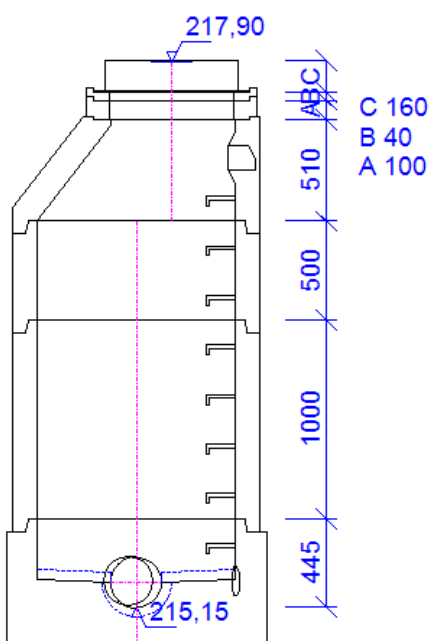
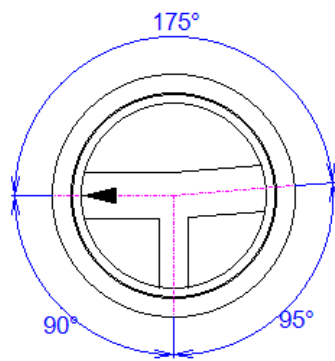
Název stavby-objektu	Němčice stoky A_E	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---

	Šachta č.15, Š10b Kóta poklopu: 216,56 m n.m. Kóta odtoku: 214,18 m n.m. Požadovaná výška: 2,381 m Sestavená výška: 2,382 m, rozdíl: 1 mm Pokloповá sestava: KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400 KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační, Vyrovnávací prstence: 1ks TBW-Q 600/120/120 prstenec TBW-Q 600/120/120 1ks TBW-Q 600/100/120 prstenec TBW-Q 600/100/120 Konus: konus TBR-Q 1000/625/120 SPK Skruže 1000: 1ks skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP Dno: dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500
	Materiály dna: Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: . Odtok: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, spád: 1,6%, Vtok1: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, směr úhel: 180°, spád: 1,6%, delta h: 16,

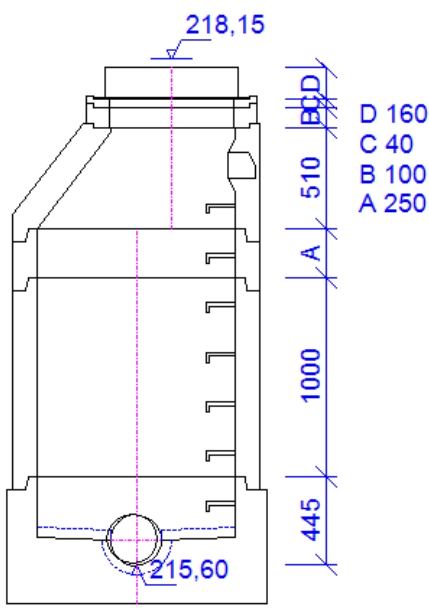

Název stavby-objektu	Němčice stoky A_E	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---

	Šachta č.16, Š11b Kóta poklopu: 217,42 m n.m. Kóta odtoku: 214,78 m n.m. Požadovaná výška: 2,640 m Sestavená výška: 2,632 m, rozdíl: 8 mm Pokloповá sestava: KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400 KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační, Vyrovnávací prstence: 1ks TBW-Q 600/120/120 prstenec TBW-Q 600/120/120 1ks TBW-Q 600/100/120 prstenec TBW-Q 600/100/120 Konus: konus TBR-Q 1000/625/120 SPK Skruž 1000: 1ks skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP 1ks skruž TBS-Q 1000/250/120 SP Dno: dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500
	Materiály dna: Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: . Odtok: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, spád: 1,6%, Vtok1: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, směr úhel: 170°, spád: 1,0%, delta h: 13,

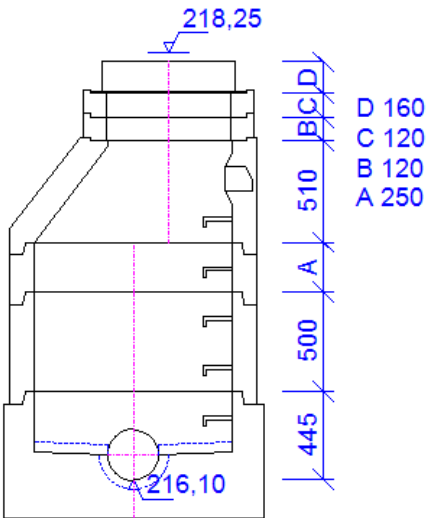

Název stavby-objektu	Němčice stoky A_E	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---

	Šachta č.17, Š12b Kóta poklopu: 217,90 m n.m. Kóta odtoku: 215,15 m n.m. Požadovaná výška: 2,750 m Sestavená výška: 2,755 m, rozdíl: 5 mm Pokloповá sestava: KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400 KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační, Vyrovnávací prstence: 1ks TBW-Q 600/100/120 prstenec TBW-Q 600/100/120 1ks TBW-Q 600/40/120 prstenec TBW-Q 600/40/120 Konus: konus TBR-Q 1000/625/120 SPK Skruže 1000: 1ks skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP 1ks skruž TBS-Q 1000/500/120 SP Dno: dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500
	Materiály dna: Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: . Odtok: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, spád: 1,0%, Vtok1: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, směr úhel: 175°, spád: 1,0%, delta h: 10, Vtok2: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 150, materiál: Kamenina, směr úhel: 270°. spád: 1,0%, delta h: 60.

Název stavby-objektu	Němčice stoky A_E	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---

	Šachta č.18, Š13b Kóta poklopu: 218,15 m n.m. Kóta odtoku: 215,60 m n.m. Požadovaná výška: 2,549 m Sestavená výška: 2,555 m, rozdíl: 6 mm Pokloповá sestava: KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400 KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační, Vyrovnávací prstence: 1ks TBW-Q 600/100/120 prstenec TBW-Q 600/100/120 1ks TBW-Q 600/40/120 prstenec TBW-Q 600/40/120 Konus: konus TBR-Q 1000/625/120 SPK Skruže 1000: 1ks skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP 1ks skruž TBS-Q 1000/250/120 SP Dno: dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500
	Materiály dna: Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: . Odtok: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, spád: 1,0%, Vtok1: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, směr úhel: 178°, spád: 1,0%, delta h: 10,

Název stavby-objektu	Němčice stoky A_E	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---

	Šachta č.19, Š14b Kóta poklopu: 218,25 m n.m. Kóta odtoku: 216,10 m n.m. Požadovaná výška: 2,150 m Sestavená výška: 2,155 m, rozdíl: 5 mm Pokloповá sestava: KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400 KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační, Vyrovnávací prstence: 2ks TBW-Q 600/120/120 prstenec TBW-Q 600/120/120 Konus: konus TBR-Q 1000/625/120 SPK Skruže 1000: 1ks skruž TBS-Q 1000/500/120 SP 1ks skruž TBS-Q 1000/250/120 SP Dno: dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500
	Materiály dna: Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: . Odtok: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, spád: 1,0%,

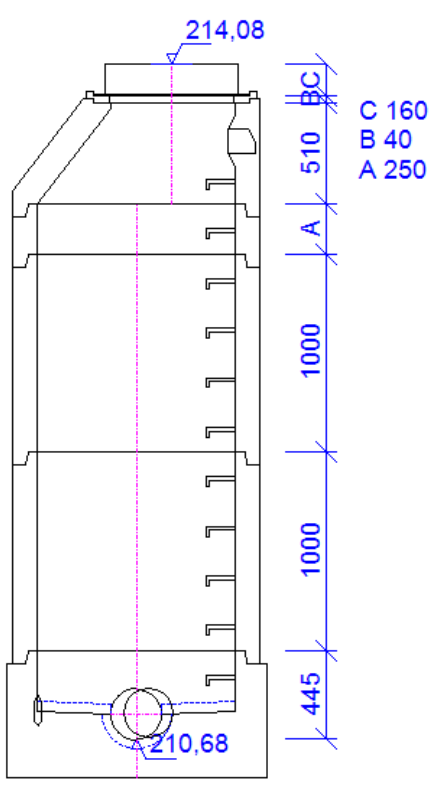
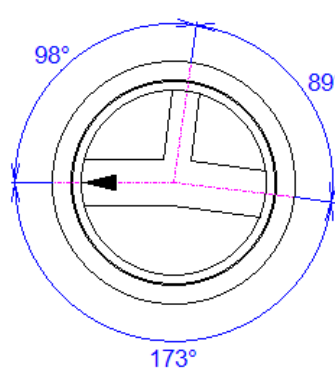
Název stavby-objektu	Němčice stoky A_E	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---

	Šachta č.20, Š1c Kóta poklopu: 213,36 m n.m. Kóta odtoku: 209,84 m n.m. Požadovaná výška: 3,517 m Sestavená výška: 3,515 m, rozdíl: 2 mm Pokloповá sestava: KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400 KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační, Vyrovnávací prstence: 1ks TBW-Q 600/100/120 prstenec TBW-Q 600/100/120 Konus: konus TBR-Q 1000/625/120 SPK Skruže 1000: 2ks skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP 1ks skruž TBS-Q 1000/250/120 SP Dno: dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500
	Materiály dna: Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: . Odtok: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina Keramo, spád: 1,1%, Vtok1: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina Keramo, směr úhel: 247°, spád: 1,1%, delta h: 11, Vtok2: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina Keramo, směr úhel: 185°, spád: 1,1%, delta h: 11.

Název stavby-objektu	Němčice stoky A_E	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---

	Šachta č.21, Š2c Kóta poklopu: 213,87 m n.m. Kóta odtoku: 210,25 m n.m. Požadovaná výška: 3,617 m Sestavená výška: 3,615 m, rozdíl: 2 mm Pokloповá sestava: KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400 KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační, Vyrovnávací prstence: 1ks TBW-Q 600/120/120 prstenec TBW-Q 600/120/120 1ks TBW-Q 600/80/120 prstenec TBW-Q 600/80/120 Konus: konus TBR-Q 1000/625/120 SPK Skruže 1000: 2ks skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP 1ks skruž TBS-Q 1000/250/120 SP Dno: dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500
	Materiály dna: Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: . Odtok: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina Keramo, spád: 1,1%, Vtok1: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina Keramo, směr úhel: 181°, spád: 1,1%, delta h: 11,

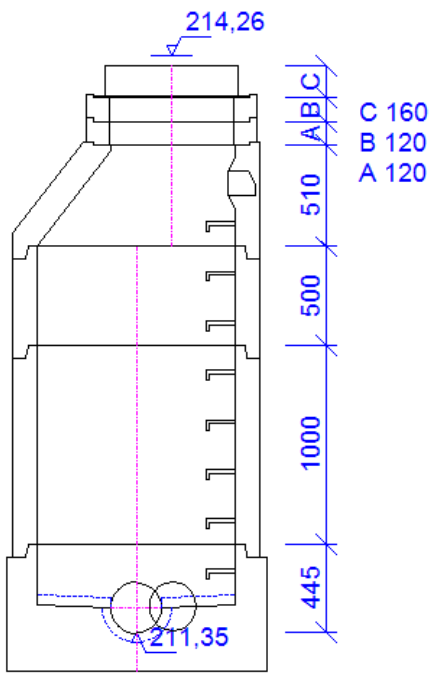

Název stavby-objektu	Němčice stoky A_E	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---

	Šachta č.22, Š3c Kóta poklopu: 214,08 m n.m. Kóta odtoku: 210,68 m n.m. Požadovaná výška: 3,403 m Sestavená výška: 3,405 m, rozdíl: 2 mm Pokloповá sestava: KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400 KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační, Vyrovnávací prstence: 1ks TBW-Q 600/40/120 prstenec TBW-Q 600/40/120 Konus: konus TBR-Q 1000/625/120 SPK Skruže 1000: 2ks skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP 1ks skruž TBS-Q 1000/250/120 SP Dno: dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500
	Materiály dna: Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: . Odtok: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina Keramo, spád: 1,1%, Vtok1: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina Keramo, směr úhel: 187°, spád: 1,1%, delta h: 11, Vtok2: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 150, materiál: Kamenina, směr úhel: 98°, spád: 1,0%, delta h: 70.

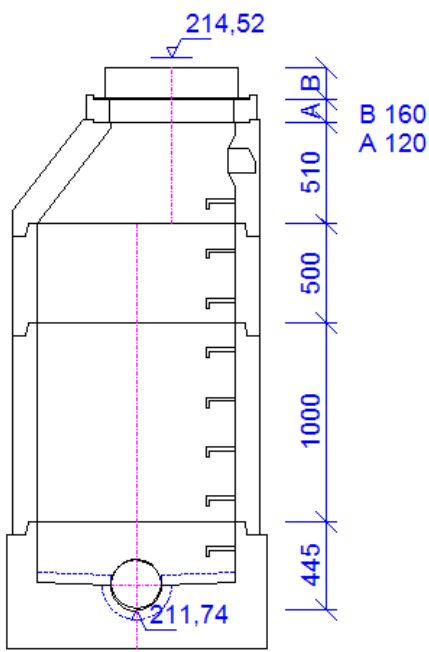

Název stavby-objektu	Němčice stoky A_E	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---

	Šachta č.23, Š4c Kóta poklopu: 214,13 m n.m. Kóta odtoku: 211,21 m n.m. Požadovaná výška: 2,920 m Sestavená výška: 2,915 m, rozdíl: 5 mm Pokloповá sestava: KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400 KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační, Konus: konus TBR-Q 1000/625/120 SPK Skruže 1000: 1ks skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP 1ks skruž TBS-Q 1000/500/120 SP 1ks skruž TBS-Q 1000/250/120 SP Dno: dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500
	Materiály dna: Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: . Odtok: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina Keramo, spád: 1,1%, Vtok1: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina Keramo, směr úhel: 153°, spád: 1,1%, delta h: 11,

Název stavby-objektu	Němčice stoky A_E	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---

	Šachta č.24, Š5c Kóta poklopu: 214,26 m n.m. Kóta odtoku: 211,35 m n.m. Požadovaná výška: 2,906 m Sestavená výška: 2,905 m, rozdíl: 1 mm Pokloповá sestava: KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400 KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační, Vyrovnávací prstence: 2ks TBW-Q 600/120/120 prstenec TBW-Q 600/120/120 Konus: konus TBR-Q 1000/625/120 SPK Skruže 1000: 1ks skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP 1ks skruž TBS-Q 1000/500/120 SP Dno: dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500
	Materiály dna: Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: . Odtok: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina Keramo, spád: 1,1%, Vtok1: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina Keramo, směr úhel: 201°, spád: 1,1%, delta h: 11,

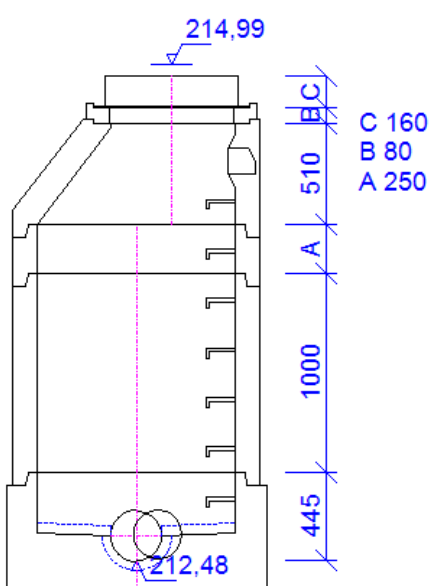

Název stavby-objektu	Němčice stoky A_E	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---

	Šachta č.25, Š6c Kóta poklopu: 214,52 m n.m. Kóta odtoku: 211,74 m n.m. Požadovaná výška: 2,782 m Sestavená výška: 2,785 m, rozdíl: 3 mm Pokloповá sestava: KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400 KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační, Vyrovnávací prstence: 1ks TBW-Q 600/120/120 prstenec TBW-Q 600/120/120 Konus: konus TBR-Q 1000/625/120 SPK Skruže 1000: 1ks skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP 1ks skruž TBS-Q 1000/500/120 SP Dno: dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500
	Materiály dna: Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: . Odtok: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina Keramo, spád: 1,1%, Vtok1: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina Keramo, směr úhel: 180°, spád: 1,1%, delta h: 11,

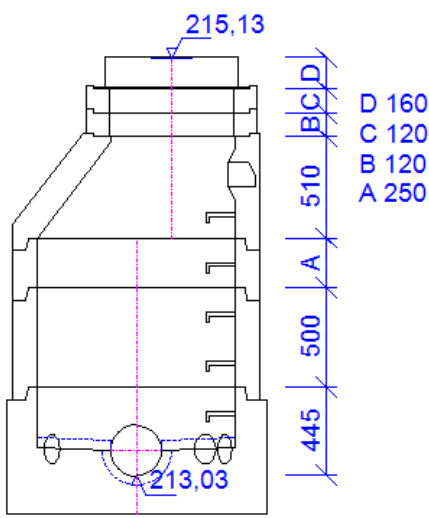
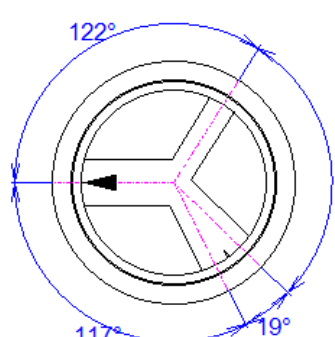
Název stavby-objektu	Němčice stoky A_E	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---

	Šachta č.26, Š7c Kóta poklopu: 214,91 m n.m. Kóta odtoku: 212,12 m n.m. Požadovaná výška: 2,790 m Sestavená výška: 2,785 m, rozdíl: 5 mm Pokloповá sestava: KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400 KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační, Vyrovnávací prstence: 1ks TBW-Q 600/120/120 prstenec TBW-Q 600/120/120 Konus: konus TBR-Q 1000/625/120 SPK Skruže 1000: 1ks skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP 1ks skruž TBS-Q 1000/500/120 SP Dno: dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500
	Materiály dna: Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: . Odtok: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina Keramo, spád: 1,1%, Vtok1: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina Keramo, směr úhel: 165°, spád: 1,1%, delta h: 11,

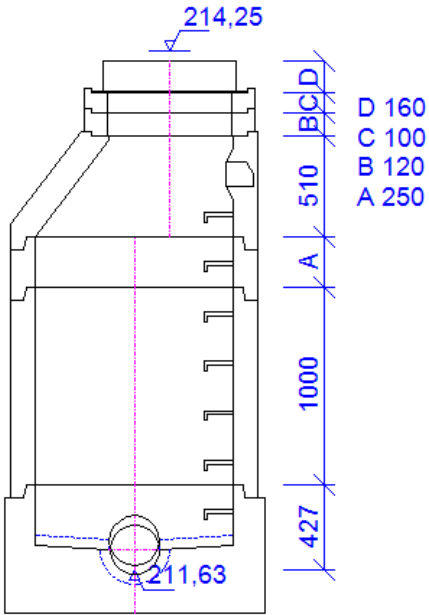
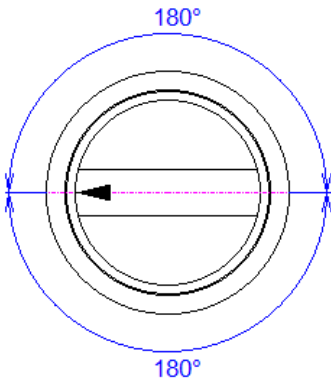
Název stavby-objektu	Němčice stoky A_E	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---

	Šachta č.27, Š8c Kóta poklopu: 214,99 m n.m. Kóta odtoku: 212,48 m n.m. Požadovaná výška: 2,502 m Sestavená výška: 2,495 m, rozdíl: 7 mm Pokloповá sestava: KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400 KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační, Vyrovnávací prstence: 1ks TBW-Q 600/80/120 prstenec TBW-Q 600/80/120 Konus: konus TBR-Q 1000/625/120 SPK Skruže 1000: 1ks skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP 1ks skruž TBS-Q 1000/250/120 SP Dno: dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500
	Materiály dna: Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: . Odtok: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina Keramo, spád: 1,1%, Vtok1: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina Keramo, směr úhel: 193°, spád: 1,1%, delta h: 11,

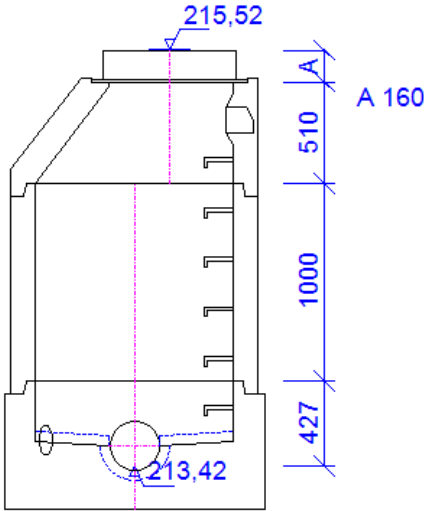
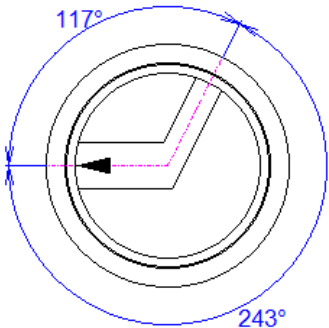
Název stavby-objektu	Němčice stoky A_E	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---

	Šachta č.28, Š9c Kóta poklopu: 215,13 m n.m. Kóta odtoku: 213,03 m n.m. Požadovaná výška: 2,100 m Sestavená výška: 2,105 m, rozdíl: 5 mm Pokloповá sestava: KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400 KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační, Vyrovnávací prstence: 2ks TBW-Q 600/120/120 prstenec TBW-Q 600/120/120 Konus: konus TBR-Q 1000/625/120 SPK Skruže 1000: 1ks skruž TBS-Q 1000/500/120 SP 1ks skruž TBS-Q 1000/250/120 SP Dno: dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500
	Materiály dna: Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: . Odtok: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina Keramo, spád: 1,1%, Vtok1: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 150, materiál: Kamenina, směr úhel: 122°, spád: 1,0%, delta h: 60, Vtok2: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 150, materiál: Kamenina, směr úhel: 224°, spád: 1,0%, delta h: 60. Vtok3: Připojení: , DN: 150, materiál: Kamenina, směr úhel: 243°. spád: 1,0%, delta h: 60.

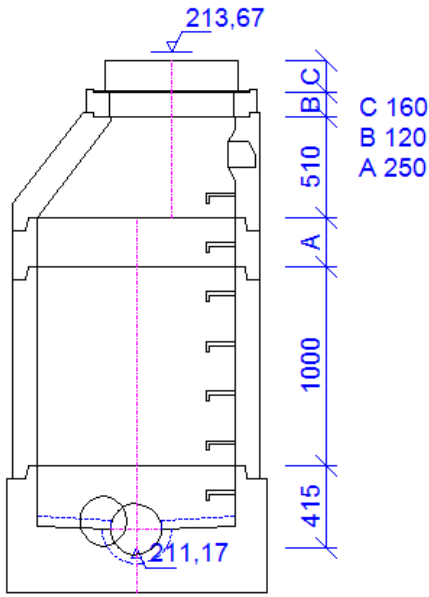

Název stavby-objektu	Němčice stoky A_E	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---

	Šachta č.29, Š1d Kóta poklopu: 214,25 m n.m. Kóta odtoku: 211,63 m n.m. Požadovaná výška: 2,618 m Sestavená výška: 2,617 m, rozdíl: 1 mm Pokloповá sestava: KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400 KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační, Vyrovnávací prstence: 1ks TBW-Q 600/120/120 prstenec TBW-Q 600/120/120 1ks TBW-Q 600/100/120 prstenec TBW-Q 600/100/120 Konus: konus TBR-Q 1000/625/120 SPK Skruž 1000: 1ks skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP 1ks skruž TBS-Q 1000/250/120 SP Dno: dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500
	Materiály dna: Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: . Odtok: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina Keramo, spád: 4,5%, Vtok1: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina Keramo, směr úhel: 180°, spád: 4,5%, delta h: 45,

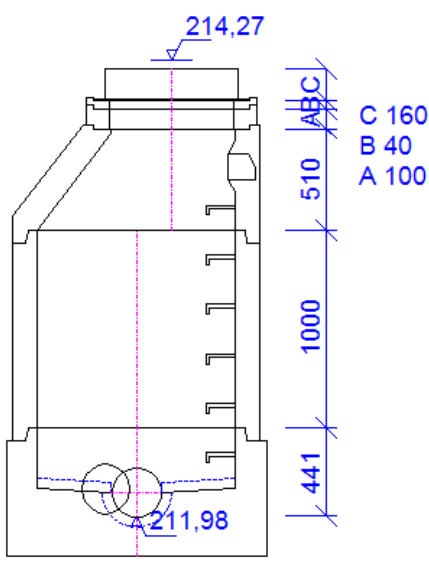

Název stavby-objektu	Němčice stoky A_E	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---

	Šachta č.30, Š2d Kóta poklopu: 215,52 m n.m. Kóta odtoku: 213,42 m n.m. Požadovaná výška: 2,100 m Sestavená výška: 2,097 m, rozdíl: 3 mm Pokloповá sestava: KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400 KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační, Konus: konus TBR-Q 1000/625/120 SPK Skruže 1000: 1ks skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP Dno: dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500
	Materiály dna: Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: . Odtok: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina Keramo, spád: 4,5%, Vtok1: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 150, materiál: Kamenina, směr úhel: 117°, spád: 1,0%, delta h: 78,

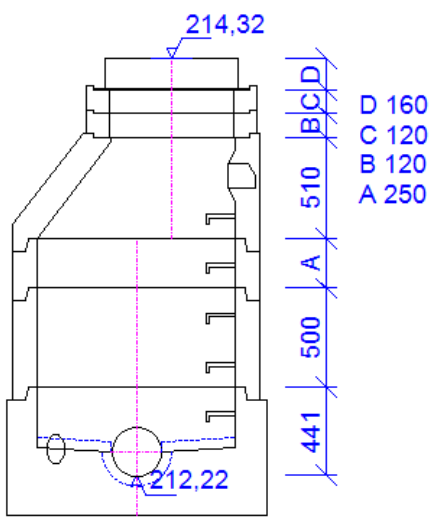
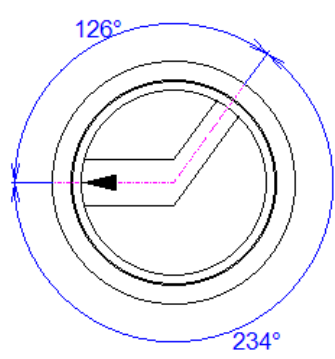
Název stavby-objektu	Němčice stoky A_E	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---

	Šachta č.31, Š1e Kóta poklopu: 213,67 m n.m. Kóta odtoku: 211,17 m n.m. Požadovaná výška: 2,500 m Sestavená výška: 2,505 m, rozdíl: 5 mm Pokloповá sestava: KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400 KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační, Vyrovňovací prstence: 1ks TBW-Q 600/120/120 prstenec TBW-Q 600/120/120 Konus: konus TBR-Q 1000/625/120 SPK Skruže 1000: 1ks skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP 1ks skruž TBS-Q 1000/250/120 SP Dno: dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500
	Materiály dna: Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: . Odtok: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, spád: 7,0%, Vtok1: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, směr úhel: 161°, spád: 1,8%, delta h: 44,

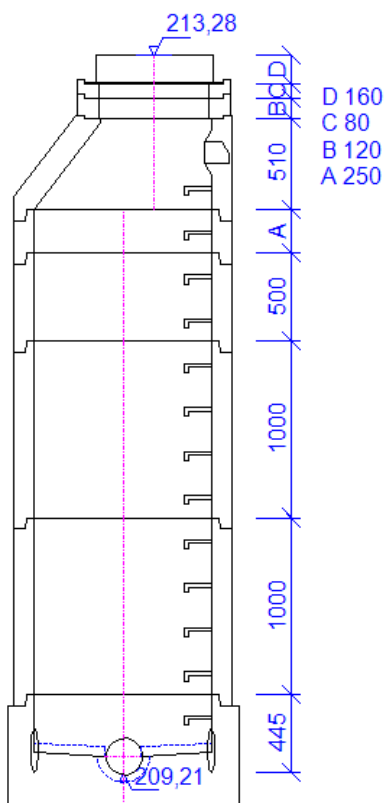
Název stavby-objektu	Němčice stoky A_E	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---

	Šachta č.32, Š2e Kóta poklopu: 214,27 m n.m. Kóta odtoku: 211,98 m n.m. Požadovaná výška: 2,296 m Sestavená výška: 2,301 m, rozdíl: 5 mm Pokloповá sestava: KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400 KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační, Vyrovnávací prstence: 1ks TBW-Q 600/100/120 prstenec TBW-Q 600/100/120 1ks TBW-Q 600/40/120 prstenec TBW-Q 600/40/120 Konus: konus TBR-Q 1000/625/120 SPK Skruže 1000: 1ks skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP Dno: dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500
	Materiály dna: Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: . Odtok: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, spád: 1,8%, Vtok1: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, směr úhel: 162°, spád: 1,8%, delta h: 18,

Název stavby-objektu	Němčice stoky A_E	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---

	Šachta č.33, Š3e Kóta poklopu: 214,32 m n.m. Kóta odtoku: 212,22 m n.m. Požadovaná výška: 2,100 m Sestavená výška: 2,101 m, rozdíl: 1 mm Pokloповá sestava: KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400 KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační, Vyrovnávací prstence: 2ks TBW-Q 600/120/120 prstenec TBW-Q 600/120/120 Konus: konus TBR-Q 1000/625/120 SPK Skruže 1000: 1ks skruž TBS-Q 1000/500/120 SP 1ks skruž TBS-Q 1000/250/120 SP Dno: dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500
	Materiály dna: Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: . Odtok: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, spád: 1,8%, Vtok1: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 150, materiál: Kamenina, směr úhel: 126°, spád: 1,0%, delta h: 64,

Název stavby-objektu	Němčice stoky A_E	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---



Šachta č.1, Šf

Kóta poklopu: 213,28 m n.m.

Kóta odtoku: 209,21 m n.m.

Požadovaná výška: 4,068 m

Sestavená výška: 4,065 m, rozdíl: 3 mm

Pokloповá sestava:

KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400

KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační,

Vyrovnávací prstence:

1ks TBW-Q 600/120/120 prstenec TBW-Q 600/120/120

1ks TBW-Q 600/80/120 prstenec TBW-Q 600/80/120

Konus:

konus TBR-Q 1000/625/120 SPK

Skruže 1000:

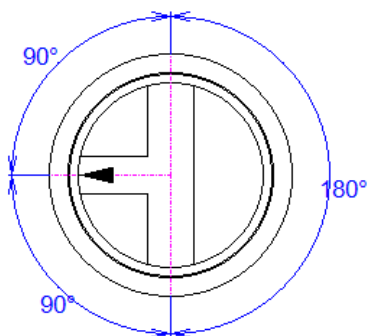
2ks skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP

1ks skruž TBS-Q 1000/500/120 SP

1ks skruž TBS-Q 1000/250/120 SP

Dno:

dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500



Materiály dna:

Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: .

Odtok:

Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 200, materiál: Litina, spád: 1,0%,

Vtok1:

Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, směr úhel: 90°,

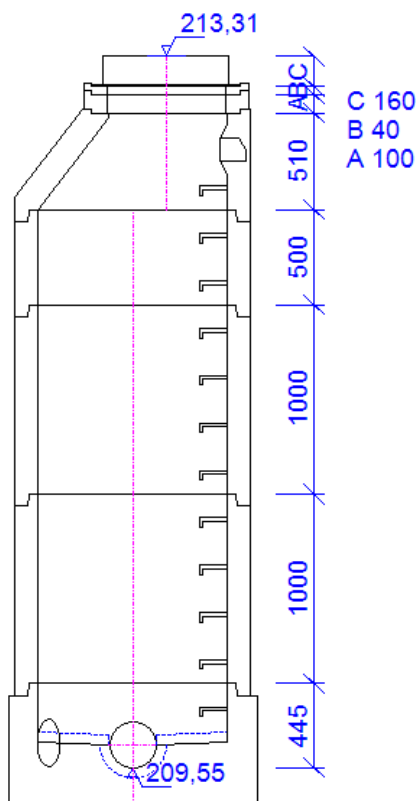
spád: 1,0%, delta h: 10,

Vtok2:

Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, směr úhel: 270°.

spád: 1,0%, delta h: 10.

Název stavby-objektu	Němčice stoky F_G	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---



Šachta č.2, Šof

Kóta poklopu: 213,31 m n.m.

Kóta odtoku: 209,55 m n.m.

Požadovaná výška: 3,760 m

Sestavená výška: 3,755 m, rozdíl: 5 mm

Pokloповá sestava:

KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400

KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační,

Vyrovnávací prstence:

1ks TBW-Q 600/100/120 prstenec TBW-Q 600/100/120

1ks TBW-Q 600/40/120 prstenec TBW-Q 600/40/120

Konus:

konus TBR-Q 1000/625/120 SPK

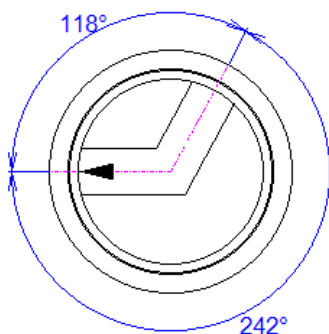
Skruže 1000:

2ks skruže TBS-Q 1000/1000/120 SP

1ks skruže TBS-Q 1000/500/120 SP

Dno:

dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500



Materiály dna:

Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: .

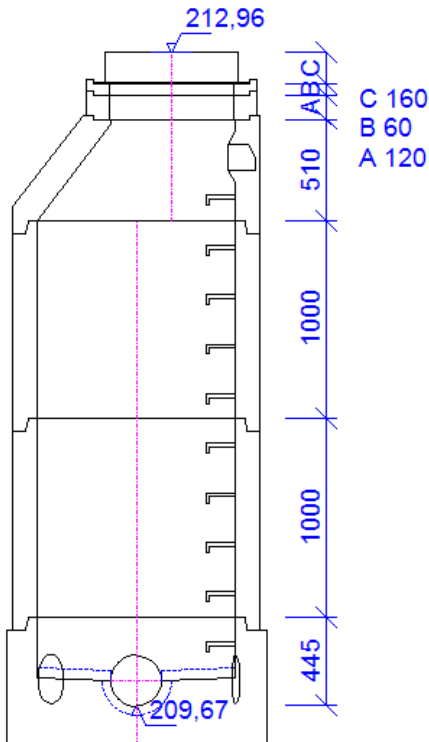
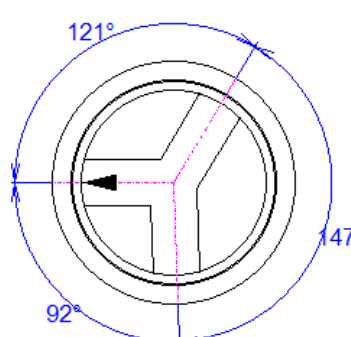
Odtok:

Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, spád: 1,0%,

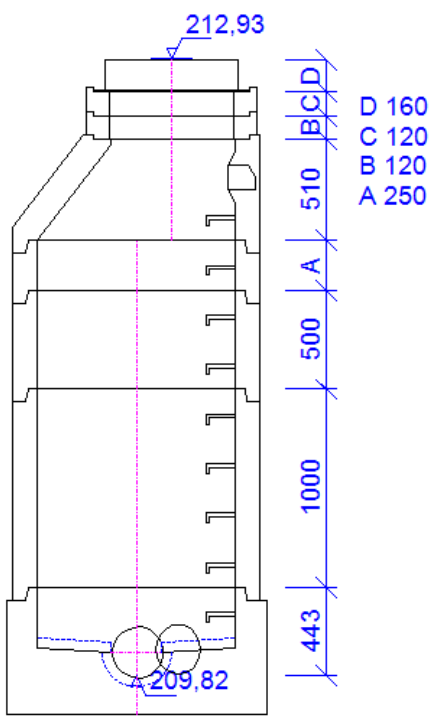
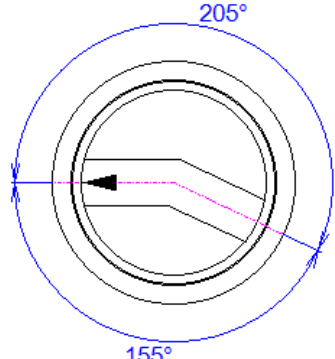
Vtok1:

Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, směr úhel: 118°, spád: 1,0%, delta h: 10,

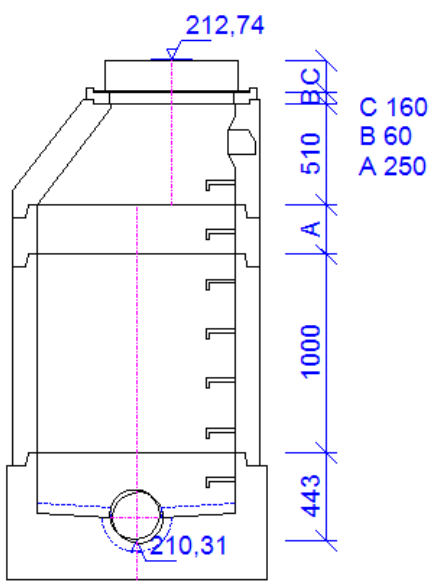

Název stavby-objektu	Němčice stoky F_G	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---

	Šachta č.3, Š1f Kóta poklopu: 212,96 m n.m. Kóta odtoku: 209,67 m n.m. Požadovaná výška: 3,290 m Sestavená výška: 3,295 m, rozdíl: 5 mm Pokloповá sestava: KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400 KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační, Vyrovnávací prstence: 1ks TBW-Q 600/120/120 prstenec TBW-Q 600/120/120 1ks TBW-Q 600/60/120 prstenec TBW-Q 600/60/120 Konus: konus TBR-Q 1000/625/120 SPK Skruže 1000: 2ks skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP Dno: dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500
	Materiály dna: Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: . Odtok: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, spád: 1,0%, Vtok1: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, směr úhel: 121°, spád: 1,4%, delta h: 12, Vtok2: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, směr úhel: 268°. spád: 1,0%, delta h: 10.

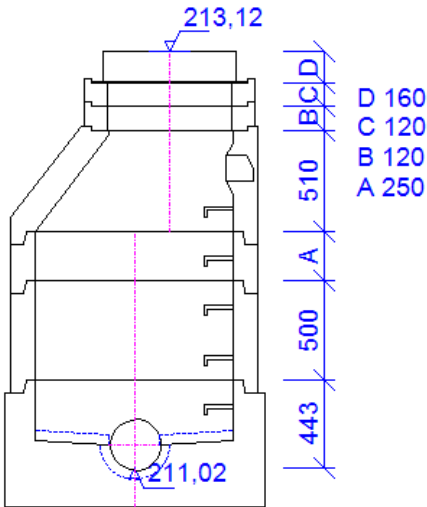

Název stavby-objektu	Němčice stoky F_G	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---

	Šachta č.4, Š2f Kóta poklopu: 212,93 m n.m. Kóta odtoku: 209,82 m n.m. Požadovaná výška: 3,111 m Sestavená výška: 3,103 m, rozdíl: 8 mm Pokloповá sestava: KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400 KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační, Vyrovnávací prstence: 2ks TBW-Q 600/120/120 prstenec TBW-Q 600/120/120 Konus: konus TBR-Q 1000/625/120 SPK Skruže 1000: 1ks skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP 1ks skruž TBS-Q 1000/500/120 SP 1ks skruž TBS-Q 1000/250/120 SP Dno: dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500
	Materiály dna: Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: . Odtok: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, spád: 1,4%, Vtok1: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, směr úhel: 205°, spád: 1,4%, delta h: 14,

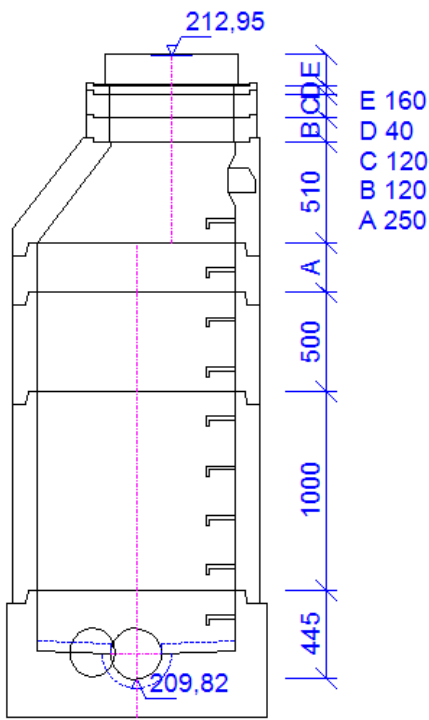

Název stavby-objektu	Němčice stoky F_G	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---

	Šachta č.5, Š3f Kóta poklopu: 212,74 m n.m. Kóta odtoku: 210,31 m n.m. Požadovaná výška: 2,426 m Sestavená výška: 2,423 m, rozdíl: 3 mm Pokloповá sestava: KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400 KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační, Vyrovnávací prstence: 1ks TBW-Q 600/60/120 prstenec TBW-Q 600/60/120 Konus: konus TBR-Q 1000/625/120 SPK Skruže 1000: 1ks skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP 1ks skruž TBS-Q 1000/250/120 SP Dno: dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500
	Materiály dna: Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: . Odtok: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, spád: 1,4%, Vtok1: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, směr úhel: 179°, spád: 1,4%, delta h: 14,

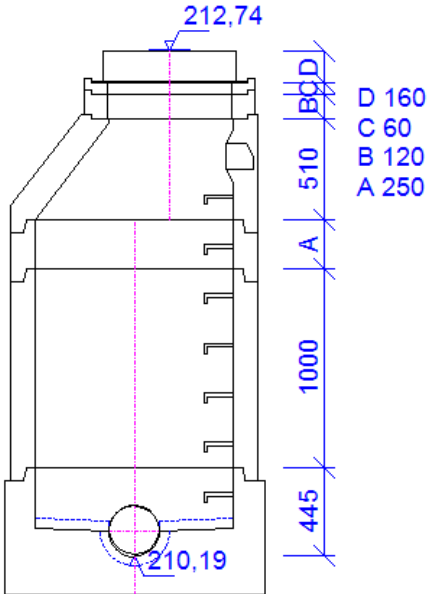
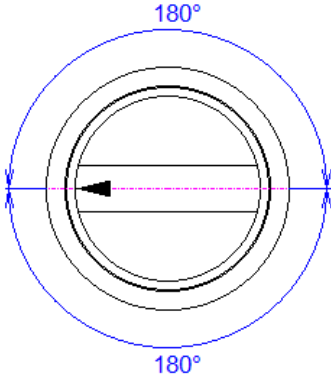
Název stavby-objektu	Němčice stoky F_G	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---

 213,12 211,02 D 160 C 120 B 120 A 250 510 443 A B C D	Šachta č.6, Š4f Kóta poklopu: 213,12 m n.m. Kóta odtoku: 211,02 m n.m. Požadovaná výška: 2,100 m Sestavená výška: 2,103 m, rozdíl: 3 mm Pokloповá sestava: KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400 KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační, Vyrovnávací prstence: 2ks TBW-Q 600/120/120 prstenec TBW-Q 600/120/120 Konus: konus TBR-Q 1000/625/120 SPK Skruže 1000: 1ks skruž TBS-Q 1000/500/120 SP 1ks skruž TBS-Q 1000/250/120 SP Dno: dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500
	Materiály dna: Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: . Odtok: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, spád: 1,4%,

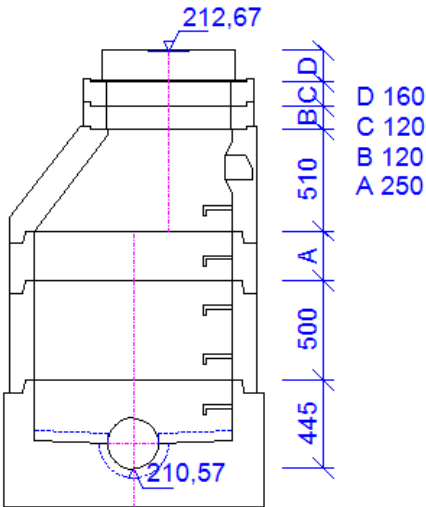

Název stavby-objektu	Němčice stoky F_G	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---

 Technical drawing of a manhole structure showing vertical dimensions and component labels. The drawing includes a cross-section of the manhole with various layers and components labeled. The vertical dimensions are: 212,95 (top), 209,82 (bottom), 445 (bottom section), 1000 (main body), 500 (middle section), 510 (upper section), and 160 (top section). The component labels are: E 160, D 40, C 120, B 120, and A 250.	Šachta č.7, Š1g Kóta poklopu: 212,95 m n.m. Kóta odtoku: 209,82 m n.m. Požadovaná výška: 3,139 m Sestavená výška: 3,145 m, rozdíl: 6 mm Pokloповá sestava: KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400 KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační, Vyrovnávací prstence: 2ks TBW-Q 600/120/120 prstenec TBW-Q 600/120/120 1ks TBW-Q 600/40/120 prstenec TBW-Q 600/40/120 Konus: konus TBR-Q 1000/625/120 SPK Skruže 1000: 1ks skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP 1ks skruž TBS-Q 1000/500/120 SP 1ks skruž TBS-Q 1000/250/120 SP Dno: dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500
 Technical drawing of a manhole base showing angular dimensions. The drawing includes a cross-section of the manhole base with various layers and components labeled. The angular dimensions are: 154° (top) and 206° (bottom).	Materiály dna: Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: . Odtok: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, spád: 1,0%, Vtok1: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, směr úhel: 154°, spád: 1,0%, delta h: 10,

Název stavby-objektu	Němčice stoky F_G	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---

	Šachta č.8, Š2g Kóta poklopu: 212,74 m n.m. Kóta odtoku: 210,19 m n.m. Požadovaná výška: 2,549 m Sestavená výška: 2,545 m, rozdíl: 4 mm Pokloповá sestava: KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400 KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační, Vyrovnávací prstence: 1ks TBW-Q 600/120/120 prstenec TBW-Q 600/120/120 1ks TBW-Q 600/60/120 prstenec TBW-Q 600/60/120 Konus: konus TBR-Q 1000/625/120 SPK Skruže 1000: 1ks skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP 1ks skruž TBS-Q 1000/250/120 SP Dno: dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500
	Materiály dna: Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: . Odtok: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, spád: 1,0%, Vtok1: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, směr úhel: 180°, spád: 1,0%, delta h: 10,

Název stavby-objektu	Němčice stoky F_G	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---

	Šachta č.9, Š3g Kóta poklopu: 212,67 m n.m. Kóta odtoku: 210,57 m n.m. Požadovaná výška: 2,100 m Sestavená výška: 2,105 m, rozdíl: 5 mm Pokloповá sestava: KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400 KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační, Vyrovnávací prstence: 2ks TBW-Q 600/120/120 prstenec TBW-Q 600/120/120 Konus: konus TBR-Q 1000/625/120 SPK Skruže 1000: 1ks skruž TBS-Q 1000/500/120 SP 1ks skruž TBS-Q 1000/250/120 SP Dno: dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500
	Materiály dna: Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: . Odtok: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, spád: 1,0%,

Název stavby-objektu	Němčice stoky F_G	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---