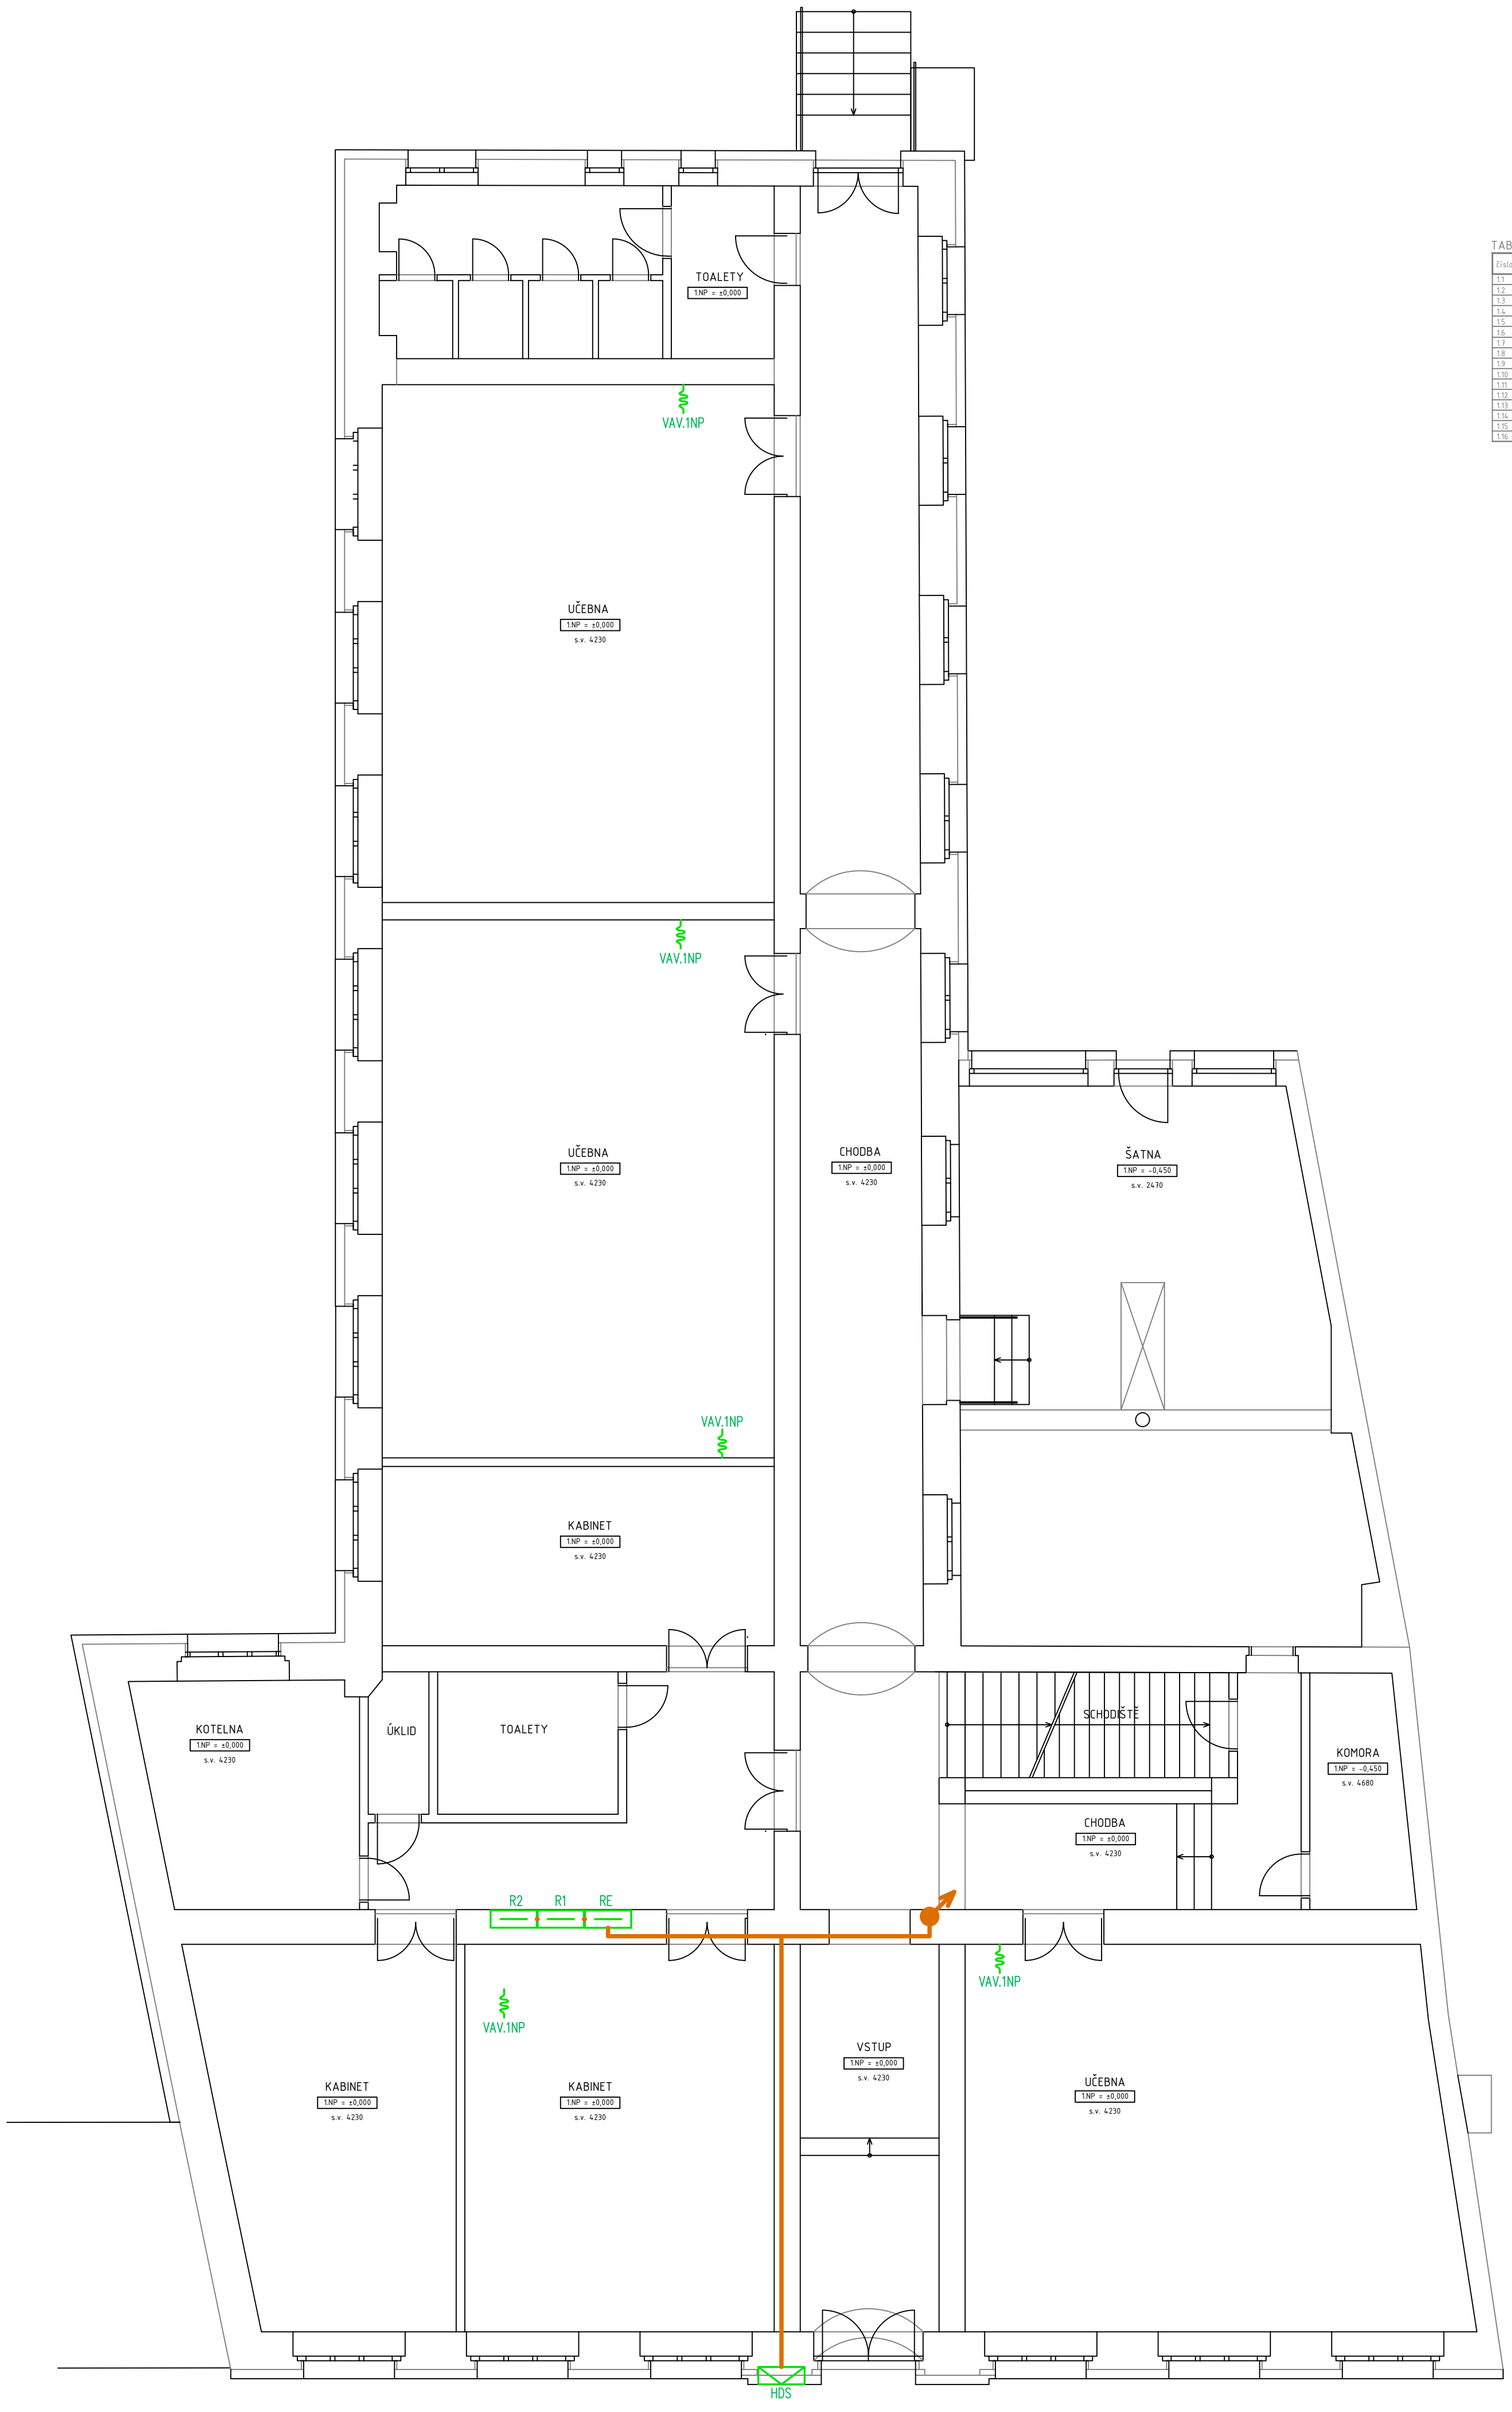


TABULKA MÍSTNOSTÍ 1NP

číslo	název místnosti	plocha [m²]	povrchové úpravy			poznámky
			podlaha	stěny	strop	
1.1	vstup	16,00	teraco, dlažba	omítka, malba	omítka, v.proměnná	
1.2	schodiště	17,80	teraco, dlažba	omítka, malba	omítka, v.proměnná	
1.3	chodba	71,00	teraco, dlažba	omítka, malba	omítka, v.m. 4,23 m	
1.4	chodba	17,20	teraco, dlažba	omítka, malba	omítka, v.m. 4,23 m	
1.5	komora	6,70	keramická dlažba	omítka, malba	omítka, v.m. 2,00 m	
1.6	učebna	55,80	PVC	omítka, malba	omítka, v.m. 4,23 m	
1.7	kabinet	35,80	PVC	omítka, malba	omítka, v.m. 4,23 m	
1.8	kabinet	27,20	PVC	omítka, malba	omítka, v.m. 4,23 m	
1.9	kotelna	14,20	keramická dlažba	omítka, malba	omítka, v.m. 4,23 m	ker. obklad 1,5 m
1.10	úklid	2,50	keramická dlažba	omítka, malba	omítka, v.m. 2,60 m	ker. obklad 1,5 m
1.11	toalety	7,70	keramická dlažba	omítka, malba	omítka, v.m. 2,58 m	
1.12	kabinet	21,00	PVC	omítka, malba	omítka, v.m. 4,23 m	ker. obklad 2,0 m
1.13	učebna	63,00	PVC	omítka, malba	omítka, v.m. 4,23 m	
1.14	učebna	61,00	PVC	omítka, malba	omítka, v.m. 4,23 m	
1.15	toalety	19,20	keramická dlažba	omítka, malba	omítka, v.m. 4,23 m	ker. obklad 1,8 m
1.16	šatna	62,70	keramická dlažba	omítka, malba	omítka, v.m. 2,47 m	

LEGENDA MODELŮ SVÍTIDEL

"A" – LED SVÍTIDLO VESTAVNÉ ČTVERCOVÉ
36W, 4483lm 4000K, L90/B10, IP20, MPR OPTIKA
"B" – LED SVÍTIDLO STROPNÍ/NÁSTĚNNÉ PŘISAZENÉ KRUHOVÉ
22W, 2200lm, 4000K, L70/B50, IP44
"CN" – LED SVÍTIDLO STROPNÍ/NÁSTĚNNÉ PŘISAZENÉ KRUHOVÉ
32W, 3200lm, 4000K, L70/B50, IP44, NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ 3H
"D" – LED SVÍTIDLO STROPNÍ VESTAVNÉ KRUHOVÉ
23W, 2575lm, 4000K, Ra 80, IP44, L80/B10-50 000h
"DN" – LED SVÍTIDLO STROPNÍ VESTAVNÉ KRUHOVÉ
23W, 2575lm, 4000K, Ra 80, IP44, L80/B10-50 000h
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ 3H

LEGENDA SVÍTIDEL

- LED SVÍTIDLO STROPNÍ
- LED SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ NÁSTĚNNÉ, 3h

LEGENDA OVL.PŘÍSTROJŮ

- VYPÍNAČ ŘAZ. 1, 10A/230V, IP20
- VYPÍNAČ ŘAZ. 5, 10A/230V, IP20
- VYPÍNAČ ŘAZ. 6, 10A/230V, IP20
- VYPÍNAČ ŘAZ. 7, 10A/230V, IP20
- PIR DETEKTOR STROPNÍ

LEGENDA ZÁSUVEK

- ZÁSUVKA 2x16A/230V IP20
- DATOVÁ ZÁSUVKA RJ45 CAT.6

LEGENDA OSTATNÍCH PŘÍSTROJŮ

- FLEXIBILNÍ VÝVOD
- ROZVADĚČ
- HDS

PRŮRAZY/STOUPAČKOVÉ VEDENÍ

HLAVNÍ VEDENÍ

POZN.: DO VAV JEDNOTEK BUDOU ZAPOJENY IR SENZORY CO2.
POZN.: VAV JEDNOTKY BUDOU PROPOJENY S VZT JEDNOTKOU KABELY UTP CAT.6
POZN.: PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ PRO VAV JEDNOTKY BUDE URČENO PŘI MONTÁŽI.

INDEX ZMĚNY:	DATUM ZMĚNY:	OBSAH ZMĚNY:	PARÉ :

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 119H-2025	NÁZEV PROJEKTU : ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBENICE, PAŘÍKOVO NÁMĚSTÍ 133, TŘEBENICE – STAVEBNÍ ÚPRAVY, SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI	VKM PROJEKT	
DATUM : 09/2025			
STUPEŇ : DVZ	OBEC : Třebenice	TEL.: +420 603 709 577 EMAIL.: projekce@vkmprojekt.cz WEB: www.vkmprojekt.cz ADRESA: Strážky 21, 40340 Ústí n. L.	
PROFESE : D.1.4.c ZAŘÍZENÍ ELEKTROTECHNIKY	INVESTOR : Město Třebenice, U Přehrady 2271/51, 466 02 Mšeno nad Nisou		
KONTROLOVAL : Ing. Vlastimil Križan	HLAVNÍ PROJEKTANT : Ing. Vlastimil Križan, ČKAIT 0401361 Strážky 21, 403 40 Ústí nad Labem	PŘÍLOHA : E-02.1	FORMÁT : A3
VYPRACOVAL: Mgr. Jan Križan	POPIS VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP		MĚŘÍTKO : 1:75