

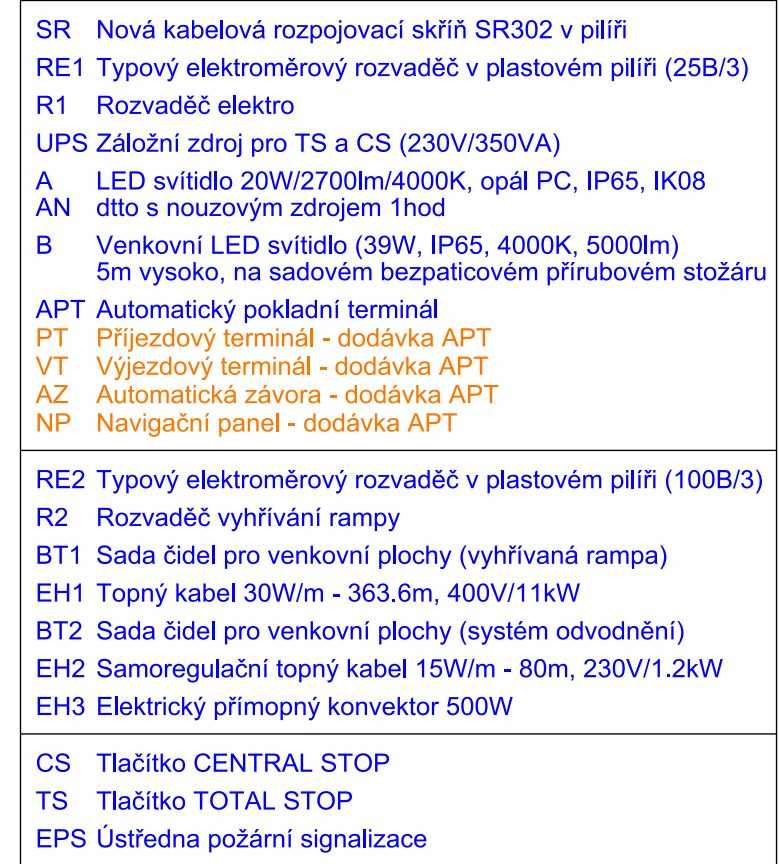




JÍMACÍ SOUSTAVA - ochrana před úderem blesku bude provedena jímacími tyčemi 1m upevněnými na stožárech osvětlení víceúčelové plochy UZEMNĚNÍ - STROJENÝ ZÁKLADOVÝ ZEMNÍČ - TYP B - pásek FeZn 30x4 ve spodní úrovni základu, síť 15x15m - drátem FeZn 10 bude připojeno : HEP, stožáry, zábradlí, schodiště a sloupky - páskem FeZn 30x4 bude připojeno : uzemnění RE1, RE2 a VO - na uzemnění bude dále připojeno armování podlahy a stropu - při průchodu do země a do betonu chráněnit proti korozi - spoje zemniče chránit proti korozi ARMOVÁNÍ - armování podlahy bude po 2m připojeno na mříž pospojování - armování stropu bude po 2m připojeno na mříž pospojování - síť 15x15m pro pospojování armování bude z drátu FeZn 10			
TŘÍDA LPS POLOMĚR BLESKOVÉ KOULE DOSTATEČNÁ VZDÁLENOST	III 45 m vzduch pevná hmota	maximálně 0.05m 0.10m	

BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ JE NAVRŽENO V SOULADU S ČSN EN 62 305 ed.2
MONTÁŽ PROVÉST DLE NOREM A PŘEDPISŮ PLATNÝCH V DOBĚ REALIZACE
DALŠÍ PODROBNOSTI VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
VEŠKERÉ ZMĚNY A NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

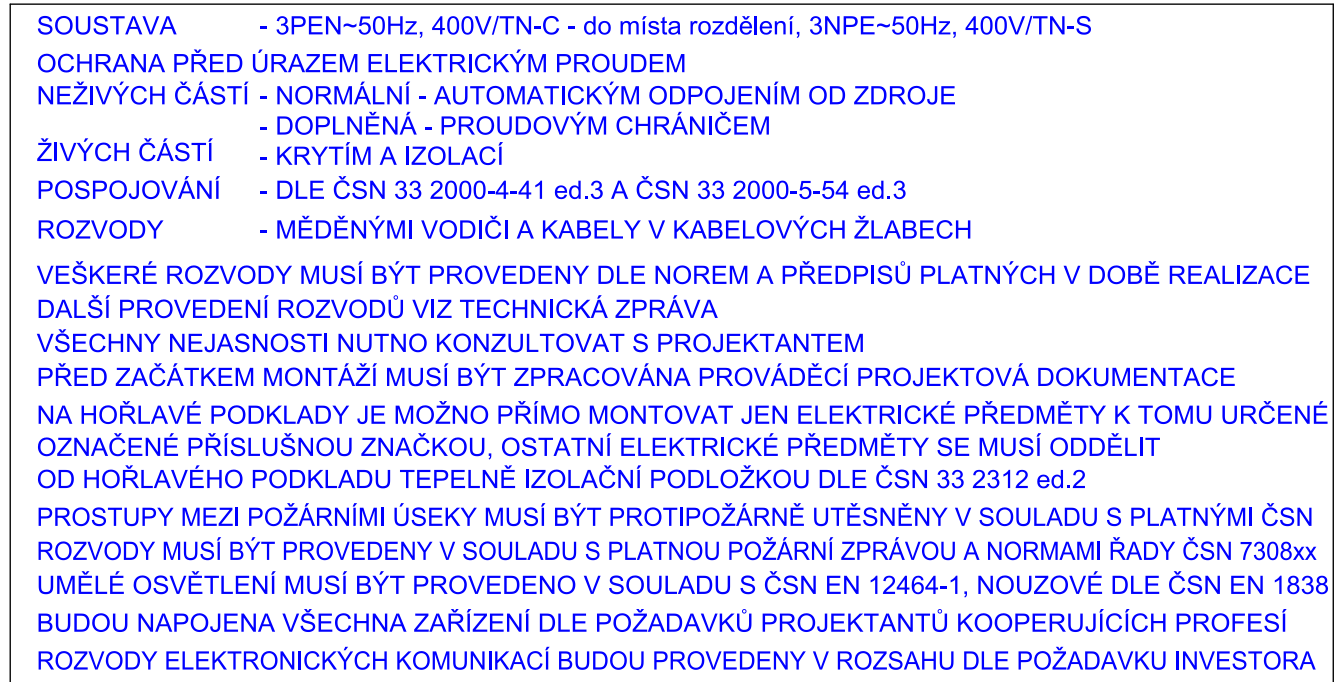

VNĚJŠÍ VLIVY SPOLEČNÉ PRO VŠECHNY PROSTORY, V TABULCE JSOU UVEDENY ODCHYLKY OD SPOLEČNÉ SPECIFIKACE
AA5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

AKCE	Zastřešení parkovacích stání Pec pod Sněžkou a Velká Úpa Projektová dokumentace pro provedení stavby Pec pod Sněžkou - U přehrady	STUPEŇ / DATUM	DPS / 09.2018
		FORMÁT	2.5 A4
PŘÍLOHA	Technika prostředí staveb - ELEKTROTECHNIKA Půdorys 1.NP	MĚŘITKO 1 : 200, 1 : 50	D.1.4.3.03