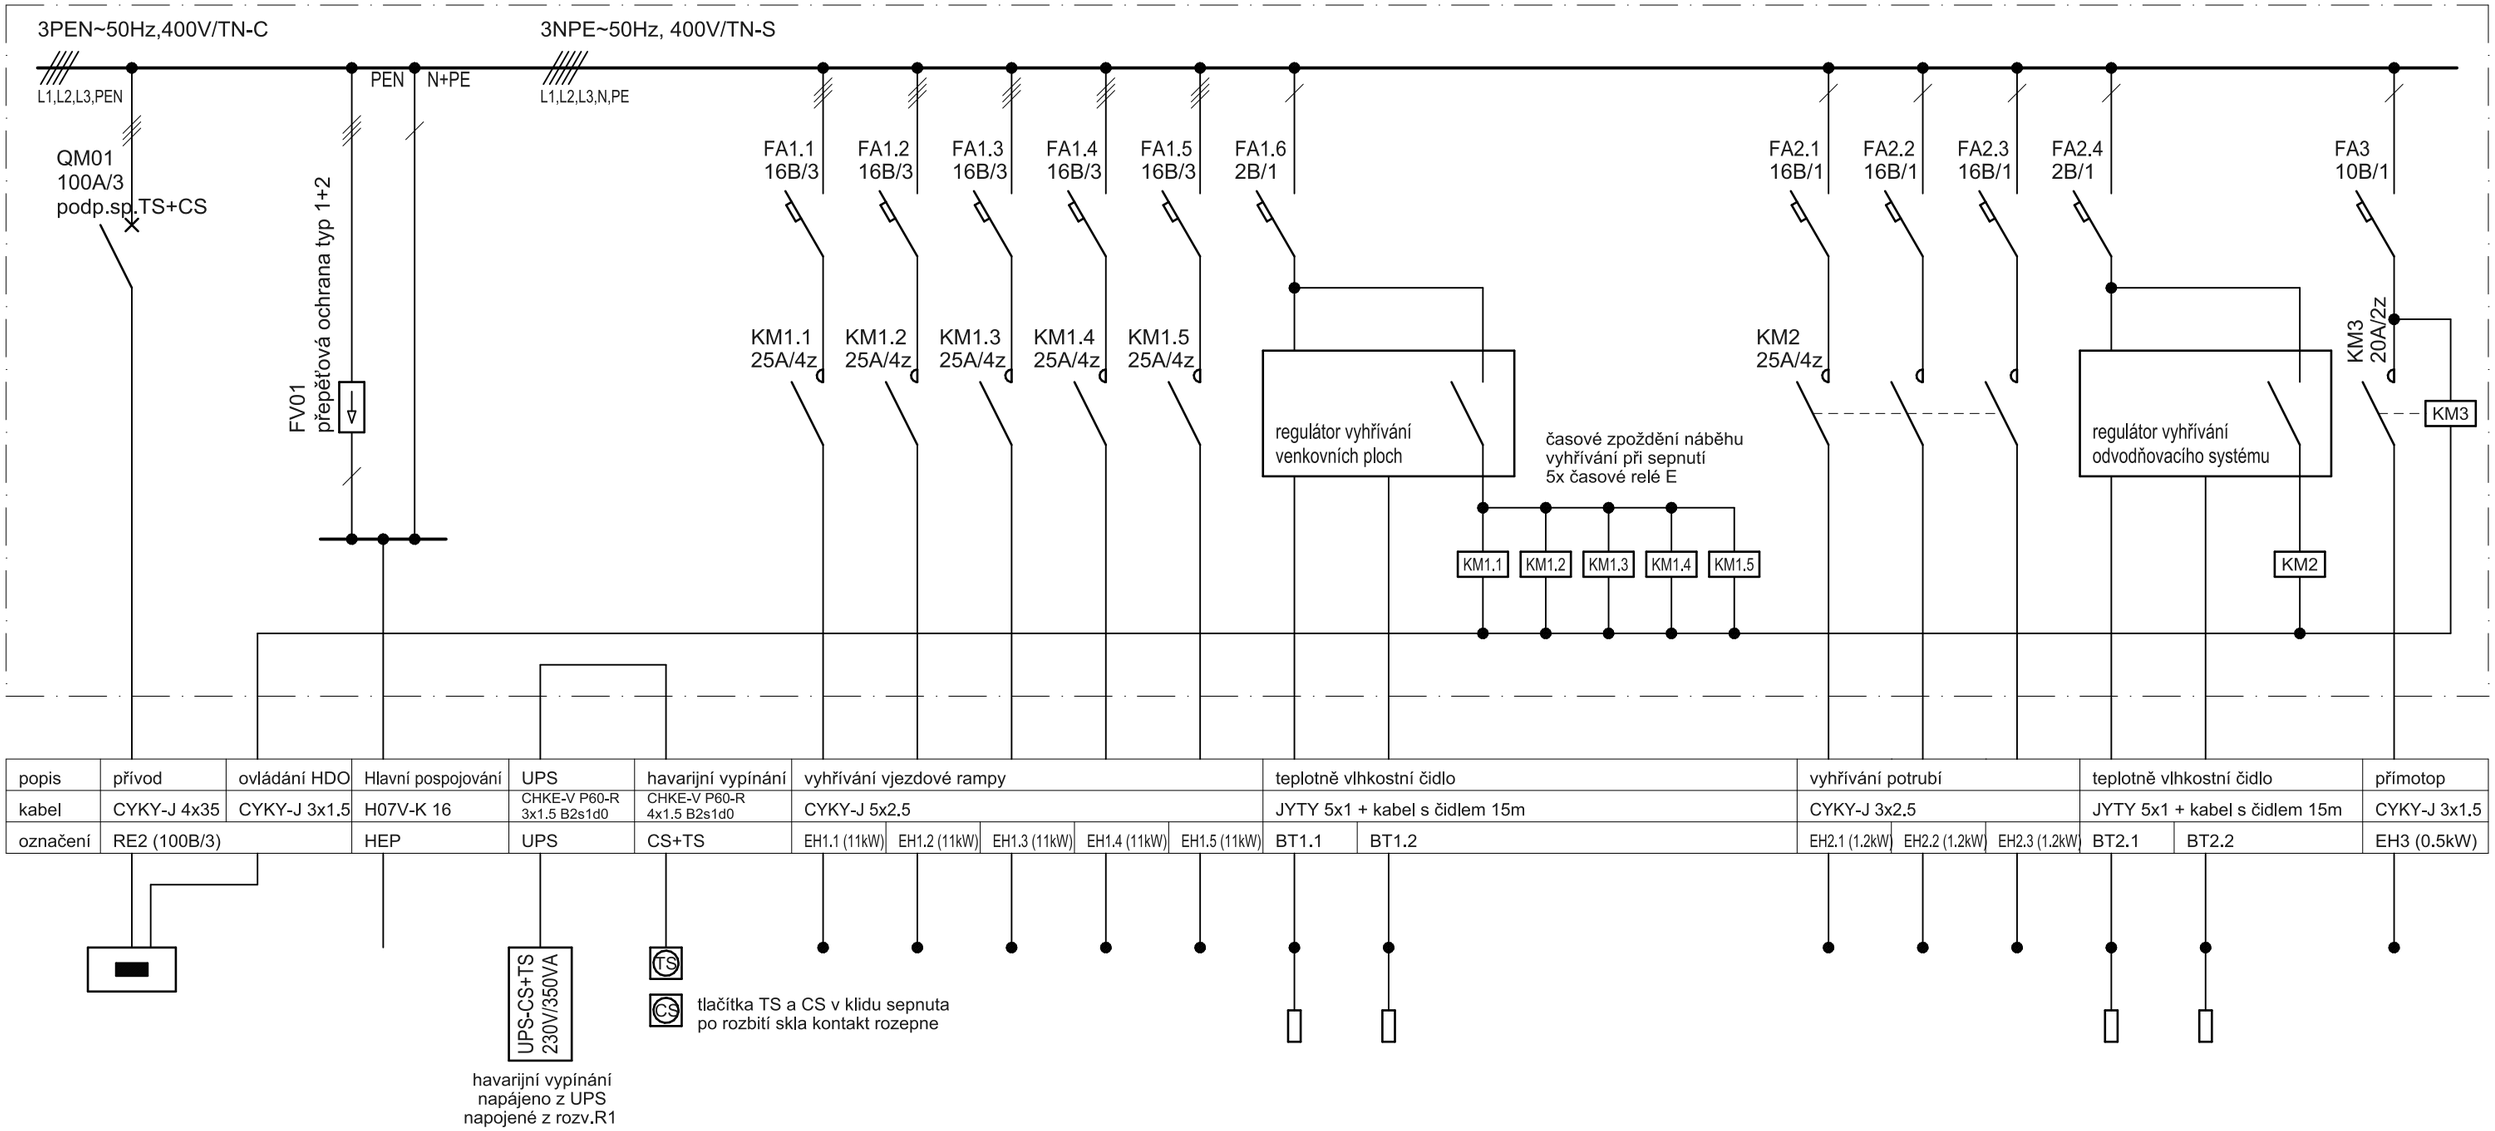

popis	přívod	ovládání HDO	Hlavní pospojování	UPS	havarijní vypínání	vyhřívání vjezdové rampy					teplotně vlhkostní čidlo		vyhřívání potrubí			teplotně vlhkostní čidlo		přímotop
kabel	CYKY-J 4x35	CYKY-J 3x1.5	H07V-K 16	CHKE-V P60-R 3x1.5 B2s1d0	CHKE-V P60-R 4x1.5 B2s1d0	CYKY-J 5x2.5					JYTY 5x1 + kabel s čidlem 15m		CYKY-J 3x2.5			JYTY 5x1 + kabel s čidlem 15m		CYKY-J 3x1.5
označení	RE2 (100B/3)		HEP	UPS	CS+TS	EH1.1 (11kW)	EH1.2 (11kW)	EH1.3 (11kW)	EH1.4 (11kW)	EH1.5 (11kW)	BT1.1	BT1.2	EH2.1 (1.2kW)	EH2.2 (1.2kW)	EH2.3 (1.2kW)	BT2.1	BT2.2	EH3 (0.5kW)

Poznámka: Hlavní vypínač - montáž na DIN lištu do rozvaděče
Stykače - cívky 230VAC

TYP - nástěnný oceloplechový rozvaděč, 4 řadý, 96PLE, montáž na zeď
ROZMĚRY - š=500mm, v=650mm, hl=200mm
SOUSTAVA - 3PEN~50Hz, 400V/TN-C - do místa rozdělení, 3NPE~50Hz, 400V/TN-S
JMENOVITÝ PROUD - 100 A
ZKRATOVÁ ODOLNOST - 10 kA
KRYTÍ - IP65 / IP20
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
ŽIVÝCH ČÁSTÍ - KRYTÍM A IZOLACÍ
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

Ing. MIROSLAV POLÁNY
Autorizovaný technik pro techn. zařízení elektrotechnická
ČKAIT - 0600625

AKCE	Zastřešení parkovacích stání Pec pod Sněžkou a Velká Úpa Projektová dokumentace pro provedení stavby Pec pod Sněžkou - U přehrady	STUPEŇ / DATUM	DPS / 09.2018
		FORMÁT	2 A4
PŘÍLOHA	Technika prostředí staveb - ELEKTROTECHNIKA Rozvaděč R2	LIST / POČET LISTŮ 1 / 1	D.1.4.3.06