

## Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 28.11.2022

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: 00011 / 09/010

### Projektant/montážní firma:

Společnost: TMB


Název: SO112

Ulice:

PSČ:

Telefon:

TMB\_SO112

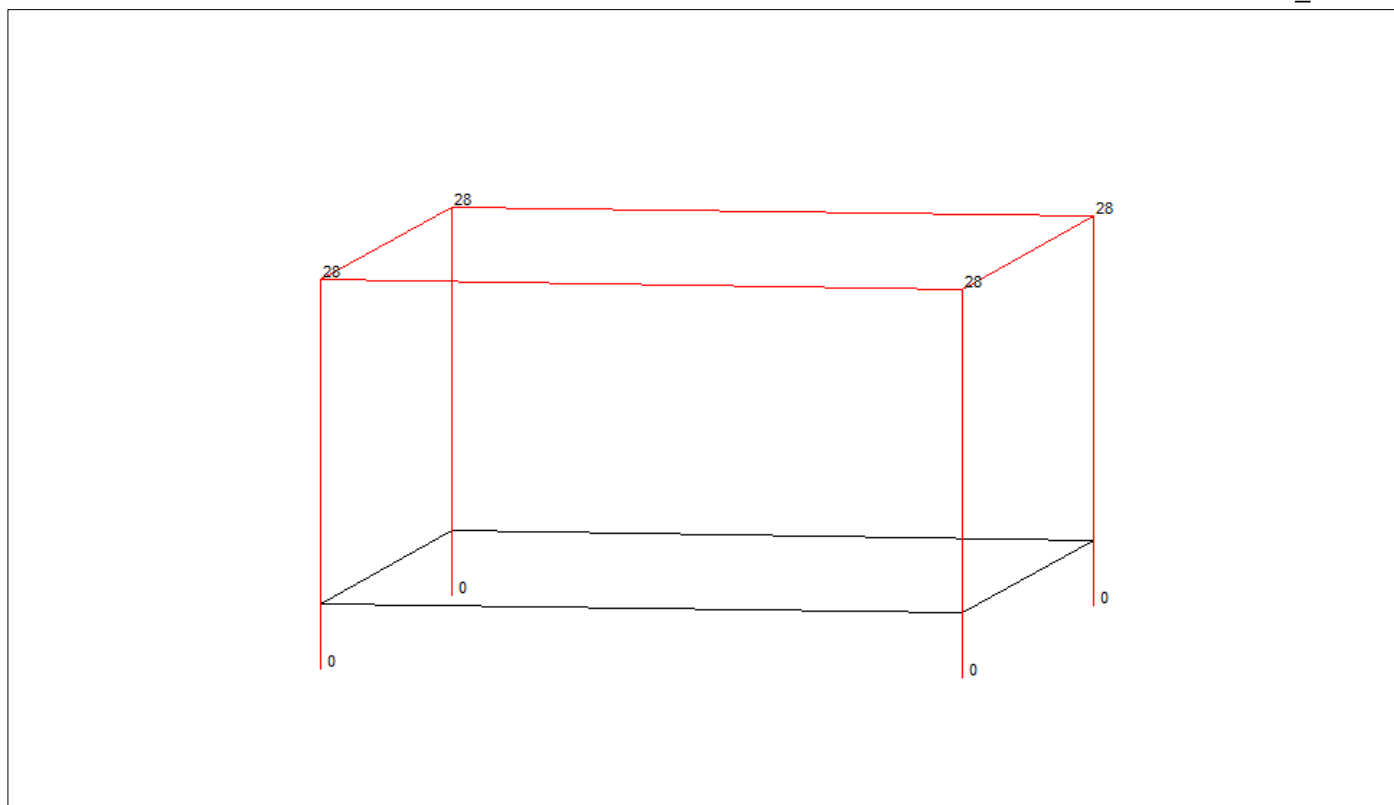

Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

### Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 00011

Jméno:

Ulice:

PSČ: --

### Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III

Proudové zatížení: 100 kA

$k_m$  - Izolační hodnota  $k_m$ : 0.5

Úroveň potenciálu: -1 m

### Projekt:

Číslo projektu: 09/010

Název projektu: TMB

Ulice:

PSČ: CZ-293 01-Mladá Boleslav