

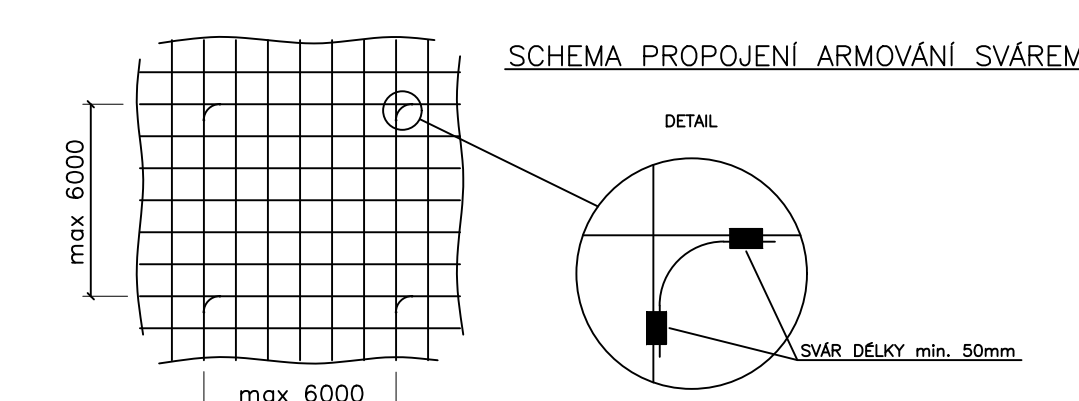
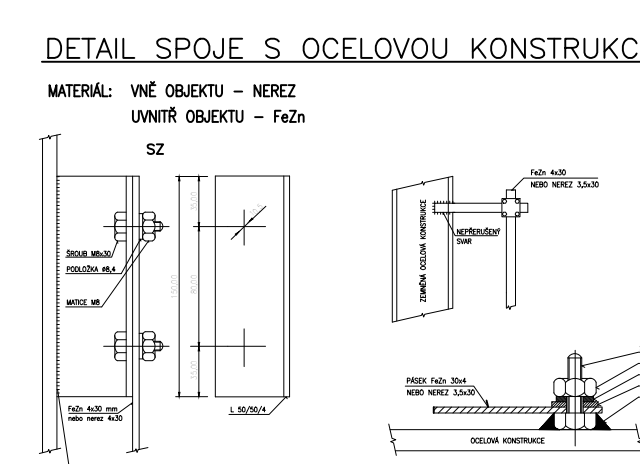
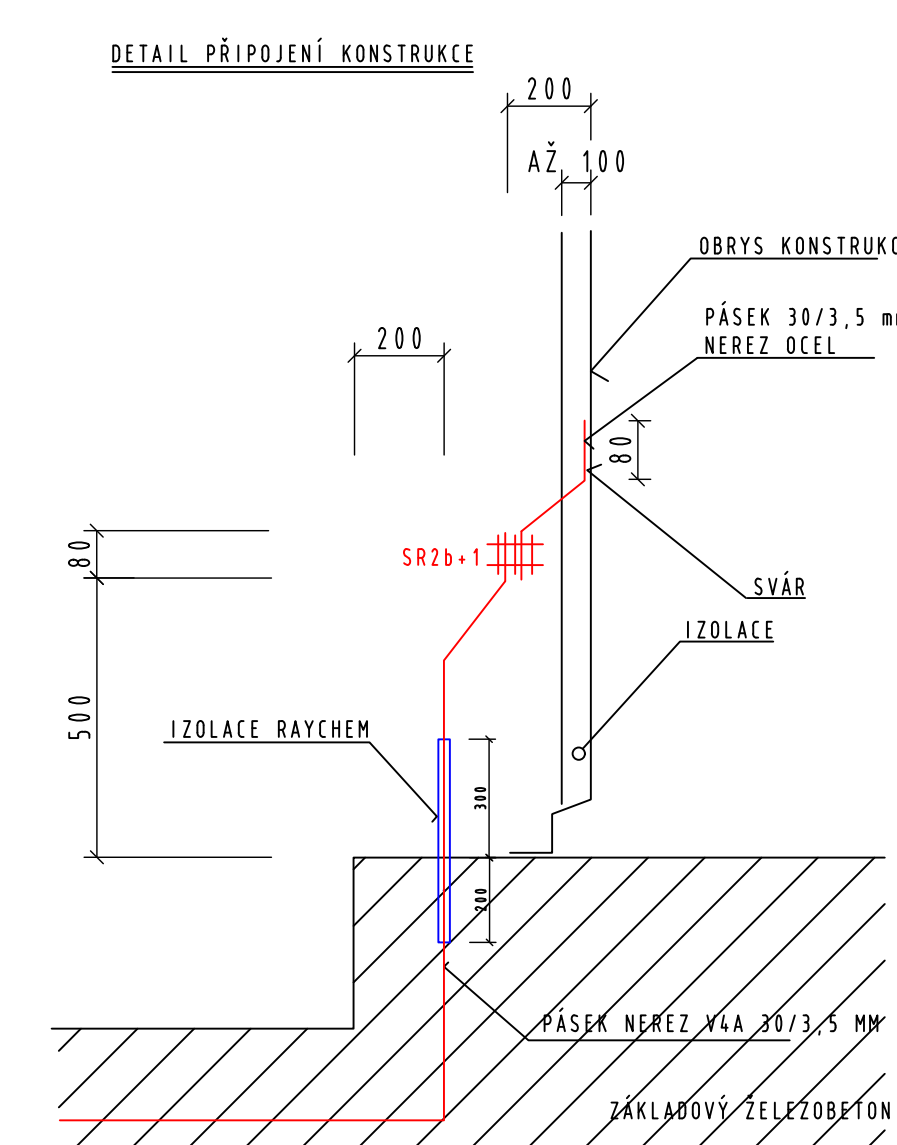


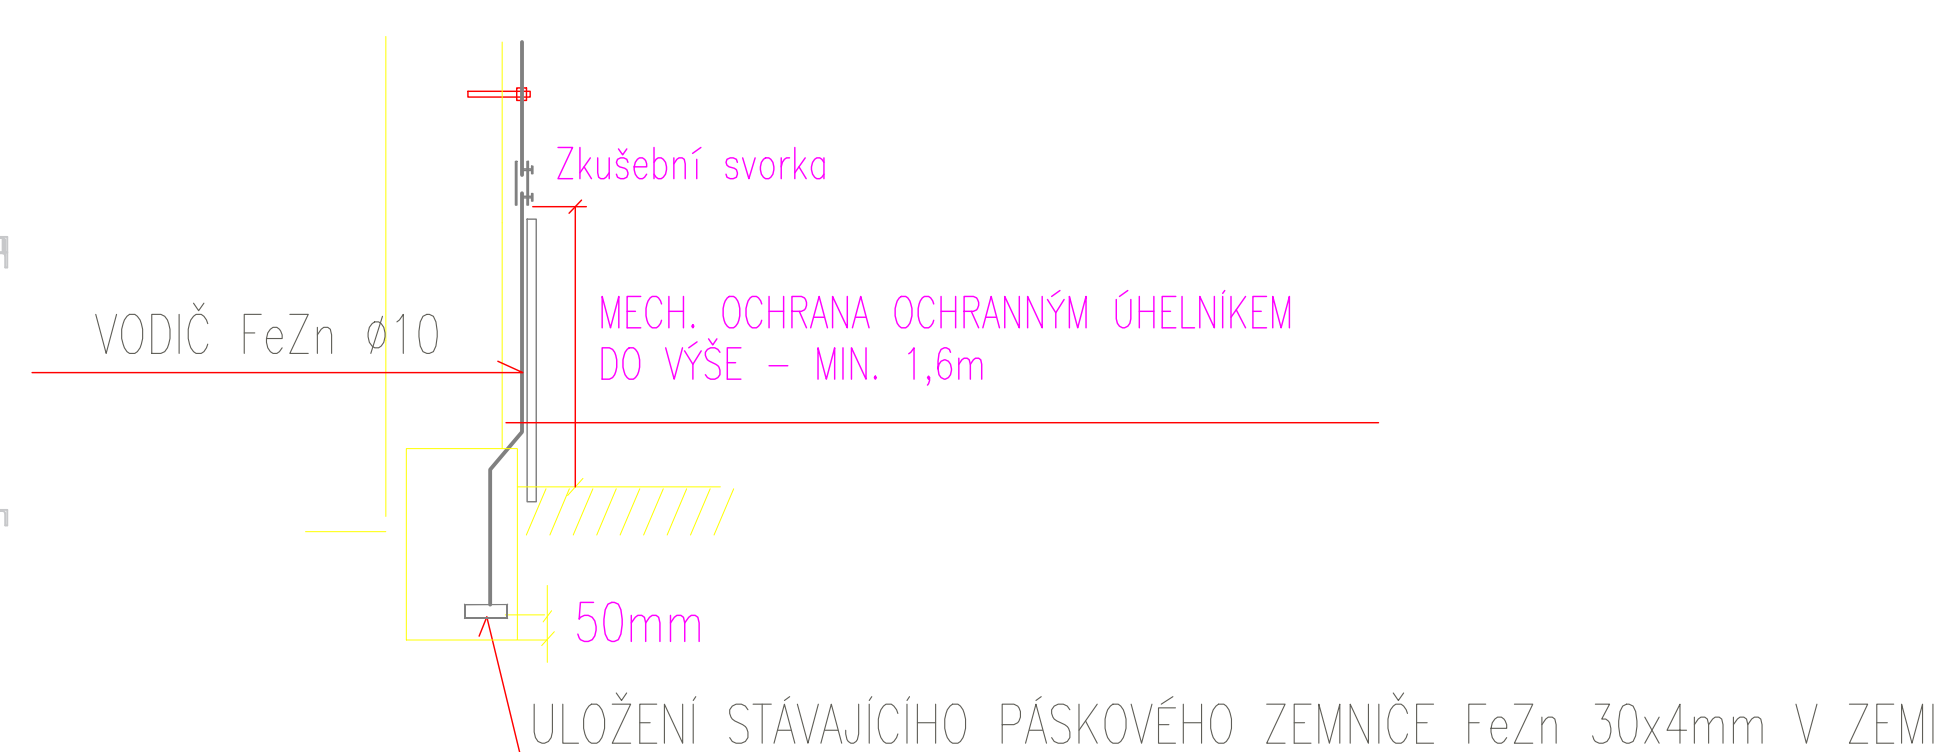

- napojení na celovou zenerku sítě přes propojovací zenerku jímky (PZ) 41-431 - SLOUČST SOUČAST
 - ZAJISTIT ZEMNÍ SVAZEK PRŮVODNÍK POUŽITÝM V ZEMELNOSTROJNÍ PRÁCI
 - PÁSKY ZAJISTIT ZEMNÍ SÍŤE BUDOU NA PRŮSTOPEL ZEMELNOSTROJNÍ PRÁCI SOUČÁSTI K ARMÁVÁNÍ
 - ZE ZEMNÍ SÍŤE BUDOU VYVODIT PÁSKY KEMNÍ SVAZK 303,5 A TO 1,5m BUDU ŠROVET
 ZAJISTIT POUŠTĚNÍ OD, TECHNOLOGIE
 - PÁSKY KEMNÍ SVAZK BUDOU OPAKEM SMOUŠTVOVATÍ TUBOČÍ NAČEMNÍM NA PŘECHODU
 ZAJISTIT OPAKEM DESKY 100mm V BUDOU A 200mm V TUBOČÍ
 - SVÁROVÁNÍ SPOJ BUDU PO OBOU STRANÁCH PÁSKY K ARMÁVÁNÍ V DÉLCE 30mm
 - SVÁROVÁNÍ SPOJ PÁSKO BUDOU ZALITY ASFALTEM

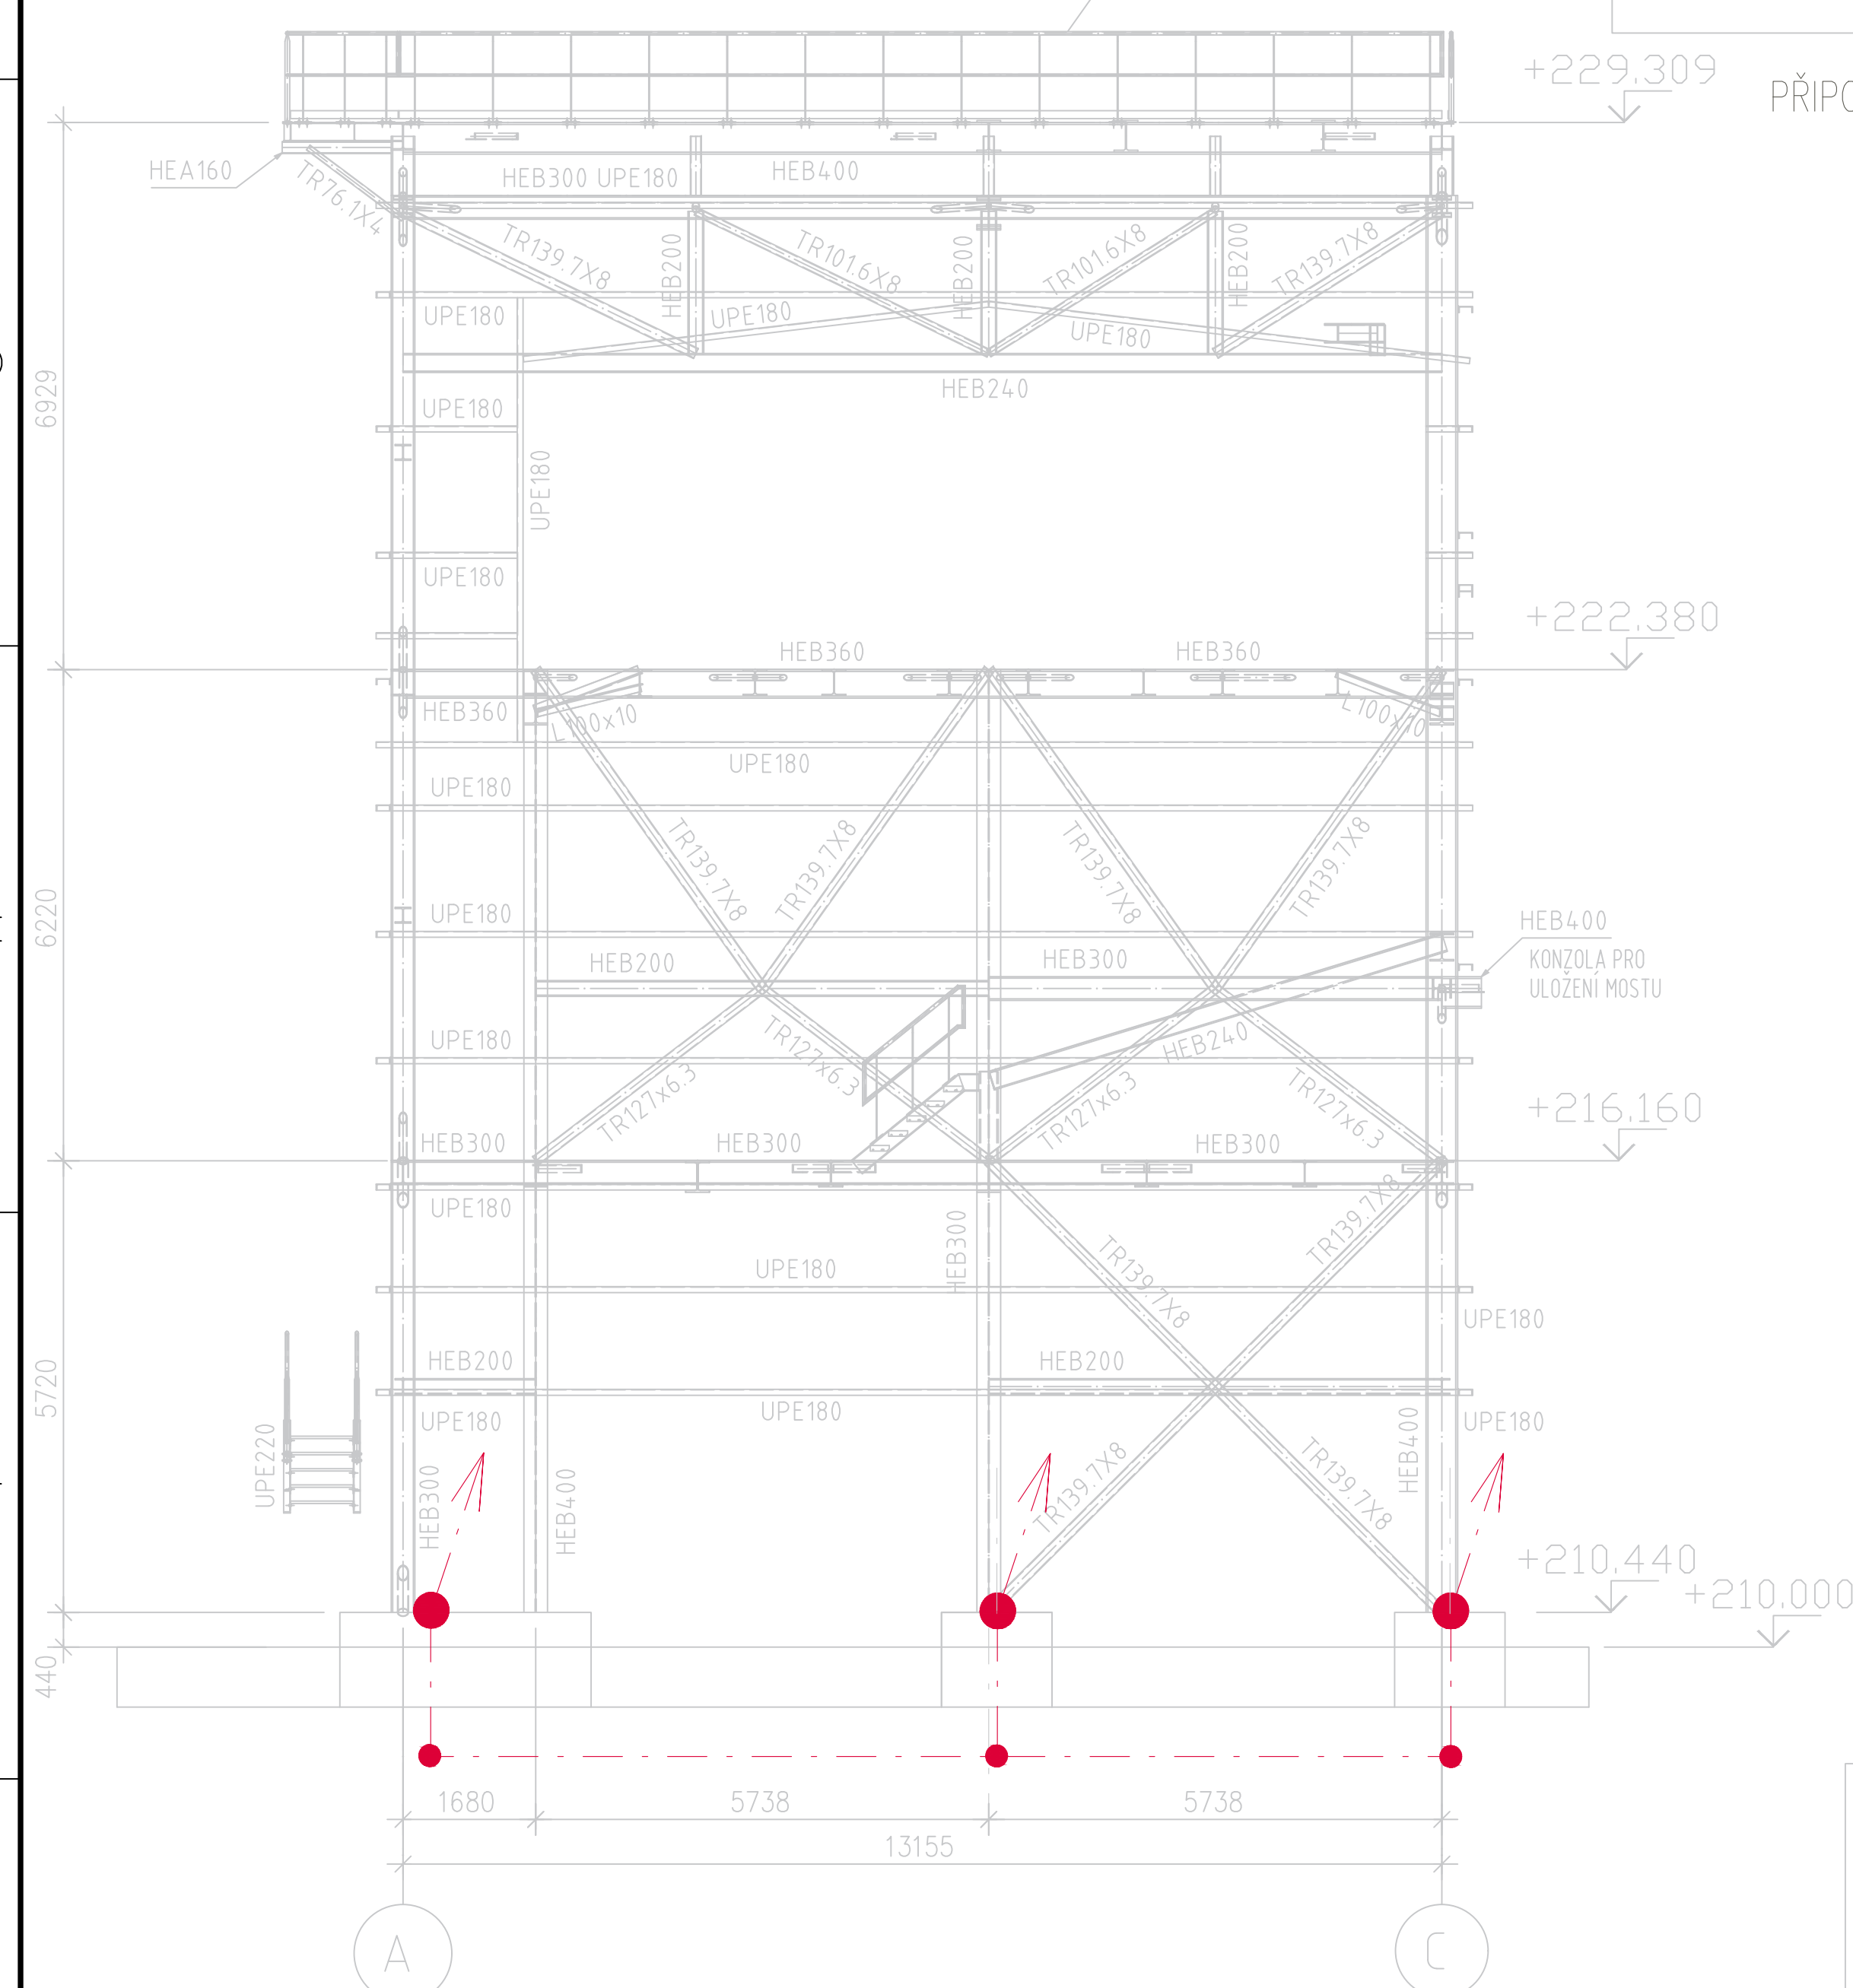

Část hromosvody se předpokládá, že konstrukce pro
dopravníkové mosty budou vzájemně vodivě propojena a
bude řešena pouze část uzemnění. Část uzemnění bude
provedena páskem FeZn 30x4mm2 v zemi, který bude
propojen s armosínem z betonových základech
jednotlivých věží.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3PEN AC 400V/TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLŇUJÍCÍ
POSPOLYANÍM A PROUDOVÝMI CHRÁNICÍ

