


LEGENDA


Rozvodná soustava 3+PEN 400/230V 50Hz (TNC), ve stožárech přechod na 1+N,PE (TNS)
Ochrana před NDN samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41
Kabely uložené v zemi:
Kabely uložité v souladu s ČSN 332000-5-52.
Nejmenší dovolené vzdálenosti při křížení nebo souběhu podzemních sítí dle ČSN 736005.
System voltage 3+PEN 400/230V 50Hz (TNC), in the pylon 1+N,PE (TNS)
Protection by self-action disconnection from source and connection in the system ČSN 33 2000-4-41
Cables laid under pavement :
Cables laid in the system ČSN 332000-5-52 and ČSN 736005.

Stožár: pozinkovaný K10 10 m s výložníkem.

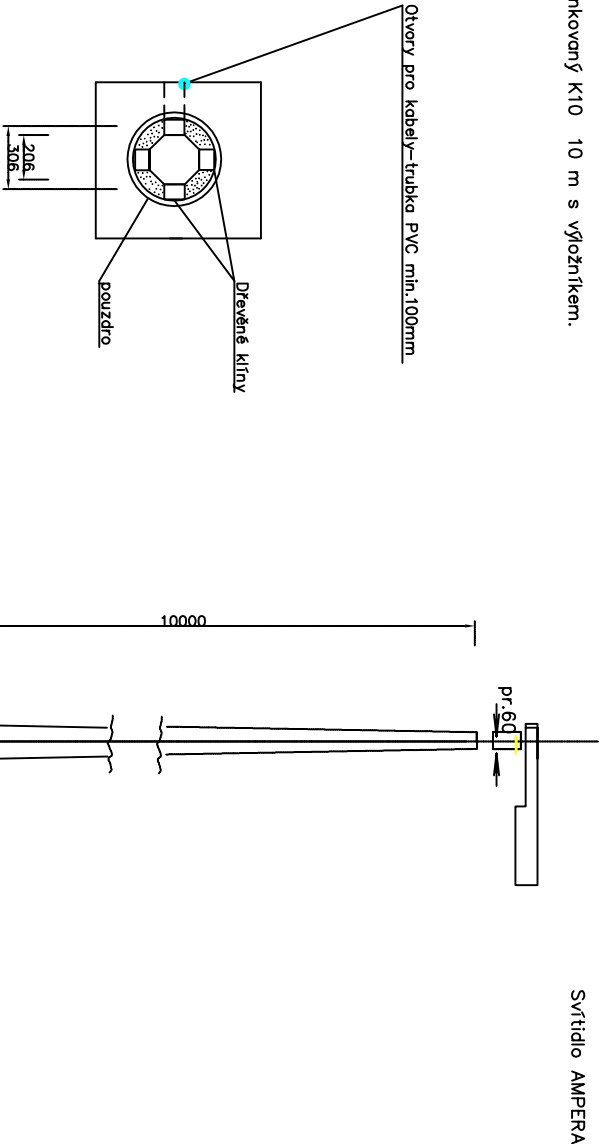


POUŽITÉ ZNAČKY

- Navržený stožár 10m-ochráněný stožár velikostný pozinkovaný
- Výložník 1,5m
- Světlo Schreder AMPERA MINI 71 W (LED)
- Stožárové vyzbroj SS 6/16 N
- Uzemnění – drát FeZn Ø 10 mm2

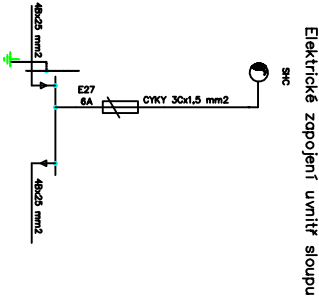

Detail pouzdra a stožáru

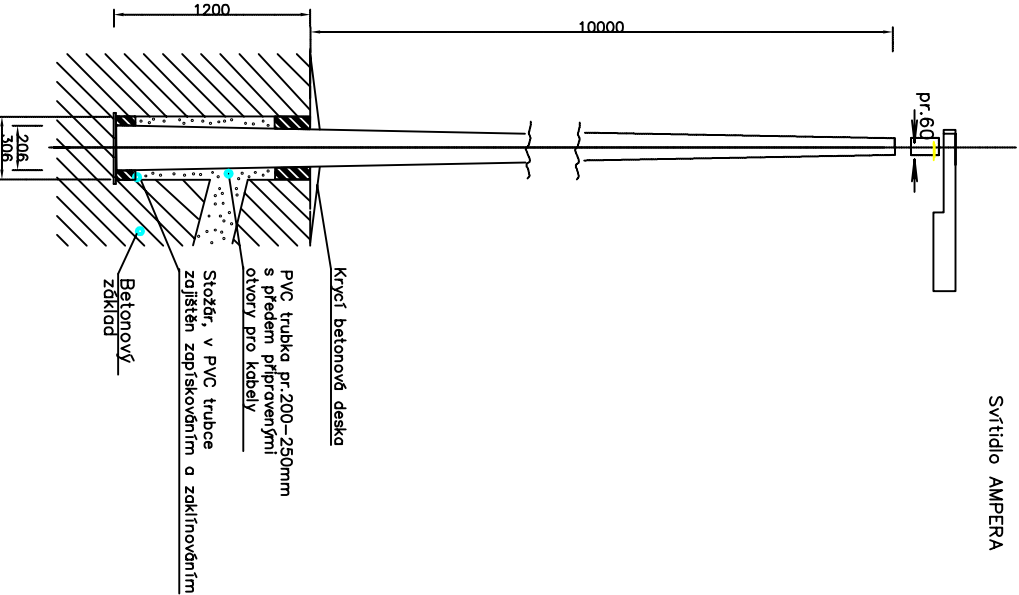

MĚSTO
LOM

Ing. Jaroslav Mikulášek
Donovadská 393/2a
149 00 Praha 4
tel. : 602 437 347
e-mail: mikimik011@seznam.cz

Investor:	Obec Lom. Náměstí Republiky 13, 435 11 Lom	Číslo TENS.
Spoluinvestor:	XX	Č. zakázky:

Oprava stávajícího veřejného osvětlení
Město Lom
Detail usazení stožáru K10

© NÁVRH ŘEŠENÍ OBSAŽEN VE VÝKRESOVÉ A TEXTOVÉ ČÁSTI JE PŘEDMĚTEM OCHRANY DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA