


LEGENDA

Rozvodná soustava 3+PEN 400/230V 50Hz (TNC), ve stožárech přechod na 1+N,PE (TNS)
Ochrana před NDN samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41

Kabely uložené v zemi:

Kabely uložít v souladu s ČSN 332000-5-52.

Nejmenší dovolené vzdálenosti při křížení nebo souběhu podzemních sítí
dle ČSN 736005.

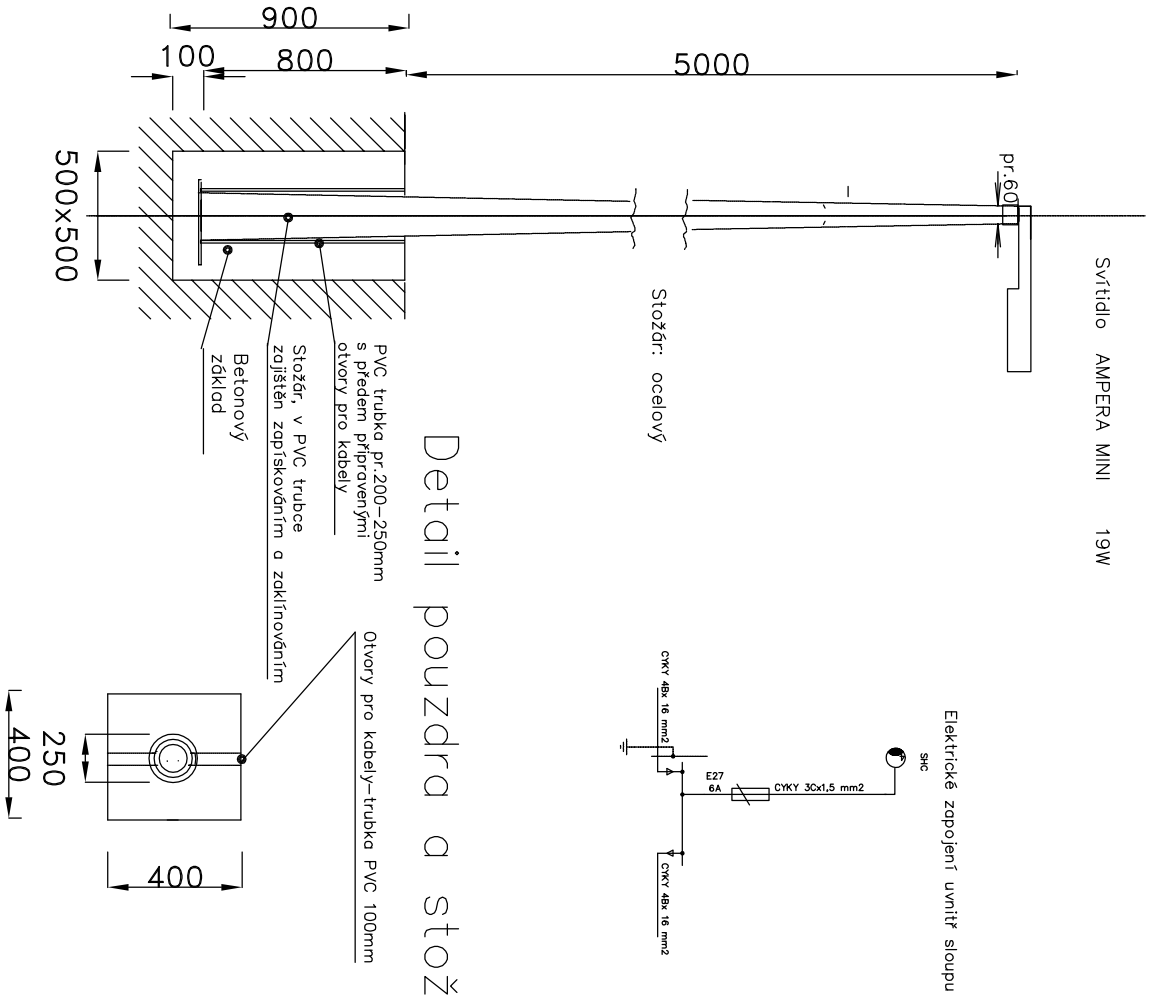

Detail pouzdra a stožáru

POUŽITÉ ZNAČKY

-  Navržený stožár K5 5 m-ocelový stožár pozinkovaný
-  Svítidlo Schreder AMPERA MINI 19 W
-  Stožárová výzbroj SCHM 1,5- 35
-  Uzemnění – drát FeZn 30x4 mm2

Schválil:			
Zod. projektant:	Ing. J. Mikulášek		Ing. Jaroslav Mikulášek Donovalská 393/2a 149 00 Praha 4 tel. : 602 437 347 e-mail: mikimik011@seznam.cz
Projektant:	Ing. J. Mikulášek		
Číslo stavby:			
Místo stavby:	Lom u Moštu		
Investor:	Obec Lom. Náměstí Republiky 13, 435 11 Lom		Číslo TENS.
Spolupřítel:	XX		Č. zakázky:
Název stavby:	Oprava stávajícího veřejného osvětlení Město Lom Detail usazení stožáru K5		
			Datum: 11/2017
			Stupeň PD: Jednostup. PD
			Formy: 2A4
			Měřítko: 1:___
			Číslo výkresu: ENG06
© NÁVRH ŘEŠENÍ OBSAŽEN VE VÝKRESOVÉ A TEXTOVÉ ČÁSTI JE PŘEDMĚTEM OCHRANY DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA			