


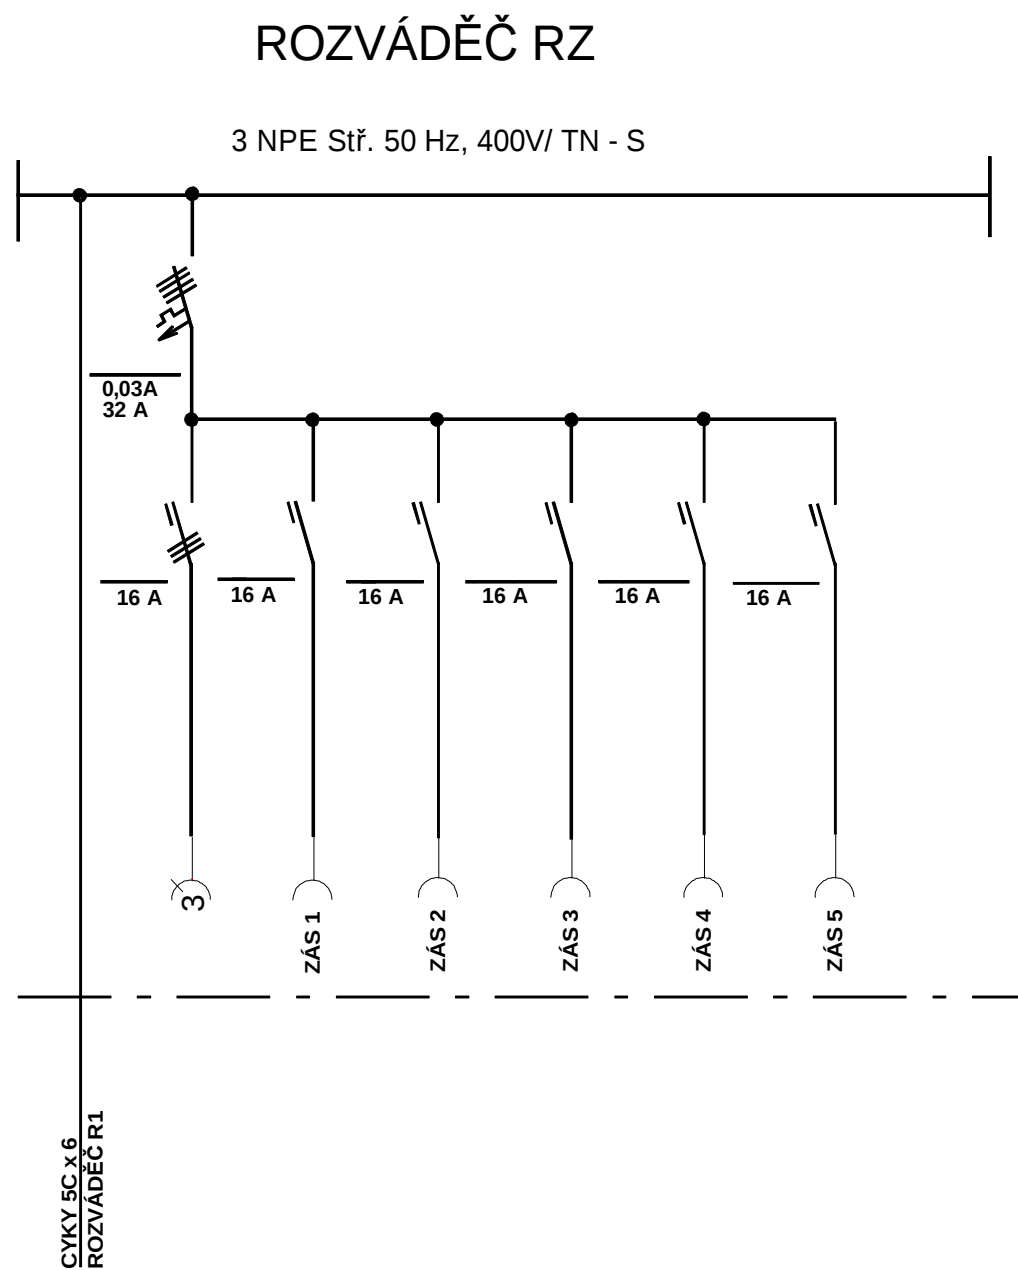

OCELPLECHOVÝ ROZVÁDĚČ ZAPUŠTĚNÝ
UZAMYKATELNÉ DVEŘE
VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ PROSTUPY PRO KABELY (6KS)
400 x 600 x 200 mm
PŘÍVOD HOREM
KRYTÍ IP 54/20
BUDE POUŽIT PROUDOVÝ CHRÁNIČ TYP "A"

projektoval	kreslil	odp.projektant	ved.projektant	ING. FRIEDL - PROJKA Gregorova 2424 397 01 Písek tel.: 777 295 295	
ing. FRIEDL		ing. FRIEDL	VLACH		
		IČO: 43811027			
St.Ú	PÍSEK	MÚ (Ob.ú.)	KESTŘANY		
investor : OBEC KESTŘANY, KESTŘANY 136, 398 21 KESTŘANY				datum	05/2025
ZÁTAVÍ - REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE Zátaví č.p. 60, st.p.č. 2, parc.č. 763/1, k.ú. Zátaví D.1.4 TPS - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE				form.:	2 A4
				účel:	DSP
				měřítko:	1 : 10
				zak.číslo:	12-2025
obsah výkresu				číslo výkr.:	číslo paré:
ROZVÁDĚČ RZ				D1.4.10	