


UZEMNĚNÍ

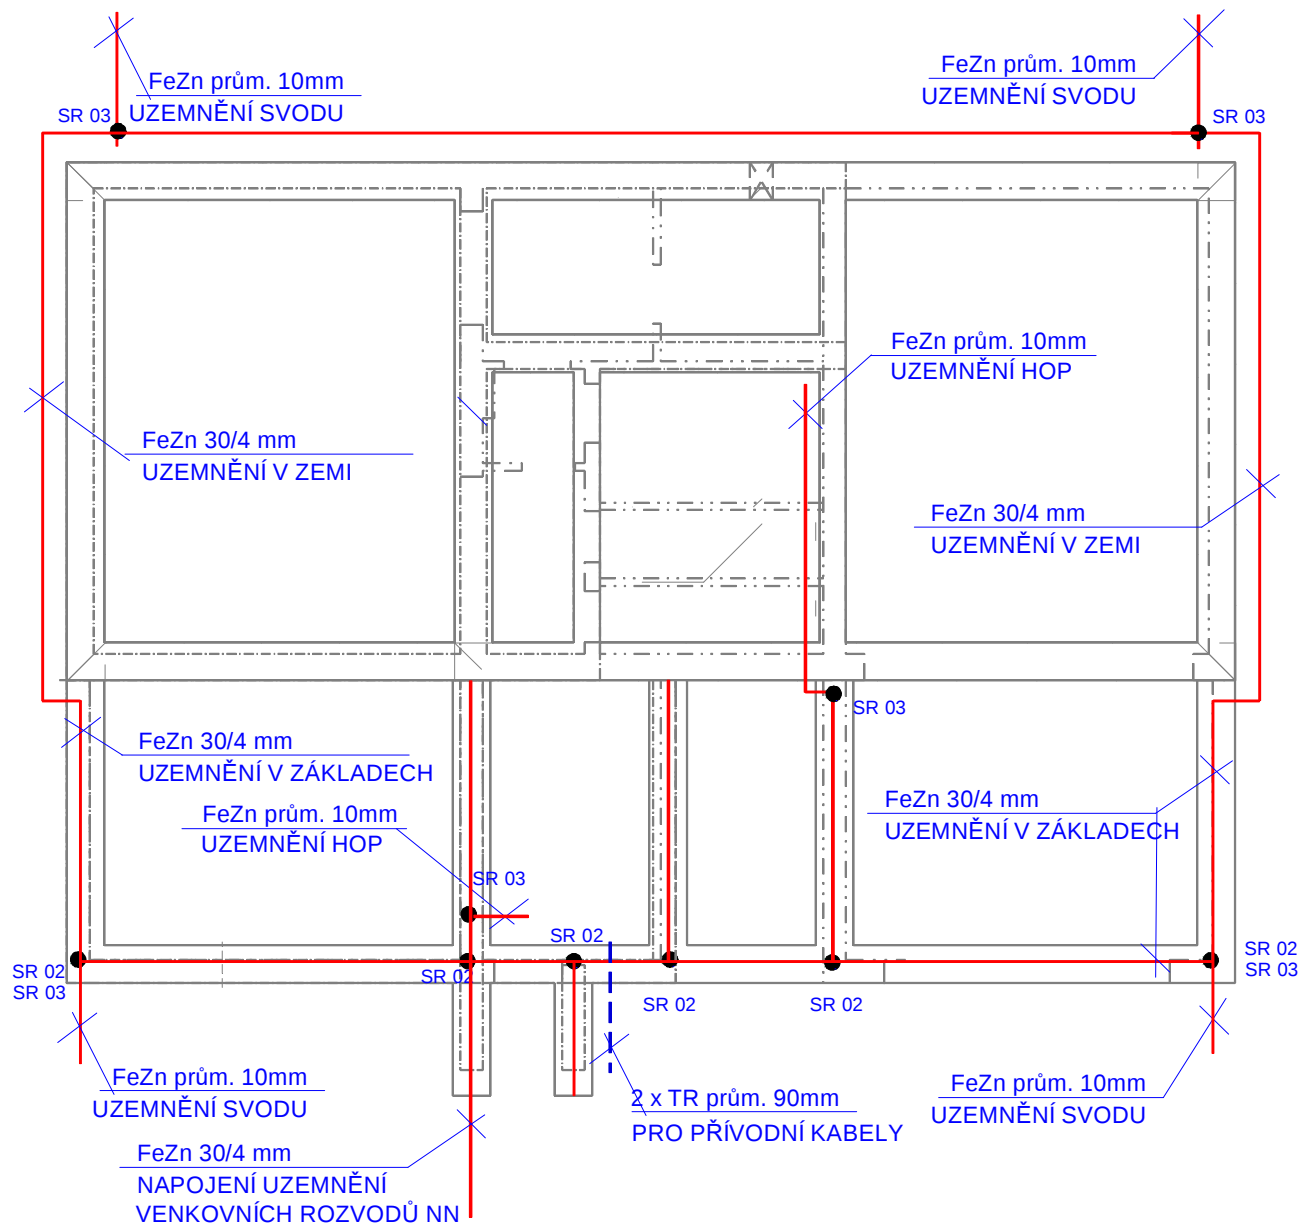

LEGENDA

Zemníčí soustava provedena páskem FeZn 30/4 mm
uloženým v základech a v zemi dle ČSN 33-2000-5-54
Pásek bude uložen tak aby byl ze všech stran obklopen betonem.
Spoje na pásku a pásku a vodičích budou ochráněny proti korozi.
Přechod mezi betonem a zemí nebo vzduchem bude ochráněn proti korozi.
Vývody pro jímací soustavu - drát FeZn prům. 10 mm
Uzemnění HOP - drát FeZn prům. 10 mm
SR 02, SR 03 spojovací svorky
Zemníčí soustava bude propojena s páskem
uloženým do výkopu s venkovními rozvody NN

projektoval	kreslil	odp.projektant	ved.projektant	ING. FRIEDL - PROJKA Gregorova 2424 397 01 Písek tel.: 777 295 295	
ing. FRIEDL		ing. FRIEDL	VLACH		
		IČO: 43811027			
St.Ú	PÍSEK	MÚ (Ob.ú.)	KESTŘANY	investor : OBEC KESTŘANY, KESTŘANY 136, 398 21 KESTŘANY	
ZÁTAVÍ - REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE Zátaví č.p. 60, st.p.č. 2, parc.č. 763/1, k.ú. Zátaví D.1.4 TPS - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE				datum	05/2025
				form.:	2 A4
				účel:	DSP
				měřítko:	1 : 100
obsah výkresu UZEMNĚNÍ				zak. číslo:	12-2025
				číslo výkr.:	D1.4.11
				číslo paré:	