


HROMOSVOD

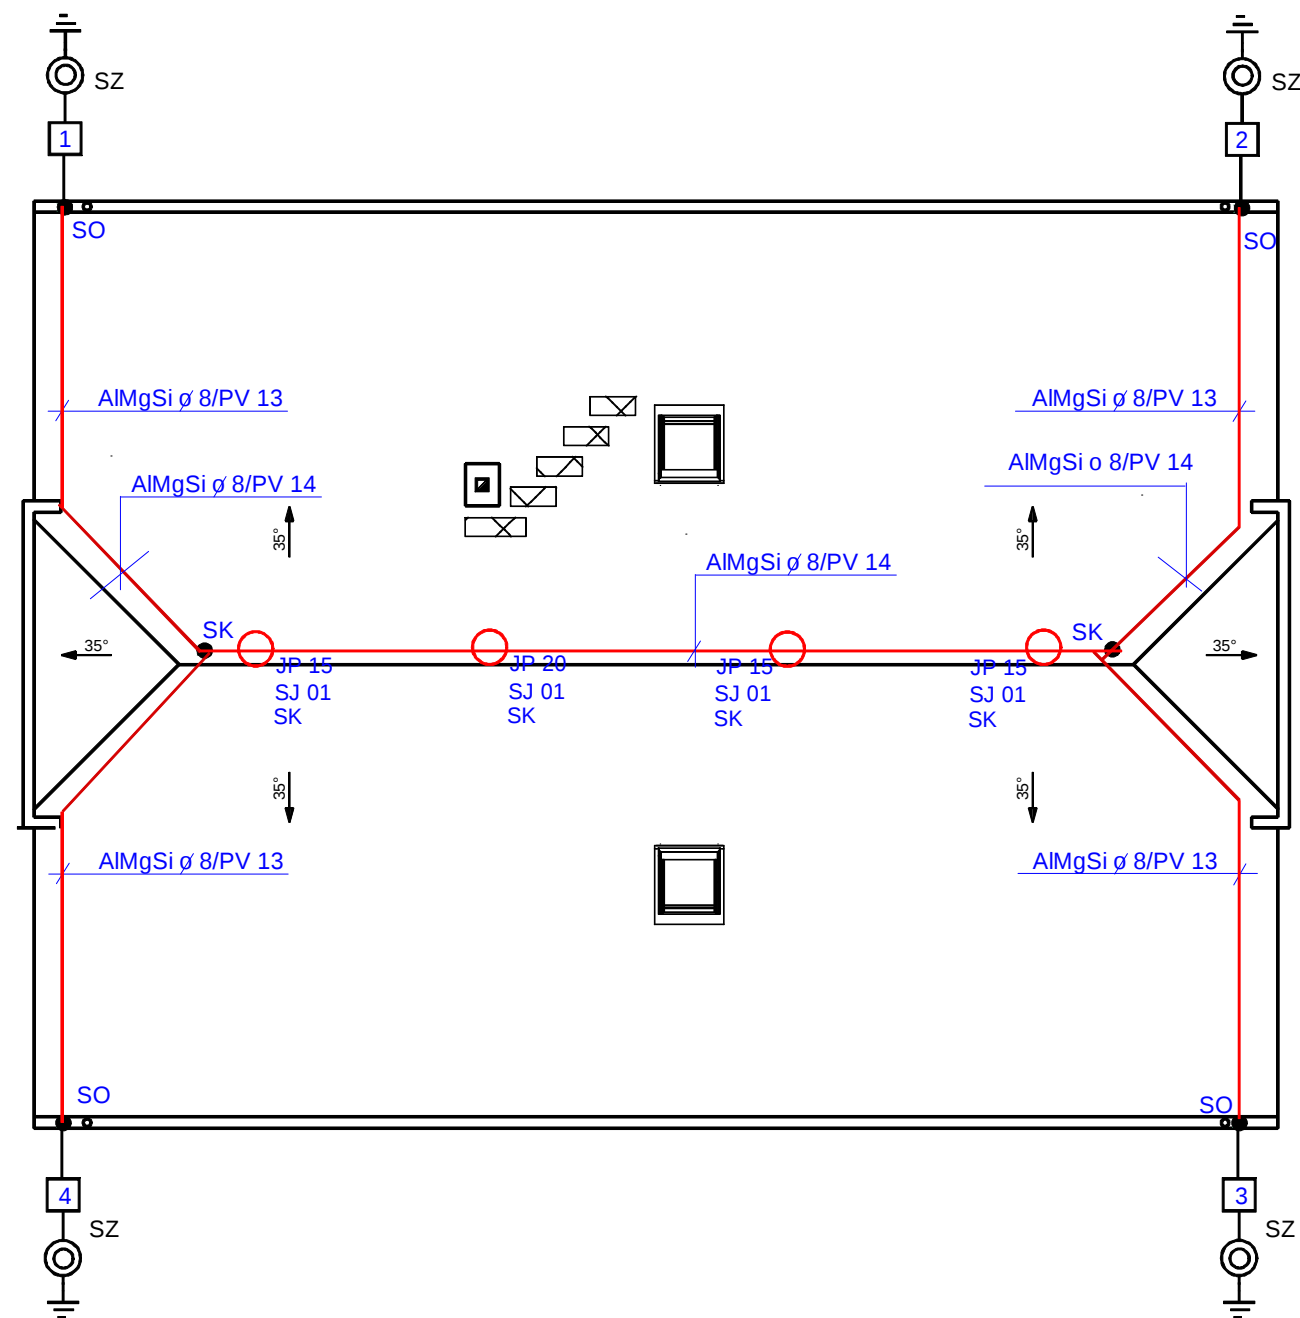

LEGENDA

Hromosvody provedeny dle ČSN EN 62305,
je použita hřebenová soustava
Jímací soustava provedena drátem AlMgSi prům. 8 mm.
Objekt je ve třídě LPS III, hladina ochrany LPL III

- SS svorka spojovací
- SZ svorka zkušební
- SK svorka křížová
- PV 03, PV 13 a PV 14 podpěra vedení
- SP 1 svorka pro připojení kovových částí
- SO svorka okapová
- JP 15, 20 jímací tyč délka 1,5 m, 2 m
- SJ 01 svorka pro připojení jímací tyče

projektoval	kreslil	odp.projektant	ved.projektant	ING. FRIEDL - PROJKA Gregorova 2424 397 01 Písek tel.: 777 295 295	
ing. FRIEDL		ing. FRIEDL	VLACH		
		IČO: 43811027			
St.Ú	PÍSEK	MÚ (Ob.ú.)	KESTŘANY		
investor : OBEC KESTŘANY, KESTŘANY 136, 398 21 KESTŘANY				datum	05/2025
ZÁTAVÍ - REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE Zátaví č.p. 60, st.p.č. 2, parc.č. 763/1, k.ú. Zátaví D.1.4 TPS - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE				form.:	2 A4
				účel:	DSP
				měřítko:	1 : 100
				zak. číslo:	12-2025
obsah výkresu HROMOSVOD				číslo výkr.:	číslo paré:
				D1.4.12	