



ELEKTROMĚROVÝ PILÍŘ M 1 : 25

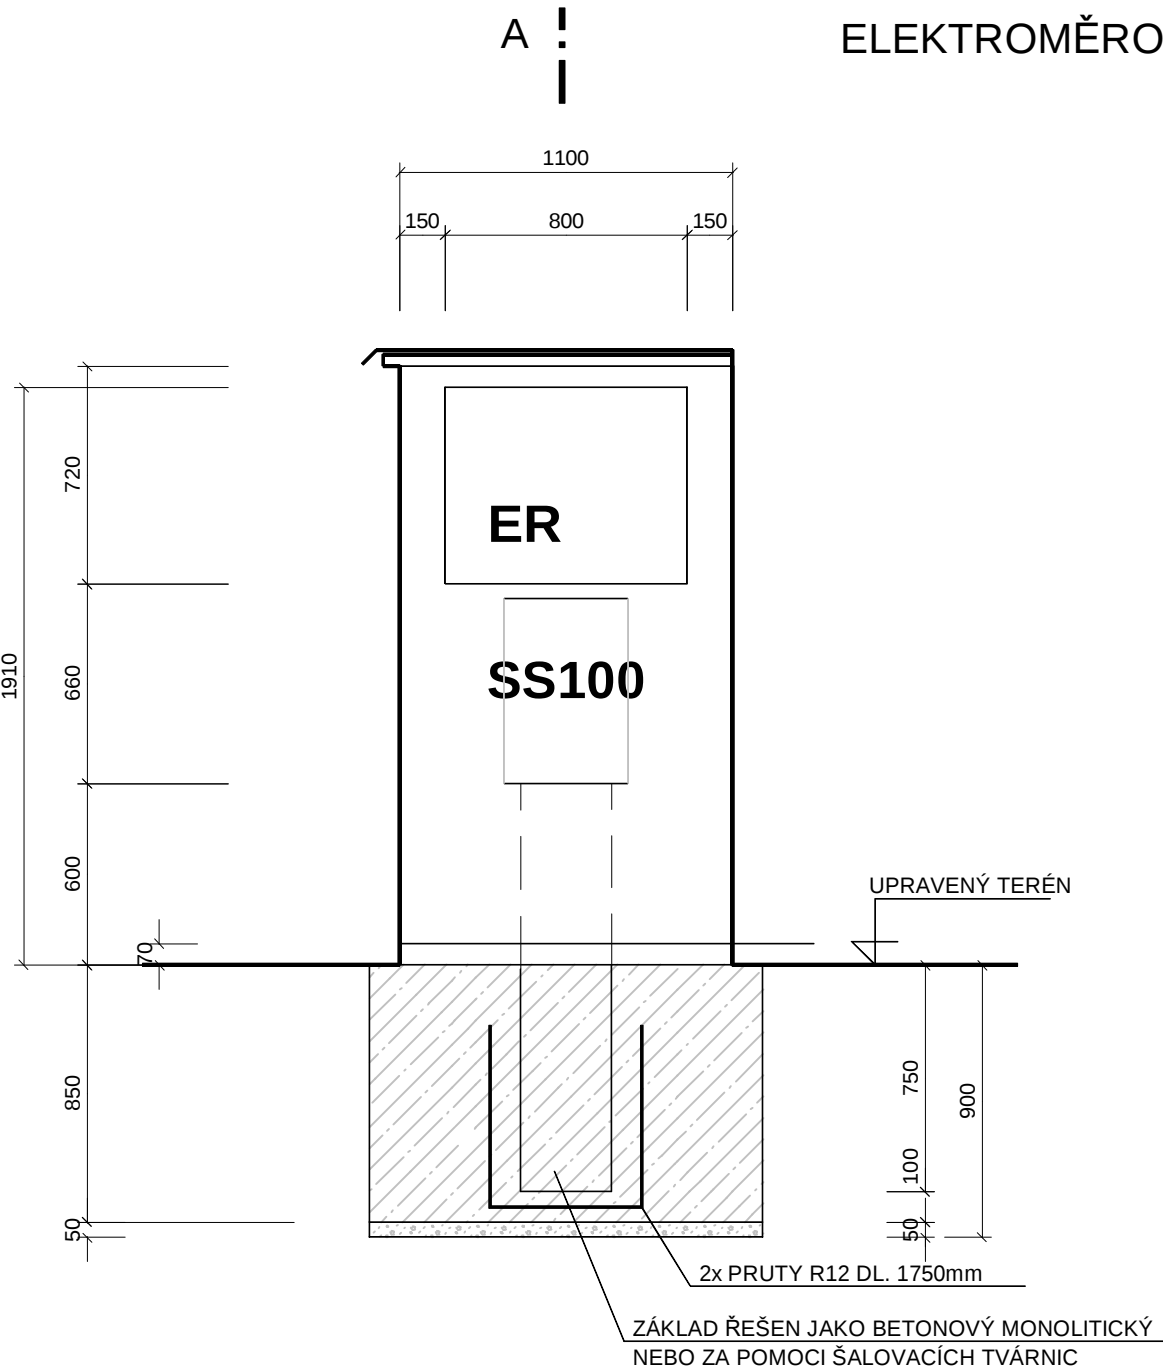


ŘEZ A - A

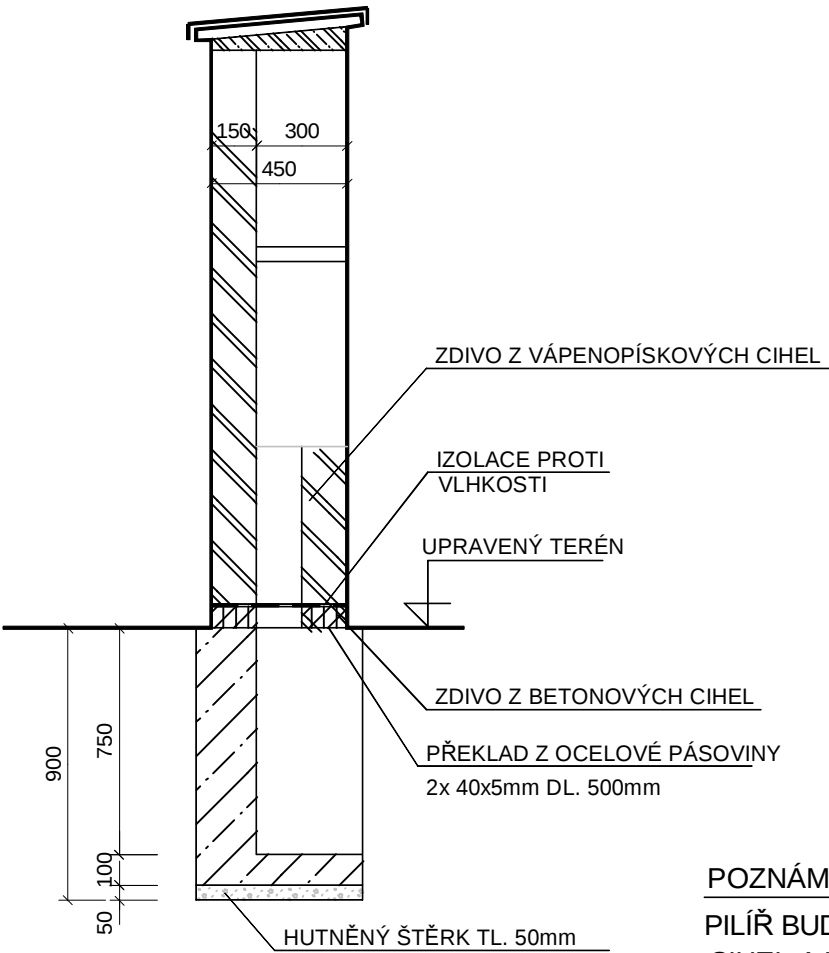

POZNÁMKA

PILÍŘ BUDE POSTAVEN Z BETONOVÝCH NEBO VÁPENOPÍSKOVÝCH CIHEL A VYSPÁROVÁN
PROVEDENÍ PILÍŘE MUSÍ BÝT PŘIZPŮSOBENO ROZVÁDĚČI ER
A PŘÍPOJKOVÉ SKŘÍNĚ SS.
BETON C16/20 X0
SPODNÍ HRANA SKŘÍNĚ MUSÍ BÝT MINIMÁLNĚ 600MM NAD KONEČNÝM TERENEM
ROZMĚRY PŘÍPOJKOVÉ SKŘÍNĚ MUSÍ PŘEKONTROLOVAT DODAVATEL.

PŮDORYS BET. ZÁKLADU

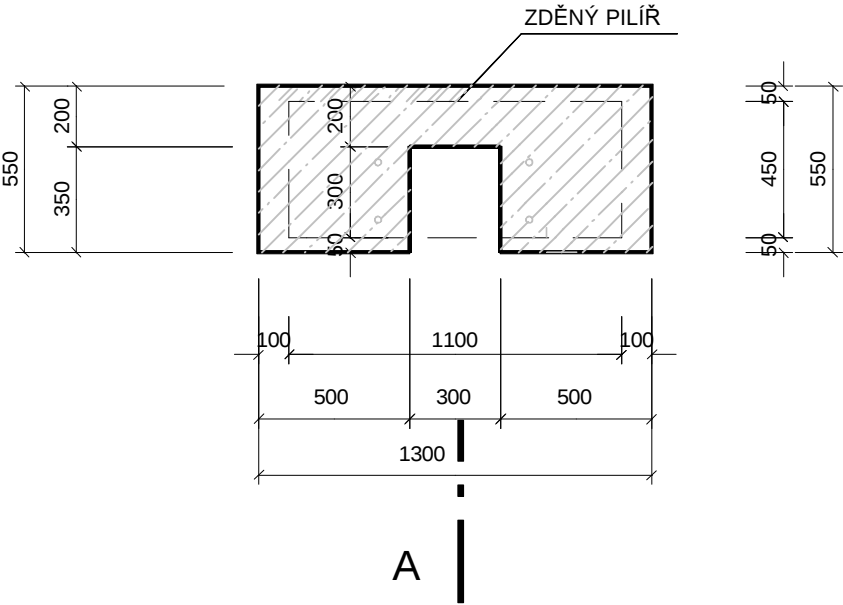

projektoval	kreslil	odp.projektant	ved.projektant	ING. FRIEDL - PROJKA Gregorova 2424 397 01 Písek tel.: 777 295 295	
ing. FRIEDL		ing. FRIEDL	VLACH		
		IČO: 43811027			
St.Ú	PÍSEK	MÚ (Ob.ú.)	KESTŘANY		
investor : OBEC KESTŘANY, KESTŘANY 136, 398 21 KESTŘANY				datum	05/2025
ZÁTAVÍ - REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE Zátaví č.p. 60, st.p.č. 2, parc.č. 763/1, k.ú. Zátaví D.1.4 TPS - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE				form.:	2 A4
				účel:	DSP
				měřítko:	1 : 100
obsah výkresu				zak. číslo:	12-2025
				číslo výkr.:	číslo paré:
ELEKTROMĚROVÝ PILÍŘ				D1.4.13	