


ROZVÁDĚČ RK

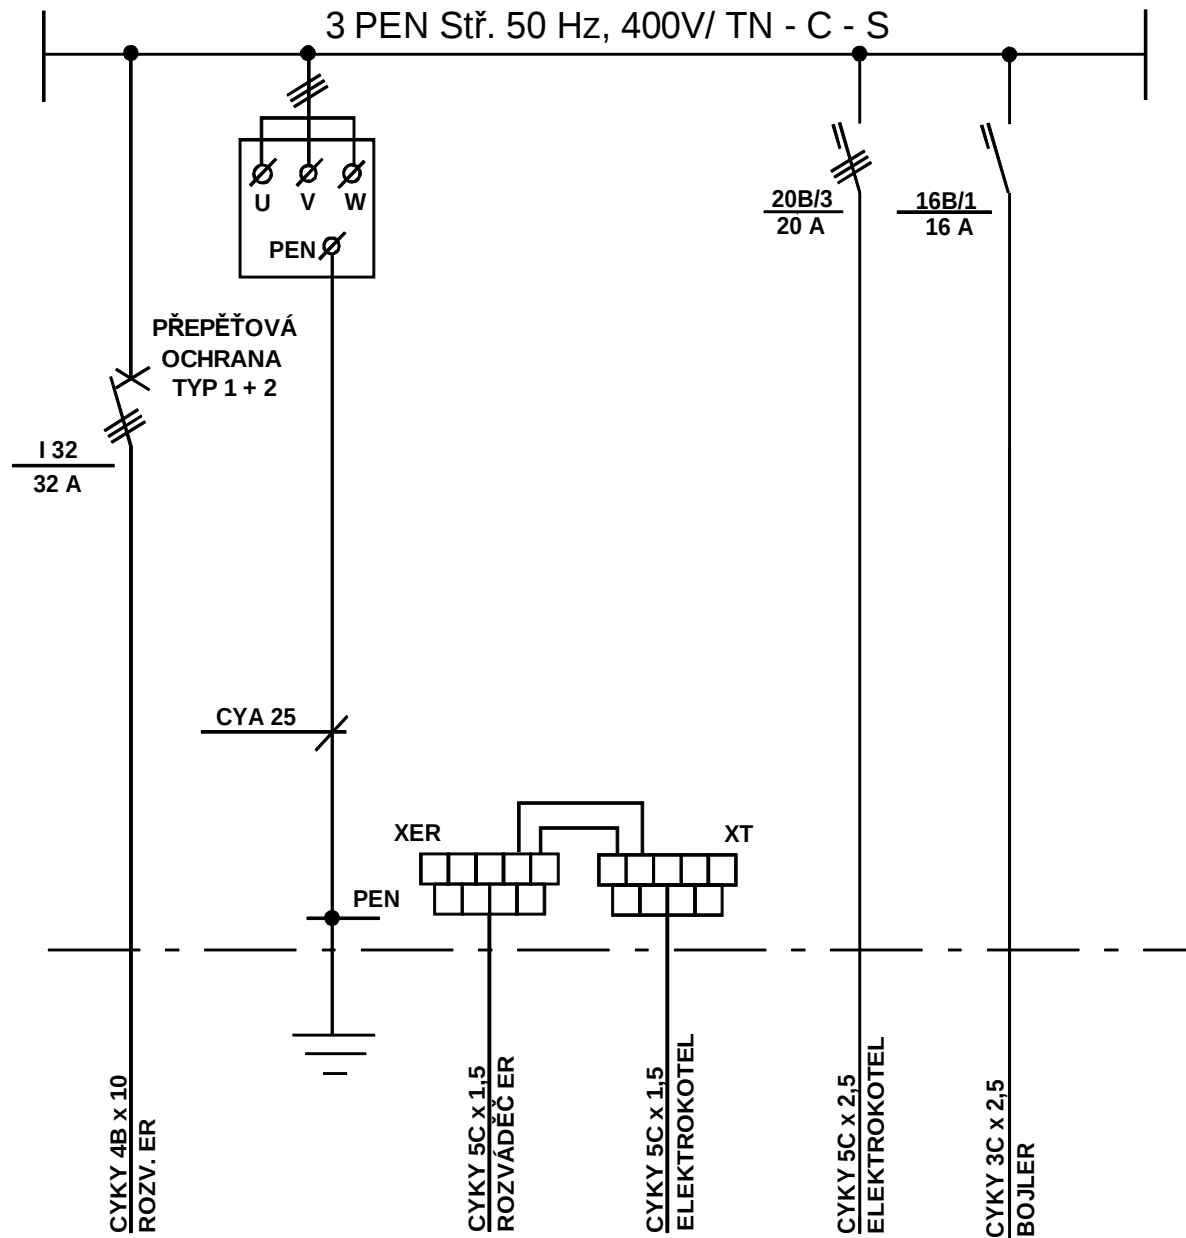

PLASTOVÝ ROZVÁDĚČ NÁSTĚNNÝ
26 MODULŮ
340 x 450 x 150 mm
PŘÍVOD HOREM, VÝVODY HOREM
KRYTÍ IP 40/20

VÝVODY PRO ELEKTROKOTEL
MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY DODAVATELEM EK
JIŠTĚNÍ MUSÍ BÝT PŘIZPŮSOBENO
DODANÉMU ELEKTROKOTLI

projektoval		kreslil		odp.projektant		ved.projektant		ING. FRIEDL - PROJKA Gregorova 2424 397 01 Písek tel.: 777 295 295					
ing. FRIEDL				ing. FRIEDL		VLACH							
				IČO: 43811027									
St.Ú		PÍSEK		MÚ (Ob.ú.)		KESTŘANY							
investor : OBEC KESTŘANY, KESTŘANY 136, 398 21 KESTŘANY													
ZÁTAVÍ - REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE Zátaví č.p. 60, st.p.č. 2, parc.č. 763/1, k.ú. Zátaví D.1.4 TPS - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE										datum 05/2025		form.: 2 A4	
										účel: DSP			
										měřítko:			
										zak. číslo: 12-2025			
obsah výkresu ROZVÁDĚČ RK										číslo výkr.:		číslo paré:	
										D1.4.9			