


LEGENDA:

- 1 PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO Q=2,5 l/s; H=7m
- 2 INTEGROVANÉ PŘEDČIŠTĚNÍ IHPE 5
- 3 PROVZDUŠŇOVACÍ ROŠT
- 4 DMYCHADLO Q=1,44 m3/min; 50 kPa
- 5 VESTAVBA DOSAZOVACÍ NÁDRŽE 3x3m
- 6 AT STANICE PROVOZNI VODY
- 7 RUČNÍ KŁADKOSTROU S POJEZDEM, NOSNOST 125 kg
- 8 MICHADLO 2.2 kW, 1400 1/MIN
- 9 ČERPADLO INTERNI RECIRKULACE
- 10 DÁVKOVÁNÍ SÍRANU ŽELEZITĚHO
- 11 RUČNÍ KŁADKOSTROU BEZ POJEZDU, NOSNOST 125 kg
- 12 ŠOUPÁTKO NOŽOVÉ DN 200 S REGULAČNÍM ELEKTROFONEM

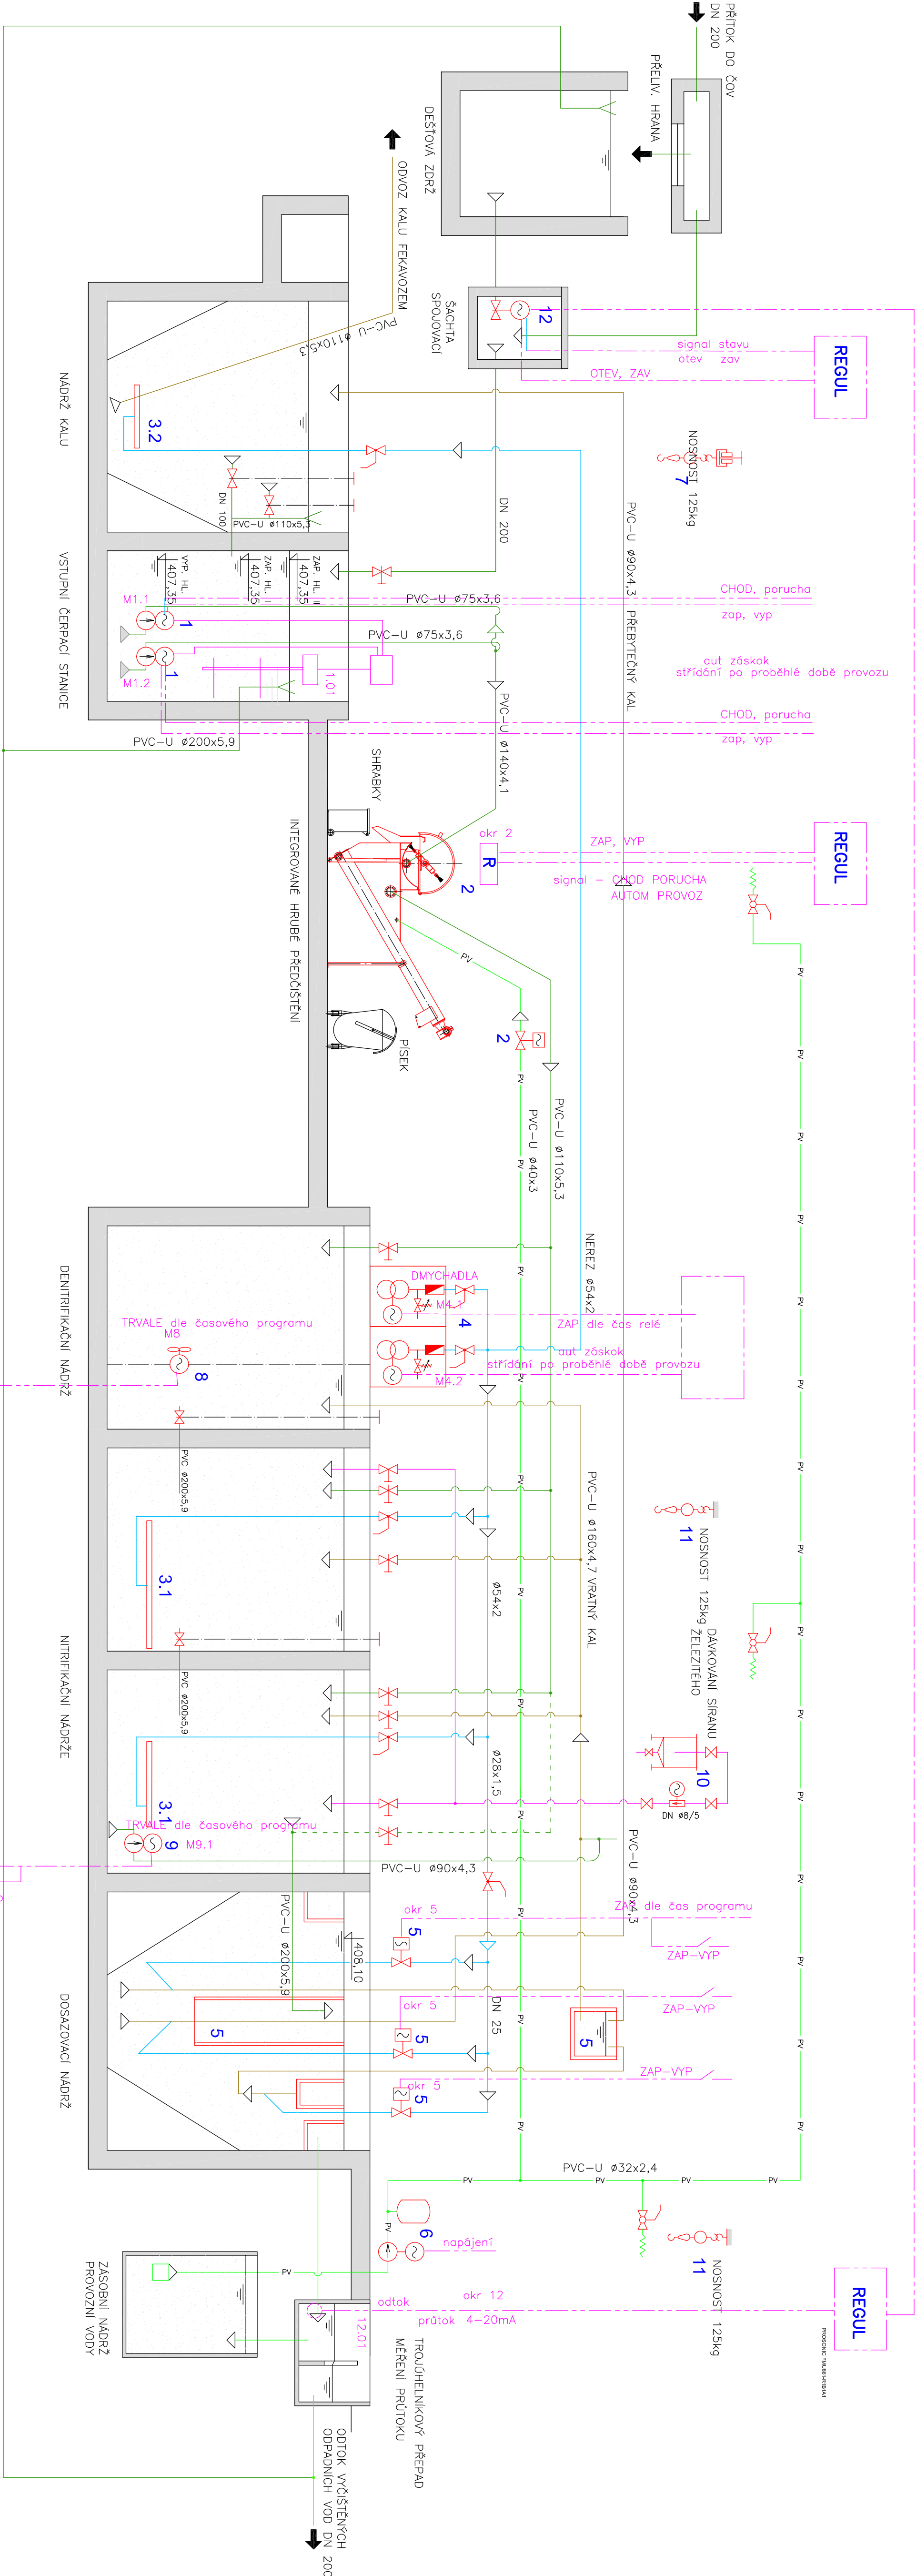

VYSKYŠ

SOURSYS

6		K26
5		K25
4		K24
3		K23
2		K22
1		
REVIZE	POPIS	DATUM
		SCHVALIL

Sweco Hydroprojekt a.s. OZ České Budějovice			Sustainable engineering and design		
Zátkovo nábreží 7, 370 21 Č. Budějovice; c.budějovice@sweco.cz; www.sweco.cz			T. KONTROLA Ing. Pavel Štěpán		
VYPRACOVAL Ing. Franti. Máž		HIP	Ing. Vít Hrabáček		
PROJEKTANT Ing. Franti. Máž		REDTEL. OZ	Karel Herda		
OBJEDNATEL OBEC ORLÍK NAD VLTAVOU			OKRES PÍSEK		
AKCE: ORLÍK NAD VLTAVOU - STARÉ SEDLO			ČÍSLO ZAKÁZKY 40-9013-04-01		
- ČOV A KANALIZACE -			STUPEŇ DPS		
(REVITALIZACE ORLÍCKÉ NÁDRŽE A OKOLÍ)			FORMAT 4.SXA4		
			MĚŘITKO		
			ARCHIVNÍ ČÍSLO		
ČÁST STAVBY ČOV - ASŘTP			SOPS DPS 02.3		
PŘÍLOHA: TECHNOLOGICKÉ SCHEMÁ - ASŘTP			ČÍSLO PŘÍLOHY D.10.2.		

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je důstojným vlastnictvím atkové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. a její součástí. Její rozmnožení, šíření, kopírování, předání třetím osobám, nebo jakýchkoli jiných opatření, která by mohla vést k zneužití této dokumentace, je přísně zakázáno. Všechny práva jsou vyhrazena. Tato dokumentace je poskytnuta pouze k účelům, pro které byla určena. Použití této dokumentace pro jiné účely je přísně zakázáno. Použití této dokumentace pro jiné účely je přísně zakázáno. Použití této dokumentace pro jiné účely je přísně zakázáno.