


VZOROVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
SCHÉMA

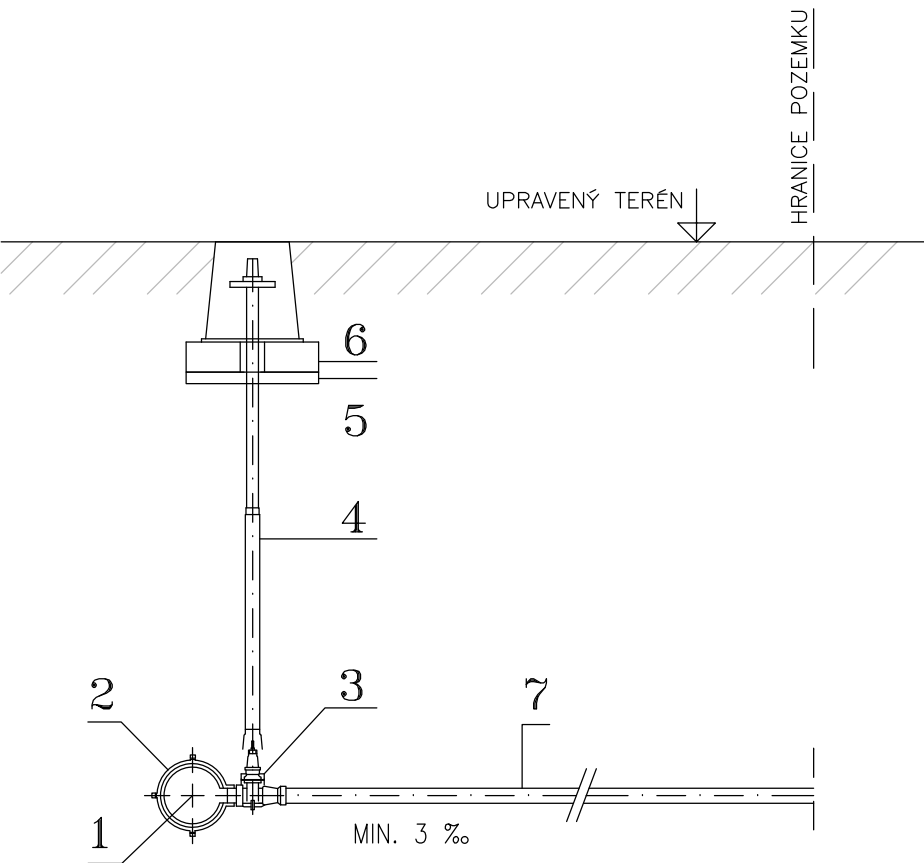

- 1
- VODOVODNÍ ŘAD PE 63/5.8
- 2
- NAVRTÁVACÍ PAS Ø63/1"
- 3
- PŘÍPOJKOVÝ UZÁVĚŘ DN 1" - ARMATURA S PRODLOUŽENOU ŽIVOTNOSTÍ
- 4
- ŠOUPÁTKOVÁ ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ
- 5
- PODKLADOVÁ DESKA
- 6
- ULIČNÍ POKLOP
- 7
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PE32

SO 04 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA K ČOV

CELKOVÝ POČET PŘÍPOJEK1 KS

NAVRTÁVACÍ PAS Ø63/1"1 KSKOLENO PE K 90°-32 (1")1 KS

DÉLKA POTRUBÍ CELKEMØ 1"PE 32, PN 1020 m

VYSKYS

6	Pz6	Dz6	Kz6
5	Pz5	Dz5	Kz5
4	Pz4	Dz4	Kz4
3	Pz3	Dz3	Kz3
2	Pz2	Dz2	Kz2
1	Pz1	Dz1	Kz1
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

SOURSYS

Sweco Hydroprojekt a.s. OZ České Budějovice Zátkovo nábřeží 7, 370 21 Č. Budějovice; c.budejovice@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO Sustainable engineering and design		
VYPRACOVAL	Michal Pešek, DiS.	HIP	Ing. Vít Hrabčák	T. KONTROLA	Ing. Pavel Štěpán	
PROJEKTANT	Michal Pešek, DiS.	ŘEDITEL OZ	Karel Herda	DATUM	06/2013	
OBJEDNATEL	OBEC ORLÍK NAD VLTAVOU			OKRES	PÍSEK	
AKCE: ORLÍK NAD VLTAVOU - STARÉ SEDLO - ČOV A KANALIZACE - (REVITALIZACE ORLICKÉ NÁDRŽE A OKOLÍ)				ČÍSLO ZAKÁZKY	40-9013-04-01	
				STUPEŇ	DPS	
				FORMÁT	2xA4	
				MĚŘÍTKO	-	
				ARCHIVNÍ ČÍSLO		
ČÁST STAVBY	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA K ČOV			SO/PS	SO 04	
PŘÍLOHA: VZOROVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.5.4.	ver
					rev	

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).