

ORLÍK NAD VLTAVOU SITUACE VO 1:500

V01 V02

LEGENDA

- V01** sloup veřejného osvětlení
- STÁVAJÍCÍ SLOUP VO**
- kabel VO**

STOKA A KAM DN800, dl.72m

VEDENÍ VO AYKY 4x16

STÁVAJÍCÍ SLOUP VO NAPOJENÍ OSVĚTLENÍ DOPNĚNÍ POJISTKOVÉHO VÝVODU

SCHÉMA ZAPOJENÍ

EL. SOUSTAVA : 3/PE/N, AC, 50Hz,400/230V, TN-S


OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE (POJISTKAMI, JISTIČI)

SWECO

ORLÍK NAD VLTAVOU - STARÉ SEDLO - ČOV A KANALIZACE - (REVITALIZACE ORLICKÉ NADRŽE A OKOLÍ)

VEREJNÉ OSVĚTLENÍ - SITUACE

D.7.2.

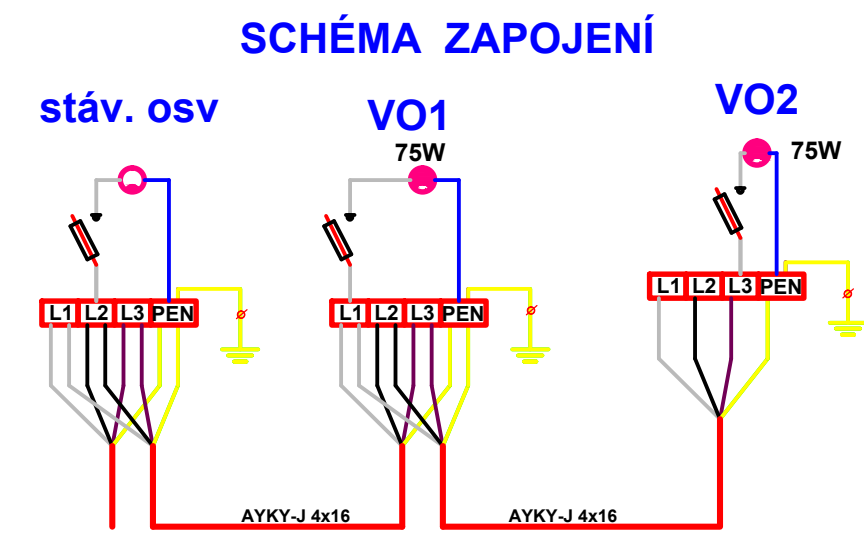

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE (POJISTKAMI, JISTIČI)

NAPÁJECÍ KABEL VO UŽITÝ VE VOLNÉM TERÉNU V KABELOVÝCH RÝHÁCH hl.80cm,
V KABELOVÉM PÍSKOVÉM LOŽÍ A ZAKRYTÝ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ Š. 33cm,
VE ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH BUDOU KABEL ULOŽEN V KABELOVÉ RÝŽE hl.120cm,
V PVC CHRÁNICÍCH NA KABELOVÉM PÍSKOVÉM LOŽÍ A ZAKRYTÝ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ Š. 33cm.
V MÍSTECH KŘÍŽOVÁNÍ S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI A PŘI PŘECHODECH S KOMUNIKACÍ,
BUDOU CHRÁNICÝ OBTONOVANOU VRSTVOU 10cm BETONU.
NA DNO KABELOVÝCH RÝH BUDE ZALOŽEN ZEMNÍK Pásek FeZn 30x4mm,

PŘED ZAŘÁZENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO POŽÁDAT SPRÁVCE STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ O JEJICH ŘÁDNÉ VYTÝČENÍ S UDÁNÍM HLoubKY JEJICH ULOŽENÍ, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍCH A ABY BYLO MOŽNÉ PŘI K JEJICH KŘÍŽOVÁNÍ NEBO SOUBĚHU DODRŽET VZDÁLENOSTI PŘEDEPISANOU ČSN 73 6005.

VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY RUČNĚ S DOHLEDEM SPRÁVCŮ SÍTÍ !!
ULOŽENÍ A ODSUPOVÉ VZDÁLENOSTI VIZ ČSN 73 6005

VÝSKYS		K		SOUTY																																																							
2																																																											
5																																																											
3																																																											
4																																																											
2																																																											
1																																																											
REVIZE	POPIS	DATUM		SCHVÁLIL																																																							
Sweco Hydroprojekt a.s. OZ České Budějovice Základní náležitosti: T. 370 211 Č. Budějovice, c.budejovice@sweco.cz, www.sweco.cz  sweco group <i>environment energy water</i> <table border="1"> <tr> <td>VÝPRACOVATEL</td> <td>Ing. Mraz</td> <td>HP</td> <td>Ing. Vít Hložek</td> <td>T. KONTOŘKA</td> <td>Ing. Pavel Štěpán</td> </tr> <tr> <td>PROJEKTANT</td> <td>Ing. Mraz</td> <td>ŘEŠITEL OZ</td> <td>Karel Herda</td> <td>DATUM</td> <td>06/2013</td> </tr> <tr> <td>OBJEDNATEL</td> <td colspan="3">OBEC ORLÍK NA VLTAVOU</td> <td>OKRES</td> <td>PÍSEK¹</td> </tr> <tr> <td>AKCE</td> <td colspan="3">ORLÍK NA VLTAVOU - STARÉ SEDLO - ČOV A KANALIZACE - (REKONSTRACE ORLICKÉ NÁDRŽE A OKOLÍ)</td> <td>ČÍSLO ZAKÁZKY</td> <td>40-9013-04-01</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3"></td> <td>STUPEN</td> <td>DPS</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3"></td> <td>FORMÁT</td> <td>B4</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3"></td> <td>MĚŘÍTKO</td> <td>1:250</td> </tr> <tr> <td>ČAST STAVBY</td> <td>D.7 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ</td> <td colspan="2">ARCHIVNÍ ČÍSLO</td> <td>SOPS</td> <td>SO 06</td> </tr> <tr> <td>PŘÍLOHA</td> <td colspan="3">VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - SITUACE</td> <td>ČÍSLO PŘÍLOHY</td> <td>D.7.2.</td> </tr> </table>						VÝPRACOVATEL	Ing. Mraz	HP	Ing. Vít Hložek	T. KONTOŘKA	Ing. Pavel Štěpán	PROJEKTANT	Ing. Mraz	ŘEŠITEL OZ	Karel Herda	DATUM	06/2013	OBJEDNATEL	OBEC ORLÍK NA VLTAVOU			OKRES	PÍSEK ¹	AKCE	ORLÍK NA VLTAVOU - STARÉ SEDLO - ČOV A KANALIZACE - (REKONSTRACE ORLICKÉ NÁDRŽE A OKOLÍ)			ČÍSLO ZAKÁZKY	40-9013-04-01					STUPEN	DPS					FORMÁT	B4					MĚŘÍTKO	1:250	ČAST STAVBY	D.7 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	ARCHIVNÍ ČÍSLO		SOPS	SO 06	PŘÍLOHA	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - SITUACE			ČÍSLO PŘÍLOHY	D.7.2.
VÝPRACOVATEL	Ing. Mraz	HP	Ing. Vít Hložek	T. KONTOŘKA	Ing. Pavel Štěpán																																																						
PROJEKTANT	Ing. Mraz	ŘEŠITEL OZ	Karel Herda	DATUM	06/2013																																																						
OBJEDNATEL	OBEC ORLÍK NA VLTAVOU			OKRES	PÍSEK ¹																																																						
AKCE	ORLÍK NA VLTAVOU - STARÉ SEDLO - ČOV A KANALIZACE - (REKONSTRACE ORLICKÉ NÁDRŽE A OKOLÍ)			ČÍSLO ZAKÁZKY	40-9013-04-01																																																						
				STUPEN	DPS																																																						
				FORMÁT	B4																																																						
				MĚŘÍTKO	1:250																																																						
ČAST STAVBY	D.7 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	ARCHIVNÍ ČÍSLO		SOPS	SO 06																																																						
PŘÍLOHA	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - SITUACE			ČÍSLO PŘÍLOHY	D.7.2.																																																						