




VMŠ J044 D400 600x600
PŮDORYS

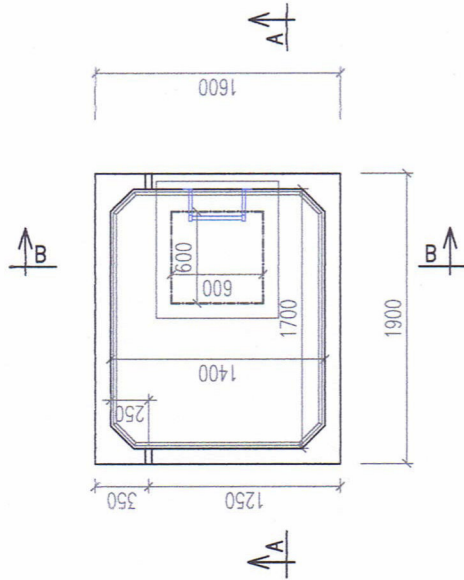

ŘEZ A-A'

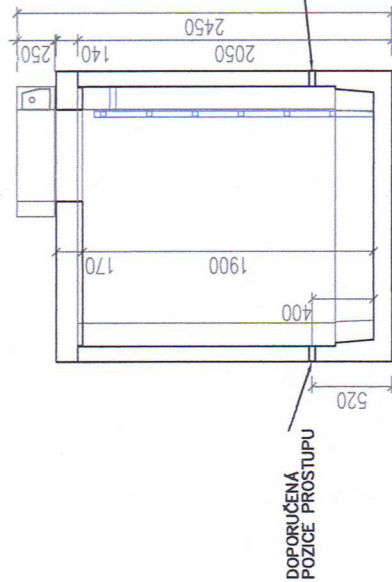

ŘEZ B-B'

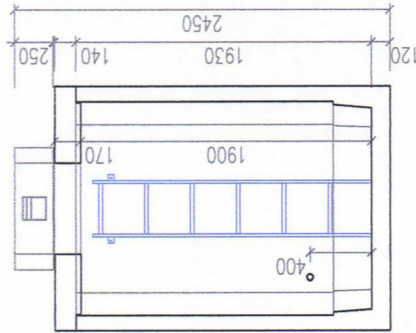

POZNÁMKA

beton třídy pevnosti C35/45 a třídy agresivity prostředí XF4, XC2
krytí výtluže 30 mm
přítokové a odtokové potrubí není součástí dodávky
J044Z

Celkový objem nádrže = 4,4 m³; hmotnost dílu se dnem = 4,50t;

Strop sZ – pojezd nákladními vozidly a zásyp 0,5–1,5m; celková tloušťka stropu 1/úhnn; hmotnost ≈ 1,05t

Uvažovaná únosnost základové spáry 180 kPa; Nádrže se ukládají do výkopu s upravenými dny
srovnaným do roviny vrstvou šterkapišku tl. cca 20 cm. Sestavy nádrží jsou ukládány dle geologických
podmínek stavby obvykle na podkladní betonovou desku.

zpracovatel a zodpovědný projektant		Ing. Zdeněk Hudec		Ing. Zdeněk Hudec inženýrská a projektční činnost ve stavebnictví IČO 123083300 Společnosti 180 468 02 Rychlov u Jablonce nad Nisou	
datum	09.2025	kreslil	 Smržovka - vodovodní přípojka k pozemku č. 4390/2 Vodoměrová šachta VMŠ-J044 D400 600x600 (informativní materiál výrobce)		
akce					
kraj	Liberecký	stavebník			
stav. úřad	Smržovka	číslo zakázky	17225	rozsah přílohy	1A4
		číslo přílohy	D.2.3.03		číslo soupravy
		měřítko			stupeň dokumentace
			DSP		

VYPRACOVAL	BŘETISLAV JAKUBEC	db betonové jímky s.r.o.			
KONTROLOVAL	ING. LUKÁŠ DVORÁČEK	Sídlná 851, 593 01 Dyjsko nad Pernštejnem			
datum	02/2025	tel.: +420 732 32 32 44; fax: +420 565 590 312			
měřitko		www.db-jimky.cz; jimky@db-jimky.cz			
stupeň dokumentace	VÝKRES TVARU	db betonové jímky s.r.o.			
objekt: VMŠ - J044 D400 600x600 Hliníkový žebřík		ČÍSLO VÝKRESU		1.0	