2.NP

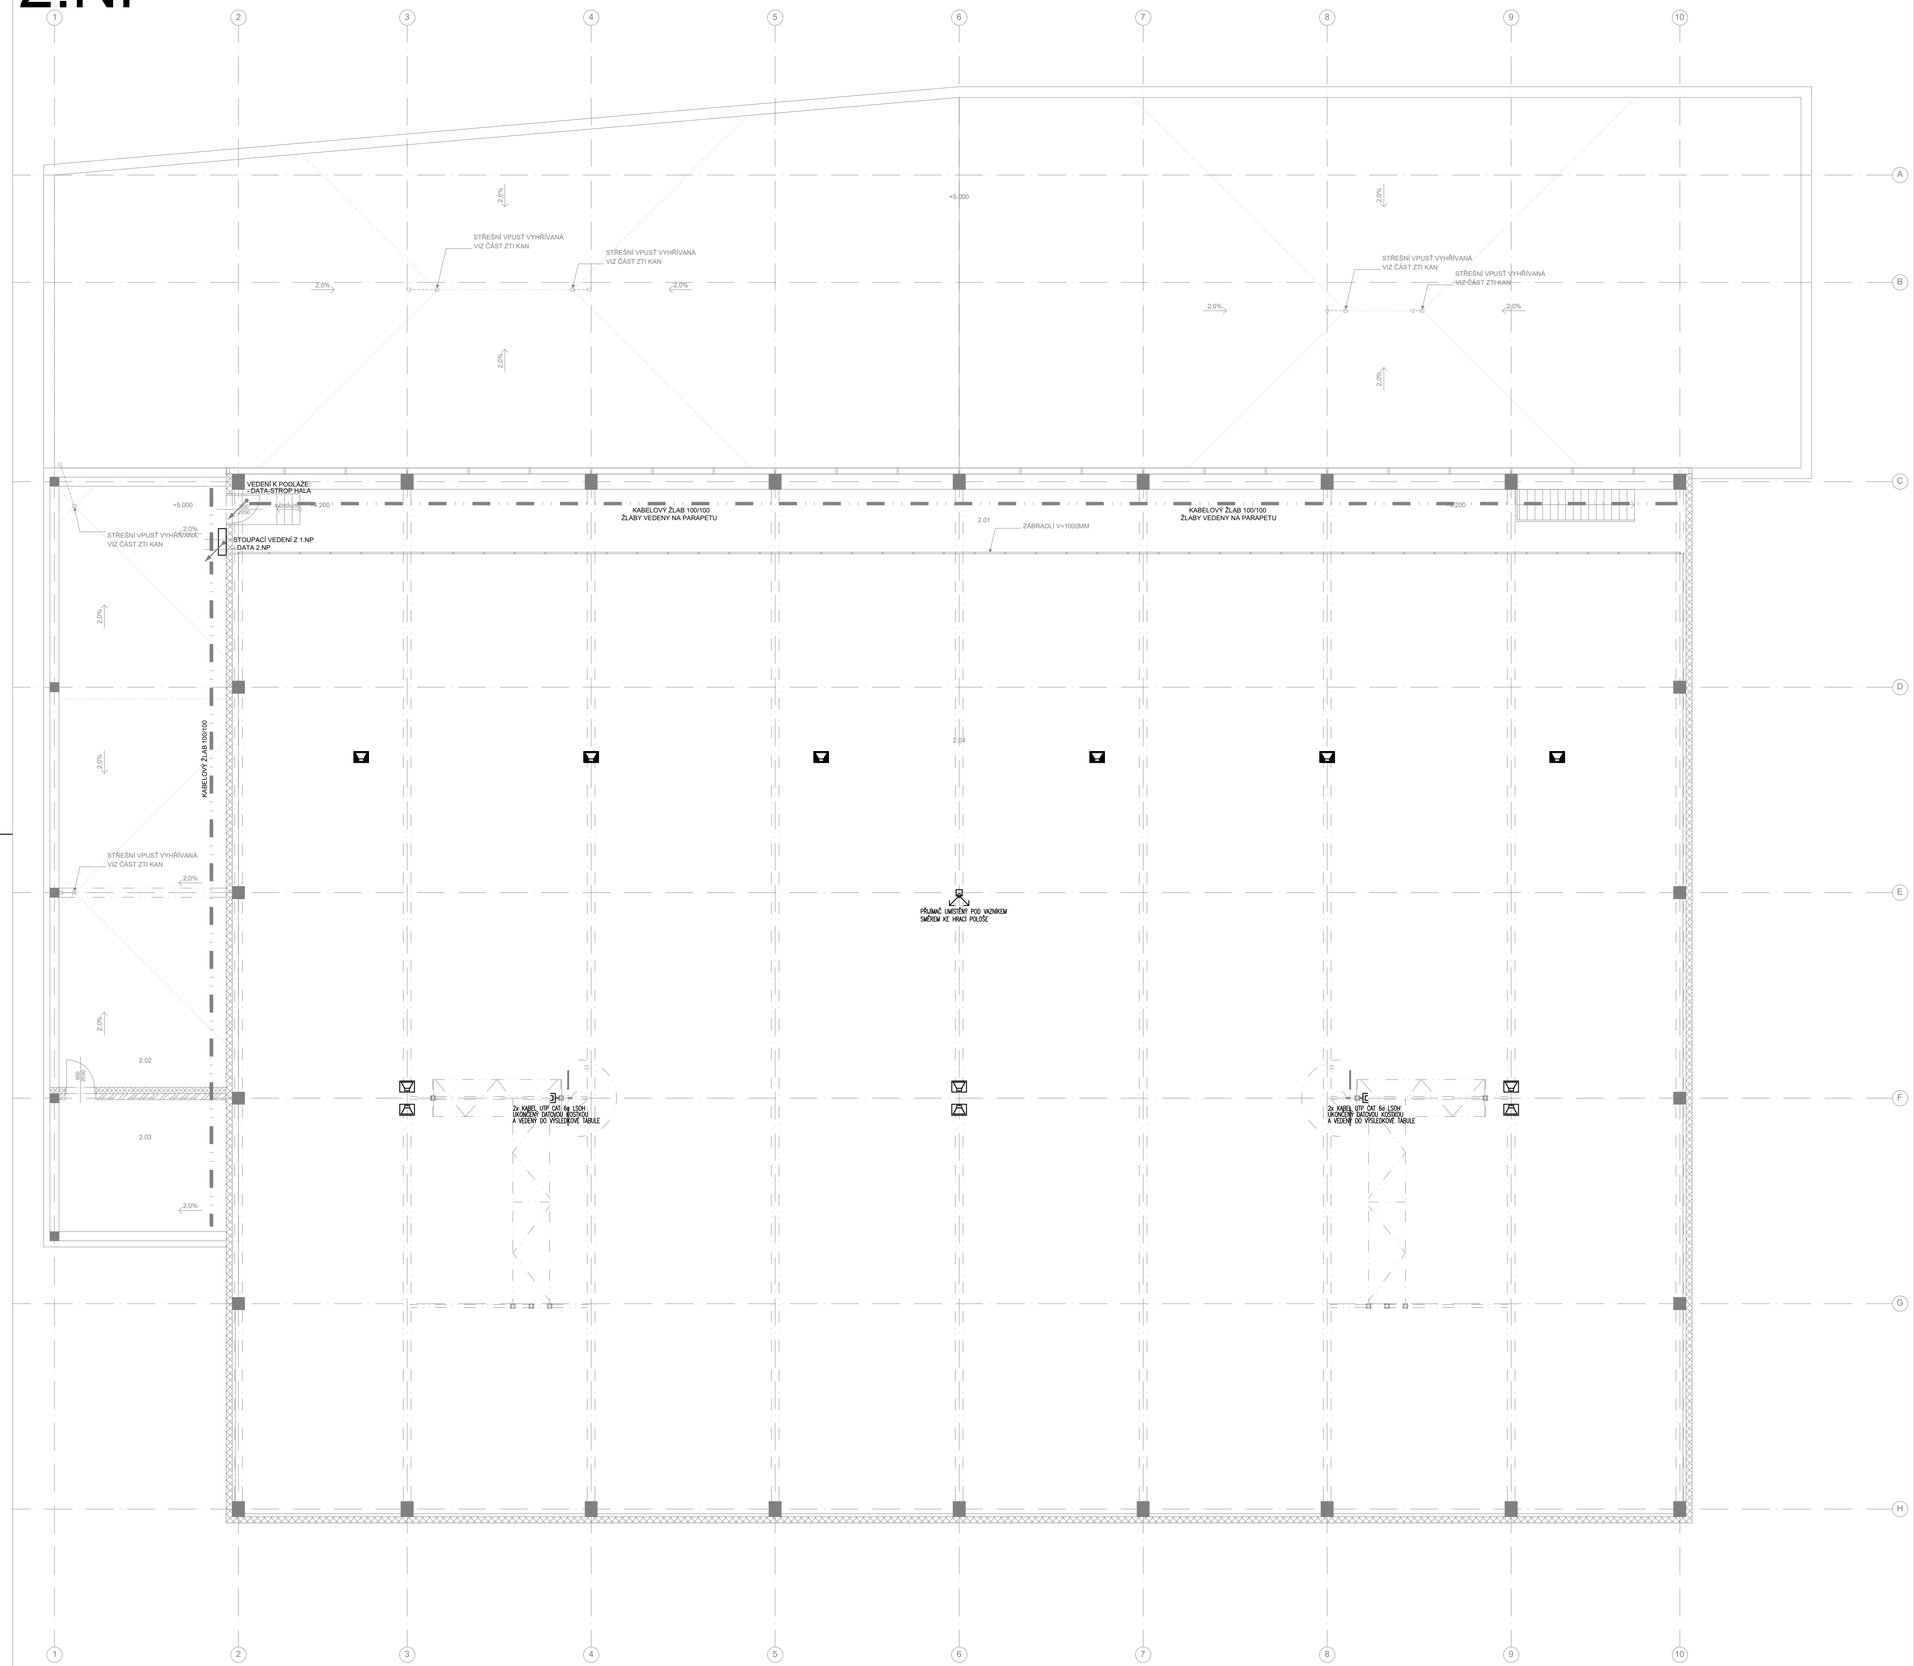

LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	Em lx
2.01	OCHOZ	95.8	200
2.02	OTEVŘENÝ PROSTOR TZB	114.2	300
2.03	ZASTŘEŠENÝ PROSTOR TZB	26.5	300
2.04	PROSTOR HALY		-
PLOCHA CELKEM		210.0	

DETAIL PROSTUPU KABELŮ DO HALY



LEGENDA PŘIVOLÁNÍ POMOCI:

- ÚŽ Ústředna přivolání pomoci
- Volací tlačítko tahlo s LED
- Volací tlačítko s LED
- Modul kontrolní s alarmem
- Zařízení pro potvrzení volání

LEGENDA SK:

- Datový rozvaděč 19" SK
- Zásuvka SK 2xRJ45 UTP Cat. 6a
- Zásuvka SK 1xRJ45 UTP Cat. 6a
- Kabelový vývod RJ45
- Podlahová krabice 2x RJ45 zásuvka

LEGENDA EZS:

- ÚŽ Ústř. EZS vč. GSM mod., přenosu na PCO
- Stropní detektor pohybu
- Magnetický kontakt
- Ovládací klávesnice EZS
- Detektor rozbití skla
- Siréna EZS

LEGENDA CCTV:

- ROZ Rozvaděč CCVT se záznamovým zařízením, UPS, a prvky LAN
- Kamera v krytu - venkovní CCTV

LEGENDA OZVUČENÍ:

- ZOV Hlavní ústředna ozvučení RACK nástěnné provedení 21U
- Reproduktor pasivní
- Sloupový reproduktor
- Přepážkový mikrofon
- Přepážkový mikrofon mobilní
- Lokální ovládač se vstupy
- Přijímač pro bezdr. ruční mikrofon

LEGENDA JEDNOTNÉHO ČASU:

- TP hodiny jednotného času, jednostranné

INDUKČNÍ SMYČKA PRO NESLYŠÍCÍ

- ISO Zesilovač pro indukční smyčku pro nedyšící 3U
- Měděná páska 18x0,25mm nalepená na betonovou podlahu
- Kabel indukční smyčky 2YTY 2x1,5

LEGENDA TRAS:

- Kabelový žlab SLA
- Stoupačníkesání vedení

POZNÁMKY:

1) KABELOVÉ TRASY V PODHLEDU A POD OMÍTKOU. KABELY ULOŽENY DO OHÁŘENÝCH ŽLABŮ Č. TRUBEK.
2) KABELOVÉ TRASY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PROVÉST DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE A ZP07/2008.
3) PROJEKTANT TRVÁ NA DODRŽENÍ PŘEDEPSANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ. POUŽITÁ ZAŘÍZENÍ MUSÍ MÍT SHODNÉ PARAMETRY JAKO NAVRHOVANÉ TYPY.
4) STAVBA ZAJISTÍ VYBUDOVÁNÍ KABELOVÝCH PROSTUPŮ NOSNÝMI KONSTRUKCEMI
5) KABELOVÉ PROSTUPY MEZI JEDNOTL. POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU UTĚSNĚNY PROTIPOŽÁRNÍMI PŘEPÁŽKAMI S PŘEDEPSANOU ODOLNOSTÍ (viz. POŽÁRNÍ ZPRÁVA).
6) ELEKTROINSTALACE MUSÍ BÝT PROVEDENA V SOULADU S PLATNÝMI PŘEDPISY A ČSN ZEJMÉNA V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY OSOB.
7) PRO VEŠKERÉ SLABOPROUDÉ PRVKY UMÍSTĚNÉ NAD PODHLEDY, V INSTALAČNÍCH ŠACHTÁCH, BUDE UMOŽNĚN PŘÍSTUP.
8) TÉTO DOKUMENTACI JSOU NADŘAZENY KOORDINAČNÍ VÝKRESY A VÝKRESY INTERIÉRŮ.

±0,000 = 467,50 m n. m.

SPORTOVNÍ HALA VELKÉ MEZIŘÍČÍ

U Světlé, Velké Meziříčí

investor:
Město Velké Meziříčí
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí

architekt a generální projektant:
CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.
Krohova 2595/43a, 160 00 Praha 6

stupeň:
DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ

část:
D.1.4.5 - ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD

zodpovědný projektant části:
ExPlan s.r.o.
Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4
Jiří Veselský

vypracoval:
Lukáš Lang

datum:
06/2024

výkres:
PŮDORYS 2.NP - ESL

měřítko:
1:100

kód výkresu: číslo paré:

HVM_DSR_D.1.4.5_102b_00