ŘAD A-30
celková délka - 72,63 m
PE100 RC (typ 2) - SDR 11 - d63x5,8 mm - 72,63 m
ŘAD A-21
celková délka - 120,36 m
PE100 RC (typ 2) - SDR 17 - d63x3,8 mm - 63,22 m
PE100 RC (typ 2) - SDR 11 - d63x5,8 mm - 57,14 m
bezvýkopové uložení d63 - 112,0 m - tyče
otevřený výkop d63 - 8,4 m - tyče
BEZVÝKOPOVÉ ULOŽENÍ - HORIZONTÁLNÍ ŘÍZENÉ VRTÁNÍ 69,1 m
BEZVÝKOPOVÉ ULOŽENÍ - HORIZONTÁLNÍ ŘÍZENÉ VRTÁNÍ 54,5 m
BEZVÝKOPOVÉ ULOŽENÍ - HORIZONTÁLNÍ ŘÍZENÉ VRTÁNÍ 57,5 m
BEZVÝKOPOVÉ ULOŽENÍ - HORIZONTÁLNÍ ŘÍZENÉ VRTÁNÍ 52,7 m
č.p. 1708
č.p. 1717
č.p. 2252
č.p. 1033
č.p. 1032
č.p. 1256
č.p. 1109
č.p. 1327
č.p. 1169
č.p. 1042
č.p. 1205
č.p. 1188
č.p. 1190
č.p. 1310
č.p. 1554
č.p. 1132
č.p. 1226
č.p. 1314
č.p. 2048
č.p. 1231
č.p. 2663
č.p. 1255
č.p. 1191
č.p. 1177
č.p. 1209
č.p. 1175
č.p. 1178
č.p. 1179
č.p. 2788
č.p. 1164
č.p. 1273
č.p. 1301
ØAD "A-30" - LT DN 80
ØAD "A-22" - LT DN 80
ØAD "A-29" - LT DN 50
ØAD "B-2" - PE 90 SDR
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 56 LDPE40 SDR 7,4 d32x4,4 mm - 1,0 m
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 55 LDPE40 SDR 7,4 d32x4,4 mm - 1,0 m
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 54 LDPE40 SDR 7,4 d32x4,4 mm - 1,0 m
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 53 LDPE40 SDR 7,4 d32x4,4 mm - 1,0 m
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 52 LDPE40 SDR 7,4 d32x4,4 mm - 1,0 m
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 51 LDPE40 SDR 7,4 d32x4,4 mm - 1,0 m
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 50 LDPE40 SDR 7,4 d32x4,4 mm - 1,0 m
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 45 LDPE40 SDR 7,4 d32x4,4 mm - 1,0 m
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 44 LDPE40 SDR 7,4 d32x4,4 mm - 1,5 m
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 43 LDPE40 SDR 7,4 d32x4,4 mm - 1,0 m
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 42 LDPE40 SDR 7,4 d32x4,4 mm - 1,0 m
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 41 LDPE40 SDR 7,4 d32x4,4 mm - 1,5 m
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 40 LDPE40 SDR 7,4 d32x4,4 mm - 1,0 m
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 39 LDPE40 SDR 7,4 d32x4,4 mm - 1,0 m
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 38 LDPE40 SDR 7,4 d32x4,4 mm - 1,5 m
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 37 LDPE40 SDR 7,4 d32x4,4 mm - 1,0 m
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 34 LDPE40 SDR 7,4 d32x4,4 mm - 1,0 m
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 33 LDPE40 SDR 7,4 d32x4,4 mm - 1,5 m
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 24 LDPE40 SDR 7,4 d32x4,4 mm - 1,0 m
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 23 LDPE40 SDR 7,4 d32x4,4 mm - 1,5 m
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 22 LDPE40 SDR 7,4 d32x4,4 mm - 1,5 m
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 21 LDPE40 SDR 7,4 d32x4,4 mm - 1,0 m
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 20 LDPE40 SDR 7,4 d32x4,4 mm - 1,5 m
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 19 LDPE40 SDR 7,4 d32x4,4 mm - 1,5 m
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 18 LDPE40 SDR 7,4 d40x5,5 mm - 1,0 m
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 17 LDPE40 SDR 7,4 d32x4,4 mm - 1,0 m
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 16 LDPE40 SDR 7,4 d32x4,4 mm - 1,0 m
kontrolní jáma 1x1x1 m
montážní jáma 3,2x1,1 m
montážní jáma 3,6x1,1 m
koncová montážní jáma 4x1,1 m (zatažení potrubí)
výkop pro přepojení přípojky 1,0 x 1,2 m
výkop pro přepojení přípojky 1,0 x 1,4 m
výkop pro přepojení přípojky 1,0 x 1,7 m
výkop pro přepojení přípojky 1,0 x 1,8 m
výkop 0,8 x 0,8 m hloubka 0,5 m zapravení chodníku
výkop 0,8 x 0,8 m hloubka 0,5 m zapravení komunikace
výkop 0,8 x 0,8 m hloubka 0,3 m zapravení komunikace
výkop 0,4 x 0,4 m hloubka 0,5 m zapravení komunikace
odstranění hydrantu výkop 1,0 x 1,0 m hloubka 0,5 m
Obrys hydrantu mimo OP plynovodu
napojení na přírubu stávajícího šoupěte DN 80
napojení na potrubí MR-spojkou H-H DN 80
zalití potrubí DN 80, L=21 m
zalití potrubí DN 80, L=40 m
zalití potrubí DN 80, L=60 m
dod. chr., L=2,2 m
2x45° EK
2x45° EK (plynovod)
V31-200 mm.m⁻¹ (EK 11° pro výškový lom)
pracovní místo vrtné soupravy
trasa řízeného vrtu
Plocha zařízení staveniště (buňky, WC), skládky materiálu a plocha pro parkování techniky 155 m²
OS č.15
OS č.18
OS č.19
OS č.20
OS č.21
OS č.22
SDR 11
SDR 17
N5
N6
N8
H4
H5
Na Dlouhých
Jiráskova
Radlice
Chmelnice
Ant. Dvořáka

LEGENDA:

NAVRŽENÉ OBJEKTY:

- vodovodní řad (otevřený výkop)
- přepojení vodovodní přípojky (otevřený výkop)
- vodovodní řad uložený bezvýkopovou technologií
- přepojení vodovodní přípojky (bezvýkopově - chránička)
- H1 podzemní hydrant
- hranice staveniště
- ⇄ příjezd/odjezd na staveniště
- ▨ plochy nezbytné pro provedení stavby (dočasné zábory ploch)

KOORDINACE SE SOUVISEJÍCÍMI STAVBAMI - SAMOSTATNÁ PD

- stavební úprava kanalizace - otevřený výkop
- kanalizační šachta betonová prefabrikovaná
- přepojení kanalizačních přípojek
- přepojení přípojek uličních vpustí

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- kanalizace jednotná (SVK, a.s.)
- vodovod (SVK, a.s.)
- elektro NN nadzemní (EG.D, a.s.)
- elektro NN podzemní (EG.D, a.s.)
- elektro VN nadzemní (EG.D, a.s.)
- elektro VN podzemní (EG.D, a.s.)
- plynovod STL (GasNet, s.r.o.)
- sdělovací vedení podzemní (CETIN, a.s.)
- sdělovací vedení nadzemní (CETIN, a.s.)
- veřejné osvětlení, místní rozhlas (TSUB)

KLAD SITUACÍ

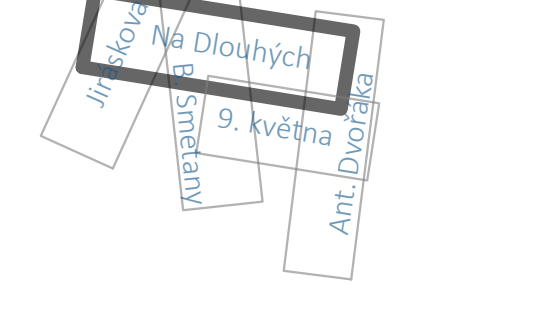

Jiráskova
Na Dlouhých
9. května
B. Smetany
Ant. Dvořáka

S

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B. p. v.

POZNÁMKA:
Trasy stávajících inženýrských sítí jsou zakresleny na základě podkladů poskytnutých jejich správci. Zhotovitel stavby před zahájením stavby zajistí vytyčení všech inženýrských sítí v prostoru staveniště jejich správci. V případě nutnosti ověří jejich polohu kopanými sondami.

PARÉ Č.

NÁZEV STAVBY

Uherský Brod, rekonstrukce I. TP - ul. Na Dlouhých, 9. května, Bedřicha Smetany, Jiráskova

Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

OBJEDNATEL Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Za Olšávkou 290, Sady 686 01 Uherské Hradiště IČO: 49453866	ZHOTOVITEL AquaSmart Solutions s.r.o. Československé armády 1137 766 01 Valašské Klobouky IČO: 09905260 info@aquasmart.cz www.aquasmart.cz
MÍSTO STAVBY Uherský Brod, lokalita Svat. Čecha	ČÍSLO ZAKÁZKY 2025-09
VYPRACOVAL Ing. Tomáš Sucháček, Ph.D.	DATUM leden 2026
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Tomáš Sucháček, Ph.D.	FORMÁT 7xA4
STAVEBNÍ OBJEKT -	MĚŘÍTKO 1:250
NÁZEV VÝKRESU Koordinační situace - část 4	ČÍSLO VÝKRESU C.3.4