



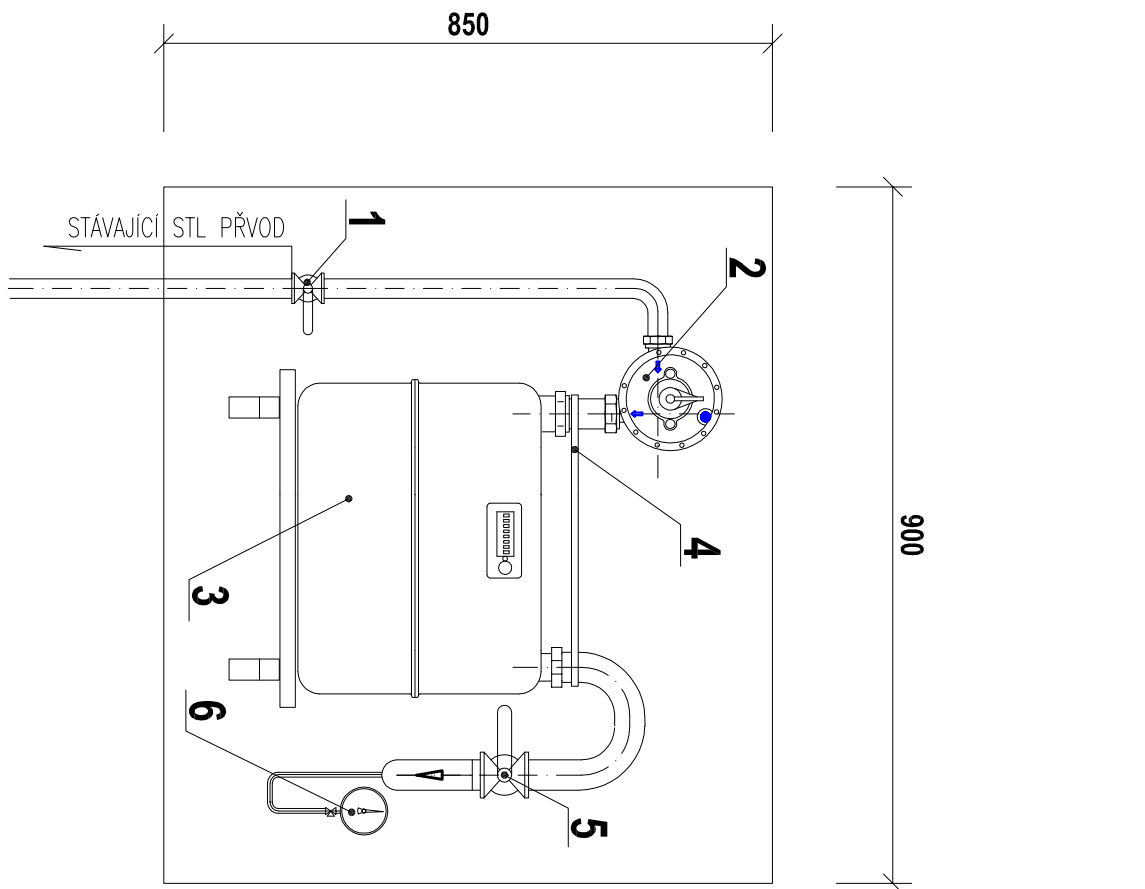

## LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- 1 KULOVÝ KOHOUT DN 25
- 2 REGULÁTOR TLAKU PLYNU VSTUPNÍ TLAK 100/2,0 kPa, PRŮTOK 40 m<sup>3</sup>/h
- 3 MEMBRÁNOVÝ PLYNOMĚR G25, Q<sub>max</sub>=40,0 m<sup>3</sup>/h NA PODPĚRNÉ KONSTRUKCI
- 4 ROZPĚRKA 335mm
- 5 KULOVÝ KOHOUT DN 50
- 6 TLAKOMĚR 313 D 160, 0–6 kPa, VČETNĚ KONDENZ. SMYČKY A TROJCEST KOHOUTU

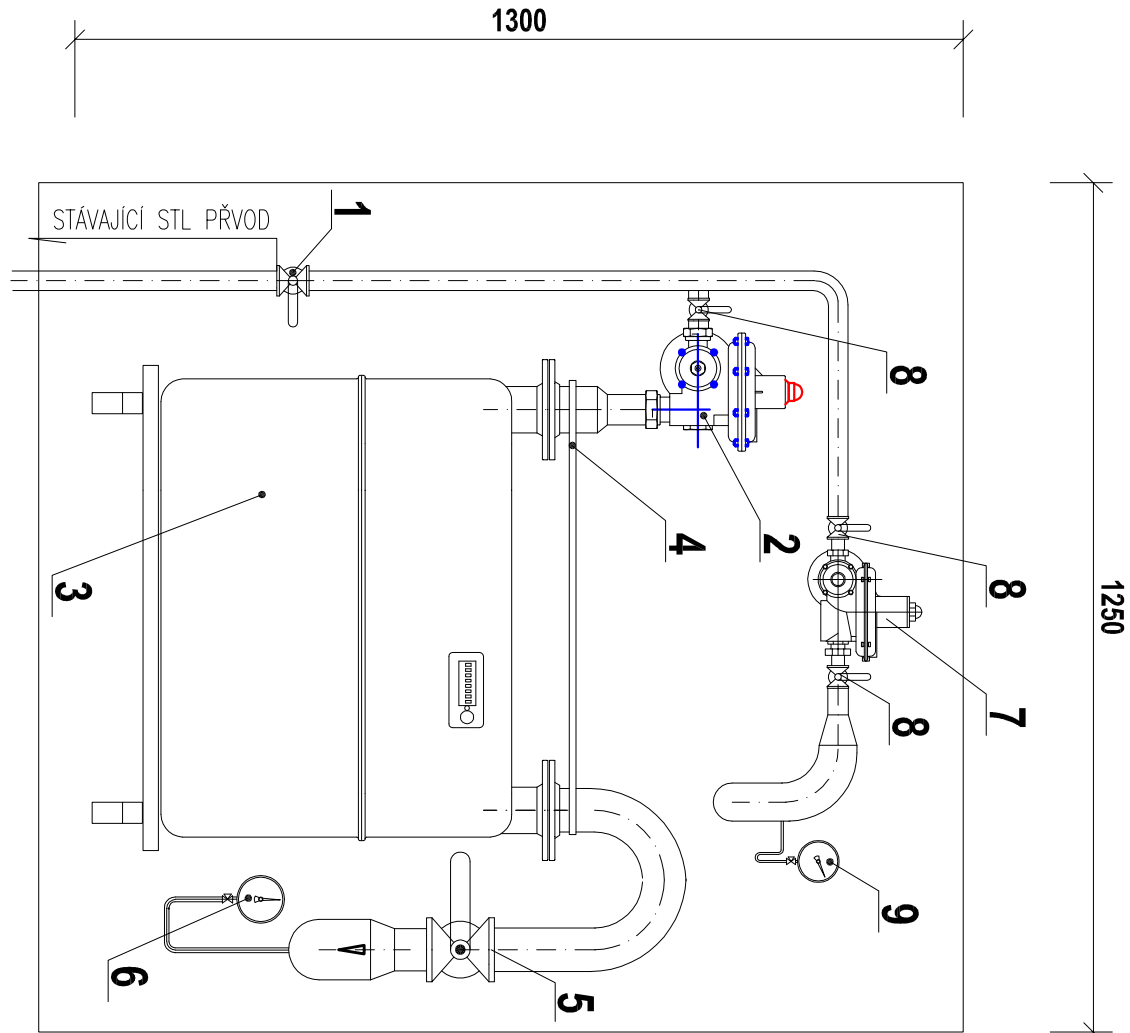

## LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- 1 KULOVÝ KOHOUT DN 25
- 2 REGULÁTOR TLAKU PLYNU VSTUPNÍ TLAK 100/2,0 kPa, PRŮTOK 60 m<sup>3</sup>/h
- 3 MEMBRÁNOVÝ PLYNOMĚR G40, Q<sub>max</sub>=65,0 m<sup>3</sup>/h NA PODPĚRNÉ KONSTRUKCI
- 4 ROZPĚRKA 510mm
- 5 KULOVÝ KOHOUT DN 50
- 6 TLAKOMĚR 313 D 160, 0–6 kPa, VČETNĚ KONDENZ. SMYČKY A TROJCEST KOHOUTU
- 7 REGULÁTOR TLAKU PLYNU VSTUPNÍ TLAK 100/4,0 kPa, PRŮTOK 60 m<sup>3</sup>/h
- 8 KULOVÝ KOHOUT DN 20
- 9 TLAKOMĚR 313 D 160, 0–6 kPa, VČETNĚ KONDENZ. SMYČKY A TROJCEST KOHOUTU

### GENERALNÍ PROJEKTANT :

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO :



**SANTIS s.r.o.**  
Benešova 38, 591 01 Žďar nad Sázavou  
tel.: 566 697 371  
email : santis@oteliersantis.cz

|                   |                        |                   |                                    |
|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|
| VEDOUcí ARCHITEKT | ing.arch. Zuzana Morin | tel.: 725 837 519 | e-mail : zezuo@oteliersantis.cz    |
| VEDOUcí PROJEKCE  | Kocmánek Martin        | tel.: 702 166 988 | e-mail : kocmonek@oteliersantis.cz |
| HL. INŽ. PROJEKTU | Kocmánek Martin        | tel.: 702 166 988 | e-mail : kocmonek@oteliersantis.cz |
| VYPRACOVAL        | Boušek Ladislav        | tel.: 603 147 985 | e-mail : bousek@seznam.cz          |
| KONTROLOVAL       | Ing. Zdeněk Tušis      |                   | e-mail : tusis@oteliersantis.cz    |

### INVESTOR :

**Cooper-Standard Automotive Česká Republika s.r.o., Jonská 2191/33, 59101 Žďar nad Sázavou**

|                 |                                       |                   |                                            |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| ZASTOUPENÝ      | Raif Max Herzog, Jednatel společnosti | tel.:             | e-mail :                                   |
| KONTAKTNÍ OSOBA | Lenka Nováková                        | tel.: 602 180 003 | e-mail : lenka.novakova@cooperstandard.com |
| KRAJ            | Vysočina                              | OBEC              | Žďar nad Sázavou                           |
| KRAJSKÝ ÚŘAD    | Jihlava                               | STAVEBNÍ ÚŘAD     | Žďar nad Sázavou                           |

|                 |                                                                                    |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| NAZEV STAVBY    | <b>ZMĚNA VYTÁPĚNÍ VÝROBNÍ HALY H1<br/>FY. COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE ČR s.r.o.</b> |  |  |
| STAVEBNÍ OBJEKT | SO-01 VÝROBNÍ HALA H1                                                              |  |  |
| ČÁST            | D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVBY – VYTÁPĚNÍ, VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU                  |  |  |

|               |                                |           |             |              |
|---------------|--------------------------------|-----------|-------------|--------------|
| NAZEV VÝKRESU | <b>REGULACE A MĚŘENÍ PLYNU</b> |           | mřítko :    | č. výkresu : |
| ČÍSLO ZAKÁZKY | ČLENĚNÍ DOKUMENTACE            | DATUM     | 1:10        | 03           |
| 2015/17/DPS   | D.1                            | 11.9.2015 | stupeň PD : | DPS          |