


MŠ PÍSEK - VÝDEJNA 2NP

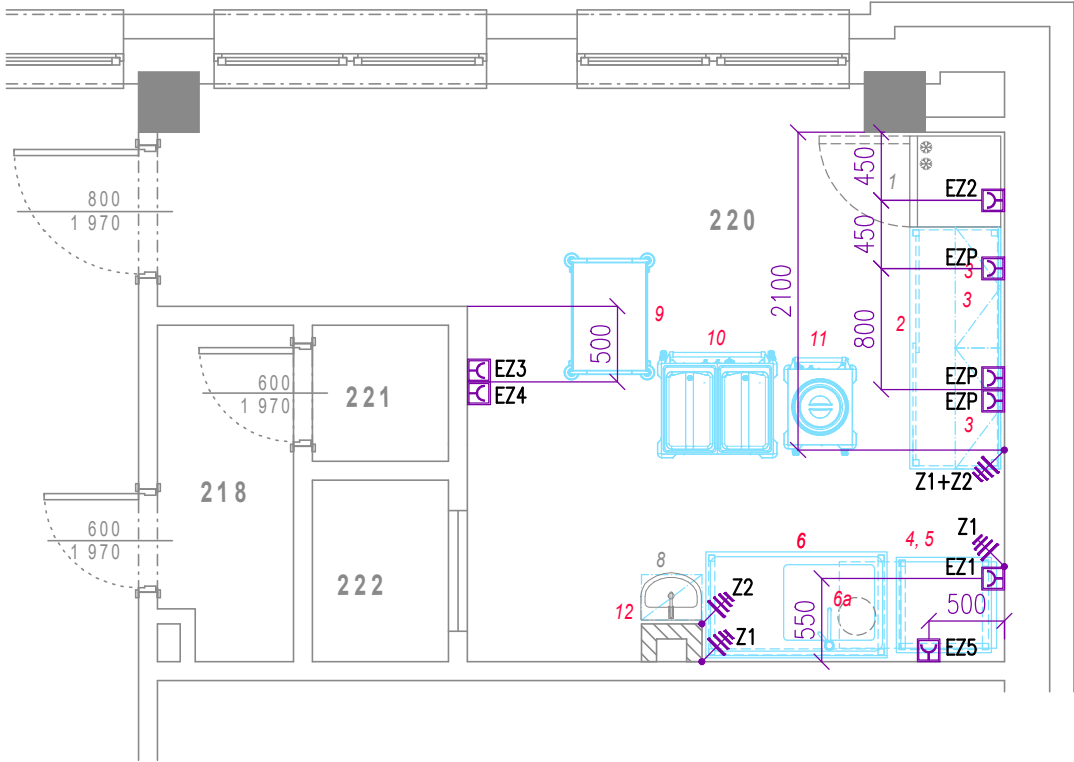

LEGENDA ZEMNĚNÍ:

Všechny kovové části a nerezový nábytek v provozních místnostech musí být propojeny žluto/zeleným vodičem průřezu min. 6 mm² k zajištění ochrany uvedením na stejný potenciál! Průřez vodiče nutno stanovit dle příkonu zařízení.

VOLNÝ KONEC KABELU ZEMNĚNÍ MIN. 3,5M

- Z1** Zemní kabel – ze zdi ve výšce 50 mm n.č.p.
– technologie stojící u zdi
- Z2** Zemní kabel – ze zdi ve výšce 1500 mm n.č.p.
– nástěnné police, skřínky

LEGENDA PŘÍPOJNÝCH BODŮ ELEKTRO:
EL. ZÁSUVKY:

- EZP** PRACOVNÍ ZÁSUVKA – el. zásuvka na zdi ve výšce 1200 mm n.č.p.
230V/1N/16A
- EZ1** MYČÍ STROJ – el. zásuvka na zdi ve výšce 1000 mm n.č.p.
230V/1N/16A/3,25kW
- EZ2** CHLADÍČÍ SKŘÍŇ – el. zásuvka na zdi ve výšce 400 mm n.č.p.
230V/1N/16A/0,2kW
- EZ3** OHŘEVNÝ ZASOBNÍK TALÍŘŮ – el. zásuvka na zdi ve výšce 1200 mm n.č.p.
230V/1N/16A/0,7kW
- EZ4** OHŘEVNÁ VÝDEJNÍ VANA 2xGN1/1– el. zásuvka na zdi ve výšce 1200 mm n.č.p.
230V/1N/16A/1,4kW
- EZ5** REZERVA PRO AUTOM. ZMĚKČOVAČ – el. zásuvka na zdi ve výšce 400 mm n.č.p.
230V/1N/16A/0,1kW

POUŽITÉ ZNAČKY ELEKTRO:

- EZ** El. zásuvka 230V/1N
- Z** Zemní kabel

POZNÁMKA:

Všechny zakreslené vývody a zásuvky by měly být samostatně jištěny. Nelze je zapojovat do okruhů. Toto lze pouze v případě pracovních zásuvek.

Návrh je duševním vlastnictvím zpracovatele a nelze ho bez písemného souhlasu měnit, kopírovat ani poskytovat informace dalším osobám. Pro ochranu tohoto díla platí ustanovení zákona o ochraně autorských práv.

Investor:			
Název akce: MŠ PÍSEK		MULTI CZ s.r.o. Anenská 1715, CZ-530 02 Pardubice www.multi.cz, info@multi.cz	Gastronomická technika Consulting Projektace kuchyní Koncepce řešení Realizace na klíč Zákaznický servis
Část dokumentace: GASTROPROVOZ		Stupeň dokum.:	
		Zak. číslo:	
		Datum:	03/2023
Název výkresu: VÝDEJNA 2NP - PŘÍPOJNÉ BODY ELEKTRO		Zodp. projektant:	Ing. Petra Pelikánová
		Vypracoval:	Ing. Petra Pelikánová
Měřítko: 2.3.2023		Paré:	Číslo výkresu:
		1:50	