


NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!



autorizační razítko a podpis

PROJEKTANT ČÁSTI PD : Ing. Denisa Jarosilová pozemní stavby a architektura tel.: 605 969 974, dena.volf@volny.cz	VYPRACOVAL : Ing. Denisa Jarosilová	AUTORIZACE ČÁSTI PD : Ing. arch. Vojtěch Jelínek	AUTOR ARCH. NÁVRHU, HLAVNÍ INŽ. PROJEKTU : Ing. arch. Vojtěch Jelínek ČKA 05467 IČO: 062 583 36 tlf.: 775 119 952 jelinek@vjnk.cz		
MÍSTO STAVBY: U Zimního stadionu 770, 290 01 Poděbrady					
INVESTOR: Město Poděbrady, Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady					
NÁZEV AKCE: Přístavba nového vstupu Zimního stadionu Poděbrady			STUPEŇ: DJS		
			DATUM: říjen 2024		
ČÁST PD: D11 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			MĚŘÍTKO:	ČÁST PD: D11	ČÍSLO VÝKR.: 08
OBSAH: TABULKA FASÁDNÍCH PRVKŮ					
TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ČI JEJÍ ČÁST MŮŽE BÝT KOPIROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁNA POUZE PO PŘEDCHOZÍM PÍSEMNÉM SOUHLASU ZPRACOVATELE PD.					

TABULKA FASÁDNÍCH PRVKŮ

STRANA 1/3

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ NA STAVBĚ ZAMĚŘIT JEŠTĚ PŘED ZADÁNÍM FASÁDNÍCH PRVKŮ DO VÝROBY!

ROZMĚRY UVEDENÉ V TABULCE JSOU ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ.

HLOUBKA OSAZENÍ VÝPLNÍ DO STAVEBNÍCH OTVORŮ BUDE UPŘESNĚNA NA STAVBĚ INV + ARCH.

PŘED REALIZACÍ ZPRACUJE DODAVATEL FASÁDNÍCH PRVKŮ MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI S DETAILNÍM ŘEŠENÍM NÁVAZNOSTÍ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE, VČETNĚ RESPEKTOVÁNÍ NUTNÝCH TOLERANCÍ POTŘEBNÝCH PRO KOTVENÍ PRVKŮ. PŘIPOJOVACÍ SPÁRA OKNA/DVEŘÍ KE KONSTRUKCI BUDE PROVEDENA DLE PŘÍSLUŠNÉ ČSN.

V TÉTO DOKUMENTACI BUDOU TAKÉ ZAPRACOVÁNY POŽADAVKY OSTATNÍCH PROFESÍ (MAGNETY, EL. ZÁMEK VSTUPNÍCH DVEŘÍ, NAPOJENÍ NA EPS APOD.)

MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT SCHVÁLENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM PŘED ZADÁNÍM PRVKŮ DO VÝROBY.

TABULKY FASÁDNÍCH PRVKŮ JSOU ZPRACOVÁNY V MĚŘÍTKU 1:50.

STATIKU KONSTRUKCE FASÁDNÍCH PRVKŮ A SKEL URČÍ PROJEKTANT DODAVATELE FASÁDNÍCH PRVKŮ.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY FASÁDNÍCH PRVKŮ JSOU KRYCÍ A DILATAČNÍ LIŠTY, TĚSNÍCÍ A PŘECHODOVÉ PÁSY, KOTVÍCÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍ PRVKY ŘEŠÍCÍ NÁVAZNOST FASÁDNÍCH PRVKŮ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE A VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PARAPETY.

OKNA I DVEŘE BUDOU SPLŇOVAT POŽADAVKY NA NEPRŮZVUČNOST DLE ČSN 73 0532 A TEPELNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY DLE ČSN 73 0540.

TEPELNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY:

PENB nebyl proveden

předpokládán součinitel prostupu tepla včetně rámu:

- okno (stejně nebo lepší než stávající) - předpoklad $U = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$

- dveře a vrata bez požadavku - předpoklad $U = 1,25 \text{ W/m}^2\text{K}$

- zasklení: tepelně izolační dvojsklo čiré, u vybraných pozic případně strukturované nebo mléčné, zasklení s minimem reflexe, přesný typ vybere architekt a investor z nabídky dodavatele. Bezpečnostní polepy fólií.

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

- finální určení barev proběhne na základě předložených vzorků vybraného dodavatele, bude vybráno architektem a investorem stavby.

- barva profilů okna bílá, dveří a vrat světle šedá - ze strany interiéru i exteriéru

- kování - v barvě rámu alt. stříbrná matná

- parapety EXT - titan-zinkový plech v barvě RAL

- parapety INT - MDF deska s laminovaným povrchem (dekor dle výběru architekta)

- žaluzie EXT - nejsou

- žaluzie INT - nejsou

LEGENDA:



pevné zasklení - fix



neprůsvitná výplň dveří - tepelně izolační



neprůhledná výplň dveří - sklo tepelně izolační, např. strukturované nebo mléčné sklo, dle výběru ARCH+INV



polep fólií z INT - neprůhledné do šaten a sprch např. imitace pískovaného skla, dle výběru ARCH + INV



bezpečnostní sklo, vrstvené bezpečnostní sklo s fólií, ochrana proti propadnutí



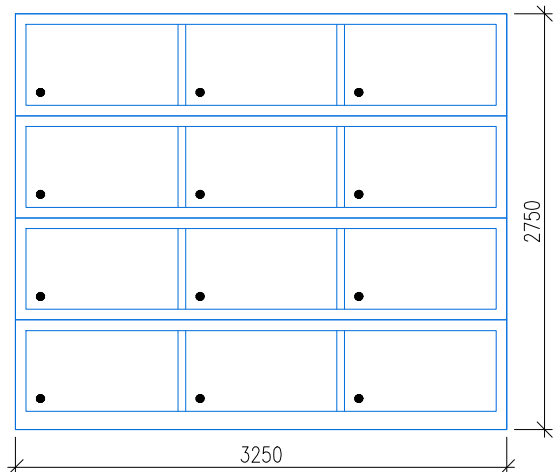
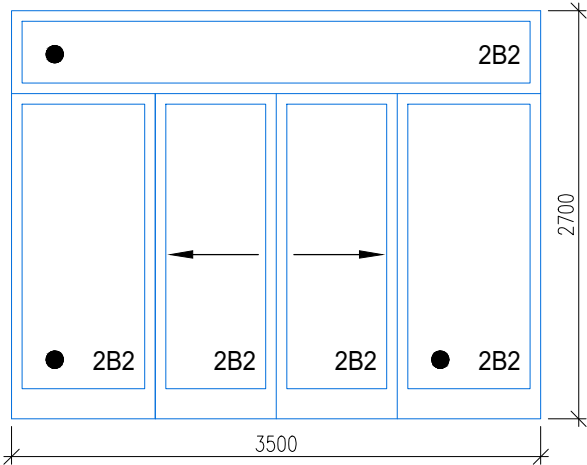
bezpečnostní sklo, vrstvené bezpečnostní sklo s fólií, ochrana proti poranění

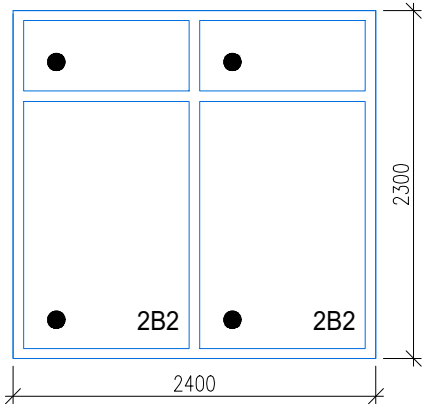


box - kastlík žaluzie



exteriérová žaluzie, ovládání motorem

OZNAČENÍ PRVKU	SCHÉMA PRVKU A ROZMĚRY (zobrazeno při pohledu z exteriéru!)	POPIS PRVKU	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
		Garážová sekční vrata uzamykatelná, výsuvná pod strop, pohon motor + dálkové ovládání. 1) <u>Tepelně technické požadavky:</u> bez požadavku 2) <u>Materiál:</u> kovová konstrukce 3) <u>Barva profilů:</u> ze strany EXT i INT světle šedá – dle výběru INV+ARCH 4) <u>Kování:</u> v barvě rámu 5) <u>Zasklení:</u> dle nabídky výrobce – čiré dvojité polykarbonátové alt. umělohmotné tabule 6) <u>Sítě proti hmyzu:</u> – 7) <u>Polep neprůhlednou fólií:</u> – 8) <u>Kotvení:</u> veškeré kotvící a přípojovací prvky jsou součástí dodávky, přípojovací spára bude provedena dle ČSN včetně tepelné izolace 9) <u>Venkovní parapet:</u> – 10) <u>Vnitřní parapet:</u> – 11) <u>Žaluzie EXT:</u> – 12) <u>Žaluzie INT:</u> – 13) <u>EZS:</u> – 14) <u>EPS:</u> –	1	1NP
		Dveře na únikové cestě budou provedeny dle požadavku PBR ! Exteriérové dveře z hliníkových profilů – dveře dvoukřídlé posuvné, dle požadavků PBR! 1) <u>Tepelně technické požadavky:</u> bez požadavku, předpoklad $U=1,25 \text{ W/m}^2\text{K}$ 2) <u>Materiál:</u> hliníkové profily, šíře profilu uvažována cca 90 mm 3) <u>Barva profilů:</u> světle šedá (ext+int v odstínu RAL dle výběru INV+ARCH) 4) <u>Kování:</u> v barvě rámu alt. stříbrná matná, <u>zámek</u> napojený na EPS – při evakuaci se otevrou, integrovaný záložní zdroj pro nouzové otevření, dveře musí umožnit i ruční otevření 5) <u>Zasklení:</u> tepelně izolační dvojsklo, průhledné čiré, bezpečnostní 2B2 6) <u>Sítě proti hmyzu:</u> – 7) <u>Polep fólií:</u> prosklené dveře budou ve výšce 0,8–1,0 m a 1,4–1,6 m označeny kontrastně proti pozadí pruhem (nebo pruhem značek 50x50 mm ve vzd. max. 150 mm) o šířce min. 50 mm, spodní část bude až do výšky 0,4 m s ochranou proti mechanickému poškození 8) <u>Kotvení:</u> veškeré kotvící a přípojovací prvky jsou součástí dodávky, přípojovací spára bude provedena dle ČSN včetně tepelné izolace 9) <u>Venkovní parapet:</u> – 10) <u>Vnitřní parapet:</u> – 11) <u>Žaluzie EXT:</u> – 12) <u>Žaluzie INT:</u> – 13) <u>EZS:</u> – 14) <u>EPS:</u> ano, dle požadavku PBR	1	1NP

OZNAČENÍ PRVKU	SCHÉMA PRVKU A ROZMĚRY (zobrazeno při pohledu z exteriéru!)	POPIS PRVKU	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
		Výměna stávajícího okna = stávající členění, nové okno s vlastnostmi dle požadavku PBR <u>EI 30 DP1 fix</u> Okno z plastových profilů – 4x fixní část 1) <u>Tepelně technické požadavky</u>: stejné nebo lepší než původní okno, předpoklad $U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ 2) <u>Materiál</u>: plastové profily, šíře profilu uvažována cca 90 mm 3) <u>Barva profilů</u>: dle stávajícího – bílá z INT i EXT 4) <u>Kování</u>: dle stávajícího – bílé plastové kliky 5) <u>Zasklení</u>: tepelně izolační dvojsklo, průhledné čiré, bezpečnostní 2B2 6) <u>Sítě proti hmyzu</u>: – 7) <u>Polep neprůhlednou fólií</u>: – 8) <u>Kotvení</u>: veškeré kotvicí a připojovací prvky jsou součástí dodávky, připojovací spára bude provedena dle ČSN včetně tepelné izolace 9) <u>Venkovní parapet</u>: dle stávajícího – titanzinkový plech tl. 0,8 mm, barva bílá, alt. poplastovaný plech 10) <u>Vnitřní parapet</u>: MDF deska s laminovaným povrchem (dekor dle výběru ARCH) 11) <u>Žaluzie EXT</u>: – 12) <u>Žaluzie INT</u>: – 13) <u>EZS</u>: –	1	1NP