

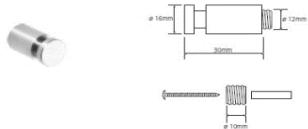
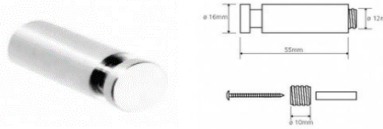
poznámka:

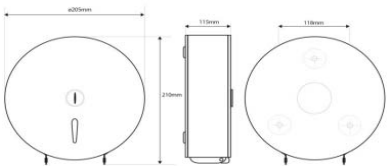
Spojovací, vyrovnávací, kotvící a pomocné montážní konstrukce, včetně montáže, jsou součástí dodávky. Před zadáním do výroby si dodavatel stavby ověří rozměry otvorů na místě vč. připojovacích bodů a stavební připravenosti navazujících profesí. Součástí dodávky je detailní realizační a dílenská dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena projektantovi a autorovi architektonického návrhu k písemnému odsouhlasení. Dodavatel předloží fyzické vzorky a prototypy všech použitých materiálů, povrchových úprav a ostatních dodávek, které musí být písemně schváleny autorem architektonického návrhu. Součástí dodávky jsou veškeré ochranné a vykrývací prostředky a opatření potřebné k provedení funkční dodávky a ochraně povrchů a dokončených konstrukcí. Dodávka prototypů bude provedena včetně dopravy, osazení na místo, odzkoušení, demontáže, odvozu, vyskládkování.

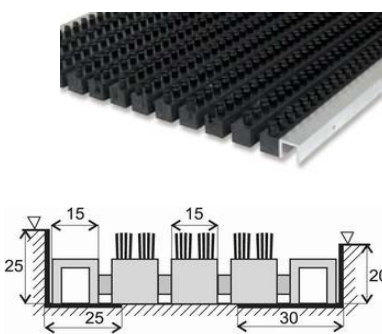
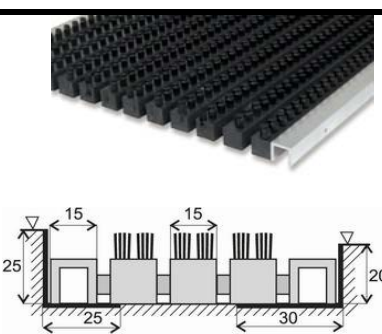
V dokumentaci uvedené referenční typy produktů nebo technologií jsou příklady. Zadání lze plnit shodným nebo obdobným výrobkem, který se s uvedeným příkladem bude prokazatelně shodovat v těchto vlastnostech: technické parametry, vzhled, kvalita provedení, zpracování detailu a trvanlivost.

Dodavatel předloží vzorky, které musí být písemně schváleny projektantem před objednáním celého počtu prvků. Dodávka a montáž včetně všech potřebných kotvicích, spojovacích prvků a příslušenství.

Barevnost určená autorem návrhu – bude stanoveno na základě dostatečného množství vzorků, jejichž provedení před zadáním do výroby je součástí dodávky. Vybraný vzorek musí být předem písemně odsouhlasen autorem návrhu.

OZN.	MÍSTNOST	PRVKY	POČET KS	ZOBRAZENÍ	POPIS	ROZMĚR	POZNÁMKA
X 01	WC 1.04 2.04b	háček	2		Nerezový věšáček , umístěno na styku 4 dlaždiček dle výkresů v části D.1.1.2, materiál: broušená nerez	30 mm, ø 16 mm	
X 02	WC 1.06,1.07, 1.09a, 2.02, 2.03	háček	5		Nerezový věšáček , umístěno na styku 4 dlaždiček dle výkresů v části D.1.1.2, materiál: broušená nerez	55 mm, ø 16 mm	
X 03	1.04, 1.07, 1.09a, 2.02, 2.03, 2.04b	zrcadlo	6		Skleněné zrcadlo nad umyvadlo tl.4mm, osazeno na osu umyvadla a osvětlovacího prvku na celou kachličku. Lepeno neutrálním silikonem pro lepení zrcadel osazeno do líce s obkladem. Broušené hrany. Dodávka a montáž včetně veškerých kotvicích prvků.	600 x 700 mm	

OZN.	MÍSTNOST	PRVKY	POČET KS	ZOBRAZENÍ	POPIS	ROZMĚR	POZNÁMKA
X 04	WC 1.04	držák na toaletní papír	1		Držák na toaletní papír, umístění dle výkresů v části D.1.1.2 materiál: broušená nerez	190 x 50 x 70 mm	
X 05	WC 1.06, 1.07, 1.09a, 2.02, 2.03,	zásobník na toaletní papír	5		Zásobník na toaletní papír, kulatý, umístění dle výkresů v části D.1.1.2 materiál: broušená nerez re	205x210x115 mm	
X 06	WC 1.04, 1.09a, 2.04b	odpadkový koš malý	3		Odpadkový koš se zavíracím víkem o objemu 6 l materiál: broušená nerez	205 x 300 x 105 mm	
X 07	WC 1.06, 1.07, 1.09a, 2.02, 2.03, kuchyně	odpadkový koš velký	9		Odpadkový koš otevřený o objemu 25 l materiál: broušená nerez	370 x 460 x 165 mm	
X 08	WC 1.07, 1.06, 1.09a, 2.02, 2.03	zásobník na papírové ručníky	5		Zásobník na papírové ručníky materiál: broušená nerez	285 x 370 x 105 mm	

OZN.	MÍSTNOST	PRVKY	POČET KS	ZOBRAZENÍ	POPIS	ROZMĚR	POZNÁMKA
X 09	1.01	vstupní rohož	1		Vstupní rohož osazená do úrovně podlahy a do připravených otvorů osazených AL rámem 25x25x3 mm. Al podkladní konstrukce je součástí dodávky.	cca 1350x1350 mm	Před zadáním do výroby si dodavatel stavby ověří rozměry otvorů na místě. Součástí dodávky je dílenská dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena projektantovi k písemnému odsouhlasení. Dodavatel předloží vzorky všech použitých materiálů a povrchových úprav, které musí být písemně schváleny projektantem
X 10	1.01	vstupní rohož	1		dtto. X 09	cca 1350x470 mm	dtto. X 09
X 11	1.01	magnetická nástěnka ve vstupní chodbě	1		Magnetický nátěr ve stejném odstínu jako výmalba (bílá) viz výkres č. 01 v části D.1.1.2	900x 1800 mm	

OZN.	MÍSTNOST	PRVKY	POČET KS	ZOBRAZENÍ	POPIS	ROZMĚR	POZNÁMKA
X 12	nad hlavním vstupem	nápis "Komunitní dům"	1		Jednotlivá pímena budou vyřezaná laserem do 3mm tl. plechu natřeného černou kovářskou barvou. Budou samostatně kotvena do fasády objektu. Každé písmeno bude podsvíceno LED páskem pro použití do exteriéru se skrytým příívodem . trafo v interiéru v rozv. skříni. Dodávka včecnně zdroje Stejný nápis jako na vedlejším objektu Hospody. (tvarová reference) Viz výkres č 35 D.1.1.2		Před zadáním do výroby si dodavatel stavby ověří rozměry otvorů na místě. Součástí dodávky je dílenská dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena projektantovi k písemnému odsouhlasení. Dodavatel předloží vzorky všech použitých materiálů a povrchových úprav, které musí být písemně schváleny projektantem
X 13	před hlavním vstupem	venkovní pororošt u vstupních dveří	1		Venkovní rohož z pororoštu před hlavním vstupem; Rohož je osazená na podložkách do vyspádované betonové vaničky před hlavním vstupem, odvod vody je zajištěn gulou k drenáži pod zápražím.	2230 x 770 mm	Před zadáním do výroby si dodavatel stavby ověří rozměry otvorů na místě. Součástí dodávky je dílenská dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena projektantovi k písemnému odsouhlasení. Dodavatel předloží vzorky všech použitých materiálů a povrchových úprav, které musí být písemně schváleny projektantem.

OZN.	MÍSTNOST	PRVKY	POČET KS	ZOBRAZENÍ	POPIS	ROZMĚR	POZNÁMKA
X 14	1.08	závěs	4		Textilní závěsy na výšku okenního otvoru (minus 2 cm) a 1,5 šířky okenního otvoru včetně jezdců pro zavěšení; zapořité okraje; výběr látky na základě vzorkování součástí dodávky závěsu je i kolejnice na závěs včetně kotvicích prvků- bílá lakovaná kovová kolejnice přisazená o průřezu 9x14 mm (kolejnice je skrytá v tloušťce desky truhlářského prvku T02) materiál: len barva: bílá (výběr na základě vzorkování)	3600x2130 mm	
X 15	1.09	závěs	2		dtto X14	3600 x 2240 mm	
X 16	1.09	závěs	1		dtto X14	4050 x 1770 mm	
X 17	1.08	venkovní betonový parapet	3		Betonový prefabrikovaný proarmovaný parapet s přesahem 50mm a zapuštěním 50mm z obou stran. Uzavřený povrch proti pronikání nečistot a opatřený UV stálým hydrofobním nátěrem. Napojený na hydroizolaci. Napojení na okno a ostění musí být velmi těsné a odolné tlaku vody za silných dešťů. Proarmovaný karisíti.	cca 2400x 470 mm	Před zadáním do výroby si dodavatel stavby ověří rozměry otvorů na místě. Součástí dodávky je dílenská dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena projektantovi k písemnému odsouhlasení. Dodavatel předloží vzorky všech použitých materiálů a povrchových úprav, které musí být písemně schváleny projektantem

OZN.	MÍSTNOST	PRVKY	POČET KS	ZOBRAZENÍ	POPIS	ROZMĚR	POZNÁMKA
X 17b	1.08	venkovní betonový parapet v úrovni výstupu na zápraží	3		Betonový prefabrikovaný proarmovaný parapet zalicovaný s úrovní zateplení bez přesahu- navazuje na něj betonové zápraží. Uzavřený povrch proti pronikání nečistot a opatřený UV stálým hydrofobním nátěrem. Napojený na hydroizolaci. Napojení na okno a ostění musí být velmi těsné a odolné tlaku vody za silných dešťů. Proarmovaný karisítí.	cca 2350x370mm	dtto X 17
X 18	1.02	venkovní betonový parapet	1		dtto X 17	1150x450 mm	
X 19	1.05	venkovní betonový parapet	1		dtto X 17	850x450 mm	
X 20	2.01	venkovní betonový parapet	1		dtto X 17	1070x450 mm	
X 21	2.05, 2.06, 2.07	venkovní betonový parapet	11		dtto X 17	900x475 mm	
X 22	2.07	venkovní betonový parapet	1		dtto X 17	1060x 550 mm	
X 23	exterieur	krabice v zateplení pro venkovní zásuvky	2		fasádní dvířka do zateplení včetně krabice pro umístění venkovních zásuvek; povrchová úprava dvířek stejná jako fasáda	250x250 mm	
X 24	1.09	vstupní rohož	1		dtto. X 09	1690x1700 mm	
X 25	1.09, 1.10, 2.01	skrytá dvířka ve stěně, omítnutá	3		systémová skrytá revizní dvířka do zdiva- povrchová úprava stejná jako stěna, ve které jsou zasazená 1.09- dvířka pro práškový hasicí přístroj 900x 1170 mm, označeno piktogramem 1.10- hydrant na schodišti 700x700 mm označeno piktogramem 2.01- rozvaděč R2 650x650 mm	viz popis	

OZN.	MÍSTNOST	PRVKY	POČET KS	ZOBRAZENÍ	POPIS	ROZMĚR	POZNÁMKA
X 26	2.03	přebalovací pult	1		Samostatně stojící přebalovací pult materiál: masivní buk (dub)	530x 720x870 mm	
X 27	2. 07	ochranná síť na patře v dětském koutku	1		Ochranná síť na mezanin v dětském koutku 2.07 certifikovaná proti pádu osob součástí dodávky je certifikované kotvení materiál a barevnost je předmětem vzorkování		Před zadáním do výroby nutno koordinovat způsob kotvení a další návaznosti s truhlářským prvkem T018, jehož součástí je i obruč pro výstup na mezanin, ke které bude ochranná síť kotvena. Součástí dodávky je dílenská dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena projektantovi k písemnému odsouhlasení. Dodavatel předloží vzorky všech použitých materiálů a povrchových úprav, které musí být písemně schváleny projektantem
X 28	1.06	sklopné zrcadlo	1		Sklopné zrcadlo včetně sady pro jeho upevnění s chytkou pro regulaci hlu naklopení material: nerez tkoušťka zrcadla: 6 mm	600 x 400 mm	
X 29	střecha	systémová stoupací plošina na střechu	2		systémová stoupací plošina na střechu 1x délka 1200 mm 1x délka 800 mm		

OZN.	MÍSTNOST	PRVKY	POČET KS	ZOBRAZENÍ	POPIS	ROZMĚR	POZNÁMKA
X 50	exteriér	patník	7		kamenný patník stejných rozměrů, profilace a barevnosti jako na návsí západním směrem od objektu komunitního centra		
X 51		neobsazeno	1				
X 52	exteriér	venkovní stůl a lavice	1		Zahradní set- stůl se dvěma lavicemi ocelová kostra jekl 40x40 mm - žárový zinek povrchová úprava latí sedáku- 3x lazura konstrukce, barevnost i provedení stejné jako u stolů s lavicemi před vedlejším objektem hospody	délka 1500 mm, šířka stolu 610 mm	
X 53	exteriér	zástěna popelnic	1		Zástěna popelnic- nosná konstrukce z ocelových sloupků- U profil 65x42 mm, titanzinek kotvených k betonové zídce; na sloupcích vodorovně kotvena ocelová pásovina 5x50 mm a do ní smrková prkna na plot 18 x 120 mm; prkna jsou hoblovaná a ošetřena olejovým nátěrem proti vlhkosti (výběr nátěru na základě vzorkování) viz výkres č. 31 v části D.1.1.2	9545x2600	viz výkres č. 31 v části D.1.1.2

OZN.	MÍSTNOST	PRVKY	POČET KS	ZOBRAZENÍ	POPIS	ROZMĚR	POZNÁMKA
X 54	exteriér	podium	1		dřevěné podium pro výstup z úrovně sálu hospody a vyrovnání výškového rozdílu dvora; dbát na návaznosti s prkem X53; podkaldní nosná konstrukce podia z ocelových U profilů 65x42 mm kotvená do betonových patek; prkna jsou hoblovaná a ošetřena olejovým nátěrem proti vlhkosti (výběr nátěru na základě vzorkování) viz výkres č. 32 v části D.1.1.2	5650x 6550x 750	viz výkres č. 32 v části D.1.1.2
X 55	exteriér	brána	1		Renovace původní brány, nahrazení několika prken, očištění, obroušení, nový nátěr.	délka 6000, výška 2000 mm	