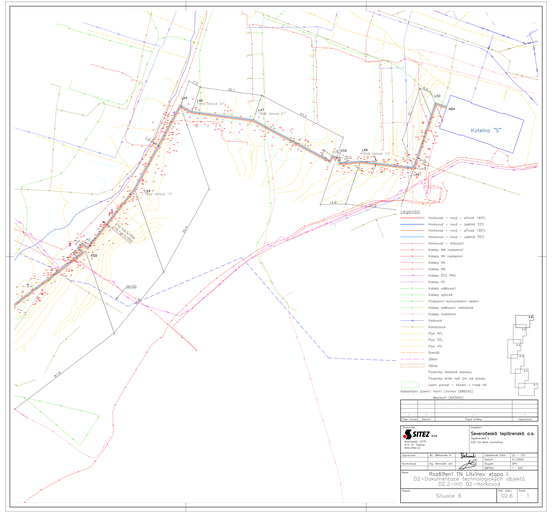
Kotelna "S"
Legenda:
Horkovod – nový – přívod (40°C)
Horkovod – nový – zpátek (70°C)
Horkovod – nový – přívod (130°C)
Horkovod – nový – zpátek (70°C)
Horkovod – dřevěný
Kabely VN nadzemní
Kabely VN
Kabely NN
Kabely ZZ PRC
Kabely VO
Kabely veřejnosvit
Kabel metal
Podzemní komunikační vedení
Kabely veřejnosvit metalové
Kabely telefonní
Vodovod
Kanalizace
Plyn NTL
Plyn STL
Plyn VTL
Dvorník
Zděný
Vibrace
Pojezdový obrtlavé obrubníc
Posazený obrtlavé nad 2m od obrubníc
Lasení pomocí – kbaení v trasse PK
Kabelážní ryení - tení chráněné (DBENCE)
Nadzemní ryení
SITEZ a.s.
Na Hřebenech II 1718/8
140 00 Praha 4 - Nusle
Severočeská teplárenská a.s.
Teplárenská 27
416 01 Most Kopistany
Zpracoval: Ing. Miroslav Ř.
Schválil: Ing. Miroslav Ř.
Schválil: Ing. Jan Ř.
Kontrolovaly: Ing. Jan Ř.
Kontrolovaly: Ing. Jan Ř.
Kontrolovaly: Ing. Jan Ř.
Stavba: Rozšíření TN Litvínov etapa I.
02-Dokumentace technologických objektů
02.2-TPD 02-Horkovod
Situace 6
02.6
1