


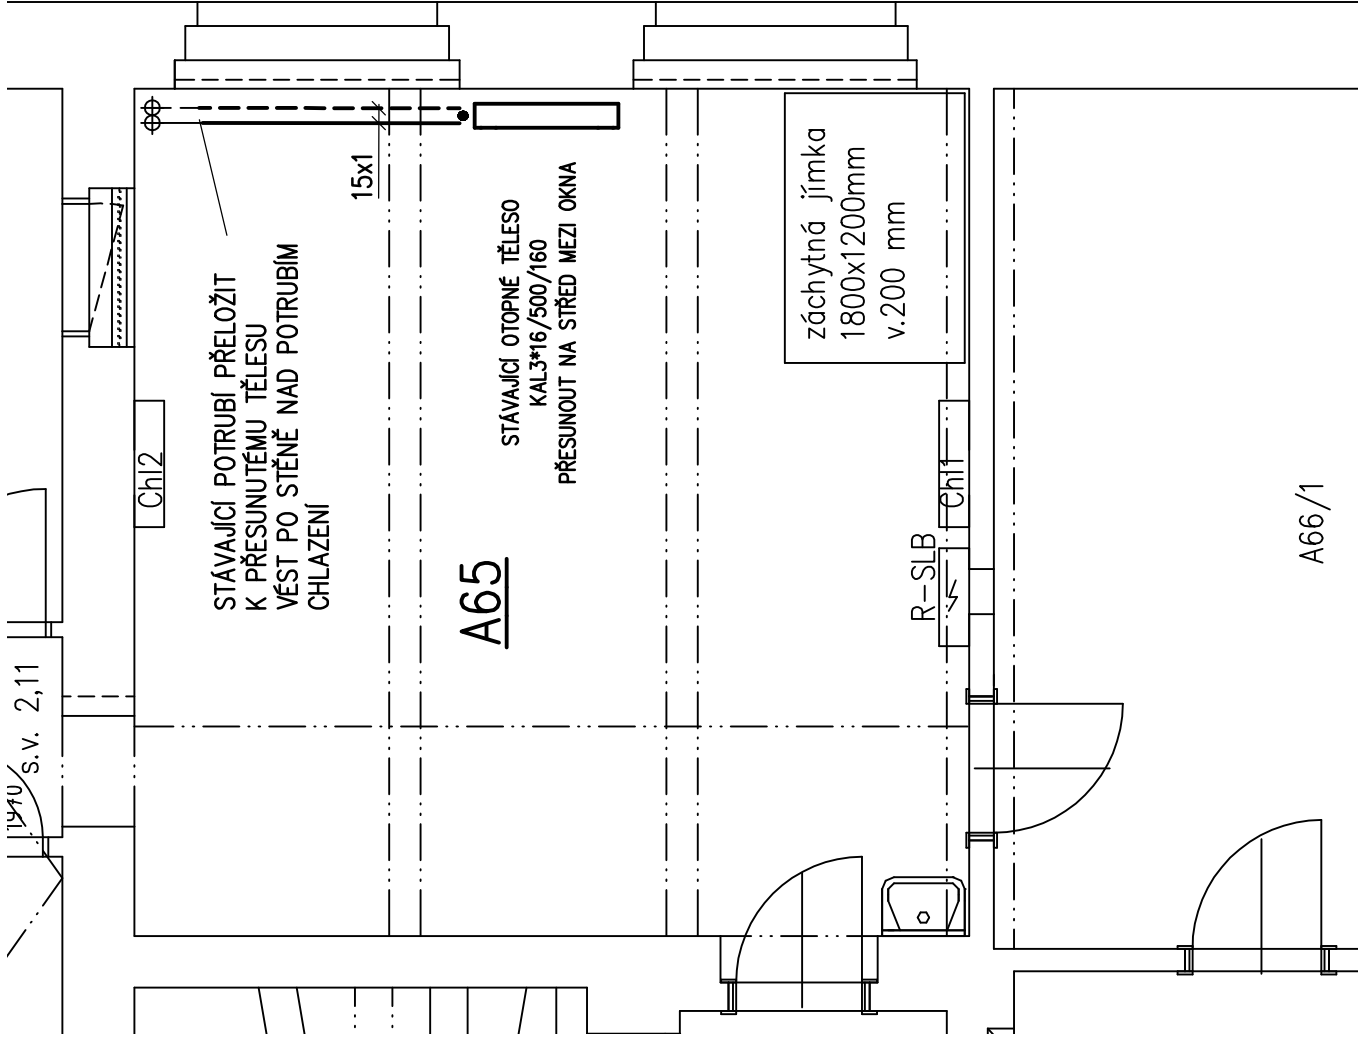


Legenda:

- Stávající otopné těleso KALOR 3
- Přívodní potrubí Cu
- Zpětné potrubí Cu

Poznámka

STÁVAJÍCÍ TĚLESO KAL3*10/500/70 BUDE ZRUŠENO A POTRUBÍ ZASLEPENO.

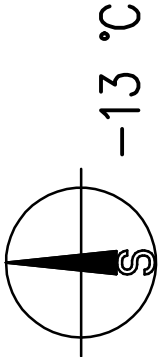

APŮČE:		PROJEKČNÍ STUPEŇ:	
Úprava laboratoře A65 pro projekt ASTRA		1°DSP+DPS	
FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR, budova A, Cukrovarnická 10/112, Praha 6		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
INVESTOR:		PARE Č.:	
FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR		PROJEKTANT:	
Na Slovance 2		ING. JIŘÍ SAMEC	
Praha 8		projektová a konzultační činnost	
IČ: 68378271		v oboru ústředního vytápění a chlazení	
AUTOR NÁVRHU: —		JIVANSKÁ 1746/27	
ZÚJ. PROJEKT: Ing. Jiří Samec		193 00 Praha - Horní Počernice	
VYPRACOVAL: Ing. Jiří Samec		IČ: 03066771	
VYKRES:		TEL: 774 485 578	
PŮDORYS LABORATOŘE - VYTÁPĚNÍ		E-MAIL: jirka.samec@gmail.com	
ČÁST DOKUMENTACE:		SLOŽENÉ:	
D1.4.e		D1.4	
VČ.:		VČ.:	
03		03	