



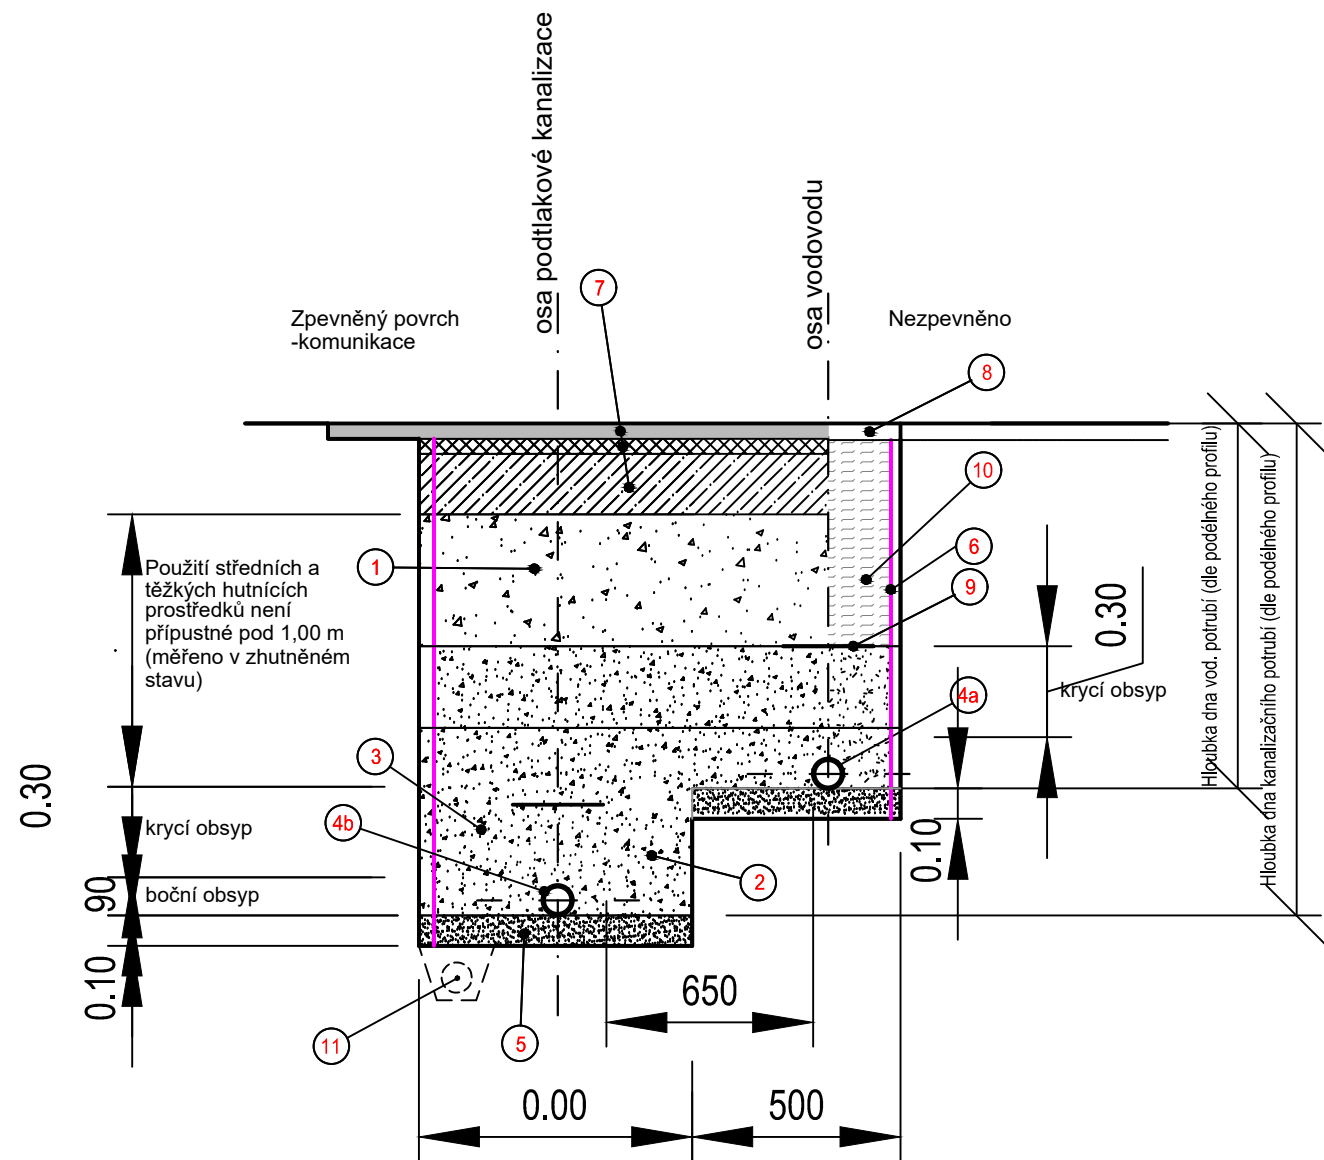

LEGENDA:

- 1 ZPĚTNÝ ZÁSYP - ŠTĚRKOPÍSEK - HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH 20 cm
- 2 HUTNĚNÝ OBSYP - PÍSEK x PROSÍVKA MAX. VELIKOSTI ZRNA 16 mm PO VRSTVÁCH 15 cm
- 3 KRYCÍ OBSYP - PÍSEK x PROSÍVKA MAX. VELIKOSTI ZRNA 16 mm PO VRSTVÁCH 15 cm
- 4a VODOVODNÍ POTRUBÍ HDPE 32x3,0 - vodovodní přípojka
- 4b KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PVC d90 - splašková podtlaková přípojka
- 5 PÍSKOVÉ LOŽE TL. min. 100 mm
- 6 PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ
- 7 KONSTRUKCE KOMUNIKACE - viz. stávající skladba komunikace, popř. dle PD komunikace
- 8 OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM
- 9 OCHRANNÁ FÓLIE
- 10 ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH 20 cm (zemina z výkopu)
- 11 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ (v případě odvodnění stavby)

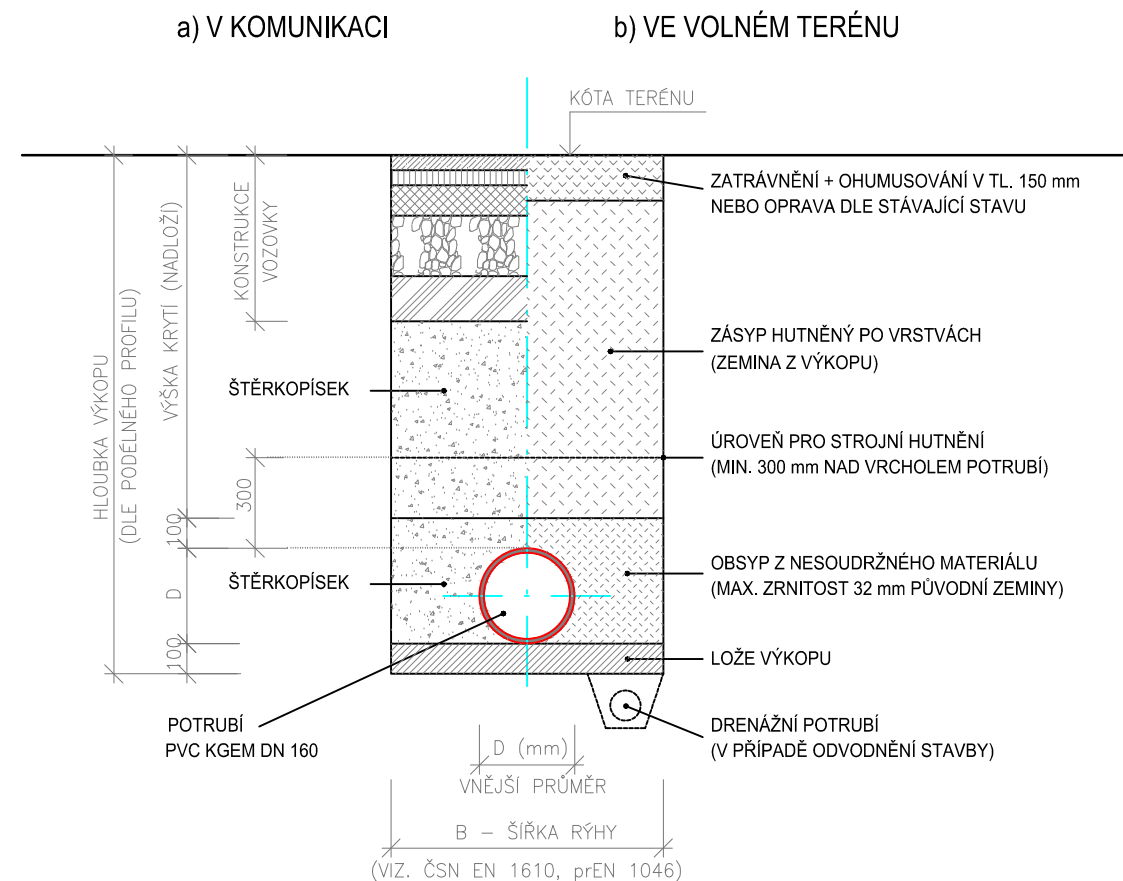

POZNÁMKA:
OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA

Projektant: ALEŠ JAMBOR		 PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Havelcova 70, 280 02 Kolín III email: ales.jambor@seznam.cz tel.: +420 774 549 441 IČ: 74429884 DIČ: CZ8203210796	
Objednatel: Obec Hořátev Hořátev 17, 289 13 Zvěřínec			
OÚ/MÚ: NYMBURK	Formát: A3		
Datum: ČERVEN 2019	Čís. zakázky: 1951		
Akce: Vodovodní a kanalizační přípojky pro pozemky parc.č. 978/64, 978/65, 978/66, 978/68 (dle GP 978/65, 978/66, 978/78, 978/79, 978/80, 978/81), k.ú. Hořátev		Stupeň: US	Souprava:
		Měřítko: Schéma	
Příloha: VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ		Příloha č.: C7	