

STAV. PLÁN

VERTIKÁLNÍ ROZŘEZ

LEGENDA:

- 1. AKTIVNÍ ZÓNA (V KOMUNIKACI) $l_0 = 0,85$
- 2. ZÓNA ZÁSYPU (V KOMUNIKACI) $l_0 = 0,75$
- 3. POTRUBNÍ ZÓNA (V CHODNÍKU) $l_0 = 0,70$
- 4. POTRUBNÍ ZÓNA (V KOMUNIKACI) $l_0 = 0,80$
- 5. AKTIVNÍ ZÓNA (V CHODNÍKU) $l_0 = 0,85$

ROZMĚRY:


- CELKOVÁ VÝŠKA: 1100 (PRO DN 300)
- VÝŠKA KRYTÍ: 100
- VÝŠKA NIVELETY: 900 (PRO DN 300)
- VÝŠKA AKTIVNÍ ZÓNY: 850
- VÝŠKA ZÓNY ZÁSYPU: 750
- VÝŠKA POTRUBNÍ ZÓNY: 700
- VÝŠKA AKTIVNÍ ZÓNY (CHODNÍK): 850

POZNÁMKY:

- PAŽENÍ: 100
- Ø D: 300
- ČÍSLO ČÁSTI: 1100 (PRO DN 300)

1	HUTNĚNÝ ZÁSYP - ŠTĚRKODŘŤ 0/63 HUTNĚNÁ PO VRSTVÁCH max. 300 mm
2	HUTNĚNÝ OBSYP (boční a krycí) ZE ŠTĚRKODRTI 0/8, HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH MAX. 300 mm, MINIMÁLNÍ HODNOTA HUTNĚNÍ $I_0 = 0.8$
3	LOŽE ZE ŠTĚRKODRTI 0/8, MINIMÁLNÍ HODNOTA HUTNĚNÍ $I_0 = 0.8$
4	SKLOLAMINÁTOVÁ TROUBA SN 10000
5	DRENÁŽNÍ VRSTVA - ŠTĚRKODŘŤ 16/32
6	PŘÍLOŽNÉ PAŽENÍ - LEHKÉ PAŽÍCÍ BOXY
7	OSTRANĚNÍ A ZPĚTNÁ OBNOVA POVRCHU
8	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE (KANALIZACE)
9	GEOTEXTILIE (min. 200 g/m²)

TYP POVRCHU	SKLADBA DOTČENÝCH POVRCHŮ		ZÁSYP RÝHY
	ODSTRANĚNÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV (OVĚŘIT PŘI STAVBĚ)	OBNOVA POVRCHU	
Míst. komunikace - živice	- 100 mm odstranění asfaltu na š. rýhy (prořežání, odtěžení, odvoz na recyklaci) - 300 mm štěrk (recyklace nebo skládka)	- 50 mm ACO 11+ - 60 mm ACP 16+ - 150 mm ŠD 0/32 - 200 mm ŠD 0/32 (zemní pláň v původní úrovni) <u>Konečná úprava:</u> - odfrézování obrusné vrstvy asfaltu v tl. 50 mm v celé šířce (viz. příl. č. C.4 Situace oprav povrchů) - asfaltový postřik 0,5 kg/m² - 50 mm ACO 11+ - prořežání spar na hl. 20 mm mezi starou a novou vrstvou a zalití modifikovanou asf. záplivkou s posypem drtí 2/5 nebo křemíčitým pískem	SKLADBA ① Štěrkodrt' 0/63 hutněná po vrstvách tl. 300 mm, míra hutnění viz. vzorový řez
Míst. komunikace - bet. dlažba	- rozebrání dlažby v ploše výkopu + min. 500 mm na obě strany (uložení vedle výkopu) - 50 mm písek (použit pro zásep) - 300 mm štěrk (použit pro zásep)	- zpětná pokládka dlažby v ploše výkopu + min. 500 mm (použit stávající, u bet. dlažby + 30%) - 40 mm štěrkodrt' 4/8 v ploše dlažby - 150 mm štěrkodrt' 16/32 prolitá SCM - 200 mm štěrkodrt' 0/32	SKLADBA ③ Štěrkodrt' 0/63 hutněná po vrstvách tl. 300 mm, míra hutnění viz. vzorový řez

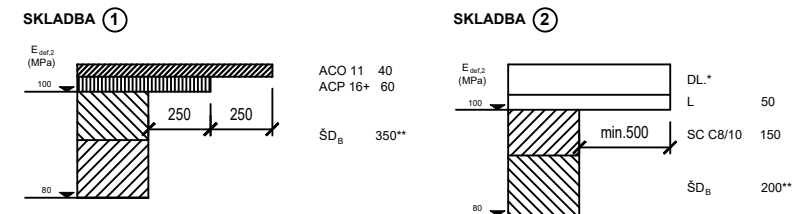

TABULKA ŠÍŘKY VÝKOPU (DLE ČSN EN 1610)

MIN. ŠÍŘKA RÝHY DLE PROFILU POTRUBÍ	
DN	MIN. ŠÍŘKA RÝHY [m]
≤ 225	D + 0,4
> 225 až ≤ 350	D + 0,5
> 350 až ≤ 700	D + 0,7

VYPRACOVAL :  S. Krejčí		ODP. PROJEKTANT :  S. Krejčí		ČÍSLO ZAKÁZKY: 2026-10		STANISLAV KREJČÍ PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Dolany 601, 783 16 Dolany www.sk-projekt.cz	
STAVEBNÍK: Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště							
AKCE: UHERSKÉ HRADIŠTĚ - OPRAVA STOKY AVIII-7d						DATUM	06 / 2026
						FORMÁT	2 A4
						STUPEŇ	DPS
						MĚŘÍTKO:	1 : 25
PŘÍLOHA: VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ						PŘÍLOHA Č. D.3	PARÉ Č.