


ULOŽENÍ POTRUBÍ – VZOROVÉ ŘEZY

ULOŽENÍ POTRUBÍ – VZOROVÝ ŘEZ  
TYP ÚPRAVY "A" – ROZEBRÁNÍ

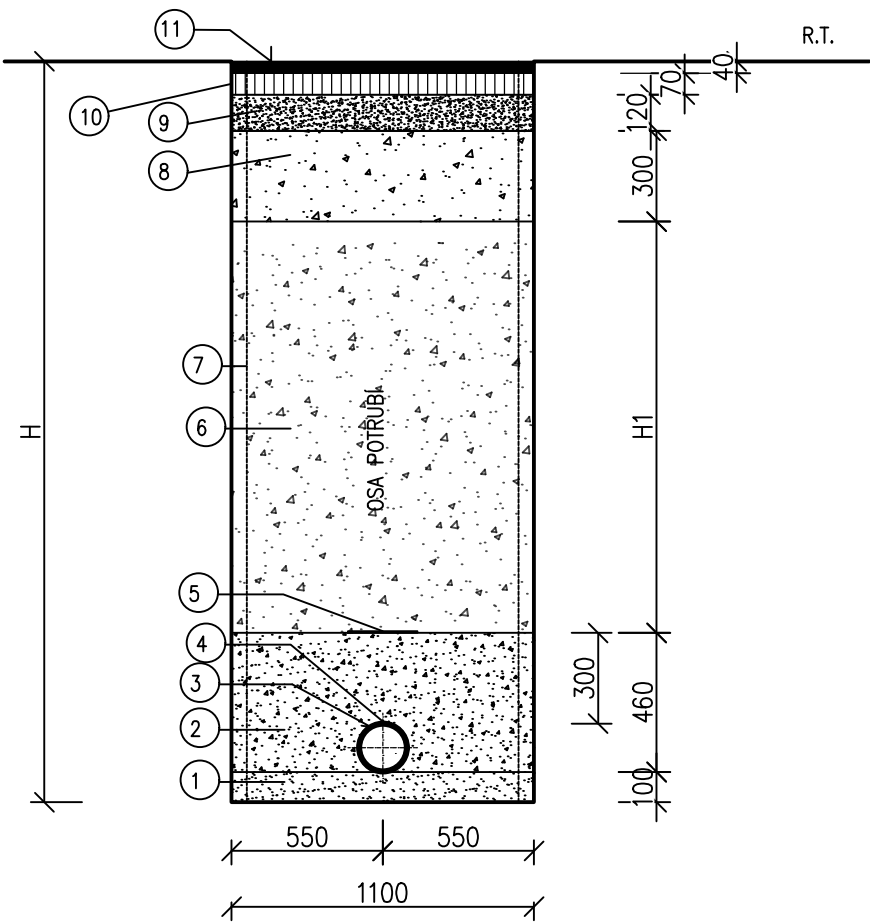


POPIS:

- 1 LOŽE VÝKOPU – (PÍSKOVÝ PODSYP)
- 2 POSTUPNĚ HUTNĚNÝ OBSYP – PÍSE VEL. ZRN 0–2 mm
- 3 VODOVODNÍ POTRUBÍ Z PE100 SDR11, DN100 (DN150)
- 4 IZOLOVANÝ MĚDĚNÝ VODIČ CY 6<sup>2</sup>MM
- 5 VÝSTRAŽNÁ BILÁ FÓLIE Š. 220 mm
- 6 ZÁSYP RÝHY ŠTĚRKEM NEBO MATERIÁLEM DLE TP 146, tab. 2
- 7 PAŽENÍ
- 8 OCHRANNÁ VRSTVA ŠTĚRKODRT (ŠD) INFILTRAČNÍ POSTŘIK
- 9 PODKLADNÍ VRSTVA – ACP 16+ (OKS I) SPOJOVACÍ POSTŘIK ASFALTOVOU EMULZÍ
- 10 LOŽNÍ VRSTVA – ACP 22+ (ABVH I) SPOJOVACÍ POSTŘIK ASFALTOVOU EMULZÍ
- 11 KRYT – ASFALTOBETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO 11+ (ABS I)

H1 HLOUBKA ZÁSYPY  
H HLOUBKA VÝKOPU

POZNÁMKA: KONSTRUKČNÍ VRSTVY KOMUNIKACÍ JSOU NAVRŽENY  
DLE SMĚRNICE VYDANÉ MINISTERSTVEM DOPRAVY A SPOJŮ ČR – TP 146


OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ  
– PROVIZORNÍ ÚPRAVA  
TYP ÚPRAVY "Aa"

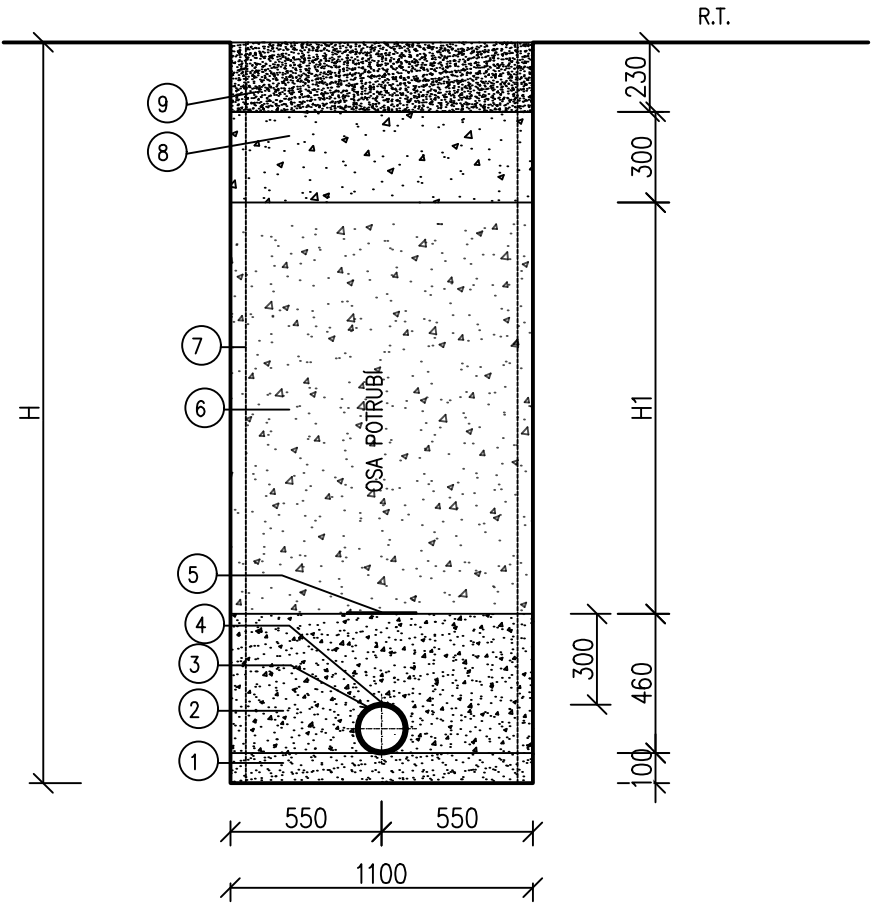

POPIS:

- 1 LOŽE VÝKOPU – (PÍSKOVÝ PODSYP)
  - 2 POSTUPNĚ HUTNĚNÝ OBSYP – PÍSE VEL. ZRN 0–2 mm
  - 3 VODOVODNÍ POTRUBÍ Z PE100 SDR11, DN100 (DN150)
  - 4 IZOLOVANÝ MĚDĚNÝ VODIČ CY 6<sup>2</sup>MM
  - 5 VÝSTRAŽNÁ BILÁ FÓLIE Š. 220 mm
  - 6 ZÁSYP RÝHY ŠTĚRKEM NEBO MATERIÁLEM DLE TP 146, tab. 2
  - 7 PAŽENÍ
  - 8 OCHRANNÁ VRSTVA ŠTĚRKODRT (ŠD)
  - 9 PROVIZORNÍ ZÁSYP – ŠTĚRKODRT – VEL. ZRN 16–32 mm
- H1 HLOUBKA ZÁSYPY  
H HLOUBKA VÝKOPU


TYP ÚPRAVY "B"  
OSTATNÍ PLOCHY  
TRVALÝ TRAVNÍ POROST

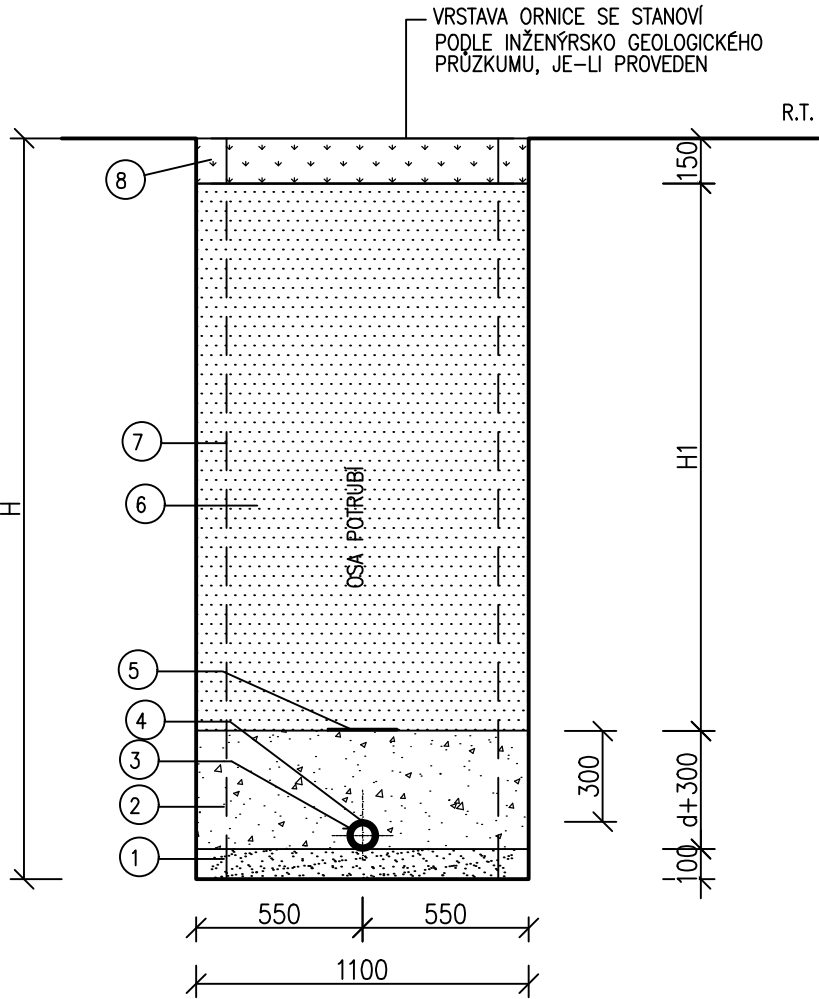

POPIS:

- 1 LOŽE VÝKOPU – (PÍSKOVÝ PODSYP)
  - 2 POSTUPNĚ HUTNĚNÝ PÍSKOVÝ OBSYP – VEL. ZRN 0–2 mm
  - 3 VODOVODNÍ POTRUBÍ PE100RC SDR 11 DN50, DN80
  - 4 MĚDĚNÝ IZOLOVANÝ VODIČ CY 6 mm2
  - 5 VÝSTRAŽNÁ BILÁ FÓLIE Š. 230 mm
  - 6 HUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY MATERIÁLEM DLE TP 146, tab. 2 VYTĚŽENÁ ZEMINA
  - 7 PAŽENÍ
  - 8 OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM (OBNOVA STÁVAJÍCÍHO POVRCHU)
- H1 HLOUBKA ZÁSYPY  
H HLOUBKA VÝKOPU – VIZ. PODÉLNÝ PROFIL


TYP ÚPRAVY "C"  
BET. DLAŽBA

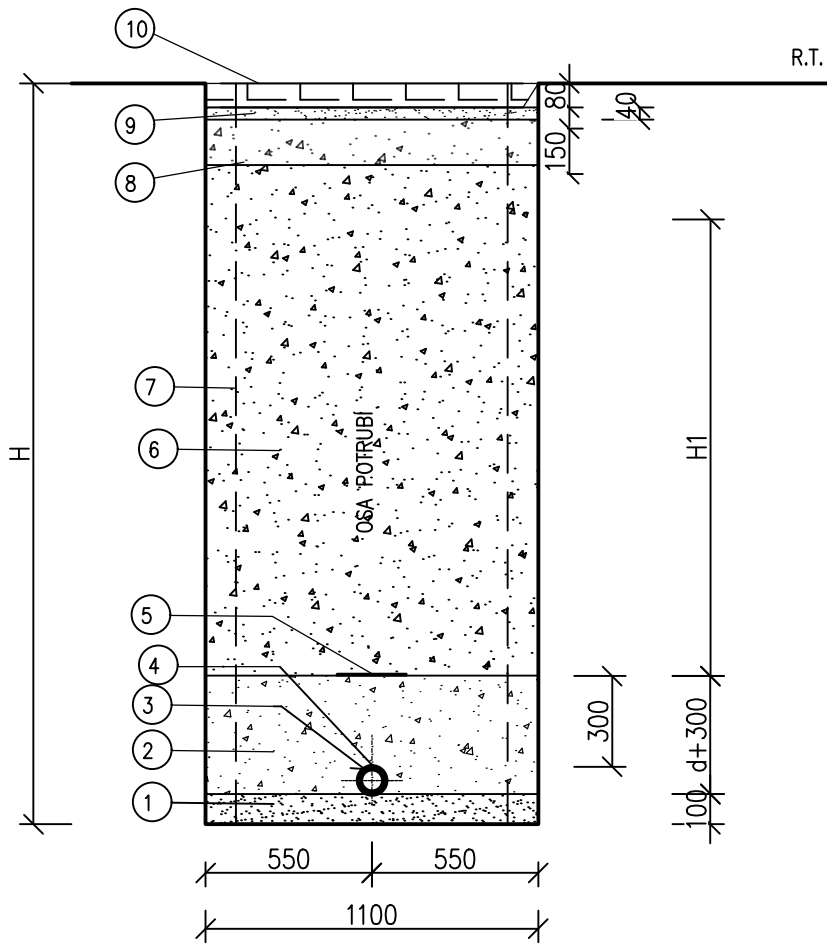

POPIS:

- 1 LOŽE VÝKOPU – (PÍSKOVÝ PODSYP)
  - 2 POSTUPNĚ HUTNĚNÝ PÍSKOVÝ OBSYP – VEL. ZRN 0–2 mm
  - 3 VODOVODNÍ POTRUBÍ PE100RC SDR 11 DN50, DN80
  - 4 MĚDĚNÝ IZOLOVANÝ VODIČ CY 6 mm2
  - 5 VÝSTRAŽNÁ BILÁ FÓLIE Š. 230 mm
  - 6 HUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY MATERIÁLEM DLE TP 146, tab. 2 VYTĚŽENÁ ZEMINA
  - 7 PAŽENÍ PŘÍLOŽNĚ
  - 8 OCHRANNÁ VRSTVA ŠTĚRKODRT ŠD frakce 0–63 mm
  - 9 DRCENÉ KAMENIVO (frakce 4–8 mm)
  - 10 BETONOVÁ DLAŽBA POJÍZDNÁ TL. 80 mm
- H1 HLOUBKA ZÁSYPY  
H HLOUBKA VÝKOPU – VIZ. PODÉLNÝ PROFIL


TYP ÚPRAVY "D"  
ŽULOVÁ NEBO BET. DLAŽBA

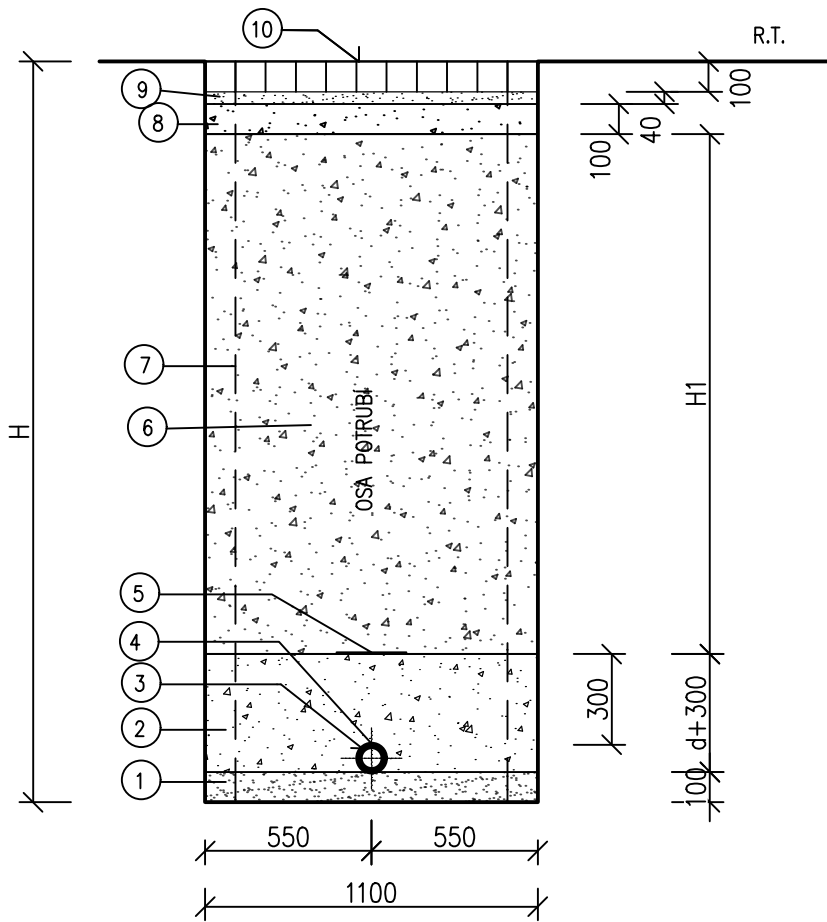

POPIS:

- 1 HUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE (frakce 0–4 mm)
  - 2 POSTUPNĚ HUTNĚNÝ PÍSKOVÝ OBSYP (frakce 0–20 mm)
  - 3 VODOVODNÍ POTRUBÍ PE100RC SDR 11 DN50, DN80
  - 4 MĚDĚNÝ IZOLOVANÝ VODIČ CY 6 mm2
  - 5 VÝSTRAŽNÁ BILÁ FÓLIE Š. 230 mm
  - 6 HUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY MATERIÁLEM DLE TP 146, tab. 2 ŠTĚRK (frakce 16–32 mm)
  - 7 PAŽENÍ
  - 8 OCHRANNÁ VRSTVA ŠTĚRKODRT frakce 0–32 mm (ŠD)
  - 9 PÍSKOVÉ LOŽE (frakce 0–4 mm)
  - 10 DLAŽBA tl.100–150 mm (POJÍZDĚNÁ)
- H1 HLOUBKA ZÁSYPY  
H HLOUBKA VÝKOPU VIZ. PODÉLNÝ PROFIL

TYP ÚPRAVY "E"  
BET. VJEZD, BET. PLOCHA

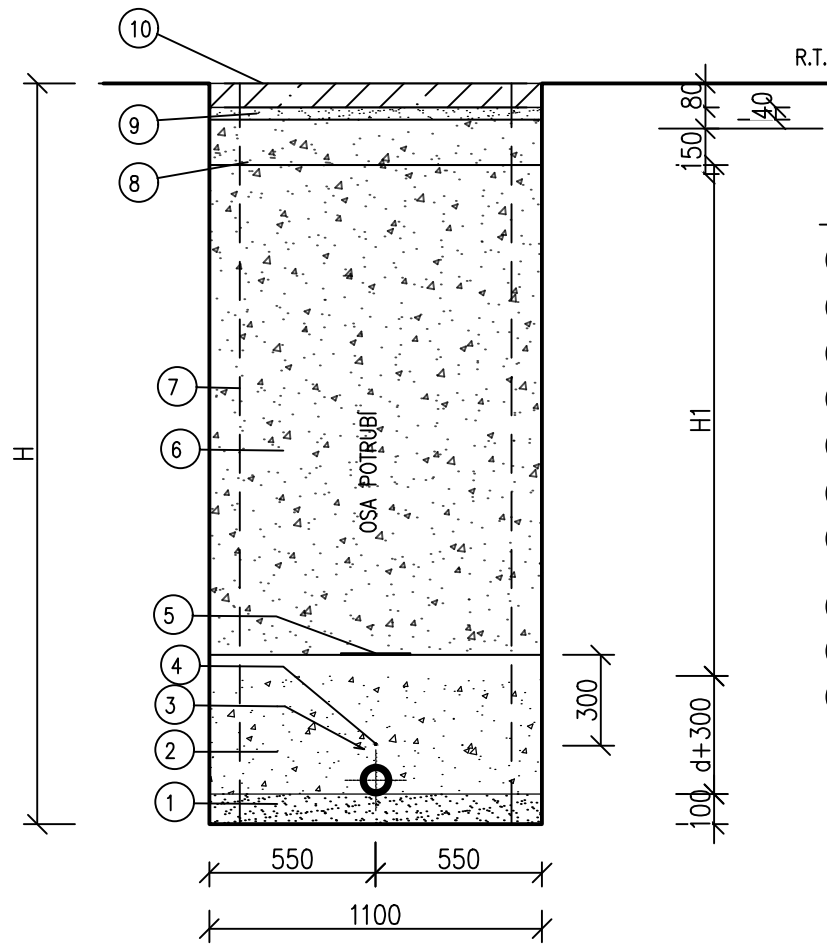

LEGENDA:

- 1 HUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE (frakce 0–4 mm)
- 2 POSTUPNĚ HUTNĚNÝ PÍSKOVÝ OBSYP (frakce 0–20 mm)
- 3 VODOVODNÍ POTRUBÍ PE100RC SDR 11 DN50, DN80
- 4 MĚDĚNÝ IZOLOVANÝ VODIČ CY 6 mm2
- 5 VÝSTRAŽNÁ BILÁ FÓLIE Š. 230 mm
- 6 HUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY MATERIÁLEM DLE TP 146, tab. 2
- 7 ŠTĚRK (frakce 16–32 mm) PAŽENÍ
- 8 OCHRANNÁ VRSTVA ŠTĚRKODRT frakce 0–32 mm (ŠD)
- 9 PÍSKOVÉ LOŽE (frakce 0–4 mm)
- 10 PROSTÝ BETON C16/20 – XC2–S3, TL. 100 mm

Výškový systém BpV  
Souřadný systém JTSK

|                         |                                                                               |                                         |                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| Investor:               | SLOVÁCKÉ VODÁRNÝ A KANALIZACE, a.s., Za Olšávkou 290, 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Vypracoval:                             | JANA BEZDĚKOVÁ |
| Místo stavby:           | UHERSKÝ BROD                                                                  | ČKAIT - TV02-1220069                    |                |
| Název stavby:           |                                                                               | tel: 604 705 966                        |                |
|                         |                                                                               | e-mail: bezdekova.projekce.vk@gmail.com |                |
|                         |                                                                               | DS: z4ind62                             |                |
|                         |                                                                               | Stupeň                                  | DPZ            |
|                         |                                                                               | Datum                                   | 02/2026        |
| Objekt:                 |                                                                               | Formát                                  | 4xA4           |
| Část:                   | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                                             | Měřítko:                                | -              |
| Název výkresu:          |                                                                               | Č.zakázky/výkresu:                      | Č.paré:        |
| VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ |                                                                               | 2026-VK-002                             |                |
|                         |                                                                               | D.1.5                                   |                |