


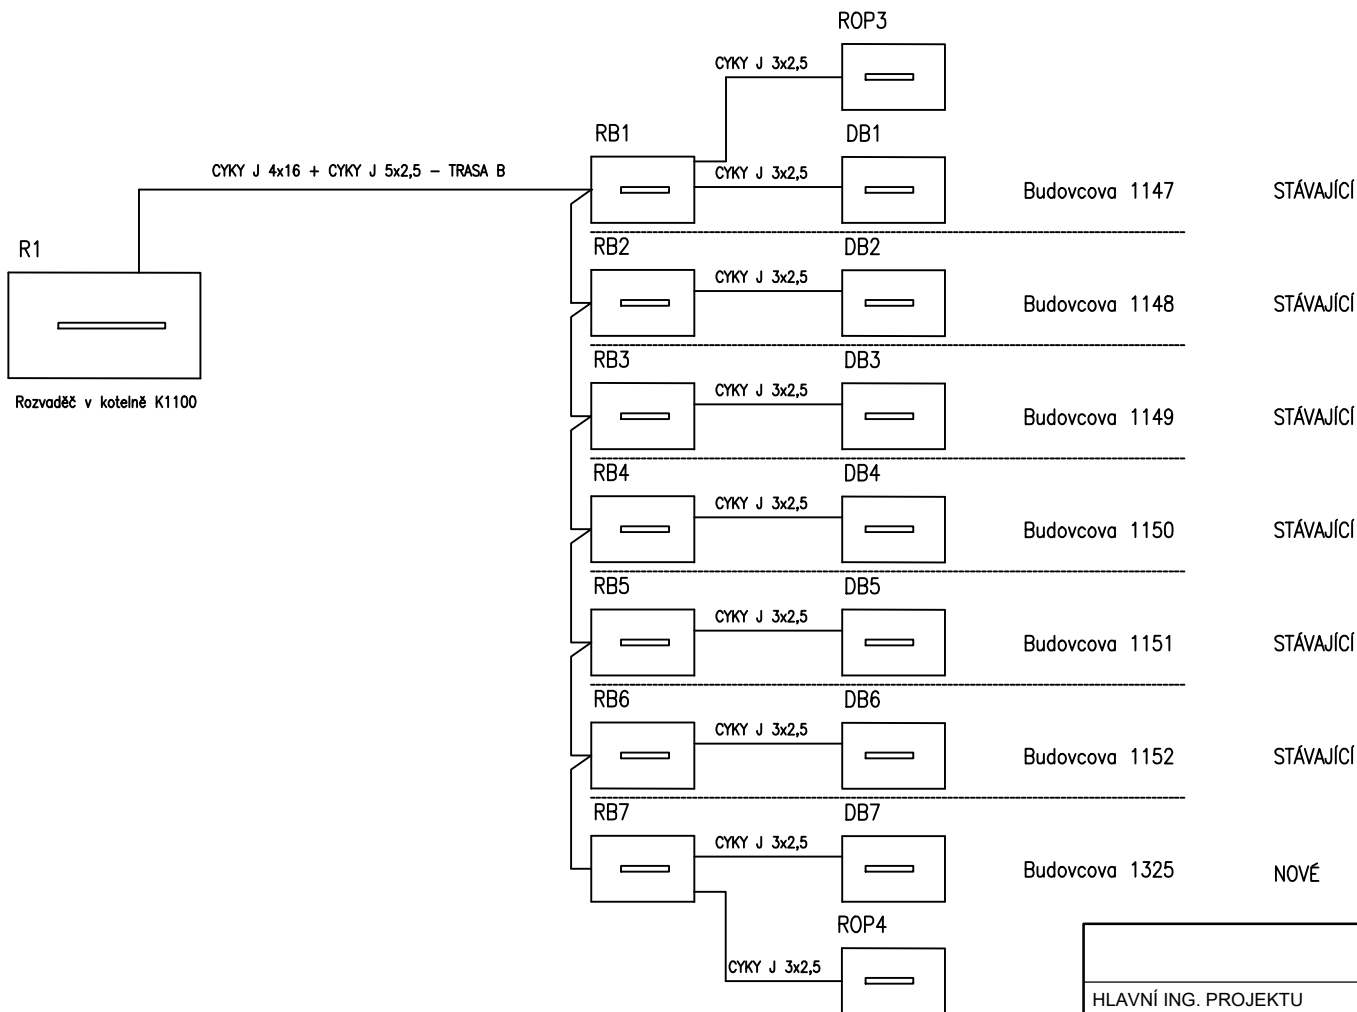

PROUDOVÁ SOUSTAVA 3+PE+N, 50 Hz, 230/400 V, TN-C/TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41, ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,
DOPLŇKOVÁ PROUDOVÝM CHRÁNIČEM S VYBAVOVACÍM PROUDEM 30mA.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE				
HLAVNÍ ING. PROJEKTU Ing.Maršner Alois		ZODP. PROJEKTANT: Miroslav Juřík	VYPRACOVAL: Miroslav Juřík	KONTROLOVAL: .
INVESTOR: Městská realitní Poděbrady a.s. Jiřího náměstí 20/I 290 31 Poděbrady		DODAVATEL PD: ELSERVIS JM s.r.o. U Fortny 2158 688 01 Uherský Brod		FORMÁT: 1xA4
KRAJ: Středočeský		MĚSTO: Poděbrady		DATUM: 1/2025
				STUPEŇ: DPS
				Č. ZAK.: 2501
				MĚŘÍTKO: BEZ
	AKCE: Projektová dokumentace předávacích stanic a teplovodu Budovcova 1325, 290 31 Poděbrady			ČÍSLO PŘÍLOHY: B.1.2.
	ČÁST: SO02 - MaR Předávací stanice Budovcova 1325			PARÉ:
	PŘÍLOHA: Schéma napájení PS			
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM				