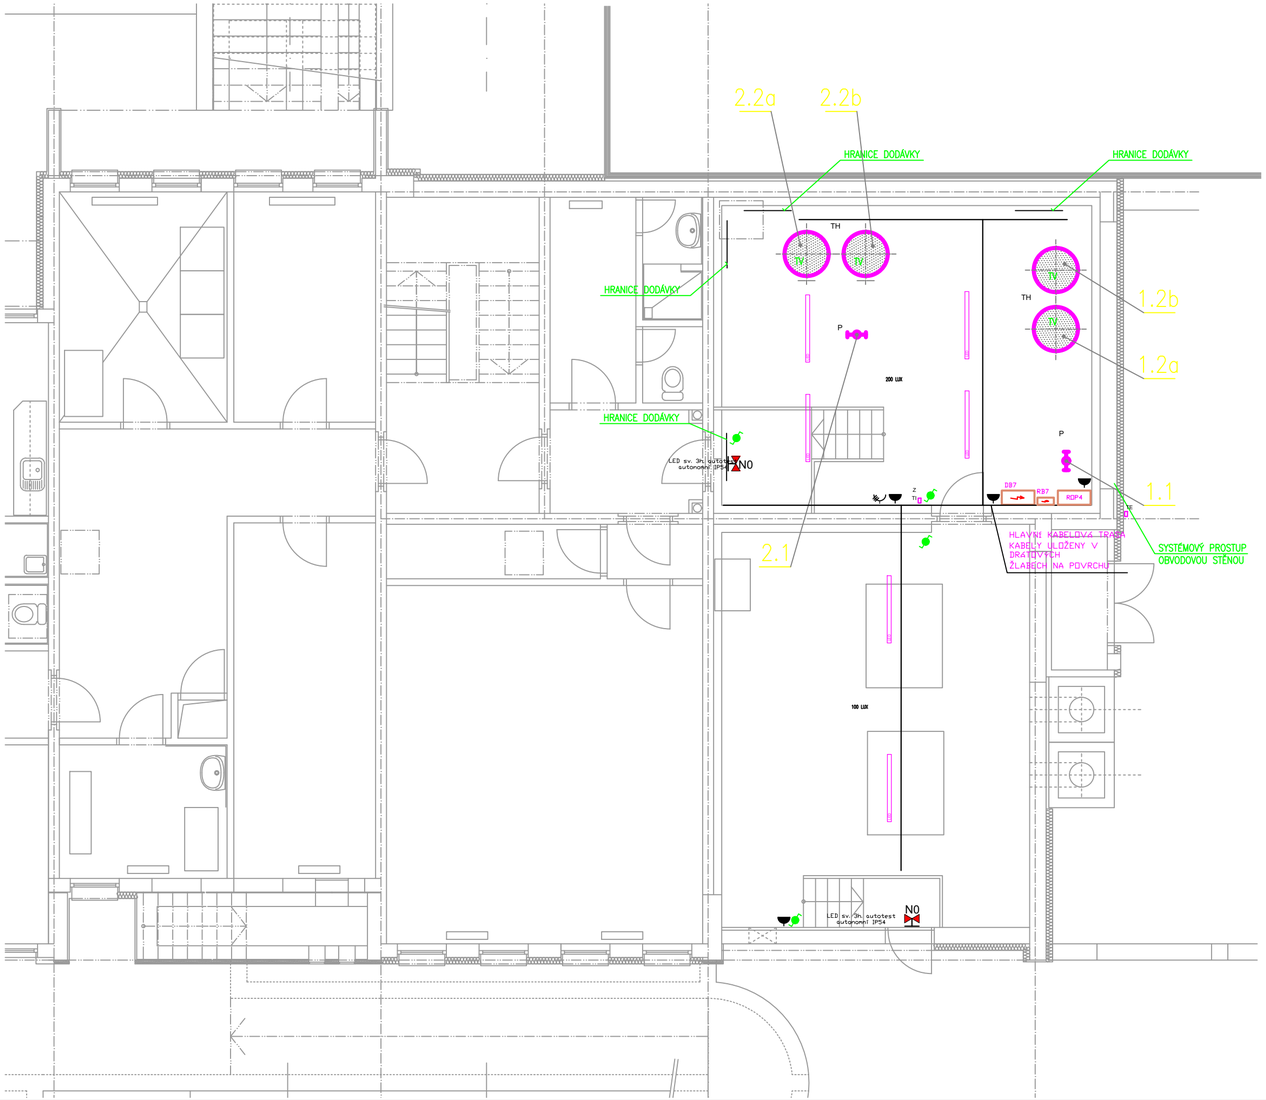

LEGENDA:

TH	Havarijní termostat TV
TI	Čidlo teploty prostoru kotelny
P	Čidlo tlaku v systému topení
TE	Čidlo venkovní teploty
Z	Sonda zaplavení
LED	LED Svítidlo 36W, 4K
	Vypínač č. 6 VDT na povrch
	Zásuvka 230V VDT
	Zásuvka 400V 16A IP44

POZICE:

1.1 – TERMOHYDRAULICKÝ ROZDĚLOVAČ (ANULOID)
DN100, PN6, PŘIPOJOVACÍ HRDLA 2x DN65, 2xDN80

1.2a – NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ TV O OBJEMU 500 LITRŮ
např. VIESSMANN VITOCELL 100–W

1.2b – NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ TV O OBJEMU 500 LITRŮ
např. VIESSMANN VITOCELL 100–W

2.1 – TERMOHYDRAULICKÝ ROZDĚLOVAČ (ANULOID)
DN80, PN6, PŘIPOJOVACÍ HRDLA 2x DN50, 2xDN65

2.2a – NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ TV O OBJEMU 500 LITRŮ
např. VIESSMANN VITOCELL 100–W

2.2b – NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ TV O OBJEMU 500 LITRŮ
např. VIESSMANN VITOCELL 100–W

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

HLAVNÍ ING. PROJEKTU Ing.Maršner Alois	ZODP. PROJEKTANT: Miroslav Jurík	VYPRACOVAL: Miroslav Jurík	KONTROLOVAL: .
INVESTOR: **Město Poděbrady** Jiřího náměstí 20/I 290 31 Poděbrady	DODAVATEL PD: **ELSERVIS JM s.r.o.** U Fortny 2158 688 01 Uherský Brod		FORMÁT: 297x630 DATUM: 1/2025 STUPEŇ: DPS
KRAJ: Středočeský	MĚSTO: Poděbrady		Č. ZAK.: 2501 MĚŘÍTKO: BEZ
ELSERVIS JM	AKCE: **Projektová dokumentace předávacích stanic a teplovodu** Budovcova 1325, 290 31 Poděbrady		ČÍSLO PŘÍLOHY: B.1.7.
	ČÁST: SO02 - MaR Předávací stanice Budovcova 1325		PARÉ:
PŘÍLOHA: Půdorys strojovny PS			

TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM